

ACC 200/PWU

(1 OF 2)

10000/150/518

REPO
OCT.

10000/150/518

REPORTS FROM "U.N.E.S."
OCT. 1944 - APR. 1945 (1 OF 2)

AC/200/PWU
REPORTS FROM "U.N.E.S."

Opened- 31 - Aug. 1944

Closed- 16. Ap. 1945

1280

Opened- 31 - Aug. 1944

Closed- 15. Ap. 1945

10000 / 150 / 518

THIS FOLDER
CONTAINS PAPERS
FROM NOV 44
TO APR 45
CATALOGUE.

200

Med. 3115 - 6000 - 7/43
Telegr. LINES - Pescara - Pescara N. 11 - 592 Chieti - N. 4162 L'Aquila - N. 411 L'Aquila N. 3
C. P. C. Pescara N. 726 - Chieti N. 7160 - Campobasso N. 2684 - Foggia N. 5889 - CTC Pescara N. 1521600

Unione Esercizi Elettrici

Società per Azioni - Sede in Roma
Capitale Sociale emesso e versato L. 260.125.000

ESERCIZIO PESCARA

Da citare nella risposta

N. 30/325	RICERCA Tuo/ DAL/apl
-----------	-------------------------

Trattare un solo argomento per lettera

Rapporti Settimanali

In allegato vi preghiamo rimetterle, in triplice copia, il rapporto sulla situazione dei ns/ impianti elettrici per il periodo del 2/4 all'8/4/45.

Distinti saluti.

All'ign.3 c.n.



RECEIVED
P.W. & U.S./C.A.C.
- 4 MAY 1945 200

Pescara, li 16/ 4/ 1945
Via Conte di Ruvo, 104

ALL'INGEGNERE REGIONALE
L'AQUILA

Handwritten signature: F. C. Venturi

UNIONE
ESERCIZIO PESCARA
Il Direttore

6582

SITUAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

SOCIETA' ANONIMA UNIONE ESERCIZI ELETTRICI-PESCARA

DAL 2 AL 13 6/4/ 1945

A) RIABILITAZIONE

Centrale Generatrici		N. Operai impiegati	Data di ultimazione
Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana		
Para F. Petri	Il fornitore non ha ancora ultimato gli anelli di giunzione della nuova condotta	-	-
Cabina 60 KV Cupello	Da effettuare trasporto trasformatore dalla torretta di sollevamento alla piazzuola.	-	-
Nuova cab. 60 KV Lanciano	Si è in attesa di trasformatore	-	-
Nuova Cab. 60 KV Pescara	In corso verniciatura incastellatura	-	-
Linea 30 KV Tocco-Rossi	Approvigionato il conduttore necessario. Mancano i mezzi per il trasporto sul posto del materiale.	-	-
Linea 30 KV C/14 Verde	In corso approntamento materiale per la riparazione della linea.	-	-
C.le Aventino		-	-

B) PROMOZIONE DELLE CENTRALI E PUNTI DI PRESA

Nome	Produzione settimanale in Kw	Prelievo in Kw. circa
a) Centrale Farindola	44682	301
b) C.11 Verde (presunti)	150000	1155 pot. max.
c) C.le S.M.E. Pagliata (presunti)	400000	6530
	594682	4056

Centrale Generatrici			
Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	N. Operai impiegati	Data di ultimazione
Fara P. Patri	Il fornitore non ha ancora ultimato gli anelli di giunzione della nuova condotta	-	-
Cabina 60 KV Cupeilo	Da effettuare trasporto trasformatore dalla torretta di sollevamento alla piazzuola.	-	-
Nuova cab. 60 KV Lanciano	Si è in attesa di trasformatore	-	-
Nuova Cab. 60 KV Pescara	In corso verniciatura incastellatura	-	-
Linea 30 KV Tocco-Bussi	Approvvigionate il conduttore necessario. Mancano i mezzi per il trasporto sul posto del materiale.	-	-
Linea 30 KV C/li Verde- C.li Aventino	In corso approntamento materiale per la riparazione della linea.	-	-
E) PRODUZIONE DELLE CENTRALI E PUNTI DI PRESA			
Nome	Produzione settimanale in Kw	Prelievo in Kw. circa	
a) Centrale Parinicola	44682	301	
b) C.li Verde (presunti)	150000	1155 pot. max.	
c) C/le S.M.E. Pagliata (presunti)	400000	6338 H	
	594682	4056	

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DELLE CABINE

Nome		Produzione Settimanale		Prelievo in Kw. circa	
		in Kwh			
1)- Centri dipendenti Cile					25
a) 6 KV Bisenti	)				60
b) 6 KV Montebello di B.	)				10
c) 6 KV Farindola	)	44682			80
2) -Cabina 30 KV - Penne	)				100
3) " 30 KV Tavernola	)				
4) " " Pescara comprendente	)	49012			400
a) Città Pescara	)				150
b) Centri 6 KV Spoltore	)				
c) Chieti comprendenti	)				300
-Chieti città	)	48612			100
- " S. e centri dipendenti	)				50
- Bucchianico e Casalincontrada	)				
5) a) - Teramo		8972			150
5) Cabina 30 KV Lanciano comprend.					
prelievo Zucca, presunti	50000				350
Lanciano e centri-dipend. presunti	40000				260
Cabina 30 KV Crocetta	" 15000				120
" " Aspigno	" 20000				150
" dipenden. C/1 Verde	" 10000				70
prelievo SME Taranta P.	" 15000				100
Cabina 30 KV Cupello					
comprendente tutto il settore					550
Vasto	90000				
Totale Kw		391278			3025

Il restante quantitativo di energia a disposizione viene erogata dai rimanenti impianti della Unes in provincia di Campobasso e Foggia, tenuto conto della perdita di linea e di trasformazione.

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla C/le Penne di proprietà della Unes dalle 4 centrali dal Fiume Verde di proprietà di Farindola di proprietà della Unes e dell'energia che viene fornita alla Unes dalla Soc. Meridionale di energia alla Unes e dell'energia che viene fornita alla Unes dalla Soc. Meridionale di Eletticità nel punto presa S. Salvo essendo questo il completo di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto può essere dislocata nei vari raggruppamenti

25
60
19
80
100
400
150
300
100
50
150
350
260
120
150
70
100
350

Descrizione	Valore
1) - Centri dipendenti C.le	
a) 6 KV Bisenti	)
b) 6 KV Montebello di B.	)
c) 6 KV Parindola	) 44682
2) - Cabina 30 KV - Penna	)
3) " 30 KV Tavernola	)
4) " " Pescara comprendente	) 49012
a) Città Pescara	)
b) Centri 6 KV Spoltore	)
c) Chieti comprendenti	)
- Chieti città	) 48612
- " S. e centri dipendenti	)
- Bucchianico e Casalincontrada	)
d) - Teramo	6972
5) Cabina 30 KV Lanciano comprend.	
Prelievo Zecca, presunti	50000
Lanciano e centri-dipend. presun.	4000
Cabina 30 KV Crocetta	" 15000
" " Asoigno	" 20000
" dipenden. S/li Verde	" 10000
Prelievo SME Taranta P.	" 15000
Cabine 30 KV Cupello	
comprendente tutto il settore	
Vario	90000

Totale	Σmo	3912'8
--------	-----	--------

3025

Il restante quantitativo di energia a disposizione viene erogata dai rimanenti impianti della Unes in provincia di Campobasso e Foggia, tenuto conto della perdita di linea e di trasformazione.

di linee e di trasformazione.

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla C/le Fariola di proprietà della UNES dalle 4 centrali dal Fiume Verde di proprietà di Fornitori energia alla UNES e dell'energia che viene fornita alla UNES dalla Soc. Meridionale di Elettricità nel punto presa S. Salvo essendo questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto può essere dislocata nei vari raggruppamenti dei centri da servire.

Cosunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimati non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di aletti apparecchi di misura sia nel le centrali che nelle cabine.

657a

PRINCIPALI INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Giorno	Ora e durata interruzione	CAUSA	effetto
2 aprile 45	-	-	Servizio regolare
3 "	-	-	" "
4 "	-	-	" "
5 "	-	-	" "
6 "	14/15 - 14/43 - 28'	30 KV Pescara-Tolito corrente per manutenzione linea. Chieti	
7 "	-	-	Dalle 11/20 alle 12/50 Teramo viene alimentata da Pescara.
8 "	-	-	Servizio regolare.

A) - RIPARAZIONI CENTRALI E CABINE

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro</u>	<u>№ opere</u>	<u>Data di ultimazione</u>
-------------	--------------------------	----------------	----------------------------

C.le Mol. Agugliano	Installazione regolatore automatico	4	10.4.1945
---------------------	-------------------------------------	---	-----------

B) - RIPARAZIONI LINEE DI TRASMISSIONE

<u>Nome</u>	<u>Prodotto per entrare in servizio a 30 kV (provvisorio) funzione a 6 kV</u>
-------------	---

C) - PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale kW</u>	<u>Domanda massima nella settimana kW</u>
Mol. di Agugliano	ferma per installazione regolatore automatico	
Ripabianco	15.900	90
S. Elene	25.000	150
S. Gerardo	4.800	30
Franciolini	ferma per guasti alle opere idrauliche	

D) - DISTRIBUZIONE DALLE CABINE E CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>kW distribuiti</u>	<u>Domande medie durante la settimana kW</u>	<u>Paesi forniti</u>
Valle Neno 60/5	207.272	1200 max 2200	Ancono e frazioni
" " 60/30	(140.068	820	Falconara-Chioravalle
" " 60/30	(57.932	340	Senigallia
Porto Recanati	37.400	220	a nord 657 Area
C. 11 Unes Esino	40.900	240	Loreto-Camerano-Castelfidardo e frazioni
			Vari paesi valle Esino

S. Geronzo	4.800	30	Cagli, Cantiano e frazioni
Soc. Montecatini	22.132	130	Veri paesi Valle Esino
Bernardini & Ceccacci	13.395	80	" " "
Setificio - Jesi	16.200	95	Jesi e vari paesi vicini
Belzette - Fabriano	15.200	90	Fabriano e frazioni
Albani - Fano	2.200	13	Fano città
Bonci - Fossombrone	2.140	13	Fossombrone
Pierfederici - S. Michele	905	6	Corinaldo - Mondevio
Felascioni - Fermignano	4.000	24	Urbino-Urbania-Fermignano
S. Angelo in Vado	400	4	S. Angelo in Vado
Soc. Cementi - Sassoferrato	1.800	10	Sassoferrato
Pierfederici - Cremona	197	2	Ordiano - Barchi

E) - INTERRUZIONI

M. N.

Ancona, 5 aprile 1945

SITUAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI-PESCAR
DAL 26/1/1950 AL 1/4/45

A) RIABILITAZIONECENTRALI GENERATRICI

Nome	Natura del lavoro fatto	N. Operai durante la settimana	Impieghi durante la settimana	Data di ultimazione
------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------

Il fornitore non ha ancora
ultimato gli anelli di giun-
zione della nuova condotta.

Da effettuare trasporto tra
il trasformatore dalla torretta di
sollevamento alla piazzuola.

Ultimato montaggio cabina
all'aperto. Si è in attesa
del trasformatore

In corso verniciatura
incastellatura

Approvigionato il condotti.
necessario. Mancano i me-
zzi per il trasporto sul po-
sto del materiale.

In corso approntamento ma-
teriale per la riparazione
C/14 Verde-C/10 Avenida della linea.

B) PRODUZIONE DELLE CENTRALI E PUNTI DI RISA

Nome	Produzione settimanale in Kwh	Produzione in Kwh. circa
a) Centrale Parimola	42124	310
b) C.14 Verde (presunti)	150000	1155 pot. mac.
c) C/10 S.M.E. Pagliola (presunti)	400000	2500
	592124	6345

Nome	Natura del lavoro fatto N. Operai durante la settimana	Data di ultimazione
Fara P. Petri	Il fornitore non ha ancora ultimato gli anelli di giunzione della nuova condotta.	-
Cabina 60 KV Cupello	Da effettuare trasporto tra sformatore dalla torretta di sollevamento alla piasuola.	-
Nuova cabina 60 KV Lanciano	Ultimato montaggio cabina all'aperto. Si è in attesa del trasformatore	-
Nuova Cab. 60 KV Pescara	In corso verniciatura incastellatura	N. 4
Linea 30 KV Tocco-Frassi	Approvvigionato il condutt. necessario. Mancano i mezzi per il trasporto sul posto del materiale.	-
Linea 30 KV C/11 Verde-C/15 Avenzi della linea.	In corso approntamento materiale per la riparazione	-

B) PRODUZIONE DELLE CENTRALI E PUNTI DI PRESSIONE

Nome	Produzione settimanale in Kw	Prelievo in Kw. circa
a) Centrale Farindola	42124	310
b) C.11 Verde (presunti)	150000	1155 pot. max.
c) C/15 S.M.I. Paclieta (presunti)	400000	2600
	592124	6505

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DELLE CABINE

<u>Nome</u>		<u>Produzione Sottimariale in Kw</u>	<u>Prelievo in Kw. circa</u>
1)-Centri dipendenti C.le			
a) 6 KV Bilenzi			25
b) 6 KV Montebello di B.			60
c) 6 KV Parigola			10
2)- Cabina 30 KV - Perno -	42124		80
3)- " 30 KV Tavernola			100
4)- " " Pescara comprendente	67152		400
a) Città Pescara			150
b) Centri 6 KV Spoltore			300
c) Chieti comprendenti			100
-Chieti città	56897		50
- " S.e centri dipendenti			
- Duochianico e Casalincostrada			
d)- Teramo	18755		
5)- Cabina 30 KV Lanciano compren.			
prelievo Zecca, presunti 50000			350
Lanciano e centri-dipen. presunti			
40000			
6)- Cabina 30 KV Crocetta " 15000			260
7)- " " Asclano " 20000			120
8)- " dipenden. 5/11 Verde 10000			150
9)-Prelievo SUE Tarenta Pelig. 15000			70
10)-Cabina 30 KV Cupello			100
comprendente tutto il settore			
Vasto..90000			
Totale . Kw		3025	550

Il restante quantitativo di energia a disposizione viene erogata dai rimanenti impianti della UNES in provincia di Campobasso e Foggia, tenuto conto della perdita di linee e di trasformazione.

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella rilevata dalla C/le Ferri dalla di proprietà della Unes dalle 4 centrali del Fiume Verde di proprietà di fornitori energia alla Unes e dell'energia che viene fornita alla UNES dalla Soc. Meridionale di Eletticità nel punto presa S.Salvo essendo questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto può essere dislocata nei vari raggruppamenti dei centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimativi non potendo dare accertamenti precisi per mancaza di esatti apparecchi di misura sia nel le centrali che nelle cabine.

a) 6 KV Eserciti	60
b) 6 KV Montebello di B.	10
c) 6 KV Parindola	42124
2)- Cabina 30 KV L. A. Penne "	80
3)- " 30 KV Tavernola	100
4)- " " Pescara comprendente	400
a) Città Pescara	150
b) Centri 6 KV Sportone	300
c) Chieti e comprendenti	100
- Chieti città	50
- " S. e centri dipendenti	150
- Bucchianico e Casalinovestra	350
d)- Teramo	260
5)- Cabina 30 KV Lanciano compren.	120
prelievo Zecca, presunti	150
Lanciano e centri-dipen. presunti	70
6)- Cabina 30 KV Crocetta "	100
7)- " " Ascoli "	550
8)- " dipenden. G/11 Verde	3025
9)- Prelievo S.M. Taranta Pelig. 15000	
10)- Cabina 30 KV Cupello	
comprendente tutto il settore	
Vasto.. 50000	
Totale . K o	424928

Il restante quantitativo di energia a disposizione viene erogata dai rimanenti impianti della UNES in provincia di Campobasso e Foggia, tenuto conto della perdita di linea e di trasformazione.

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella rilevata dalla C/le Ferri dalla di proprietà della Unes dallo 4 centrali del Fiume Verde di proprietà di fornitori energia alla Unes e dell'energia che viene fornita alla UNES della Soc. Meridionale di Elettricità nel punto presa S. Salvo essendo questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto può essere dislocata nei vari raggruppamenti dei centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimativi potendo dare accertamenti precisi per mancanza di attenti apparecchi di misura sia nei centrali che nelle cabine.

b) PRINCIPALI INTERAZIONI DEL SERVIZIO

(Vedi specchio alligato)

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI

ESERCIZIO PESCARA

RAPPORTO INTERRUZIONI DAL 19 AL 25/3/45

Giorno	Ora e durata interruzione	Causa	Effetti
19 Marzo 1945			Servizio Regolare
20 "	18/03-18/05-2' 18/06-18/07-1'	30 KV Pescara Lancigno	Interruzione S.M.E.
21 "	-	-	Servizio regolare
22 "	-	-	" "
23 "	-	-	" "
24 "	12/35-13/35-1'	30KV Pescara Scia	Tolto corrente per cambio isolatore rotto.
25 "	7/ - 11/30-4° 30'	C/le Farinola	Centrale ferma per manuten- zione impianto

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
ESERCIZIO PESCARA

RAPPORTO INTERRUZIONI DAL 26 /3 AL 1/4/45

Giorno	ora e durata interruzione	Causa	Effetto
26/3/45	11/55 - 13/40 - 1° 45'	30 KV Pescara Chieti	Tolto corrente per lavori linea
27/3/45	14/45 - 18/33 = 3° 48'	30 KV Pescara Chieti	Linea fuori servizio per rottura di 2 pali di linea.
28/3/45	-	-	Dalle 15/30 alle 16/15 tolto corrente sulla 6 KV Pescara S. Buceto per lavori linea.
29/3/45	-	-	Servizio regolare
30/3/45	-	-	Dalle 12/50 alle 14,10 Tolto corrente sulla 6 KV Pescara per allaccio Cabina Via Salara.
31/3/45	-	-	Dalle 18/40 alle 24 Teramo via ne alimentata da Pescara.
1/4/45	-	-	Dalle 0 alle 5/05 e dalle 18/58 alle 22 Teramo viene alimentata da Pescara.

6573

REPARAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA

N. O. L. E.	NATURA DEL LAVORO	N.º Operai impiegati	Data di ultimazione
-------------	-------------------	----------------------	---------------------

Villa Potenza

Proseguono i lavori di riparazione alla diga ed al canale

(Mesi e mandopera del G. H. A.)

Cossapalombo

rimozione terra canale di scarico e sostituzione di n. 2 anelli del cinescopio della turbina

N.º 2

N. O. L. E.	PRODUZIONE SETTIMANALE IN KWH	Punte in KW
-------------	-------------------------------	-------------

Lanciano

10.300

S. Severino

17.300

Piobacco

46.470

Castelraimondo

14.520

Pievebovigliana

12.710

S. Maria Apparente

10.100

Colino Nuovo

4.000

Monte S. Martino

19.320

Ambrò

10.920

Cossapalombo

2.572

Venosa

810

120

290

105

25

130

125

100

35

30

DISTRIBUZIONE ENERGIA DALLA CENTRALE IDROELETTRICA

Cantina Formosa - Idati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio Tecnico

" Villa Lampa - come erogazione della cabina di Ascoli Piceno."

REDAZIONE E DIREZIONE
RUBRICA DI ENERGIA
ELETTRICA

1634/1945

RAZIONO DELLA UTILE AL DEL 26/3/ AL 1/4/1945

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE

N O A S	NATURA DEL LAVORO	N° Operai impiegati	Data di ultimazione
Villa Potenza	Proseguono i lavori di riparazione alla diga		
S. Maria Apparente	E' stato riparata la paratoia delle scorie e un ponticello in legno del canale della centrale di S. Maria Apparente	N° 2	(Herculemanovola del 3.11.45)

PREVISIONI SULL'AVVANCEMENTO DELLE CENTRALI

N O A S	PREVISIONE SULL'AVVANCEMENTO IN Kwh	Punta in Kwh
Villa Potenza I° S.	11.241	250
S. Severino	11.600	125
Londano	9.260	80
Piombo	22.990	120
Castelcamerino	15.632	110
Pierobovigliani	10.780	83
S. Maria Apparente	10.216	100
Molino Nuovo	3.745	
Monte S. Martino	19.112	125
Amore	14.175	110
Cassapilombo	3.045	50
Vossola	230	30

RIPARAZIONE DELLA DALLA DALLA 10 AV

Cabina termica - I dati sono compresi nel rapporto dell'ingegnere 6571

" Villa Lanza - con progetto della cabina di scorie lignee

Uff. di
Natura del lavoro
No Opere
in progetto
Data di ultimazione

Villa Potenza
Presiedono i lavori di riparazione
(Herrlemandoppe del G.H.A.)

S. Maria Apparente
E' stata riparata la paratoia dello scuro e in ponticello in ferro del canale della centrale di S. Maria Apparente

no 2

PROIEZIONE SINTETICA DEI COSTI

D O R R PROIEZIONE SINTETICA DEI COSTI Punte in km

Villa Potenza I° C.	11.521	250
S. Severino	11.500	125
Lanciano	2.260	60
Pierro	22.950	100
Castelraimondo	13.632	110
Fiorchovigliana	10.780	85
S. Maria Apparente	10.216	100
Molino Nuovo	3.746	
Monte S. Martino	10.782	125
Amaro	11.175	110
Cennegialondo	1.045	50
Venola	230	30

DISTRIBUZIONE ENERGIA NELLE CASINE IO IV

Casina Teramo - I dati sono compresi nel rapporto dell'Impianto 7001 6571
" Villa Lempa - come erogazione della casina di scuola 7001

UFFICIO SERVIZI ELETTRICI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
N. 20/11/54

V. L. L.

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI ESERCIZIO TECNICO

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 26 MARZO AL 1° APRILE 1945 -

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale Vesuvartello	Completata la demolizione del 1° gruppo e continua la demolizione del secondo. Eseguita la equilibratura della ruota polare dello alternatore 4° Gruppo. Smontata la metà inferiore dell'alternatore N° 3 che dovrà essere utilizzata come metà superiore dell'alternatore N° 4 - Continua la riparazione degli avvolgimenti dello statore dell'alternatore N° 4 -	4 3 4 3	- - - -
Centrale Gerosa	Continua la aggiuntatura e sostituzione dei tratti di cavo danneggiati dei comandi degli interruttori, riduttori e campo dinamo eccitatrice. Continua il montaggio delle sbarre 6 kV. Continuano i lavori per la riparazione dei locali 6 kV e per la imbiancatura dei locali superiori. Presso le Officine di Tolentino è stata completata la lavorazione dei nuovi supporti e dei cuscinetti della turbina; continua la lavorazione della seconda fiancata della turbina e dei cuscinetti dell'alternatore. E' in corso la costruzione della forma per la fusione dei coperchi della turbina.	3 4 3	- - -
Cabina Camerino	E' stato eseguito il montaggio del legname per la copertura del locale 6 kV e cominciata la messa in opera delle tegole. continua la costruzione degli intonaci -	8 6	- -
Cabina Ascoli Piceno	Completato il montaggio della sbarre 60 kV. del piano superiore e il montaggio dei passanti interno esterno - Eseguita la installazione di un interruttore 60 kV.		657

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale <u>Venastartello</u>	Completata la demolizione del 1° gruppo e continua la demolizione del secondo. Eseguita la equilibratura della ruota polare dello alternatore 4° gruppo. Smontata la metà inferiore dell'alternatore N° 3 che dovrà essere utilizzata come metà superiore dell'alternatore N° 4 - Continua la riparazione degli avvolgimenti dello statore dell'alternatore N° 4 -	4 3 4 3	- - - -
Centrale <u>Cerosa</u>	Continua la aggiuntatura e sostituzione dei tratti di cavo danneggiati dei comandi degli interruttori, riduttori e campo dinamo eccitatrice. Continua il montaggio delle sbarre 6 kV. Continuano i lavori per la riparazione dei locali 6 kV e per la imbiancatura dei locali superiori.	3 4 3	- - -
Cabina <u>Camerino</u>	Presso le Officine di Tolentino è stata completata la lavorazione dei nuovi supporti e dei cuscinetti della turbina; continua la lavorazione della seconda fiancata della turbina e dei cuscinetti dell'alternatore. E' in corso la costruzione della forma per la fusione dei coperchi della turbina. E' stato eseguito il montaggio del legname per la copertura del locale 6 kV e cominciata la messa in opera delle tegole.	8	-
Cabina <u>Ascoli Piceno</u>	continua la costruzione degli intonaci - Completato il montaggio della sbarra 60 kV. del piano superiore e il montaggio dei passanti interno esterno - Eseguita la installazione di un interruttore 60 kV. Demoliti alcuni divisori in muratura e cominciata la costruzione di altri divisori in muratura per ricavare il locale quadro.	6 3	- -

6573

- 2 -

N o m e	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
	<u>RIPARAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE E TELEFONICHE DI SERVIZIO.</u>		
<u>60 kV. Camerino- ASBRADIA.</u>	Riparato un conduttore spezzato nei pressi di Campolarzo dei militari Neozelandesi e sostitui- ti n° 3 elementi di isolatori rotti da raffiche di mitraglia.	3	-
<u>Linea telefonica Camerino-Ibbadina</u>	Sostituiti ganci e isolatori rotti in un palo d'angolo e giuntati i due fili spezzati.	3	-
<u>Linea telefonica Pedaso-C. Rosna</u>	Continuano i lavori per la sistemazione dei con- duttori nel tratto di linea fuori servizio.	4	-

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N o m e	Produzione settim/le in kWh.	Punta massima kW.
Planicella	222.400	1.400
Pedaso	235.200	3.100
Carassini	62.800	420
Bolognola	129.535	1.300
Polentino	197.600	1.300
Terni (Camerino)	210.600	4.800
Terni (Antròdoro)	82.710	510
Terni (Pieti)	126.384	1.020

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
Esercizio Tecnico*g. Bolognola*

6569

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI ESERCIZIO TECNICO

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 25 MARZO 1945

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

N o m e	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Implegati	Data di Ultimazione
Centrale Venamarzello	Continua la demolizione del 1° e 2° gruppo. Completato l'allargamento dei fori del coperchio della turbina N° 3 per adattarlo alla turbina N° 4 Continua la riparazione degli avvolgimenti dello statore e del rotore dell'alternatore N° 4 Ad Ancona è stata completata la riparazione del trasformatore 5/60 kV. della potenza di kVA 5000 che dovrà essere trasportato a Venamarzello. Continua la costruzione del cunicolo di drenaggio nel lato a monte della centrale.	4 2 2 2 2	- - - - -
Centrale Gerosa	Cominciata la riparazione e sostituzione dei trati di cavo danneggiati, relativi ai comandi. Eseguita la rettifica dei fori del basamento dello statore dell'alternatore N° 1 che deve essere piazzato al posto di quello N° 2 - Continua la riparazione delle sbarre e delle mensole dell'impianto 6 kV.- Presso le Officine di Tolentino è stata cominciata la lavorazione della seconda fiancata della turbina.- E' finita la lavorazione dei supporti e continua la lavorazione dei cuscinetti. Continuano i lavori per la riparazione del locale 6 kV e per la imbiancatura dei locali superiori.- Continua la riparazione del fabbricato cabina.	4 2 4 3 4 6 4 8	- - - - - - - -
Cabina Casertano	Continuano i lavori per l'impianto 60 kV.-	8	-

6569

RIPARAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE E TELEFONICHE DI SERVIZIO -

Linea telefonica-Eliminati due corto circuiti e rimessi in opera.

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale <u>Venemartello</u>	Continua la demolizione del 1° e 2° gruppo. Completato l'allargamento dei fori del coperchio della turbina N° 3 per adattarlo alla turbina N° 4. Continua la riparazione degli avvolgimenti dello statore e del rotore dell'alternatore N° 4. Ad Ancona è stata completata la riparazione del trasformatore 5/60 kV. della potenza di kVA 5000 che dovrà essere trasportato a Venemartello. Continua la costruzione del cunicolo di drenaggio nel lato a monte della centrale.	4 2 2 2 2	- - - - -
Centrale <u>Gerona</u>	Cominciata la riparazione e sostituzione dei tratti di cavo danneggiati, relativi ai comandi. Eseguita la rettifica dei fori del basamento dello statore dell'alternatore N° 1 che deve essere piazzato al posto di quello N° 2. Continua la riparazione delle sbarre e delle mansole dell'impianto 6 kV. Presso le Officine di Tolentino è stata cominciata la lavorazione della seconda fiancata della turbina. È finita la lavorazione dei supporti e continua la lavorazione dei cuscinetti. Continuano i lavori per la riparazione del locale 6 kV e per la imbiancatura dei locali superiori.	4 3 4 6 4 9 9	- - - - - - -
Cabina <u>Camerino</u>	Continua la riparazione del fabbricato cabina. Continuano i lavori per l'impianto 60 kV.	3	-
Cabina <u>ASCOLI PICENO</u>	<u>RIPARAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE E TELEFONICHE DI SERVIZIO -</u>	2	-
Linea telefonica <u>Abbadia-Camerino</u>	Eliminati due corto circuiti e rimessi in opera N° 2 pali abbattuti.	3	-
Linea telef. Ca- <u>marino-Fabriano</u>	Prosegue il consolidamento della linea e la sostituzione dei pali marci.	3	-

6552

N o m e	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Linea telefonica Pedaso-Croce E.-	Sostituito un tratto di linea con 1 conduttori rotti e pali abbattuti. Poiché non è possibile completare l'allacciamento con la centrale di Carassai per mancanza di materiali, si è inizia- to lo smantellamento dei conduttori per allao- ciare la linea sulla Ascoli-Carassai onde evita- re furti di filo.-	4	-

Woolley but part of station
PRODUCIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N o m e	Produzione settim/le in kWh.	Punta massima in kW.
Pianicella	210.700	1.960
Pedaso	238.420	3.100
Carassai	69.400	420
Bolognola	71.781	1.000
Tolentino	197.780	2.000
Terni (Camerino)	171.600	2.900
Terni (Anrodeco)	24.430	620
Terni (Rieti)	114.309	1.000

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
Esercizio Tecnico

3. 1. 1941

6567

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI ESERCIZIO TECNICO ASCOLI PICENO

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 5 all'11 MARZO 1945

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale Venemartello	Continua la demolizione del 1° e 2° gruppo - E' stata approntata la fiancata della turbina N° 4 ed è in corso di adattamento la parte superiore della turbina stessa. Prosegue il montaggio delle nuove bobine dello at- tore dell'alternatore N° 4 in sostituzione di quel- le danneggiate e la riparazione della relativa ruo- ta polare. Prosegue la riparazione degli avvolgimenti del tra- sformatore 5/60 kV della potenza di kVA 5000, pres- so la cabina di Valle Miano Ancona, trasformatore destinato alla centrale di Venemartello. Cominciata la costruzione di un cunicolo di drenag- gio nel lato a monte della centrale per evitare fil- trazioni di acqua.	3 3 4 2 2	- - - - -
Centrale Gerosa	Continua la riparazione degli interruttori 60 kV.- Ripristinati due riduttori di tensione - Completata la scalpellatura della base in cemento della turbina N° 2 - Continua la riparazione delle sbarre e delle mensole dell'impianto 6 kV. Presso le Officine di Tolentino continua la lavora- zione dei pezzi già fusi della turbina e la costru- zione della forma per la fusione della seconda fian- cata.	4 4 4 4 8	- - - - -
Centrale Carassai	Il giorno 10 Marzo la centrale Carassai è stata mes- sa fuori servizio per un danno verificatosi al giun- to di espansione del secondo sifone in cemento arma- to, del canale. La riparazione è stata subito ese- guita con malta di cemento. Nella occasione è stata fatta anche una revisione delle opere idrauliche e la pulizia. La centrale rientrerà in servizio il 13	6	6/3/45

Venamartello	E' stata approntata la fiancata della turbina N° 4 ed è in corso di adattamento la parte superiore della turbina stessa.	3	-
	Prosegue il montaggio delle nuove bobine dello statore dell'alternatore N° 4 in sostituzione di quelle danneggiate e la riparazione della relativa ruota polare.	4	-
	Prosegue la riparazione degli avvolgimenti del trasformatore 5/60 kV della potenza di kVA 5000, presso la cabina di Valle Miano Ancona, trasformatore destinato alla centrale di Venamartello.	2	-
Centrale Gerosa	Cominciata la costruzione di un cunicolo di drenaggio nel lato a monte della centrale per evitare filtrazioni di acqua.	2	-
	Continua la riparazione degli interruttori 60 kV.-	4	-
	Ripristinati due riduttori di tensione -	4	-
	Completata la scarpellatura della base in cemento della turbina N° 2 -	4	-
	Continua la riparazione delle sbarre e delle mensole dell'impianto 6 kV.	4	-
	Presso le Officine di Tolentino continua la lavorazione dei pesi già fusi della turbina e la costruzione della forma per la fusione della seconda fiancata.	8	-
Centrale Carassai	Il giorno 10 Marzo la centrale Carassai è stata messa fuori servizio per un danno verificatosi al giunto di espansione del secondo sifone in cemento armato, del canale. La riparazione è stata subito eseguita con malta di cemento. Nella occasione è stata fatta anche una revisione delle opere idrauliche e la pulizia. La centrale rientrerà in servizio il 13 Marzo.	3	13 Marzo
Cabina Camerino	E' stata costruita la orditura in legno del tetto del locale 10 kV e sono state portate sul posto da Portocivitanova le tegole necessarie per la copertura.	10	-
	Sono stati riparati gli infissi in ferro.	/.	-

6365

- 2 -

N o m e	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Cabina Antrodoto	Esseguita la riparazione della cassa di un trasformatore 60/30 kV 5000 kVA -	4	-
Cabina Ascoli Piceno	Continuano i lavori per l'impianto 60 kV. RIPARAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE 2 TELEFONICHE DI SERVIZIO -	8	-
linea telefonica Camerino-Fabriano	Proseguono i lavori di consolidamento della linea e la sostituzione dei pali marci.	2	-
linea telefonica Camerino-Abbadia	Messi in opera n° 2 pali in sostituzione di altri due rotti all'incastro.	2	-

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N o m e	Produzione Settimanale in kWh.	Punta massima in kW.
Planicella	246.200 -	1.480 -
Pedaso	330.640 -	3.100 -
Carasoli	56.000 -	400 -
Boleghola	66.675 -	1.000 -
Tolentino	231.560 -	1.400 -
Terni (Camerino)	142.800 -	3.000 -
Terni (Antrodoto)	75.400 -	640 -
Terni (Rieti)	139.120 -	990 -

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
Esercizio Tecnico

7.2.50
6565

SITUAZIONE SULL'ELETTRICITA'
SOCIETA' "UNES"
DIREZIONE DI AQUILA

Dal 4 Marzo al 10 Marzo 1945

A) - RIABILITAZIONE - CENTRALI GENERATRICI

Nome	Natura del lavoro	Numero degli operai impiegati	Data di ultimazione
Pettorano	Sospesa la riparazione al cassone del trasformatore da 2700 KVA per mancanza del gassometro.	-	-
Morgone (Castelgisangro)	Lavoro sospeso a causa della neve	-	-
Molina	Ordinata la ripresa dei lavori alla Ditta appaltatrice, che li aveva sospesi a causa della neve.	-	-
Pescina (Collecchie)	Sospesa la riparazione del tetto causa mancanza delle tegole.	-	-

- RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASPORTO

N. N.

B) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 4 MARZO AL 10 MARZO 1945

Nome	Produzione in Kw.	Domanda massima in Kw.
Pettorano	66.736	400
Pietre Regie	21.000	130
Pratola Peligna	-	- Centrale ferma

C) - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DELLE CABINE

Nome	Kilowattora distribuiti	Domanda massima Kw.	Villaggi forniti
Aquila	75.135	680	136

Nome Natura del lavoro Numero degli operai impiegati Data di ultimazione

Pettorano Sospesa la riparazione al cassone del trasformatore da 2700 KVA per mancanza del gascometro. - -

Morgone
(Casteldisangro) Lavoro sospeso a causa della neve - -

Molina Ordinata la ripresa dei lavori alla Ditta appaltatrice, che li aveva sospesi a causa della neve. - -

Pescina
(Collechio) Sospesa la riparazione del tetto causa mancanza delle tegole. - -

RIABILITAZIONE - LINER DI TRASPORTO

N. N.

B) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 4 MARZO AL 10 MARZO 1945

Nome	Produzione in Kw.	Domanda massima in Kw.
Pettorano	66.736	400
Pietre Regie	21.000	130
Pratola Peligna	"	- Centrale ferma

C) - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

Nome	Kilowattora distribuiti	Domanda massima Kw.	Villaggi forniti
Aquila	75.135	680	(150)
Salmona	Non ha apparecchio si misura	-	-
Avezzano	"	"	-

(1) Delle Province di Aquila sono fuori servizio i centri risultanti dall'elenco allegato.

D) - SERVIZIO INTERRUZIONI -

<u>Data</u>	<u>Lunchezza interruzioni</u>	<u>Causa</u>	<u>Effetto</u>
-------------	-------------------------------	--------------	----------------

Centrale Pettorano

7/3/1945	Dalle ore 12.- alle 15	Piccoli lavori al Gruppo I.	Impeccando la pro- duzione di arriva- re a Sulmona.
----------	------------------------	--------------------------------	---

Aquila, 17 Marzo 1945

6563

ELenco DEI CENTRI FUORI SERVIZIO

Aquila (Vasche di Pettino)	Roccasinquemiglia
Ateleta	Roccarivi
Balsorano	Roccaraso
Castroinnovo	Rocca Pia
Merrea	Rivisonnoli
Pescocanale	S. Giovanni Valleroveto
Pescocostanzo	S. Nativita
Pietrarsieri	S. Vincenzo Valleroveto

Aquila, 17 Marzo 1945

SITUAZIONE SULL'ELETTRICITA'
SOCIETA' "UNES"
DIREZIONE DI AQUILA

Dal 4 Marzo al 10 Marzo 1945

A) - RIABILITAZIONE - CENTRALI GENERATRICI

Messa	Natura del lavoro	Numero degli operai impiegati	Data di ultimazione
Pettorano	Sospesa la riparazione al cassone del trasformatore da 2700 KVA per mancanza del gassometro.	-	-
Morgone (Casteldisangro)	Lavoro sospeso a causa della neve	-	-
Molina	Ordinata la ripresa dei lavori alla Ditta appaltatrice, che li aveva sospesi a causa della neve.	-	-
Pescina (Collecchie)	Sospesa la riparazione del tetto causa mancanza delle tegole.	-	-

- RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASPORTO

N. N.

B) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 4 MARZO AL 10 MARZO 1945

Messa	Produzione in Kw.	Domanda massima in Kw.
Pettorano	66.736	400
Pietre Regie	21.000	130
Pratola Peligna	-	- Centrale ferma

C) - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DELLE CABINE

Messa	Kilowattora distribuiti	Domanda massima Kw.	Villaggi forniti (1)
Aquila	75.135	650	-

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro</u>	<u>Numero degli operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Pettorano	Sospesa la riparazione al cassone del trasformatore da 2700 KVA per mancata del gassometro.	-	-
Morgone (Casteldisangro)	Lavoro sospeso a causa della neve	-	-
Molina	Ordinata la ripresa dei lavori alla Ditta appaltatrice, che li aveva sospesi a causa della neve.	-	-
Pescina (Collecchia)	Sospesa la riparazione del tetto causa mancanza delle tegole.	-	-

RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASPORTO

N. N.

B) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 4 MARZO AL 10 MARZO 1945

<u>Nome</u>	<u>Produzione in Kw.</u>	<u>Domanda massima in Kw.</u>
Pettorano	66.736	400
Pietra Regie	21.000	130
Pratola Peligna	"	- Centrale ferma

C) - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE.

<u>Nome</u>	<u>Kilowattora distribuiti</u>	<u>Domanda massima Kw.</u>	<u>Villaggi forniti (1)</u>
Aquila	75.135	680	-
Sulmona	Non ha apparecchio si misura	-	6561
Avezzano	"	"	-

(1) Della Provincia di Aquila sono fuori servizio i centri risultanti dall'elenco allegato.

D) - SERVIZIO INTERRUZIONI -

<u>Data</u>	<u>Lunchezza Interruzioni</u>	<u>Causa</u>	<u>Effetto</u>
-------------	-------------------------------	--------------	----------------

Cantinale Paltorano

7/3/1945	Dalle ore 12.- alle 15	Piccoli lavori al Gruppo I.	Impedendo la pro- duzione di arriva- re a Sulsona.
----------	------------------------	--------------------------------	--

Aquila, 17 Marzo 1945

6500

Aquila, 17 Marzo 1945

re a Sulmona.

ELenco DEI CENTRI PIU' SERVIZIO

Aquila (Vasche di Pettino)	Roccacinquemiglia
Ateleta	Roccavivi
Balsorano	Roccaraso
Castroonuovo	Rocca Pia
Norrea	Rivisondoli
Pescocanale	S. Giovanni Valleroteto
Pescocostanzo	S. Mestuta
Pietrarsieri	S. Vincenzo Valleroteto

Aquila, 17 Marzo 1945

UNIONE ESERCIZI ELETRICI

ESERCIZIO ASCOLI PICENO

Foglio N. _____ in data _____

2

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 5 ALL'11 MARZO 1945

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE

N O M E	NATURA DEL LAVORO	N° Operai impiegati	Data di ultimazione
---------	-------------------	------------------------	---------------------

Villa Potenza I Salto
Proseguono i lavori di riparazione
alla diga ed al canale

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

K O M E	PRODUZIONE SETTIMANALE IN KWC	Punta in K W O
S. Severino	17500	120
Lanciano	10580	80
Pioraco	47860	280
Pievebovigliana	12570	85
Castelraimondo	13840	105
S. Maria Apparente	19400	130
Molino Nuovo	6690	45
Monte S. Martino	17662	120
Ambro	12558	105
Cessapalombo	4009	35
Vezzola	1210	35

DISTRIBUZIONE ENERGIA DALLE CABINE 30 KV

Cabina Teramo-
I dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio Tecnico

"Villa Lempa" come erogazione della cabina di Ascoli Piceno

200

SITUAZIONE SULL'ELETTRICITA'

SOCIETA' "UNES"

ESECUZIONE DI AQUILA

Dall'11 marzo al 17 marzo 1945

A - RIABILITAZIONE - CENTRALI CAMBRATICI

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro</u>	<u>Numero degli operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Pettorano	Ultimata la riparazione del cassone del trasformatore da 2700 KVA. Si deve ora procedere al ponteggio delle varie parti del cassone stesso.	2	15/3/1945

Morgone
(Casteldisangro) Lavoro sospeso a causa della neve.

Molina
Ordinata la ripresa dei lavori alla ditta appaltatrice, che li aveva sospesi a causa della neve.

Pescina
(Collecchie)
Sospesa la riparazione del tetto causa mancanza di tegole.

- RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASPORTO -

H. H.

B) - PROIEZIONE DELLA CENTRALI CAMBRATICI DALL'11 AL 17 MARZO 1945.

<u>Nome</u>	<u>Produzione in KW.</u>	<u>Domanda massima in KW.</u>
Pettorano	60555	600
Pietre Regie	21360	150
Pratola Peliccia	-	-Centrale ferma

6557

C) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLA CABINE.

Valori forniti

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro</u>	<u>Numero degli operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Pettorano	Ultimata la riparazione del cassone del trasformatore da 2700 KVA. Si deve ora procedere al pontaggio delle varie parti del cassone stesso.	2	15/3/1945
Morgone (Casteldisungro)	Lavoro sospeso a causa della neve.	-	-
Molina	Ordinata la ripresa dei lavori alla Ditta Sp. patritrice, che li aveva sospesi a causa della neve.	-	-
Pescina (Collechio)	Sospesa la riparazione del tetto causa mancanza di tegole.	-	-
- RIABILITAZIONE - LINER DI TRASPORTO -			
	M. M.		
B) - PRODUZIONE DELLA CENTRALE GENERATRICE DALL'11 AL 17 MARZO 1945 -			
<u>Nome</u>	<u>Produzione in KW.</u>	<u>Domanda massima in KW.</u>	
Pettorano	60556	600	
Pietre Regie	21360	150	
Pratola Peligna	-	-Centrale ferma	6557
C) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLA CABINA -			
<u>Nome</u>	<u>Kilometri distribuiti</u>	<u>Domanda massima in KW.</u>	<u>Villaggi forniti</u>
Aquila	76226	720	-
Sulmona	Non ha apparecchio di misura	-	-
Avezzano	" " "	-	-
(1) Della Provincia di Aquila sono fuori servizio i centri risultanti dall'elenco allegato.			

D) SERVIZIO INTERRUZIONI

Data

lunghezza interruzioni

Causa

Effetto

H. H.

Aquila, 20 Marzo 1945

6559

ELENCO DEI CENTRI FUORI SERVIZIO

AL FINE DI ESSERE INFORMATI DELLO STATO DEI CENTRI FUORI SERVIZIO, SI PRESENTA IL SEGUENTE ELENCO:

Aquila (Fasche di Pettino)	Moccaraso
Ateleta	Rocca Pia
Balsorano	Divisondoli
Castrovincovo	S. Giovanni Valleroveto
Correa	S. Restituta
Fescocostanzo	S. Vincenzo Valleroveto
Piatranaleri	
Mococinquigniglis	
Mocavivi	

Aquila, 20 Marzo 1945

SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ANCONA

SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL' ESERCIZIO DI ANCONA

4-10 Marzo 1945

Capo Dipartimento Ancona 43244

A) - RIPARAZIONI CENTRALI E CABINE

N. N.

B) - RIPARAZIONI LINEE DI TRASMISSIONE

Nome	Natura del lavoro	N° operai	Data di ultimazione
Linea 30 kV Chiara valle - Jesi	Proseguono i lavori di riparazione delle linee 30 kV e telefonica	10 cooperatori	31.3.1945

C) - PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES

Nome	Produzione settimanale kWh	Domande medie nella settimana kWh
Mol. di Agugliano	16.300	130
Ripobianca	14.940	100
S. Elena	25.000	150
S. Gerardo	4.146	25
Franciolini : fermo per guasti alle opere idrauliche		

D) - DISTRIBUZIONE DALLE CABINE E CENTRALI

Nome	kWh distribuiti	Domanda media durante la settimana kWh	Paesi forniti
Valle Nieno 60/5	229.090	1350 max 2100	Ancona e frazioni
(	141.486	840	{ Falconara-Chieravalle - Sanigallio
Valle Nieno 60/30	(	260	a nord di Area
(	44.514	300	Loreto-Camerano-Castelfid. e frazioni
Porto Recanati	50.000		Vari paesi Valle
C.lli Unes Esino	56.240	380	

B) - RIPARAZIONI LINEE DI TRASMISSIONE

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro</u>	<u>N° operai</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Linee 30 kV Chiara Velle - Jesi	Proseguono i lavori di riparazione della linea 30 kV e telefonica	10 com- diuvati da squa- dre mili- tari	31.3.945

C) - PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale kW</u>	<u>Domanda media nella settimana kW</u>
Mol. di Aguglione	16.300	130
Ripetianco	14.940	100
S. Elena	25.000	150
S. Geronzo	4.146	25
Franciolini : ferme per guasti alle opere idrauliche		

D) - DISTRIBUZIONE DALLE CABINE E CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>kW distribuiti</u>	<u>Domanda media durante la set- timana kW</u>	<u>Paesi forniti</u>
Valle Mieno 60/5	220.090	1350 max 2100	Ancona e frazioni
Valle Mieno 60/30	(141.486	840	(Falconara-Chiavari (le - Senigallia
Porto Recanati	(44.514	260	e nord 61 Area
C.li Unes Esino	50.000	300	Loreto-Camerano-Ce- stelfid.e frazioni
	56.240	380	Vari paesi Valle
			853%

C.le UNES S.Geronzo	4.146	25	Cagli, Centiano e frazioni
Soc.Montecatini	10.428	140	Vari paesi valle Esino
Bernardini & Ceccacci	7.960	50	" " "
Setificio Jesi	5.000	30	Jesi e vari paesi vicini
Belzette - Fabriano	23.700	140	Fabriano e frazioni
Ditta Albani - Fano	5.300	30	Fano Città
Ditta Bonci-Fossumbrone	2.500	15	Fossumbrone
Ditta Pierfederici	1.000	6	Corinaldo - Mondavio
Ditta Folesconi-Fermignano	4.000	24	Urbino-Urbentia-Fermignano
S. Angelo in Vado	400	4	S. Angelo in Vado
Soc.Cementi-Sassoferrato	1.950	12	Sassoferrato
Ditta Pierfederici-Orciano	270	2	Orciano - Barchi

D) - INTERRUZIONI -

N. N.

Ancona, 17 Marzo 1945

6552

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI ESERCIZIO TECNICO

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 18 MARZO 1945

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

NOME	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale Venamarzello	Continua la demolizione del 1° e 2° gruppo - E' stato completato l'adattamento della fiancata della turbina N° 3 sulla turbina N° 4 che viene ripristinata. Cominciato l'allargamento dei fori del cooperchio della turbina N° 3 per adattarlo sulla turbina N° 4. Prosegue il montaggio delle nuove bobine dello statore dell'alternatore N° 4 in sostituzione di quelle danneggiate e la riparazione della relativa ruota polare. Prosegue la riparazione degli avvolgimenti del trasformatore 5/60 kV della potenza di 5000 KVA presso la cabina Valle Milano di Ancona. Continua la costruzione del cunicolo di drenaggio nel lato a monte della centrale. Completata la riparazione degli interruttori 60 kV. Continua la riparazione delle sbarre e delle mansole dell'impianto 6 kV. Ripreso il lavoro di riparazione delle murature, sospeso causa il gelo. Presso le Officine di Tolentino è stata fusa la nuova fiancata della turbina. Continua la lavorazione dei supporti e cuscinetti. Nella fermata della centrale effettuata il giorno 18 è stato provveduto allo sfangamento del bacino di carico e alla riparazione di spaccature delle murature di rivestimento del canale con malta di cemento.	4	-
Centrale Cerosa	Continua la riparazione delle sbarre e delle mansole dell'impianto 6 kV. Ripreso il lavoro di riparazione delle murature, sospeso causa il gelo. Presso le Officine di Tolentino è stata fusa la nuova fiancata della turbina. Continua la lavorazione dei supporti e cuscinetti. Nella fermata della centrale effettuata il giorno 18 è stato provveduto allo sfangamento del bacino di carico e alla riparazione di spaccature delle murature di rivestimento del canale con malta di cemento.	2	-
Centrale Pedaso	Continua la riparazione delle sbarre e delle mansole dell'impianto 6 kV. Ripreso il lavoro di riparazione delle murature, sospeso causa il gelo. Presso le Officine di Tolentino è stata fusa la nuova fiancata della turbina. Continua la lavorazione dei supporti e cuscinetti. Nella fermata della centrale effettuata il giorno 18 è stato provveduto allo sfangamento del bacino di carico e alla riparazione di spaccature delle murature di rivestimento del canale con malta di cemento.	2	-
Cabina Camerino	Continua la riparazione del fabbricato cabina.	2	-
Cabina	Continua i lavori per l'impianto 60 kV.	2	-

20
655?

10

8

Centrale
Venemartello

Continua la demolizione del 1° e 2° gruppo -

E' stato completato l'adattamento della fiancata della turbina N° 3 sulla turbina N° 4 che viene ripristinata.

Cominciato l'allargamento dei fori del coperchio della turbina N° 3 per adattarlo sulla turbina N° 4.

Prosegue il montaggio delle nuove bobine dello statore dell'alternatore N° 4 in sostituzione di quelle danneggiate e la riparazione della relativa ruota polare.

Prosegue la riparazione degli avvolgimenti del trasformatore 5/60 kV della potenza di 5000 kVA presso la cabina Valle Miano di Ancona.

Continua la costruzione del cunicolo di drenaggio nel lato a monte della centrale.

Centrale
Gerosa

Completata la riparazione degli interruttori 60 kV.

Continua la riparazione delle sbarre e delle mansole dell'impianto 6 kV.

Ripreso il lavoro di riparazione delle murature, sospeso causa il gelo.

Presso le Officine di Tolentino è stata fusa la nuova fiancata della turbina. Continua la lavorazione dei supporti e cuscinetti.

Centrale
Pedaso

Nella fermata della centrale effettuata il giorno 18 è stato provveduto allo sfangamento del bacino di carico e alla riparazione di spaccature delle murature di rivestimento del canale con malta di cemento.

Cabina
Camerino

Continua la riparazione del fabbricato cabina.

Cabina
Ascoli Piceno

Continuano i lavori per l'impianto 60 kV.-

4

2

2

2

2

2

4

4

6

8

20

6552

10

8

RIPARAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE E TELEFONICHE DI SERVIZIO

<u>N o m e</u>	<u>Lavoro eseguito durante la settimana</u>	<u>N° Operai Impiegati</u>	<u>Data di Ultimazione</u>
<u>Linea telefonica</u> <u>Camerino - Centrale</u> <u>Pianicella.</u>	Riattivate le comunicazioni interrotte dai militari alleati per serionamento e requisizione della tratta Camerino-Fabriano. Sistemate n° 12 campate di filo e rinalzati i pali.		
<u>Camerino-Fabriano</u>	Prosegue il lavoro di consolidamento della linea e sostituzione dei pali marci.		

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

<u>N o m e</u>	<u>Produz. Settim. in kWh.</u>	<u>Punta massima in kWh.</u>
Pianicella	239.000	1.440
Pedaso	293.760	3.000
Carassai	56.900	430
Bolegnola	72.275	1.000
Tolentino	237.120	1.400
Terni (Camerino)	146.400	4.000
Terni (Introdico)	76.640	600
Terni (Rieti)	121.405	370

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI

Esercizio Tecnico

3 aprile 1955

SITUAZIONE DEI LAVORI ELETTRICI
SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI-PESCARA-
DAL 5 ALL'11/3/45

A) RIABILITAZIONE		CENTRALI GENERATRICI	
Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	N. Operai impiegati	Data di ultimazione
Fara F. Petri	Il fornitore non ha ancora ultimato gli anelli di giunzione della nuova condotta.	-	-
Cabina 60 KV Cupello	Continua lavoro essiccamento nucleo ed olio trasformatore.	N. 3	Al 31-3-45 subordatamente condiziioni atmosferiche
Cab. 60 KV (nuova) Lanciano	Continua montaggio cabina	N. 5	" "
Nuova cabina 60 KV Pescara	Iniziato montaggio inossidela latura all'aperto su basamenti di calcestruzzo cementizio.	N. 4	" "
Linea 30 KV Chieti S. Scafa-Bussal	e)-Tronco Chieti S.-Scafa Iniziato montaggio Cab. Scafa.	N. 2	Al 20-3-45 subordatamente al trasporto materiali
Linea 30 KV S.11 Verde-Centrale Aventino	b)- Tronco Tocco-Bussal Sospesi i lavori per mancanza del conduttore alla l'opera necessario. I lavori saranno iniziati nella stagione prossima; poichè attualmente il terreno è impraticabile.	-	-

B) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI E PUNTI DI PRESA

Produzione sett. Prelievo in KV

Il fornitero non ha ancora ultimato gli anelli di giunzione della nuova condotta.

Continua lavoro essiccamento nucleo ed olio trasformatore.

Al 31-3-45 subor-
dinatamente condi-
zioni atmosferiche

Continua montaggio cabina

N. 5

"

"

Iniziato montaggio incastellatura all'aperto su basamenti di calcestruzzo cementizio.

N. 4

"

"

a) - Tronco Chieti S. - Scafa.

Al 20-3-45 subor-
dinatamente al
trasporto materiali:

Iniziato montaggio Cab.
Scafa.

N. 2

b) - Tronco Tocco-Bussi

Seppure i lavori per man-
canza del conduttore alla
l'opera necessario.

I lavori saranno iniziati
nella stagione prossima,
poichè attualmente il ter-
reno è impraticabile.

6559

Linea 30 KV
C.li Verde-Centrale
Aventino

B) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI E PUNTI DI PRELIEVO

Nome	Produzione sett. Prelievo in Kw.	
	espresso in Kw	circa
a) Centrale Farindola	43175	284
b) " del Verde (presunti)	150000	1155 pot. mec.
c) " S.M.E. - S. Salvo (")	400000	2600
Totale Kw	593175	4039

1) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLA CANTIERE

<u>Nome</u>	<u>Produzione elettrica annuale in Kw</u>	<u>Prelievo in Kw circa</u>
1) - Centri dipendenti C/le:		
a) - 6 KV Bisenti		25
b) - 6 KV Montebello di Bertona		60
c) - 6 KV Farinola	43.175	10
2) - Cabina 30 KV Perno		80
3) - " 30 " Taverneola		100
4) - " 30 " Pescara comprendente		
a) Città Pescara	81.723	400
b) Centri 6 KV Spoltore		150
c) Chieti-comprendenti:		
- Chieti Città		300
- " S. e centri dipendenti	49.858	100
- Rocchianico e Casalincontrada		50
d) - Teramo	10.310	150
5) - Cabina 30 KV Lanciano, comprendente:		
prelievo SECCA, presunti	30.000	150
Lanciano e Centri-dipendenti presunti.	40.000	260
6) - Cabina 30 KV Crocetta	" 15.000	120
7) - " 30 KV Lucignano	" 20.000	130
8) - Centri dipendenti C. Li Verde	" 10.000	70
9) - Prelievo S. M. S. Taranta Peligna	" 15.000	100
10) - Cabina 30 KV Cupello		
comprendente tutto il Settore Vasto	90.000	550
Totale Kw	485.071	Kw 3025
		6549

Il restante quantitativo di energia a disposizione viene erogata dai rimanenti impianti della UNES in provincia di Campobasso e Foggia, tenuto conto della perdita di linea e di trasformazione.

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla C/le Farinola di proprietà della UNES dello 4 C/LI del Fiume Verde di proprietà di terzi energia alla UNES e dell'energia che viene fornita alla UNES della Soc. Meridionale di elettricità nel punto presa S. Salvo essendo questo il complesso di energia

a) - 6 KV Bisenti	25
b) - 6 KV Montebello di Bertone	60
c) - 6 KV Farinola	10
2) - Cabina 10 KV Panno	80
3) - " 30 KV Farinola	100
4) - " 30 KV Pescara comprendente	
a) Città Pescara	400
b) Centri 6 KV Spoltore	150
c) Chieti-comprendenti:	
- Chieti Città	300
- " S. e centri dipendenti	100
- Duchianico e Casalinocontrada	50
4) - Teramo	150
5) - Cabina 30 KV Lanciano, comprendente:	
Prelievo ZSOSA, presenti	350
Lanciano e Centri-dipendenti presun.	260
6) - Cabina 30 KV Crocetta	120
7) - " 30 KV Lanciano	150
8) - Centri dipendenti C.11 Verde	70
9) - Prelievo S.M.S. Tarenta Pollara	100
10) - Cabina 10 KV Cupello	550
comprendente tutto il Settore Vasto	
Totale Kco	493.071
Kco	3025
6549	

Il restante quantitativo di energia a disposizione viene erogata dai rimanenti impianti della UNES in provincia di Campobasso e Foggia, tenuto conto della perdita di linea e di trasformazione.

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla C/le Farinola di proprietà della UNES dalla 4 C/LI del Pinea Verde di proprietà di altri utenti energia alla UNES e dell'energia che viene fornita alla UNES dalla Soc. Meridionale di elettricità nel punto presa S. Salvo escluso questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto può essere dirottata nei vari raggruppamenti dei centri da servire.

Come si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimativi non potendo dare esecutivi precisi per mancanza di dati approssimativi di misura sia nelle centrali che nelle cabine.


D) PRINCIPALI INTERVENUTI DEL SERVIZIO

(Vedi allegato)

UNIONE RAIACCHI ELETTRICI
SERVIZIO PESCARA

RAFFORTO INTERRUZIONI DAL 5 ALL'11-1-47

Giorno	Ora e durata interruzione	Causa	Effetti
5 Marzo	11/30 - 17/40 = 60 10'	30 KV Pescara Teramo	Tolto corrente per riparazione provvisoria linea (pale rotte)
6 "	13/50 - 17/22 = 30 22'	"	Tolto corrente per sostituzione del palo rotto di cui sopra.
7 "	17 - 17/03 = 3' 21/50 - 21/52 = 2'	30 KV Pescara Lanciano	Interruzione corrente da Lanciano
8 "	-	-	Dalle 5 alle 8 interruzioni corrente sulla 6 KV Pescara Spoltore per guasti linea.
9 "	9/03 - 9,51 = 45' 21/15 - 21/43 = 28' 21/44 - 21/50 = 14'	30 KV Pescara Lanciano	Interruzioni S.M.E. Nel suddetto periodo Pescara viene alimentata dalle C/le di Ferinola e da Ascoli.
10 "	9/03 - 0/09 = 1 1/38 - 1/31 = 1	-	Servizio regolare Interruzioni S.M.E.
11 "	-	-	6548 Servizio regolare.

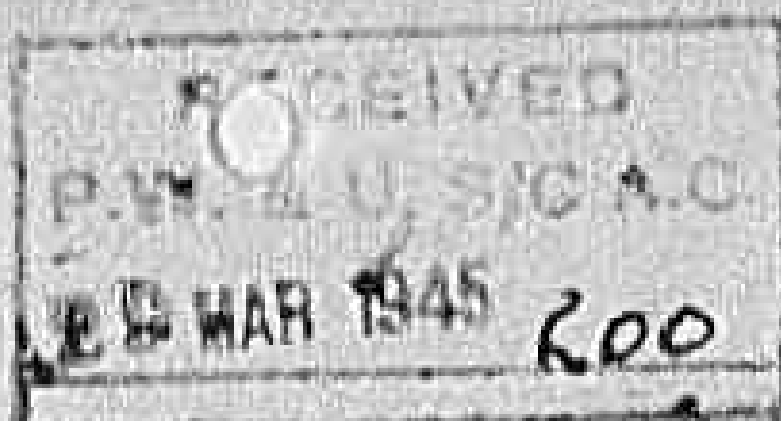

ENGINEERING DIVISION
HEADQUARTERS
AMG/AC
ABRUZZI MARCHE REGION

Mr. Renton
hwh

TO : HQ, AC, P.W. and U. Sub_Commission (Atten. Maj. Renton). ✓
SUBJECT : Electricity Situation. Weekly Reports.
REF : R5/516/2/2.
DATE : 28 March 1945.

The u/m reports in duplicate are forwarded for
your information

U.N.E.S. Aquila 18 to 24 March 1945.
U.N.E.S. Ancona 16 to 17 " "



For the Regional Engineer :

J.E. Foden
J.E. FODEN
Major.

Regional Electrical Officer. 6547

*Forwarded by Lorusini
on 30th March 1945*

574

SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ANCONA
SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL' ESERCIZIO DI ANCONA

11 - 17 Marzo 1945

A) - RIPARAZIONI CENTRALI E CABINE

N. N.

B) - RIPARAZIONI LINEE DI TRASMISSIONE

<u>Nome</u>	<u>Nature del lavoro</u>	<u>N° operai</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Linea 30 kV Chiara valle - Jesi	Proseguono i lavori di riparazione della linea 30 kV	10 coadiuvati da squadre militorie.	25.3.1945

C) - PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale kWh</u>	<u>Domande massima nella settimana kWh</u>
Mol. di Agugliano	13.000	130
Ripabianco	15.420	100
S. Elena	25.000	150
S. Gerardo	4.668	28

Franciolini : ferma per guasti alle opere idrauliche

D) - DISTRIBUZIONE DALLE CABINE E CENTRALI

6545

<u>Nome</u>	<u>kWh distribuiti</u>	<u>Domanda media durante la settimana kWh</u>	<u>Paesi forniti</u>
Valle Mieno 60/5	218.181	1300 max 2000	Ancona e frazioni
" " 60/30	(138.759	800	Falconara-Chiaravalle - Senigallia
" " 60/30	(59.241	350	a nord 61 Area

A) - RIPARAZIONI CENTRALI E CABINE

N. N.

B) - RIPARAZIONI LINEE DI TRASMISSIONE

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro</u>	<u>Nº operai</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Linea 30 kV Chiera valle - Jesi	Proseguono i lavori di riparazione della linea 30 kV	10 coadiuvati da squadre militorie.	25.3.1945

C) - PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale kW</u>	<u>Domanda massima nella settimana kW</u>
Mol. di Agugliano	13.000	130
Ripabianca	15.420	100
S. Eleno	25.000	150
S. Geronzo	4.668	28

Franciolini : ferme per guasti alle opere idrauliche

6545

D) - DISTRIBUZIONE DALLE CABINE E CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>kW distribuiti</u>	<u>Domanda media durante la settimana kW</u>	<u>Paesi forniti</u>
Valle Mieno 60/5	218.181	1300 max 2000	Ancona e frazioni
" " 60/30	(136.759	800	Falconara-Chiaravalle - Senigallia
Porto Recanati	(59.241	350	a nord 61 Area
C.11 Unes Esino	50.000	300	Loreto-Camerano-Castelfid. e frazioni
	53.420	380	Veri paesi Valle Esino.

C.le S.Geronzo (UNES)	4.868	28	Cagli, Centiano e frazioni
Soc. Montecatini	18.832	110	Vari paesi Valle Esino
Bernardini & Ceccacci	7.410	45	" " "
Setificio Jesi	8.000	48	Jesi e vari paesi vicini
Balzette Fabriano	15.120	90	Fabriano e frazioni
Ditta Albani-Fano	2.720	16	Fano Città
" Bonci Fossombrone	3.140	18	Fossombrone
" Pierfederici-S.Michele	953	6	Corinaldo - Mondavio
" Falesconi-Fermignano	4.000	24	Urbino-Urbanie-Fermignano
S. Angelo in Vado	400	4	S. Angelo in Vado
Soc. Cementi-Sassoferreto	1.590	10	Sassoferreto
Pierfederici-Orciano	258	2	Orciano - Barchi

Ancona, 24 Marzo 1945

6515

LENCO DEI CENTRI FUORI SERVIZIO

Aquila (Vasche di Pettino)

Ateleta

Balsorano

Gastronuovo

Morren

Pescocostanzo

Pietransieri

Roccacinquemiglia

Roccavivi

Roccaraso

Rocca Pia

Rivisondoli

S.Giovanni Valleroveto

S.Restituta

S.Vincenzo Valleroveto

Aquila, li 27 Marzo 1945

6544

SITUAZIONE SULL'ELETTRICITA'
SOCIETA' "UNES"
ESERCIZIO DI AQUILA

Dal 18 Marzo al 24 Marzo 1945

A - RIABILITAZIONE - CENTRALI GENERATRICI.-

Nome	Natura del lavoro	Numero degli operai impiegati.-	Data di ultimazione.-
Pettorano	Iniziato montaggio delle varie parti del cassone del trasformatore da 2700 KVA.-	4	-
Morgone (Casteldisangro)	Lavoro sospeso a causa della neve	-	-
Molina	I lavori sono stati ripresi.-	12	-
Pescina (Collecchie)	Sospesa la riparazione del tetto causa mancanza di tegole.-	-	-

- RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASPORTO

N. N.

B - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 18 AL 24 MARZO 1945.-

Nome	Produzione in KW	Domanda massima in KW
Pettorano	56481	600
Pietre Regie	22080	160
Pratola Peligna	-	- Centrale ferma

C - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLA CABINE.-

Nome	Kilowattore distribuiti	Domanda massima KW.	Villaggi forniti (1)
Aquila	68780	840	-
Salmona	Non ha apparecchio di misura	-	-
Avezzano	" "	-	-

fuori servizio i centri risultanti

rai iniegnati. - binazione. -

Pettorano	Iniziato montaggio delle varie parti del cassone del trasformatore da 2700 KVA. -	4	-
Morgone (Casteldisangro)	Lavoro sospeso a causa della neve	-	-
Molina	I lavori sono stati ri- presi. -	12	-
Pescina (Collecchie)	Sospesa la riparazione del tetto causa mancan- za di tegole. -	-	-

- RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASPORTO

B - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 18 AL 24 MARZO 1945.

N. N.

Nome	Produzione in KW	Domanda massima in KW
Pettorano	56481	600
Pietre Regie	12080	160
Pratola Peligna	-	- Centrale ferma

- C - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLA CABLE -

Nome	Kilowattore distribuiti	Domanda massima KW.	Villaggi forniti (1)
Aquila	68780	840	-
Sulmona	Non ha apparecchio di misura	-	-
Avezzano	" " "	-	-

(1) Della Provincia di Aquila sono fuori servizio i centri risultanti
dall'elenco allegato. -

6543

D - SERVIZIO INTERRUZIONI.

Data	lunghezza interruzioni	Causa	Effetto
------	------------------------	-------	---------

N. N.

Aquila, li 27 Marzo 1945

SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ANCONA

SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ESERCIZIO DI ANCONA

25 febbraio - 3 marzo 1955

pppppppppppp

A) - RIPARAZIONI CENTRALI E CABINE

Nome	Natura del lavoro	No operai	Data di ultimazione
Cabino 30 kv Rosciano (Fano)	Ultimato il montaggio della cabina che è pronta per entrare in servizio.		

B) - RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE

Linea 30 kv Senigallia-Fano	Ultimato max o messo in servizio variante nei pressi di Nerotta - Iniziata demolizione vecchia linea.	10	15.3.545
Linea 30 kv Chio revalle - Jesi	Ripresi i lavori di riparazione della linea 30 kv e relativo telefonica	10 conduttori da squadre militeri.	31.3.945

C) - PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES

Nome	Produzione settimanale kWh	Domande media nella settimana kWh
Mol. di Agugliano	16.332	130
Ripabionce	17.280	100
S. Elena	25.000	150
S. Gerenzo (Cogli)	4.200	25
Franciolini	fermo per guasti alle opere idrauliche.	

D) - DISTRIBUZIONE DALLE CABINE E CENTRALI

Nome	kWh distribuiti	Domanda media durante la settimana kWh	Paesi forniti
Valle Aieno 60/5	223.636	1300	Ancona e frazioni.
" " 60/30	174.000	1000	Falconara-Senigallia Fano-Pesaro ed oltre

A) - RIPARAZIONI CENTRALI E CABINE

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro</u>	<u>n° operai</u>	<u>Data di ultimazione</u>
-------------	--------------------------	------------------	----------------------------

Cabina 30 kV Rosciano (Fano)	Ultimato il montaggio della cabina che è pronta per entrare in servizio.		
---------------------------------	--	--	--

B) - RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE

Linea 30 kV Senigallia-Fano	Ultimate rex e messo in servizio variante nei pressi di Narotta - Iniziate demolizione vecchia linea.	10	15.3.945
Linea 30 kV Chia rovolle - Jesi	Ripresi i lavori di riparazione della linea 30 kV e relativo telefonico	10 coadiu vati da squadre mi literi.	31.3.945

C) - PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale kWO</u>	<u>Domanda media nelle settimane kW</u>
Mol. di Agugliano	16.332	130
Ripabianco	17.280	100
S. Elena	25.000	150
S. Gerenzo (Cagli)	4.200	25
Franciolini	ferme per guasti alle opere idrauliche.	

D) - DISTRIBUZIONE DALLE CABINE E CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>kWO distribuiti</u>	<u>Domanda media durante la set- timana kW</u>	<u>Paesi forniti</u>
Valle Niano 60/5	223.636	1300 max 2100	Ancona e frazioni.
" " 60/30	174.000	1000	Falconara-Senigallia Fano-Pesaro ed oltre

Porto Recanati	50.000	200	Loreto-Camerano-Castelfidardo e frazioni.
C.li UNES Esino	58.612	380	Vari paesi Valle Esino
C.le UNES S.Geronzo	4.200	25	Cagli, Cantiano e frazioni
Società Montecatini	23.320	140	Vari paesi Valle Esino
Bernardini & Ceccacci	8.245	50	" " "
Setificio Jesi	9.320	55	Jesi e vari paesi vicini
Belzette - Fabriano	23.760	140	Fabriano e frazioni
Ditta Albani - Fano	5.300	30	Fano Città
Ditta Bonci-fossombrone	2.500	15	Fossombrone
Ditta Pierfederici-S.Michele	998	6	Corinaldo - Mondavio
Feliconi - Fermignano	4.000	24	Urbino-Urbentia-Fermignano
S. Angelo in Vado	400	4	S. Angelo in Vado
Soc.Cementi-Sassoferrato	1.980	12	Sassoferrato
Ditta Pierfederici-Orciano	261	2	Orciano, Barchi

D) - INTERRUZIONI

Alcune interruzioni di breve durata dovute alle centrali di produzione.-

Ancona, 10 Marzo 1945

SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI-PASCARA-

DAL 26-3 AL 4-3-45

A) <u>RIABILITAZIONE</u>	<u>CENTRALE OMEROGRAPHI</u>	Natura del lavoro fatto durante la settimana	N. Operai impiegati	Data di ultimazione
<u>Forme</u>				
Pera P. Petri		Il fornitore non ha ancora ultimato gli anelli di giunzione della nuova condotta	-	-
Cabina 60 KV Cupello		Continua lavoro essiccamento nucleo ed olio trasformatore.	N. 3	Al 31-3-45 su-ordinatamente condizioni ateg sferiche.
Cabina 60 KV (nuova) Lenciano		Ultimato la costruzione dei basamenti in calcestruzzo - Inizia- to montaggio cabina.	N. 5	Al 31-3-45 su-ordinatamente condizioni ateg sferiche.
Nuova cabina 60 KV Pennara		Continuano i lavori preparatori per l'adeg- guamento della instal- lazione all'aperto.	N. 4	Al 31-3-45 su-ordinatamente condizioni ateg sferiche.
Linea 30 KV Chieti S. - Confe-Dummi		a) - Tronco Chieti S. - Confe		
		Pensamento sessionamen- to interno. Cab. Chieti S. H.		
Sono stati approntati i materiali. b) - Tronco Confe-Dummi. Si attende l'arrivo dei materiali per l'installazione del nuovo tronco aereo. Si ripara ed ingrandisce il cavo.				
Linea 30 KV C.14 Verde-Centrale Aventino		I lavori saranno iniziati nella stagione prossima poiche attualmente il ter-reno è impraticabile.		Si ripara e si ingrandisce il cavo per l'ingrandimento dei lavori.
B) - <u>PROIEZIONE DELLE CENTRALI CENTRALI E HUMA DI RUDA</u>				
<u>Forme</u>				
a) Centrale Farinola				
b) " del Verde (comune)				
		Produzione netta - Prelevio in Kv. mensile in Kw		circa. 45000
				1.150 Kw. mese

Para F. Petri

ancora ultimato gli
avelli di giunzione
della nuova condotta

Al 31-3-45 su-
bordinatamente
condizioni at-
sferiche.

N. 3

Continua lavoro esec-
uzione macina ed oc-
lio trasformatore.

Ultimato la costruzione
ne dei basamenti in
calcestruzzo - inizia-
to montaggio cabina.

N. 4

Al 31-3-45 su-
bordinatamente
condizioni at-
sferiche.

Continuano i lavori
preparatori per l'edat-
tamento della incastel-
latura all'aperto.

N. 4

Al 31-3-45 su-
bordinatamente
condizioni at-
sferiche.

a) - Tronco Chiotti S. -
Scala

Terminato sezionamen-
to interno. Cab. Chiotti S. N.

Linea 30 KV
Chiotti S. - Scania-Bussi

*sono stati approntati i materiali
di attesa e l'installazione
di trasporto del materiale per l'opera
a più riprese ed in varie fasi.*

b) - Tronco Scania-Bussi
Ripresi i lavori per man-
tenere del conduttore al-
l'uovo nuovo ario.

I lavori saranno iniziati
nella stagione prossima
poiché attualmente il ter-
reno è impraticabile.

Linea 30 KV
G.11 Verde-Centrale
Aventino

*si stanno approntando
i materiali per l'opera
di lavori.*

B) - PRODUZIONE DELLE C. FINALI GEN. RATTI E PUNTI DI TESSA

Nome	Produzione netta annuale in Kw	Premio in Kw circa.
a) Centrale Farinola	41.559	280.000
b) " del Verde (presenti)	150.000	1.155 pot. macchina
c) " S.F.A.-S/Salvo (")	400.000	2.600
Totale Kw	591.559	4.033

c) - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLA CABINE

Profusione netti- Parale in Kvo		Prelievo in Kv circa	
Nome			
1) - Centri dipendenti 0/1a:			
a) - 6 KV Bisenti ;			25
b) - 6 KV. Montebello di Bertona			30
c) - 6 KV. Farinola			10
	41.500		
2) - Cabina 30 KV Peme			
3) - " 30 " Tavernola			
4) - " 30 " Pescara-comprendenti			
a) Città Pescara	88.630		280
b) Centri 6 KV Spoltore			120
c) Chieti-comprendenti:			
- Chieti Città			220
- " S. e centri dipen enti		50.860	80
- Buccinasco e Casalincontrada			50
d) - Ternano	14.302		400
5) - Cabina 30 KV Lanciano, comprendenti:			
prelievo SECCA e presunti	50.000		350
Lanciano e Centri-dipendenti presunti	140.000		250
6) - Cabina 30 KV Grosseta			
" " " "	15.000		120
7) - " 30 KV Asciano	20.000		150
8) - Centri dipendenti 0/1a Verde	10.000		70
9) - Prelievo S.M.S. Taranta Peligna	15.000		160
10) - Cabina 30 KV Cupello			
comprendente tutto il Settore Vento	20.000		550
Totale Kvo	435.237		
			Kvo 3025

Il restante quantitativo di energia a disposizione viene erogata dai rimanenti impianti della UNES in provincia di Campobasso e Foggia, tenuto conto della perdita di linea e di trasformazione.

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla 0/1a Parimola di proprietà della Unes delle 4 0/1a del Piano Verde di proprietà di fornitori energia alla Unes e dell'opera che viene fornita alla Unes dalla Soc. Meridionale di elettricità nel punto pressa S. Salvo essendo questo il caso pleaco di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto può essere dislocata nei vari raggruppamenti dei centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimativi non potendo dare accertamenti precisi per mancanza di dati apparecchi di misura sia nelle centrali che nelle cabine.

b) PRINCIPALI INTERRUZIONI NEL SERVIZIO

(vedi allegato)

60/69

2) - Cabina 30 KV Pansa	
3) - " 30 " Tavernola	
4) - " 30 " Pescara-comprendenti	88.630
a) Città Pescara	
b) Centri 6 IV Spoltore	
c) Chieti-comprendenti:	
- Chieti Città	50.566
- " S. e centri dipendenti	
- Macchianico e Casalincontrada	
d) - Teramo	14.302
5) - Cabina 30 KV Lanciano, comprendenti:	
prelievo SEICA : preunti	50.000
Lanciano e Centri-dipendenti preunti	40.000
6) - Cabina 30 KV Crocetta	15.000
7) - " 30 KV Asolano	20.000
8) - Centri dipendenti C/II Verde	10.000
9) - Prelievo S.M.S. Taranta Peligna	15.000
10) - Cabina 30 KV Cupello	
comprendente tutto il Settore Vasto	20.000
Totale Kvo	435.257

Kvo 3015

Il restante quantitativo di energia a disposizione viene erogata dal rimanente
ti impianti della UNES in provincia di Campobasso e Poggia, tenuto conto della
perdita di linea e di trasformazioni.

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla C/le
Favimola di proprietà della Unes delle 4 C/II del Piano Verde di proprietà di
fornitori energia alla Unes e dell'energia che viene fornita alla Unes dalla
Sec. Meridionale di elettricità nel punto presso S. Salvo esente questo il com-
plesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto può essere
re dislocata nei vari raggruppamenti dei centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimativi
non potendo dare accertamenti precisi per mancanza di adatti apparecchi di mi-
sura sia nelle centrali che nelle cabine.

(Vedi allegato)

b) PRINCIPALI INTERVENUTI DEL SERVIZIO

Ernesto y Eug. Ferrera

Azienda Speciale dei Servizi Municipalizzati

del Comune di Tolentino

ELETTRICITA' - ACQUA POTABILE

Prov. N.

OGGETTO

Tolentino, 11

Cav. di postale n. 25. Conto corr. postale n. 15-2754
Telefono 13

SITUAZIONE dell' ELETTRICITA' dal 18 al 24 Febbraio 1945

A- RIPRISTINO

CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante la settimana</u>	<u>Numero operai occupati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
ADDOLCORATA	Montaggio turbina	6	15/ 3/ 945
1° Gruppo	Preparazione modelli regolatore	6	31/ 3/ 945
2° Gruppo	Lavorazione pezzi fusì		

RIPRISTINO

LINEE TRASMISSIONE

N.N.

B- PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale in Kilowattori</u>	<u>Domanda massima settimanale in Kilowattori</u>
PIANARUCCI	292.800	
PONTE	51.000	


C- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>Kilowattori distribuiti ogni settimana</u>	<u>Domanda massima durante la settimana</u>	<u>Comuni</u>
CABINA URES	234.280		

D- INTERRUZIONI PER IL SERVIZIO

N.N.

AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI
MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
IL DIRETTORE

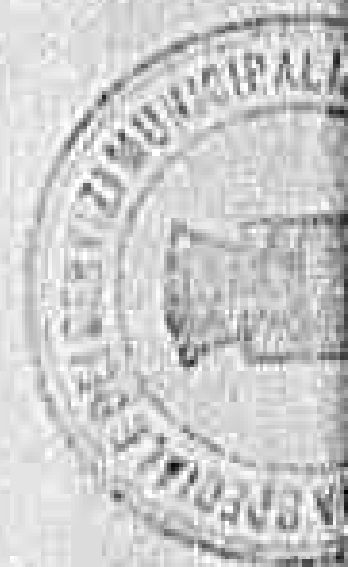

[Signature]

dal 18 al 24 Febbraio 1945

A- RIPRISTINO

CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante la settimana</u>	<u>Numero operai occupati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
ADDOLORATA	Montaggio turbina		
1° Gruppo	Preparazione modelli regolatore	6	15/ 3/ 945
2° Gruppo	Lavorazione pezzi fuel	6	31/ 3/ 945

RIPRISTINO

LIVEL TRASMISSIONE

N.N.

B- PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale in Kilowattori</u>	<u>Domanda massima settimanale in Kilowattori</u>
-------------	--	---

PIANARUCCI

293.800

PONTE

51.000

C- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>Kilowattori distribuiti ogni settimana</u>	<u>Domanda massima durante la settimana</u>	<u>Comuni</u>
-------------	---	---	---------------

CARNA URES

234.280

D- INTERRUZIONI PER IL SERVIZIO

N.N.

AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI
MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
IL DIRETTORE



Spurcon
6534

Cond. Eng. Ercole

SITUAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - PESCARA

DAL 19 AL 25 FEBBRAIO 1945

A) <u>RIANNUAZIONE</u>	<u>CENTRALI QUANTITATIVE</u>		<u>N. Operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
	<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante la settimana</u>		
	Fara F. Petri	Si è in attesa che il fornitore consegnhi gli anelli di giunzione della nuova condotta.	-	
	Linea 60 KV Pescara Cupello	Dalle ore 12 del 25/2 la linea è in regolare servizio.		
	Cabina 60 KV Cupello	Continuano i lavori di smontaggio molee ed olio tra sfermatore.	N.3	Al 11-3-45 subordina- tamente condizio- ne atmosferiche
	Nuovo punto presa S.M.S. Pagliata.	Il collegamento fra la 150 KV S.M.S. e la 60 KV. Pescara-Cupello è stato effettuato.		
	Nuova cabina 60 KV Lanciano	Continua la costruzione dei basamenti di calcitrano per gli interruttori ed il trasformatore all'apporto.	N.5	Al 11-3-45 subordi- namente condizio- ne atmosferiche.
	Nuova cabina 60 KV Pescara	Continuano i lavori preparatori per l'edificazione della incastellatura all'apporto.	N.4	Al 11-3-45 subordi- namente condizio- ne atmosferiche.

A) RAZIONAMENTOCENTRALI GENERATRICI

Natura del lavoro fatto N. Operai
durante la settimana impiegati

Data di
ultimazione

Nome

Fara V. Petri

Si è in attesa che il
fornitore consegna gli
anelli di giunzione del
la nuova condotta.

Dalle ore 12 del 25/2
la linea è in regolare
servizio.

Linea 60 KV

Pescara Cupello

Cabina 60 KV

Cupello

Continua lavoro conica-
sente nucleo ed olio tra
sformatore.

N.3

Al 31/3/45 subor-
dinatamente condiz-
ione atmosferiche

Il collegamento fra la
150 IV S.M.B. e la 60 KV.
Pescara-Cupello è stato
effettuato.

Nuovo punto presa
S.M.B. Anglieta.

Continua la costruzione del
basamenti di calcestruzzo
per gli interruttori e il
trasformatore all'aperto.

N.5

Al 31-3-45 subordi-
natamente condizio-
ne atmosferiche.

Nuova cabina
60 KV Lanciano

Continuano i lavori prepa-
ratori per l'adattamento
della incastellatura all'a-
pertura.

N.4

Al 31-3-45 subordi-
natamente condizio-
ni atmosferiche.

Nuova cabina 60 KV
Pescara

6538

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	N. Operai Impiegati	Data di ultimazione
Linea 30 KV			
Chieti S.-Scafo-Bussolengo			
a)- Tronco Chieti S.-Scafo			
Ultimate ammassaggio linea 30 KV- In corso messa in servizio.			
b)- Tronco Scafo -Tocco a ponte			
c)- Tronco Tocco- Bussolengo			
Sospesi i lavori per mancanza del conduttore all'opera necessario			
Linea 30 KV.			
C/11 Verde-Centrale Avantino			
I lavori saranno iniziati nella stagione prossima, poichè attualmente il terreno è impraticabile.			
B) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI CUMULATIVE - PUNTI DI PUNTA			
Nome	Produzione settimanale in Kw	Prelievo in Kw circa	
a)- Centrale Farinola	42.104	278	
b)- " del Verde (presunti)	150.000	1155 pot. max	
c)- " S/N/E/ - S/Salvo(")	350.000	2600	
Totale Kw	542.104		4033

6537

c) - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NELLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>Produzione netta annuale in Kw</u>	<u>Prelievo in Kw circa</u>
1) - Centri dipendenti C/le Farinola:		
a) - 6 Kv Bisenti;		25
b) - 6 Kv Montebello di Stabia		50
c) - 6 Kv Farinola	42.304	10
2) - Cabina 30 Kv Pansa		
3) - Cabina 30 Kv Tavernola		
4) - Cabina 30 Kv Pescara-comprententi;		
a) - Città Pescara	61.106	280
b) - Centri 6 Kv Spoltore		120
c) - Ubiati - compremententi;		
- Chieti Città		220
- Chieti S.e centri dipendenti		30
- Duchianico e Casalincontrada	40.219	50
4) - Teramo	9.510	400
5) - Cabina 30 Kv Lancia, comprendente prelievo Zecca presunti Lancia e Centri- dipendenti presunti	50.000	350
6) - Cabina 30 Kv Crocetta	40.000	260
7) - Cabina 30 Kv Asigmo	19.000	120
8) - Centri dipendenti C/le Verde	20.000	150
9) - Prelievo S.M.B. Tarenta Peligna	10.000	70
10) - Cabina 30 Kv Cupello	15.000	100
comprendente tutto il Settore Vasto	90.030	550
Totale Kw	391.459	Kw 3015

Il restante quantitativo di energia a disposizione viene erogata dai rimanenti impianti della UNES in provenienza di Campobasso e Foggia, tenuto conto della perdita di linea e di trasformazione.

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla C/le Farinola di proprietà della Unes dalle 4 C.11 del Puro Verde di proprietà di fornitori terzi energia alla UNES e dell'energia che viene fornita alla Unes dalla Sso. Meri di energia di elettricità nel punto presa S. Solvo eccetto questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto può essere dislocata nei vari raggruppamenti dei centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimativi non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di adatti apparecchi di misura sia nelle centrali che nelle cabine.

PRINCIPALI INFORMAZIONI DEL SERVIZIO

(Vedi allegato)

Il restante quantitativo di energia a disposizione viene erogata dai rimanenti impianti della UNES in: provincia di Campobasso e Foggia, tenuto conto della perdita di linea e di trasformazione.

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla C/le Parigi della di proprietà della Unes dalle 4 C.li del Piano Verde di proprietà di fornitori energia alla UNES e dell'energia che viene fornita alla Unes della Soc. Keridionale di elettricità nel punto presa S.3-1-10 essendo questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto può essere dislocata nei vari raggruppamenti dei centri da servire.

(2) - PRINCIPALLY TRANSMISSION AND SIGHTING
OF THE CONCEPTS OF THE HALL OF GLORIES.

(Total all items)

6534

UNIONE A SINDACATI NAZIONALI
SINDACATO FASCISTA

RAZIONO INTERRUZIONI DAL 19 AL 26 FEBBRAIO 1945

Giorno	Orn e durata Interruzione	Causa	Effetto
19 Febbraio 45	-	-	Servizio regolare
20 "	7,58-8,05 - 7'	30 KV Lariano -Pescara	Interruzione S.M.S. Il servizio viene effettuato dal 20 C/11 Verde e Parindola.
"	11,58-12,30-12'	Centrale Parin- dola	La centrale ferma per riparazio- ne impianto 2 Kv. Dalle ore 20,30 alle 20,45 Teramo viene alimentato da Pescara
21 Febbraio 45	-	-	Dalle ore 20,10 alle 21,50 viene tolta corrente sullo 6 Kv. Pescara in-Silvi per questi linee. Inizio guasto tra Montesilvano e Silvi e alle 17,15 viene ripristi- nato il servizio. Dalle 19,10 alle 21,55 Teramo vie- ne alimentato da Pescara.
22 Febbraio 45	6,45-7,25 - 40'	30 KV Lariano - Pescara	Interruzione S.M.S. il servizio viene effettuato dalle centrali del Verde e Parindola.
"	13,28-14,24 - 46'	"	Interruzione corrente da Lariano -Pescara viene alimentato da Teramo con servizio ridotto.
"	15,38 -17,30 -2" 2'	30 KV Lariano- Pescara	Interruzione S.M.S. si effettua servizio ridotto con le centrali del Verde-Parindola e Teramo. Dalle 20,44 alle 21,02 Teramo viene alimentato da Pescara.
23 Febbraio 45	-	-	Dalle 1,23 alle 6,20 Teramo viene ne alimentato da Pescara.
"	18,28 - 18,29 - 1'	30 KV Lariano	Interruzione S.M.S.
"	20,05 - 20,06 - 1'	30 KV Lariano Pescara	Dalle ore 0 alle 10,28 Teramo viene alimentato da Pescara.
24 Febbraio 45	-	-	Tolta corrente per manutenzione linee

19 Febbraio 45	-	-	Servizio regolare
20 "	7,58-8,05 - 7'	30 KV Lanciano -Pescara	Interruzione S.M.E. Il servizio viene effettuato dalle C/1 Verde e Farindola.
"	11,58-12,30-12'	Centrale Farindola	La centrale ferma per riparazione impianto 2 Kv. Dalle ore 20,10 alle 20,45 Teramo viene alimentato da Pescara.
21 Febbraio 45	-	-	Dalle ore 10,10 alle 11,50 viene tolta corrente sulle 6 Kv. Pescara-Silvi per guasti linee. Individuato guasto tra Montesilvano e Silvi e alle 17,15 viene ripristinato il servizio. Dalle 19,10 alle 21,55 Teramo viene alimentato da Pescara.
22 Febbraio 45	6,45-7,25 - 40'	30 KV Lanciano - Pescara	Interruzione S.M.E. il servizio viene effettuato dalle centrali del Verde e Farindola.
	13,28-14,14 - 46'	"	Interruzione corrente da Lanciano -Pescara viene alimentato da Teramo con servizio ridotto.
	15,18 -17,30 -2" 8'	30 KV Lanciano- Pescara	Interruzione S.M.E. si effettua servizio ridotto con le centrali del Verde-Farindola e Teramo. Dalle 20,44 alle 23,02 Teramo viene alimentato da Pescara.
23 Febbraio 45	-	-	Dalle 1,03 alle 5,20 Teramo viene alimentato da Pescara.
	18,28 - 18,29 - 1'	30 KV Lanciano Pescara	Interruzione S.M.E.
	20,05 - 20,06 - 1'		Dalle ore 0 alle 10,28 Teramo viene alimentato da Pescara.
24 Febbraio 45	-	-	Tolta corrente per manutenzione linea.
	13,55-14,58 - 1" 3'	30 KV Pescara- Chieti	

Clowns	•	Clowns	Clowns	Clowns
Clowns		Clowns	Clowns	Clowns

0-17, 25, 40, 55, 70, 85, 100

TO THE LANCET
LONDON

Totale corrente sulla 199
IV. 8... per il mese
diretto della linea 60 Dr.
in località Prolungo di
Lanciano.

5-16, 78 = 80 5000

20-2V Products
Tel: 01203 254000

Tolle compute the carriage
nick line.

14, 25-26, 29-30, 31

TO MY FATHER
JANUARY 1900

Tolla corrente sulla 190 R.
P.P.A. per distacco del
punti di prova A. Solvo e
Chiusi. Durante il cui
periodo l'accon viene alla
nozione da Fardola distac
cedo 4 Centri delle val
del Tavo.

Qui e lì alle 22.30 circa
vengono chiamati da persone

6531

Translated by Leo E. Enrie

Azienda Speciale dei Servizi Municipalizzati

del Comune di Tolentino

ELETTRICITA' - ACQUA POTABILE

Prot. N.

OGGETTO

Tolentino, 6
Casella postale n. 29 - Corso con. postale n. 15-27/6
Telefono 13

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'

dal 25 Febbraio al 3 Marzo 1945

A- RIPRISTINO

CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Natura del-lavoro fatto durante la settimana</u>	<u>Numero operai occupati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
-------------	---	-------------------------------	----------------------------

ADOLORATA
1° Gruppo

Montaggio turbina
Fusione pezzi speciali regolatore

6

15/3/1945

2° Gruppo

Fusione pezzi speciali regolatore

6

31/3/1945

RIPRISTINO

LINEE TRASMISSIONE

N.N.

B- PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale in Kilowattori</u>	<u>Domanda massima settimanale in Kilowattori</u>
-------------	--	---

PLANARUCCI

289.000

PONTE

48.000

C- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CARNE

<u>Nome</u>	<u>Kilowattori distribuiti ogni settimana</u>	<u>Domanda massima durante la settimana</u>	<u>Comuni</u>
-------------	---	---	---------------

CARNA UNES

246.180

D- INTERRUZIONI PER IL SERVIZIO

N.N.

AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI
MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO



done

6533

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'

dal 25 Febbraio al 3 Marzo 1945

A- RIPRISTINOCENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Natura del-lavoro fatto durante la settimana</u>	<u>Numero operai occupati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
ADDOLORATA	Montaggio turbina	6	15/3/1945
1° Gruppo	Fusione pezzi speciali regolatore	6	31/3/1945
2° Gruppo	Fusione pezzi speciali regolatore	6	

RIPRISTINOLINEE TRASMISSIONE

N.N.

B- PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale in Kilowattori</u>	<u>Domanda massima settimanale in Kilowattori</u>
PIANARUCCI	289.000	
PONTE	48.000	

C- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>Kilowattori distribuiti ogni settimana</u>	<u>Domanda massima durante la settimana</u>	<u>Comuni</u>
CALIFA UNES	246.180		

D- INTERRUZIONI PER IL SERVIZIO

N.N.


 AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI
 MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
 LE OPERAZIONI

6533

giun.

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI

ESERCIZIO TECNICO
ASCOLI PICENO

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 26/2 AL 4/3/1945 -

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

NOME	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale Venasartello	Continua la demolizione del 1° e 2° gruppo. E' stato rettificato il passo lamellare dell'alternatore N° 4 ed è in corso il montaggio delle nuove bobine dello statore in sostituzione di quelle danneggiate. Continua la riparazione dei poli dell'induttore dell'alternatore N° 4 - Ultimata la riparazione di una seconda cassa e relativo carrello di un'altro trasformatore 6/60 kV. potenza 10.000 kVA.- Iniziate la riparazione degli interruttori 60 kV. e dei riduttori di tensione danneggiati da colpi di fulmine - Eseguito lo smontaggio delle parti danneggiate della 2° turbina che verrà riattivata per prima e cominciata la scalpellatura delle basi in cemento. Cominciata la riparazione delle sbarre e delle mensole dell'impianto 6 kV. Presso la officina meccaniche di Tolentino cominciata la lavorazione dei pezzi già fusi della prima turbina. Continua la ricostruzione della forma per la fusione della seconda fiancata - La Società Cecchetti di Civitanova ha ultimato la riparazione dei due complessi refrigeranti e relative pompe e motori per il raffreddamento dell'olio dei trasformatori. Consolidamento del terreno a valle della galleria al Km. 6,700 per impedire danni.	10 4 2 4 2 4 4 - 4	- - - - - - - - -
Centrale Cerosa	Completato il lavoro di riparazione della sponda del canale frantoio. La centrale è rientrata in servizio il giorno 27 Febbraio -	4	-
Centrale Pedaso			
Centrale Corasani			

6533

Centrale
Venamarzello

Continua la demolizione del 1° e 2° gruppo. E' stato rettificato il poco lamellare dell'alternatore N° 4 ed è in corso il montaggio delle nuove bobine dello statore in sostituzione di quelle danneggiate.

Continua la riparazione dei poli dell'induttore dell'alternatore N° 4 -

10

Centrale
Gerosa

Ultimata la riparazione di una seconda cassa e relativo carrello di un'altro trasformatore 6/60 kV. potenza 10.000 kVA.-

4

Iniziata la riparazione degli interruttori 60 kV. e dei riduttori di tensione danneggiati da colpi di fulmine -

2

Eseguito lo smontaggio delle parti danneggiate della 2° turbina che verrà riattivata per prima e cominciata la scalpellatura delle basi in cemento.

4

Cominciata la riparazione delle sbarre e delle mensole dell'impianto 6 kV.

2

Presso le officine meccaniche di Tolentino continua la lavorazione dei pezzi già fusi della prima turbina.

4

Continua la ricostruzione della forma per la fusione della seconda fiancata -

4

La Società Cecchetti di Civitanova ha ultimato la riparazione dei due complessi refrigeranti e relative pompe e motori per il raffreddamento dell'olio dei trasformatori.

-

Centrale
Podaso

Consolidamento del terrazo e valle della galleria al Km. 6,700 per impedire danni.

4

Centrale
Cerasa

Completato il lavoro di riparazione della sponda del canale frato. La centrale è rientrata in servizio il giorno 27 Febbraio -

4

Cabina
Camerino

Continuano i lavori di riparazione del fabbricato. Sono stati costituiti due pilastri in muratura al piano superiore e messe in opera travature in ferro e sostegno del solaio pericolante. Al solaio piano inferiore sono stati sostituiti due travi in ferro danneggiati e conerti ~~con~~ altri buoni.

10

6532

- 2 -

N o m e	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Cabina Ascoli Piceno	Continuano i lavori per l'impianto 60 kV.- <u>RIPARAZIONE DELLE LINEE DISTRETTO AD ALTA TENSIONE - NE E TELEFONICHE DI SERVIZIO -</u> Sostituito un isolatore rigido tipo Volsinia fol- gorato. Rinseccate in opera n° 5 aste diagonali in un palo e traliccio della tratta Civitanova Portofranco. Messi in opera n° 2 pali legno in sostituzione di altri due pali marai. Revisione e consolidamento dei pali. Messi in ope- ra n° 5 pali nuovi in sostituzione di altri marai.	3 2 2 2 3	- - - - -

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N o m e	Produzione settimanale in kWh.	Punta massima in kW.
Planicella	240.800	1.520
Pedaso	329.420	3.300
Carasconi	62.500	400
Boleghella	75.496	1.000
Tolentino	244.870	1.950
Ferri (Camerino)	104.400	2.700
Ferri (Antrodoto)	70.100	650
Ferri (Rieti)	139.756	1.000

6532

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI

Esercizio Tecnico

9. 1940

continuare i lavori per l'impianto 60 kv. -

Ascoli Piceno

RIPARAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE E TELEFONICHE DI SERVIZIO -

Linea 65 kv Ponte
temignone/Abbadia

Sostituito un isolatore rigido tipo Volsinia fol-
gorato.

Linea 65 kv
Pedaso - Ancona

Rinvenne in opera n° 5 aste diagonali in un palo a
traliccio della tratta Civitanova Portofranco.

Telefonica
Pedaso - Ancona

Messi in opera n° 2 pali legno in sostituzione di
altri due pali marci.

Pedaso - Carassino

Revisione e consolidamento dei pali. Messi in ope-
ra n° 5 pali nuovi in sostituzione di altri marci.

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

<u>N o m e</u>	<u>Produzione settimanale in kWh.</u>	<u>Punta massima in kw.</u>
Pianicella	240.800	1.520
Pedaso	329.420	3.300
Carassino	62.500	400
Bolognola	75.495	1.000
Tolentino	244.870	1.550
Terni (Camerino)	104.400	2.700
Terni (Antronzo)	70.100	550
Terni (Rieti)	139.756	1.000

6532

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI

Esercizio Tecnico

9 April

SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI = ANCONA
SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ESERCIZIO DI ANCONA

11-17 febbraio 1945

1
2
3
4
5
6
7
8

A) - RIPARAZIONI CENTRALI E CABINE

Nome	<u>Natura del lavoro</u>	<u>N° Operai</u>	<u>Data di ultimazione</u>
...	...	...	...

B)-RIPARAZIONI LINEE DI TRASMISSIONE

30 kv Senigallia Pesaro	Lavori in corso per ripa- razion ^e linea telefonica sotto l'alta tensione.	12	20/2/945
	Lavori in corso per va- riante nei pressi di Ma- rotta.		A cura del Comando Mi- litare.

C) -PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UKES

<u>PRODUZIONE SETTIMANALE</u>	<u>Domanda media nella settimana kW</u>
<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale</u>
	<u>kWh</u>

DD)-DISTRIBUZIONE DALLE CABINE E CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>kW</u> <u>Distribuiti</u>	<u>Domanda media</u> <u>durante la set -</u> <u>timana kW</u>	<u>Paesi forniti</u>
Valle Miano 60/5	245.452	1450 max 2100	Ancona e frazioni
Valle Miano 60/30	132.000	780 " 950	Falconara-Chiara- valle-Senigallia.
Porto Recanati	50.000	300	Loreto-Camerano- Castelfidardo-Mu- mana e frazioni.
C.lli Unes Esino	61.450	375	Vari paesi <u>Valle</u> Esino

A)-RIPARAZIONI CENTRALI E CABINE

Nome Natura del lavoro N° Operai Data di ultimazione

N. N.

B)-RIPARAZIONI LINEE DI TRASMISSIONE

30 kV Senigallia Pesaro	Lavori in corso per ripa- razionè linea telefonica sotto l'alta tensione.	12	20/2/945
	Lavori in corso per va- riante nei pressi di Ma- rotta.		A cura del Comando Mi- litare.

C)-PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale</u> <u>kW</u>	<u>Domanda media nella</u> <u>settimana kW</u>
Mol.di Agugliano	21.270	135
Ripabianca	15.180	90
S.Elena	25.000	150
S.Geronzo (Cagli)	7.000	45

D)-DISTRIBUZIONE DALLE CABINE E CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>kW</u> <u>Distribuiti</u>	<u>Domanda media</u> <u>durante la set -</u> <u>timana kW</u>	<u>Paesi forniti</u>
Valle Mieno 60/5	245.452	1450 max 2100	Ancona e frazioni
Valle Mieno 60/30	132.000	780 " 950	Falconara-Chiara- valle-Senigallia.
Porto Recanati	50.000	300	Loreto-Camerano- Castelfidardo-Nu- mana e frazioni.
C.li Unes Esino	61.450	375	Vari paesi Valle Esino

C.le Uzes S.Geranzo	7.000	45	Cagli-Cantiano e frazioni
Soc.Montecatini	26.268	150	Vari paesi Valle Esino
Bernardini & Ceccacci	7.980	50	" " "
Setificio Jesi	6.480	40	Jesi e vari paesi vicini
Balzette Fabriano	23.760	140	Fabriano e frazioni
Ditta Albani-Pano	4.940	30	Pano Città
" Bonci-Fossombrone	5.600	33	Fossombrone
" " Pierfederici-S.Michele Mondavio	1.100	7	Corinaldo-Mondavio
" Palasconi-Fermignano	5.500	32	Urbino-Urbania-Fermignano
S.Angelo in Vado	550	4	S.Angelo in Vado
Soc.Cementi-Sassoferrato	1.700	10	Sassoferrato

Per mancanza di comunicazioni o di apparecchi indicatori i dati relativi ai kwo distribuiti (ad eccezione di quelli inerenti Valle Miagno, Molino di Agugliano, Ripabianca) sono presunti e calcolati su medie attendibili/

Per le stesse ragioni si indica anche la potenza media richiesta ottenuta da :

$$\frac{\text{kwo settimanali}}{24 \times 7}$$

Dato però il sistema di erogazione la potenza massima deve ritenersi di circa il 20 % superiore a quella media.

E)- INTERRUZIONI -

Alcune interruzioni di breve durata dovute alle Centrali di produzione:-

Ancona, 22 febbraio 1945

6529

Trasmissione
SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ANCONA
SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ESERCIZIO DI ANCONA

4-10 febbraio 1945

-:-:-:-:-

A) - RIPARAZIONI CENTRALI E CABINE

Nome	Natura del lavoro	N° operai	Data di ultimazione
------	-------------------	-----------	---------------------

R. M.

B) - RIPARAZIONI LINEE DI TRASMISSIONE

30 KV Senigallia Pesaro	Lavori in corso per riparazione linea telefonica sotto l'alta tensione.	N° 12	20.3.1945
----------------------------	---	-------	-----------

Lavori in corso per variante dei pressi di Ma-
rotta.

A cura del Comando
Militare.

C) - PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES

Nome	Produzione settimanale KWH	Domanda media nella settimana KW
------	-------------------------------	-------------------------------------

(Mol. Agugliano 22.500

(Ripabianca 14.500

(S. Elena 25.000

(Franciolini : ferme per guasti alle opere idrauliche

Burano (S. Geronzo (Cagli) 7.000

45

D) - DISTRIBUZIONE DALLE CABINE E CENTRALI

Nome	KWH distribuiti	Domanda media durante la set- timana KW	Paesi forniti
------	--------------------	---	---------------

V. Miano 60/5

V. Miano 60/30

245.452

114.000

1450 max 2100

670 " 900

Ancona e frazioni

Falconara-Chieravalle

le - Senigallia

Porto Recanati

50.000

300

Loreto-Camerano-Ca-

stelfido-Romana

e frazioni

C.11 Unes Esino

62.000

375

Vari paesi Esino.

C.11 Unes S. Geronzo

7.000

45

Cagli-Cantiano e

6528

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro</u>	<u>N° operai</u>	<u>Data di ultimazione</u>
-------------	--------------------------	------------------	----------------------------

B)-RIPARAZIONI LINEE DI TRASMISSIONE

30 KV Senigallia Pesaro	Lavori in corso per riva versione linea telefonica sotto l'alta tensione.	N° 12	20.2.1945
-------------------------	---	-------	-----------

Lavori in corso per variante nei pressi di Macerata.
A cura del Comando Militare.

C)-PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale</u> kwo	<u>Domanda media nella settimana</u> kwh
(Mol. Asigliano)	22.500	135
(Ripabianca)	14.500	90
(S. Elena)	25.000	150
(Franciolini : ferma per guasti alle opere idrauliche)		
Purano (S. Geronzo (Cagli))	7.000	45

D)-DISTRIBUZIONE DALE CABINE E CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>kwo distribuiti</u>	<u>Domanda media durante la settimana</u> kwh	<u>Paesi forniti</u>
V. Milano 60/5	245.452	1450 max 2100	Ancona e frazioni
V. Milano 60/30	114.000	670 "	Falconara-Chiavari le - Senigallia
Porto Recanati	50.000	300	Loreto-Camerano-Castelfidardo-Numana e frazioni
C.li Unes Esino	62.000	375	Vari paesi Esino.
C.li Unes S. Geronzo	7.000	45	Cagli-Cantiano e frazioni

6528

Società Montecatini	24.500	145	Vari Paesi Valle Esino
Bernardini & Ceccucci	10.000	105	" " "
Setificio Jesi	6.500	40	Jesi e vari Paesi vicini
Balzetta Fabriano	23.760	140	Fabriano e Irazioni
Ditta Albani Pano	4.900	30	Pano Città
Ditta Bonci Sassombrone	5.600	35	Sassombrone
Ditta Pierfederici A. Michele - Mondavio	1.047	6	Corinaldo - Mondavio
Ditta Palasconi - Perini- gnano	4.000	25	Urbino-Urbania-Fernigiano
S. Angelo in Vado	550	4	S. Angelo in Vado
Soc. Cementi-Sassoterrato	1.700	10	Sassoterrato

Per mancanza di comunicazioni o di apparecchi indicatori i dati relativi ad KWO distribuiti (ad eccezione di quelli inerenti Valle Minno, Molino di Agogliano, Ripabianca) sono presentati e calcolati su medie attendibili.

Per le stesse ragioni si indica anche la potenza media richiesta ottenuta da:

KWO settimanali
24 x 7

Dato però il sistema di erogazione la potenza massima deve ritenersi di circa il 20 % superiore a quella media.

3)-INTERRUZIONI - Alcune di breve durata dovute alle centrali di produzione.

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 26/2 AL 4/3/1945

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE

N O M E	NATURA DEL LAVORO	N° Operai Impiegati	Data di ultimaz.
---------	-------------------	------------------------	------------------

Villa Potenza 1° salto proseguono i lavori di riparazione alla diga e al canale 6

PRODUZIONE SETTIMANALE DALLE CENTRALI

N O M E	PRODUZIONE SETTIMANALE IN KWH	PUNTA IN KW
S. Severino	18930	130
Lanciano	10710	80
Pioraco	45520	200
Pievevigliana	12430	85
Castelrainondo	13700	105
S. Maria Apparento	19400	120
Molino Nuovo	6699	45
Monte S. Martino	15120	90
Ambro	13503	100
Cesaspalombo	3854	35
Monzola	1173	35

DISTRIBUZIONE ENERGIA DALLE CABINE 30 KV

Cabina Torano I dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio Tecnico
" Villa Leape come erogazione della cabina di Ascoli

6526

ESERCIZIO TECNICO
ESERCIZIO ASCOLI PICENO
E. SETTIMANA

Spandone

Villa Potenza 1° salto proseguono i lavori di riparazione alla diga e al canale

6

PRODUZIONE SETTIMANALE DALLA CENTRALI

N O M E	PRODUZIONE SETTIMANALE IN KWH	PUNTA IN KW
S. Severino	13930	130
Lanciano	10710	80
Pioraco	45920	280
Pieveviggiana	12430	65
Castelraimondo	13700	105
S. Maria Apparente	19400	120
Rollino Nuovo	6699	45
Monte S. Martino	15120	90
Ambro	13503	100
Cossapalombo	3254	35
Verzola	1173	35

DISTRIBUZIONE ENERGIA DALLA CABINE 30 KV

Cabina Torano I dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio Tecnico
" Villa Lempa come erogazione della cabina di Ascoli

6526

SEGRETERIA REGIONALE ELETTRICITA'
REGIONE ABRUZZO
S. MARIA

[Handwritten signature]

SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ANCONA
SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL' ESERCIZIO DI ANCONA

18 - 24 febbraio 1945

-:-:-:-:-

A) - RIPARAZIONI CENTRALI E CABINE

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro</u>	<u>N° Operai</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Cabina 30 kV Rosciano (Fano)	Montaggio di una cabina di trasformazione provvisoria 30/6 per la Città di Fano utilizzando il locale dello ex cabine di smistamento.	6	28.2.945

B) - RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE

30 kV Senigallia Pesaro	Il giorno 20 febbraio messa in tensione sulla linea 30 kV Senigallie-Pesaro-Cettolica.	a cura del Comando Militare
	Proseguono i lavori per variente della linea nei pressi di Marotte per esigenze militari.	8
		Dipende dalla possibilità di avere i materiali.

C) - PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale</u> kWO	<u>Domanda medie nelle</u> <u>settimana</u> kW
Mol? di Aguglieno	15.138	135
Ripobbance	14.340	80
S. Elena	25.000	150
S. Geronzo (Cagli)	7.000	40

Franciaolini : ferma per guasti alla opere idrauliche

D) - DISTRIBUZIONE DALLE CABINE E CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>kWO</u> <u>distribuiti</u>	<u>Domanda medio</u> <u>durante la set-</u> <u>timana</u> kW	<u>Paesi forniti</u>
		6520	

Valle Milano 60/5 245.454 1400 max 2100 Ancona e frazioni

Cabina 30 kV
Rosciano (Fano) 6 28.2.945

Montaggio di una cabina di trasformazione provvisoria 30/6 per la Città di Fano utilizzando il locale dello ex cabina di smistamento.

B) - RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE

30 kV Senigallia Pesaro
Il giorno 20 febbraio messa in tensione sulla linea 30 kV Senigallia-Pesaro-Cattolica. Militare a cura del Comando

Proseguono i lavori per variente della linea nei pressi di Marotta per esigenze militari. 8 Dipende dalla possibilità di avere i materiali.

C) - PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES

Nome	Produzione settimanale kWh	Domande medie nella settimana kWh
Mol? di Agugliano	15.138	135
Ripabianca	14.340	80
S.Elena	25.000	150
S.Geronzo (Cagli)	7.000	40
Franciolini : fermo per guasti alle opere idrauliche		

D) - DISTRIBUZIONE DALLE CABINE E CENTRALI

6520

Nome	kWh distribuiti	Domanda media durante le settimane kWh	Paesi forniti
Velle Miano 60/5	245.454	1400 max 2100	Ancona e frazioni
" 60/30	156.000	800 " 950	Falconara-Chiaravalle - Senigallia
Porto Recanati	50.000	300	Loreto - Camerano - Castelfidardo e frazioni.

Centrali UNES Esino	61.478	375	Vari paesi Valle Esino
C.le UNES S.Caronzo	7.000	45	Cogli, Cantiano e frazioni
Società Montecatini	26.444	150	Vari paesi Valle Esino
Bernardini & Ceccacci	8.000	50	" " "
Setificio Jesi	6.500	40	Jesi e vari paesi vicini
Belzette Fabriano	23.750	140	Fabriano e frazioni
Ditta Abbeni & Fano	5.320	30	Fano Città
" Donci Fossombrone	2.540	33	Fossombrone
" Pierfederici-S.Mi chele Mondavio	1.067	7	Corinaldo - Mondavio
Ditta Folasconi-Fermi- gnano	4.000	32	Urbino-Urbentia-Fermignano
S. Angelo in Vado	410	4	S. Angelo in Vado
Soc. Cementi-Sossoferrato	1.700	10	Sossoferrato

D) - INTERRUZIONI

Alcune interruzioni di breve durata dovute alle Centrali di produzione.

Ancona, 6 Marzo 1945

6521

RIPARAZIONI DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE

N O M E	NATURA DEL LAVORO	N° Operai	Data di ultimaz.
Villa Potenza 1° salto	Proseguono i lavori di riparazione alla diga e la sistemazione dell'ar- gine che conduce l'acqua verso l'in- terno del canale	6	

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N O M E	PRODUZIONE SETTIMANALE IN KW	PUNTA IN KW
S. Severino	16800	100
Lanciano	11383	80
Pioraco	51600	280
Pievebovigliana	11492	85
Castelraimondo	14640	105
S. Maria Apparente	19600	120
Molino Nuovo	6840	45
Monte S. Martino	17598	100
Amaro	13923	115
Cesena Palombo	4990	40
Verruola	1215	35

DISTRIBUZIONE ENERGIA DALLE CABINE 30 KW

Cabina Terrano i dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio Tecnico
" Villa Lempa come erogazione della cabina di Ascoli

Villa Potenza

1° salto

Proseguono i lavori di riparazione alla diga e la sistemazione dell'argine che conduce l'acqua verso l'interno del canale

6

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N O M E	PRODUZIONE SETTIMANALE IN KW	PUNTA IN KW
S. Severino	16800	100
Lanciano	11383	80
Pioraco	51600	280
Pievebovigliana	11492	85
Castelraimondo	14640	105
S. Maria Apparente	19600	120
Molino Nuovo	6840	45
Monte S. Martino	17598	100
Ambrò	13923	115
Cessapalombo	4990	40
Verzola	1216	35

DISTRIBUZIONE ENERGIA DALLE CABINE 30 KW

Cabina Teramo i dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio Tecnico
 " Villa Lempa come erogazione della cabina di Ascoli

VERBALE DI VERIFICA
 VERBALE DI VERIFICA
 VERBALE DI VERIFICA

SITUAZIONE SULL'ELETTRICITA'
SOCIETA' "UNES"
ESERCIZIO DI AQUILA

Dal 25 febbraio al 3 marzo 1945

A) - RIABILITAZIONE - CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro</u>	<u>Numero degli operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Pettorano	Sospesa la riparazione al cassone del trasformatore da 2700 KVA per mancanza del gassometro.	-	-
Morgese (Castelidiscandro)	Lavoro sospeso a causa della neve	-	-
Molina	Lavoro sospeso a causa della neve	-	-
Pescina (Collecchio)	Sospesa la riparazione del tetto causa mancanza delle tegole.	-	-

- RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASPORTO

N. N.

B) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 25 FEBBRAIO AL 3 MARZO 1945

<u>Nome</u>	<u>Produzione in KW</u>	<u>Domanda massima in KW</u>
Pettorano	64949	420
Pietre Regie	19440	120
Pratola Peligna	-	- Centrale ferma

C) - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLA CABINE

<u>Nome</u>	<u>Kilowattore distribuiti</u>	<u>Domanda massima in KW</u>	<u>Valore per il giorno (1)</u>
Aquila	79717	640	-
Salsomaggiore	Non ha apparecchio di misura	-	-
Avezzano	" "	" "	-

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro</u>	<u>Numero dagli operai impiegati.</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Pettorano	Sospesa la riparazione al cassone del trasformatore da 2700 KVA per mancanza del gassometro.	-	-
^{Forgese} (Casteldisangro)	Lavoro sospeso a causa della neve	-	-
Molina	Lavoro sospeso a causa della neve	-	-
Pescina (Colleschie)	Sospesa la riparazione del tetto causa mancanza delle tegole.	-	-

- RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASPORTO

N. N.

B) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 25 FEBBRAIO AL 3 MARZO 1945

<u>Nome</u>	<u>Produzione in KW</u>	<u>Domanda massima in KW</u>
Pettorano	64949	420
Pietre Regie	19440	120
Pratola Peligna	-	- Centrale ferma

C) - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE.

<u>Nome</u>	<u>Kilovattore distribuiti</u>	<u>Domanda massima KW.</u>	<u>Villaggi serviti (1)</u>
Aquila	79717	640	-
Salmona	Non ha apparecchio di misura	-	-
Avezzano	" "	-	-

(1) Della Provincia di Aquila sono fuori servizio i centri risultanti dall'elenco allegato.

./.

- 2 -

D) - SERVIZIO INTERRUZIONI

<u>Data</u>	<u>lunghezza interruzioni</u>	<u>Causa</u>	<u>Effetto</u>
<u>Centrale Pettorano</u> 25/2/1945	dalle ore 0,00 alle 10,45	Lavori in cabina Sulmona.-	Impedendo la produzione di affari a Sulmona.-

Aquila, 6 Marzo 1945

6521

ELENCO DEI CENTRI FUORI SERVIZIO

Aquila (Vaseho di rettina)	Roccaseinquemiglia
Ateleta	Roccasevivi
Balsorano	Roccaraso
Castromove	Rocca Pia
Merrea	Rivisondoli
Pessecanale	S. Giovanni Valleroreto
Pessecostanzo	S. Restituta
Pietransieri	S. Vincenzo Valleroreto

Aquila, 6 marzo 1945

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ESERCIZIO ASCOLI PICENO

RAFFORTO DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 25-2-1945

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE

N O M E	NATURA DEL LAVORO	N° Operai impiegati	Data ultima.
Villa Potenza 1° Salto	Proseguono i lavori di riparazione alla diga e al canale	6	

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N O M E	PRODUZIONE SETTIMANALE IN KWH	Punta in KW
S. Severino	16800	100
Lanciano	10592	80
Pioraco	48400	280
Biebobovigliana	12727	85
Castelraimondo	13920	105
Monte S. Martino	16926	90
S. Maria Apparente	19400	120
Molino Nuovo	6500	45
Amaro	14070	110
Cessapalombo	4009	35
Vezzola	1080	35

DISTRIBUZIONE ENERGIA DALLA CABINA 30 KV

Cabina Teramo I dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio Tecnico
" Villa Lempa come erogazione dalla cabina di Ascoli.

6519

NOME E	impiegati
Villa Potenza 1° Salto	6

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI


NOME	PRODUZIONE SETTIMANALE IN KWH	Punta in KW
S. Severino	15800	100
Lanciano	10692	80
Pioraco	48400	280
Bieva Bovigliana	12727	85
Castelraimondo	13920	105
Monte S. Martino	16926	90
S. Maria Apparente	19400	120
Molino Nuovo	6500	45
Ambo	14070	110
Cesaspalombo	4009	35
Vezzola	1080	35

DISTRIBUZIONE ENERGIA DALLA CABINA 30 KV

Cabina Teramo I dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio Tecnico
 " Villa Lempa come erogazione dalla cabina di Ascoli.

6519

RECEIVED
 1950 JUN 10
 10 10 1950
[Signature]

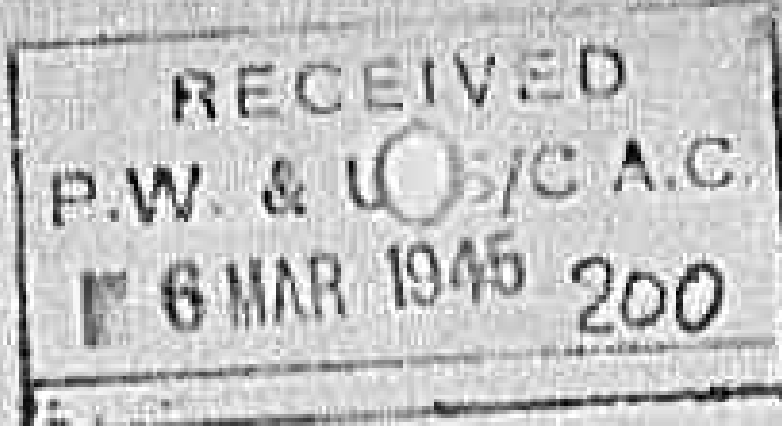

File

221 RU

ENGINEERING DIVISION
HEADQUARTERS
AMG/AC
ABRUZZI-MARCHE REGION
C.M.F.

*Major Barry
Ray Renton*


TO : HQ.AC. P.W.&U. Sub-Commission
(Atten.Maj.Renton)
SUBJECT : Electricity Situation, Weekly Reports
REF. : R5/516/2/2
DATE : 5 May 1945.

U.N.E.S. Ascoli (Technical) Report in duplicate
for the period 19 to 25 February is forwarded herewith.

For the Regional Engineer

J.E. Poden
J.E. PODEN
Major

Regional Electrical Officer

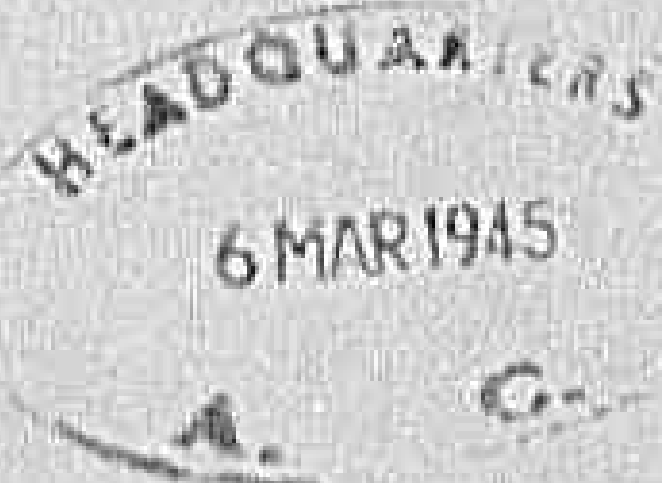

6513

3712

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 19 AL 25 FEBBRAIO 1945

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

NOME	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale Venemartello <i>Broadbent</i>	Ripresa la demolizione del 1° e 2° gruppo. Completato lo smontaggio della fiancata rotta della turbina N° 4 e smontata quella della turbina N° 3. Zettifica degli incassi a coda di rondine del rotore dell'alternatore N° 4 ove vanno applicati i poli.	10	-
Centrale Gerosa	Ultimata la riparazione di una cassa e del relativo carrello di uno dei trasformatori 6/60 KV della potenza di 10.000 KVA e iniziata la riparazione di un'altra cassa e carrello. Continua la riparazione del circuito magnetico del secondo trasformatore 6/60 KV potenza 10.000 KVA. Portato sul posto l'olio isolante necessario. Presso le Officine di Tolentino continua la lavorazione meccanica dei pezzi già fusi della prima turbina. La fusione degli altri pezzi è sempre sospesa per mancanza di carbone, che però ora si è potuto approvvigionare a Terni. In seguito al gelo, si è rovinata la forma della seconda fiancata e si è cominciata la lavorazione. Presso le Officine Cecchetti di Portocivitanova, continua il riavvolgimento del 2° motore per la pompa di circolazione dell'olio dei trasformatori. Nella interruzione del giorno 25 si è proceduto alla riparazione di lesioni delle murature del canale con malta di cemento al Km. 6 e al Km. 13. Sghindamento alle opere di presa, pulizia della galleria puntellata. Il 20 febbraio, in seguito ad una frana dovuta a filtrazioni della sponda del canale, si è dovuta fermare la centrale. Si è proceduto alla riparazione della sponda frantumata mediante riporto di terra e alla ricostruzione dell'interraccio con malta di cemento di un tratto di muro di sponda del canale lungo m. 23.	4	-
6		-	
6		-	
2		-	
-		-	
Centrale Pedana		22	-
Centrale Carassai		10	-

6517

Centrale Venanzartello Bianco di Lido	Riprese la demolizione del 1° e 2° gruppo. Completato lo smontaggio della fiancata rotta della turbina N° 4 e smontata quella della turbina N° 3. Rettifica degli incassi a coda di rondine del roto- re dell'alternatore N° 4 ove vanno applicati i poli.	10	10
Centrale Ceresa	Ultimata la riparazione di una cassa a del relativo carrello di uno dei trasformatori 6/60 kV della po- tenza di 10.000 kVA e iniziata la riparazione di un'altra cassa e carrello.	4	4
	Continua la riparazione del circuito magnetico del secondo trasformatore 6/60 kV potenza 10.000 kVA.- Portato sul posto l'olio isolante necessario.	6	6
	Presso le Officine di Tolentino continua la lavo- razione meccanica dei pezzi già fusi della prima turbina. La fusione degli altri pezzi è sempre so- spesa per mancanza di carbone, che però ora si è potuto approvvigionare a Terni.	6	6
	In seguito al gelo, si è rovinata la forma della seconda fiancata e si è cominciata la lavorazione.	2	2
	Presso le Officine Cecchetti di Portocivitanova, continua il riavvolgimento del 2° motore per la pompa di circolazione dell'olio dei trasformatori.	-	-
Centrale Pedaso	Nella interruzione del giorno 25 si è proceduto al- la riparazione di lesioni delle murature del cana- le con malta di cemento al Km. 6 e al Km. 13 - Sghinzamento alle opere di presa, pulizia della galleria puntellata.	22	22
Centrale Carassai	Il 20 febbraio, in seguito ad una frana dovuta a filtrazioni della sponda del canale, si è dovuta fermare la centrale. Si è proceduto alla riparazione della sponda fra- nata mediante riporto di terra e alla ricostruzione dell'interraccio con malta di cemento di un tratto di muro di sponda del canale lungo m. 23 -	6517	6517
Cabina Pescara	E' stato trasportato in cabina un trasformatore 60/30 kV della potenza di 5000 kVA.	10	10
Cabina Ascoli Piceno	Continuano i lavori per l'impianto 60 kV.-	9	9

./.

- 2 -
RIPARAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE E TELEFONICHE DI SERVIZIO

N o m e	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
<u>Linea 65 kV Ponte- maglio-Abbadia.</u>	Costituito un isolatore rigido folgorato e rifatta una losanga bruciata in seguito alla folgerezione dell'isolatore -	2	-
<u>Linea 65 kV Pedaso-Ancona</u>	Preparate le nate diagonali dei pali a traliccio per rimpicciarle in opera in tre pali perché esportate.	2	-
<u>Linea Telefonica Castelfranco-Verghiano</u>	Iniziato il consolidamento della linea mediante la sostituzione dei pali marci.	3	-

PRODUZIONE SUPPLEMENTARE DELLE CENTRALI

N o m e	Produzione settimanale in kWh.	Punta massima in Kw.
Planicella	252.500	1.520
Pedaso	312.340	3.300
Carassai	-	-
Bolognola	70.423	1.000
Colentino	325.150	-
Terni (Camelina)	171.927	2.400
Terni (Introdoco)	206.040	2.600
Terni (Rieti)	110.670	990

N.B. - La centrale di Carassai è ferma dal giorno 20 corr. per guasto al canale.

Non viene indicata la punta massima della centrale di Tolentino perché manca l'indicazione dell'apparecchio indicatore.

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
Esercizio Tecnico

7.10.1941

Grada per Seicomi - Sede in Roma
CAPITALE SOCIALE L. 200.000.000

DIREZIONE ESERCIZIO DI ANCONA

N. 326/514

medici: nessuno ci era contro! riammetti. Trattare un solo preparato

1.	0	0	4 820 000	4 700
2.	0	0	4 820 000	4 700
3.	0	0	4 820 000	4 700

Ancona, 19 febbraio 1945

Mr. S. Martino. Is

OFFICER 20
e p.c.

● ● ●

ANCOH2

Reporto lavori dall'11 al 17 febbraio 1945

מכירת

— Eseguiti vari allacciamenti militari ed altri sono in corso.

Iniziati i lavori per allaccio sull'A.T. della 2^a cabina per Centiero Novale.

Collegamento della linea 30 kV Ancona-Chiara-
valle con la centralina: Molino di Aguglione
Ripebiana e Jesi, alimentandola a 6 kV da Vel-
le Mieno per migliorare in servizio in Jesi.

Riparazione di linee alte e bassa tensione in
Città e frazioni.

Sostituito trasformatore da 10 kVA con altro da 225 kVA nella cabina Boreccola per maggior carico richiesto dal Campo Indiani.

Collegato alle nostre reti a 10 kV impianto di
Osmo per fornitura 100 kW.

In officine riparazione di trasformatori vari.

Falconer's

- Eseguiti diversi allacciamenti militari, altri sono in corso.

Seniollaia

- Ultima installazione interruttori olio sulle linee 6 kv in uscita dalla cabina 30/6 kv - proseguono i lavori di riparazione della linea telefonica Senigallia-Pesaro e variante linea 30 kv nei pressi di Narotte.

50

- Iniziati i lavori di riparazione della linea 30 kV Chierovalle-Jesi. Detti lavori però non procedono soddisfacentemente per mancanza di pali e conduttori.

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
ESERCIZIO ANCONA

E ENERGIZI ELETTRICI
 SERVIZIO ANCONA


Rapporto lavori dell'11 al 17 febbraio 1945

- Ancona - Eseguiti vari allestimenti militari ed altri sono in corso.
- Iniziati i lavori per allestimento sull'A.T. della 2^a cabina per Cantiere Navale.
- Collegamento della linea 30 kV Ancona-Chiare-
valle con le centraline: Molino di Agugliano
Ripabianca e Jesi, alimentandolo a 6 kV da Val-
le Mieno per migliorare in servizio in Jesi.
- Riparazione di linee alta e bassa tensione in
Città e frazioni.
- Sostituito trasformatore da 10 kVA con altro da
25 kVA nella cabina Baraccolo per maggior cari-
co richiesto dal Campo Indiani.
- Collegato alle nostre reti a 10 kV impianto di
Osimo per fornitura 100 kW.
- In officina riparazione di trasformatori vari.
- Falconara - Eseguiti diversi allestimenti militari, altri
sono in corso.
- Senigallia - Ultime installazioni interruttori olio sulle
linee 6 kV in uscita dalla cabina 30/6 kV - Pro-
seguono i lavori di riparazione delle linee te-
lefoniche Senigallia-Pesaro e variante linea 30 kV
nei pressi di Morotto.
- Jesi - Iniziati i lavori di riparazione delle linee
30 kV Chiaravalle-Jesi. Detti lavori però non
procedono soddisfacentemente per mancanza di pa-
li e conduttori.
- Altre Zone - Lavori di riparazione linee alta e bassa tensio-
ne, cabine, recuperi, sgomberi, ecc.

6516

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
ESERCIZIO ANCONA
[Signature]

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 21 GENNAIO 1945

RIPARAZIONI DELLE CENTRALI

N o m e	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale Venemartello	Il lavoro di copertura del fabbricato centrale è stato speso per mancanza degli ultimi mq. 150 di tegole che ritireremo da una fornace di Civitanova il 31 corrente - Il lavoro di riparazione delle porte e delle finestre della centrale è quasi finito. Mancano però i vetri che non si riesce a trovare. Completato lo sbloccaggio della turbina N° 4, esclusi i supporti e cominciato quello della turbina N° 3 - Cominciato il lavoro di smontaggio dell'alternatore N° 4 che deve essere ripristinato - Il lavoro di riparazione delle murature delle celle trasformatori e locale interruttori è sospeso causa il forte gelo che danneggia le malte. Continua il rimontaggio di uno dei trasformatori 5/60 kV. della potenza di 10.000 kVA - Continua il lavoro di smontaggio dell'alternatore 2° gruppo; sono stati smontati N° 180 bastoni dell'avvolgimento statorico. Presso le Officine di Tolentino continua il lavoro di fusione e lavorazione dei pezzi della turbina N° 1 - Continua il montaggio dell'interruttore 60 kV per il 2° trasformatore 3/60 kV. Sghiaamento alle opere di presa. Cominciato il lavoro di montaggio dell'interruttore 60 kV.- Il giorno 20 la centrale di Carassai è andata fuori	-	4 Febr. 1945
Centrale Gerosa		4	-
Centrale Peinso		4	-
Centrale Pianicella		4	31 Gen. 1945
Centrale		4	-
Centrale		8	-
Centrale		5	-
Centrale		4	-

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale <u>Veramartello</u>	Il lavoro di copertura del fabbricato centrale é stato speso per mancanza degli ultimi mq. 150 di tegole che ritireremo da una fornace di Civitanova il 31 corrente - Il lavoro di riparazione delle porte e delle finestre della centrale é quasi finito. Mancano però i vetri che non si riesce a trovare. Completato lo sbloccaggio della turbina N° 4, esclusi i supporti e cominciato quello della turbina N° 3 - Cominciato il lavoro di smontaggio dell'alternatore N° 4 che deve essere ripristinato - Il lavoro di riparazione delle murature delle celle trasformatori e locale interruttori é sospeso causa il forte gelo che danneggia le malte. Continua il rimontaggio di uno dei trasformatori 6/60 kV. della potenza di 10.000 kVA - Continua il lavoro di smontaggio dell'alternatore 2° gruppo; sono stati smontati N° 180 bastoni del l'avvolgimento statorico. Presso le Officine di Tolentino continua il lavoro di fusione e lavorazione dei pezzi della turbina N° 1 - Continua il montaggio dell'interruttore 60 kV per il 2° trasformatore 3/60 kV. Schiuso alle opere di presa. Cominciato il lavoro di montaggio dell'interruttore 60 kV.-	-	4 Febr. 945
Centrale <u>Gerosa</u>	Il giorno 20 la centrale di Carassai é andata fuori servizio per un guasto alla turbina. Si procede allo smontaggio e alla riparazione della macchina. Nella occasione si procede anche a riparazioni al canale.	4	-
Centrale <u>Pedaso</u>	Il lavoro di riparazione delle murature delle celle trasformatori e locale interruttori é sospeso causa il forte gelo che danneggia le malte. Continua il rimontaggio di uno dei trasformatori 6/60 kV. della potenza di 10.000 kVA - Continua il lavoro di smontaggio dell'alternatore 2° gruppo; sono stati smontati N° 180 bastoni del l'avvolgimento statorico. Presso le Officine di Tolentino continua il lavoro di fusione e lavorazione dei pezzi della turbina N° 1 - Continua il montaggio dell'interruttore 60 kV per il 2° trasformatore 3/60 kV. Schiuso alle opere di presa. Cominciato il lavoro di montaggio dell'interruttore 60 kV.-	4	-
Centrale <u>Pianicella</u>	Il lavoro di riparazione delle murature delle celle trasformatori e locale interruttori é sospeso causa il forte gelo che danneggia le malte. Continua il rimontaggio di uno dei trasformatori 6/60 kV. della potenza di 10.000 kVA - Continua il lavoro di smontaggio dell'alternatore 2° gruppo; sono stati smontati N° 180 bastoni del l'avvolgimento statorico. Presso le Officine di Tolentino continua il lavoro di fusione e lavorazione dei pezzi della turbina N° 1 - Continua il montaggio dell'interruttore 60 kV per il 2° trasformatore 3/60 kV. Schiuso alle opere di presa. Cominciato il lavoro di montaggio dell'interruttore 60 kV.-	4	-
Centrale <u>Carassai</u>	Il lavoro di riparazione delle murature delle celle trasformatori e locale interruttori é sospeso causa il forte gelo che danneggia le malte. Continua il rimontaggio di uno dei trasformatori 6/60 kV. della potenza di 10.000 kVA - Continua il lavoro di smontaggio dell'alternatore 2° gruppo; sono stati smontati N° 180 bastoni del l'avvolgimento statorico. Presso le Officine di Tolentino continua il lavoro di fusione e lavorazione dei pezzi della turbina N° 1 - Continua il montaggio dell'interruttore 60 kV per il 2° trasformatore 3/60 kV. Schiuso alle opere di presa. Cominciato il lavoro di montaggio dell'interruttore 60 kV.-	8	-
Centrale <u>Carassai</u>	Il lavoro di riparazione delle murature delle celle trasformatori e locale interruttori é sospeso causa il forte gelo che danneggia le malte. Continua il rimontaggio di uno dei trasformatori 6/60 kV. della potenza di 10.000 kVA - Continua il lavoro di smontaggio dell'alternatore 2° gruppo; sono stati smontati N° 180 bastoni del l'avvolgimento statorico. Presso le Officine di Tolentino continua il lavoro di fusione e lavorazione dei pezzi della turbina N° 1 - Continua il montaggio dell'interruttore 60 kV per il 2° trasformatore 3/60 kV. Schiuso alle opere di presa. Cominciato il lavoro di montaggio dell'interruttore 60 kV.-	5	-
Centrale <u>Carassai</u>	Il lavoro di riparazione delle murature delle celle trasformatori e locale interruttori é sospeso causa il forte gelo che danneggia le malte. Continua il rimontaggio di uno dei trasformatori 6/60 kV. della potenza di 10.000 kVA - Continua il lavoro di smontaggio dell'alternatore 2° gruppo; sono stati smontati N° 180 bastoni del l'avvolgimento statorico. Presso le Officine di Tolentino continua il lavoro di fusione e lavorazione dei pezzi della turbina N° 1 - Continua il montaggio dell'interruttore 60 kV per il 2° trasformatore 3/60 kV. Schiuso alle opere di presa. Cominciato il lavoro di montaggio dell'interruttore 60 kV.-	4	-
Centrale <u>Carassai</u>	Il lavoro di riparazione delle murature delle celle trasformatori e locale interruttori é sospeso causa il forte gelo che danneggia le malte. Continua il rimontaggio di uno dei trasformatori 6/60 kV. della potenza di 10.000 kVA - Continua il lavoro di smontaggio dell'alternatore 2° gruppo; sono stati smontati N° 180 bastoni del l'avvolgimento statorico. Presso le Officine di Tolentino continua il lavoro di fusione e lavorazione dei pezzi della turbina N° 1 - Continua il montaggio dell'interruttore 60 kV per il 2° trasformatore 3/60 kV. Schiuso alle opere di presa. Cominciato il lavoro di montaggio dell'interruttore 60 kV.-	4	-
Centrale <u>Carassai</u>	Il lavoro di riparazione delle murature delle celle trasformatori e locale interruttori é sospeso causa il forte gelo che danneggia le malte. Continua il rimontaggio di uno dei trasformatori 6/60 kV. della potenza di 10.000 kVA - Continua il lavoro di smontaggio dell'alternatore 2° gruppo; sono stati smontati N° 180 bastoni del l'avvolgimento statorico. Presso le Officine di Tolentino continua il lavoro di fusione e lavorazione dei pezzi della turbina N° 1 - Continua il montaggio dell'interruttore 60 kV per il 2° trasformatore 3/60 kV. Schiuso alle opere di presa. Cominciato il lavoro di montaggio dell'interruttore 60 kV.-	4	-
Centrale <u>Carassai</u>	Il lavoro di riparazione delle murature delle celle trasformatori e locale interruttori é sospeso causa il forte gelo che danneggia le malte. Continua il rimontaggio di uno dei trasformatori 6/60 kV. della potenza di 10.000 kVA - Continua il lavoro di smontaggio dell'alternatore 2° gruppo; sono stati smontati N° 180 bastoni del l'avvolgimento statorico. Presso le Officine di Tolentino continua il lavoro di fusione e lavorazione dei pezzi della turbina N° 1 - Continua il montaggio dell'interruttore 60 kV per il 2° trasformatore 3/60 kV. Schiuso alle opere di presa. Cominciato il lavoro di montaggio dell'interruttore 60 kV.-	4	-
Centrale <u>Carassai</u>	Il lavoro di riparazione delle murature delle celle trasformatori e locale interruttori é sospeso causa il forte gelo che danneggia le malte. Continua il rimontaggio di uno dei trasformatori 6/60 kV. della potenza di 10.000 kVA - Continua il lavoro di smontaggio dell'alternatore 2° gruppo; sono stati smontati N° 180 bastoni del l'avvolgimento statorico. Presso le Officine di Tolentino continua il lavoro di fusione e lavorazione dei pezzi della turbina N° 1 - Continua il montaggio dell'interruttore 60 kV per il 2° trasformatore 3/60 kV. Schiuso alle opere di presa. Cominciato il lavoro di montaggio dell'interruttore 60 kV.-	4	-
Centrale <u>Carassai</u>	Il lavoro di riparazione delle murature delle celle trasformatori e locale interruttori é sospeso causa il forte gelo che danneggia le malte. Continua il rimontaggio di uno dei trasformatori 6/60 kV. della potenza di 10.000 kVA - Continua il lavoro di smontaggio dell'alternatore 2° gruppo; sono stati smontati N° 180 bastoni del l'avvolgimento statorico. Presso le Officine di Tolentino continua il lavoro di fusione e lavorazione dei pezzi della turbina N° 1 - Continua il montaggio dell'interruttore 60 kV per il 2° trasformatore 3/60 kV. Schiuso alle opere di presa. Cominciato il lavoro di montaggio dell'interruttore 60 kV.-	4	-
Centrale <u>Carassai</u>	Il lavoro di riparazione delle murature delle celle trasformatori e locale interruttori é sospeso causa il forte gelo che danneggia le malte. Continua il rimontaggio di uno dei trasformatori 6/60 kV. della potenza di 10.000 kVA - Continua il lavoro di smontaggio dell'alternatore 2° gruppo; sono stati smontati N° 180 bastoni del l'avvolgimento statorico. Presso le Officine di Tolentino continua il lavoro di fusione e lavorazione dei pezzi della turbina N° 1 - Continua il montaggio dell'interruttore 60 kV per il 2° trasformatore 3/60 kV. Schiuso alle opere di presa. Cominciato il lavoro di montaggio dell'interruttore 60 kV.-	4	-

6515

9

./.

- 2 -

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Cabina Camerino	Completato il montaggio degli apparecchi di misura. Mancava la batteria accumulatori per il funzionamento dell'interruttore 60 kV.	5	-
Cabina Ascoli Piceno	Continuano i lavori per l'impianto 60 kV. Completato il riscaldamento del trasformatore 30/15 kV della potenza di 2000 kVA.-	8	-
<u>RIPARAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE</u> <u>E TELEFONICHE DI SERVIZIO</u>			
Telefonica Pedaso-Ancona	Rimeasi in opera N° 2 pali rotti e i conduttori spezzati in più punti in due campate -	4	-
Telefonica Vena- martello-Ponte- maglio -	Rincazzati N° 6 pali sbandati e regolata la tensione meccanica dei conduttori per una lunghezza di circa 500 m.-	5	-

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

Nome	Prod. Settim./le in kWh.	Punta massima in kW.
Pianicoella	247.100	1.520
Pedaso	321.160	3.500
Carassai	49.600	370
Bolognola	125.741	1.100
Tolentino	157.080	—

N.B. - Mancava sempre il Kilowattmetro della fornitura di Tolentino e quindi non si può conoscere la punta massima del nostro prelievo.
Siamo informati che da alcuni giorni è andata fuori servizio la centrale del Ponte della Azienda Elettrica Municipale di Tolentino per un guasto alla dinamo eccitatrice.

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
Esercizio Tecnico

9/3/51

6514

<u>Cabina</u> <u>Camerino</u>	5	Completato il montaggio degli apparecchi di misura. Manca la batteria accumulatori per il funzionamento dell'interruttore 60 kV.
<u>Cabina</u> <u>Ascoli Piceno</u>	8	Continuano i lavori per l'impianto 60 kV. Completato il riscaldamento del trasformatore 30/15 kV della potenza di 2000 kVA.-
<u>Telefonica</u> <u>Pedaso-Ancona</u>	4	<u>RIPARAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE</u> <u>E TELEFONICHE DI SERVIZIO</u> Rimessi in opera N° 2 pali rotti e i conduttori spezzati in più punti in due campate -
<u>Telefonica Vene-</u> <u>martello-Ponte-</u> <u>maglio -</u>	5	Rincazzati N° 6 pali sbandati e regolata la tensione meccanica dei conduttori per una lunghezza di circa 600 m.-

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

<u>N o m e</u>	<u>Produz. Settim./le in kWh.</u>	<u>Punta massima in kW.</u>
Planicella	247.100	1.520
Pedaso	321.160	3.500
Carassai	49.600	370
Bolognola	125.741	1.100
Tolentino	157.080	—

N.B. - Marca sempre il Kilowattometro della fornitura di Tolentino e quindi non si può conoscere la punta massima del nostro prelievo.

Siamo informati che da alcuni giorni è andata fuori servizio la centrale del Ponte della Azienda Elettrica Municipale di Tolentino per un guasto alla dinamo eccitatrice.

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
Esercizio Tecnico

3 *Ala.* 6514

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI

ESERCIZIO TECNICO

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 29 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO 1945

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

NOME	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale <u>Venamarzello</u>	Continua lo smontaggio della metà inferiore dello alternatore N° 4 e della metà superiore dell'alternatore N° 3 -	12	-
Centrale <u>Gerosa</u>	Completato il rimontaggio di uno dei trasformatori 6/60 kV della potenza di 10.000 kVA e cominciata la riparazione del cassone e del carrello. Continua il lavoro di smontaggio dell'avvolgimento indotto dell'alternatore 2° Gruppo. Presso le Officine di Tolentino continua la lavorazione meccanica dei pesi già fusi. La fusione della 2° fiancata e del coprolo della turbina è stata spesa per mancanza di carbone. Le Officine Cecchetti di Portocivitanova hanno ultimato la riparazione dei due complessi refrigeranti per i trasformatori e trovato il filo isolato per il riavvolgimento dei due motori per la circolazione dell'olio. E' stato finito il montaggio dell'interruttore 60 kV per il 2° trasformatore 3/60 kV, ma l'interruttore non può essere messo in servizio perché mancano alcuni pezzi dell'interruttore che sono in lavorazione presso le Officine di Tolentino. Approntati i relé per il comando automatico dello interruttore 60 kV.- Presso le Officine Fornarelli si procede alla salatura delle due pale della girante della turbina, distaccate e al ripristino delle direttrici. Lavori di consolidamento delle sponde in terra del canale. Continuano i lavori per l'impianto 60 kV.-	6	-
Centrale <u>Padaso</u>		4	-
Centrale <u>Piancoella</u>		6	-
Centrale <u>Cartassi</u>		-	-
Cabina <u>Ascoli Piceno</u>		2	-
		2	-
		4	-
		6	-
		8	-

natore N° 3 -

Completato il rimontaggio di uno dei trasformatori 6/60 kV della potenza di 10.000 kVA e cominciata la riparazione del cassone e del carrello.

Continua il lavoro di smontaggio dell'avvolgimento indotto dell'alternatore 2° gruppo.

Presso le Officine di Tolentino continua la lavorazione meccanica dei pezzi già fusi. La fusione della 2° fiancata e del coferchio della turbina è stata spesa per mancanza di carbone.

Le Officine Cecchetti di Portocivitanova hanno ultimato la riparazione dei due compressori refrigeranti per i trasformatori e trovato il filo isolato per il riavvolgimento dei due motori per la circolazione dell'olio.

È stato finito il montaggio dell'interruttore 60 kV per il 2° trasformatore 3/60 kV, ma l'interruttore non può essere messo in servizio perché mancano alcuni pezzi dell'interruttore che sono in lavorazione presso le Officine di Tolentino.

Approntati i relé per il comando automatico dello interruttore 60 kV.

Presso le Officine Fornarelli si procede alla saldatura delle due pale della girante della turbina, distaccate e al ripristino delle direttrici.

Lavori di consolidamento della sponda in terra del canale.

Continuano i lavori per l'impianto 60 kV.

RIPARAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE E TELEFONICHE DI SERVIZIO -

Linea 65 kV Camerino - Giuntato un conduttore spezzato per sovraccarico
Rimo-Tolentino. di neri e sostituiti n° 3 elementi di isolatori in una catena di sospensione colpiti da scariche. Ne visione totale -

Centrale
Gerona

Centrale
Pedaso

Centrale
Menicella

Centrale
Carassini

Cabina
Ascoli Piceno

12

6

4

6

2

2

4

6

8

6

6513

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
<u>Linea 65 kV Abbadia-P. Maglio.</u>	Sostituito un isolatore rigido Volsinia folgorato e giuntato il conduttore spezzato in seguito alla folgorazione dell'isolatore.	2	-
<u>Linea telefonica Pedaso - Ancona</u>	Rincalzati n° 6 pali sbandati a causa dello smottamento del terreno. Rifatte le legature	2	-
<u>Venamarzello-Pontemiglio.</u>	Consolidato un tratto di linea di circa 5 km. con i pali sbandati - Nessi in opera N° 3 più chetati alla base e n° 3 pali marci.	3	-
<u>Ascoli P. - Venamarzello.</u>	Regolata la tensione meccanica dei conduttori lungo la tratta consolidata. Eliminato un corto circuito tra i conduttori e sostituito un palo rotto all'incastro da un autocarro.	2	-

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

Nome	Produzione Sett/le in kWh.	Punta max in kW.
Pianioella	199.210	1.520
Pedaso	335.280	3.300
Carassai	-	-
Bolognola	101.475	930
Tolentino	74.306	-

N.3. - La centrale di Carassai è ferma dal giorno 21 Gennaio per guasto alla turbina -

Non viene indicata la punta massima della centrale di Tolentino perché manca il kilowattometro -

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
Esercizio Tecnico

Y. M. M.

Venarattello-Pon-
teagello.

Consolidato un tratto di linea di circa 5 km. con i pali sbandati - messi in opera n° 8 più chetiti alla base e n° 3 pali marci.

Regolata la tensione meccanica dei conduttori lungo la tratta consolidata.

Ascoli P. - Vena-
martello.

Eliminato un corto circuito tra i conduttori e sostituito un palo rotto all'incastro da un autocarro.

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

<u>N o m e</u>	<u>Prodotto/na Sett/le in kWh.</u>	<u>Punta max in kw.</u>
Pianello	199.210	1.520
Pedaso	335.280	3.360
Carassai	-	-
Bolegnola	101.475	230
Tolentino	74.305	-

N.B. - La centrale di Carassai è ferma dal giorno 21 Gennaio per guasto alla turbina -

Non viene indicata la punta massima della centrale di Tolentino perché manca il kilowattmetro -

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
Esercizio Tecnico

6512

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI

RAFFORTO DELLA SETTIMANA DAL 5 ALL'11/2/1945

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale Tennamerello	Completato lo smontaggio dell'alternatore N° 4 e continua quello dell'alternatore N° 3. Completato lo smontaggio delle giranti della tur- bina del 3° e 4° gruppo.	12	-
Centrale Gerona	Completata la riparazione del cascone di uno dei trasformatori 6/60 kV ed iniziata la riparazione del relativo carrello. Cominciato lo smontaggio di un secondo trasforma- tore 6/60 kV. Completato lo smontaggio dell'avvolgimento dell'alternato- re 2° gruppo e cominciato lo smontaggio dei poli dell'induttore - Presso le Officine di Tolentino continua la lavora- zione meccanica dei pezzi già fusi. Le fusioni dei pezzi grazie ancora da eseguire è sempre sospesa per mancanza di carbone. Presso le Officine Cecchetti di Portocivitanova, è stato utilizzato l'avvolgimento del 1° motore per la circolazione dell'olio dei refrigeranti dei trasfor- matori.	4 2 4 6	- - - -
Centrale Pedaso	Sono stati sostituiti i coltelli sezionatori 3 kV. per il trasformatore 3/30 kV e quelli del 1° alter- natore perché si riscaldavano.	3	-
Centrale Pianicoella	Completato l'appuntamento dei relé per il comando automatico dell'interruttore 60 kV	2	-
Centrale Carassai	Le Officine Fornarelli hanno finito il lavoro di riparazione della girante della turbina e delle di- rettorioi. trasportati i pezzi in centrale e cominciato il ri- montaggio. Continuano i lavori di consolidamento delle spon- de del canale in terra.	4 6	- -

6517

Centrale Gerosa	Completato lo smontaggio delle giranti della tur- bina del 3° e 4° gruppo.	12	-
	Completata la riparazione del cassone di uno dei trasformatori 6/60 kV ed iniziata la riparazione del relativo carrello.	4	-
	Cominciato lo smontaggio di un secondo trasforma- tore 6/60 kV.	2	-
	Completato lo smontaggio dell'avvolgimento dell'alternato- re 2° gruppo e cominciato lo smontaggio dei poli dell'induttore -	4	-
	Presso le Officine di Tolentino continua la lavora- zione meccanica dei pezzi già fusi. Le fusioni dei pezzi grossi ancora da eseguire é sempre sospesa per mancanza di carbone.	6	-
	Presso le Officine Cecchetti di Portocivitanova, é stato ultimato l'avvolgimento del 1° motore per la circolazione dell'olio dei refrigeranti dei trasfor- matori.	-	-
Centrale Pedaso	Sono stati sostituiti i coltelli sezionatori 3 kV. per il trasformatore 3/30 kV e quelli del 1° alter- natore perchè si riscaldavano.	3	-
Centrale Pianicella	Completato l'approntamento dei relé per il comando automatico dell'interruttore 60 kV	2	-
Centrale Caracasi	Le Officine Fornarelli hanno finito il lavoro di riparazione della girante della turbina e delle di- rettioi.	4	-
	Trasportati i pezzi in centrale e cominciato il ri- montaggio.	4	-
	Continuano i lavori di consolidamento delle spon- de del canale in terra.	6	-
Cabina Camerino	Completata la inserzione del complesso di misura sull'arrivo Terni e installata una batteria a corrente continua per il comando automatico dell'interrutto- re 60 kV.-	4	-
	La fornitura Terni é cominciata il 5 Febbraio alle ore 13 -	4	-

6517

N o m e	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Cabina Ascoli Piceno	Continuano i lavori per l'impianto 60 kV. <u>RIPARAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE</u> <u>SIONE 3 TELEFONICHE DI SERVIZIO -</u>	3	-
Linea 65 kV Camerino - Tolentino	Giuntati i conduttori in due campate per eliminare due spezzoni di treccia di rame con i treccioli bruciati dalle scariche. Sostituiti N° 2 catene di isolatori in due pali d'azzerio perché colpiti da scariche.	4	-
Linea telefonica Venezianello-Abbadia.	Eliminati due corto circuiti e rimessi in opera N° 3 pali abbattuti -	2	-

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N o m e	Produtz. Settimanale in kWh.	Punta max in kWh.
Pianicella	236.400	1.520
Pedaso	332.640	3.000
Carassai	-	-
Bolognola	74.751	800
Tolentino	161.700	-
Terni (Camerino)	-	-

N.B. - La centrale di Carassai è ferma dal 21/1/1945 per guasto alla turbina.
Non viene indicata la punta max della centrale di Tolentino perché manca il Kilowattmetro.

Il prelievo Terni e Camerino ha avuto inizio il 5/2/1945 però si mettono i dati della produzione settimanale perché non è ancora stata completata la installazione degli apparecchi di misura.

LINEE E TELEFONICHE DI SERVIZIO -

Linea 65 kV Camerino - Tolentino

Giuntati i conduttori in due campate per eliminare due spazzoni di treccia di rame con i tre fili bruciati dalle scariche.

Sostituiti N° 2 catene di isolatori in due pali d'amaro perché colpiti da scariche.

Linea telefonica Venamartello-Abbadia.

Eliminati due corto circuiti e rimessi in opera N° 3 pali abbattuti -

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N o m e	Produs. Settim./le in kWh.	Punta max in kW.
Pianicella	236.400	1.520
Pedaso	332.640	3.000
Carassai	-	-
Eolognoia	74.751	800
Tolentino	161.700	-
Ferni (Camerino)	-	-

N.B. - La centrale di Carassai è ferma dal 21/1/945 per guasto alla turbina.

Non viene indicata la punta max della centrale di Tolentino perché manca il Kilowattmetro.

Il prelievo Ferni a Camerino ha avuto inizio il 5/2/1945 però si omettono i dati della produzione settimanale perché non è ancora stata completata la installazione degli apparecchi di misura.

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
Esercizio Tecnico

3.2.1945 6510

*Unione Esercizi Elettrici*Società per Azioni - Sede in Roma
CAPITALE SOCIALE L. 100.000**DIREZIONE ESERCIZIO DI ANCONA**N. 326/513 Uff. Tec. - UL.
Nella risposta citare questi riferimenti. Trattare un solo argomentoR. P. S. ANCONA 1945
R. P. S. PESARO 1945
R. P. S. FANO 1945Ancona, 19 febbraio 1945
Via S. Martino, 13

OFFICER 20 C.R.E. WORKS

= ANCONA

e p.c.

A.M.G. = ANCONA

Rapporto lavoro dal 4 al 10 febbraio 1945

- Ancona** - Eseguiti vari allacciamenti militari, altri sono in corso.
Messa in servizio cabina Cavorchio.
Riparazione di linee basso ed alta tensione in Città e frazioni.
In officina riparazione di trasformatori.
- Falconara** - Eseguiti vari allacciamenti militari, altri sono in corso.
Riparazione di linee ad alto e basse tensione.
- Senigallia** - Proseguono i lavori per variante linea 30 kV Senigallia-Fano nei pressi di Marotto. - Prosegue la riparazione delle linee telefoniche Senigallia-Pesaro.
In Senigallia eseguiti vari allacciamenti.
In cabina 30/6 kV installazione di interruttori in olio sulle linee in portenza a 6 kV.
- Linea telefonica Ancona Macerata** - Consolidamento delle linee e ricambio di pali fradici o abbattuti dalla recente bufera di neve.
- Altre Zone** - Lavori di riparazione linee a bassa tensione, cabine, recuperi, sgomberi, ecc.

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
ESERCIZIO ANCONA

20 FEB 1945

STAGIONE SULL'ELETTRICITA'
SOCIETA' "UMES"
ESERCIZIO DI AQUILA

Dal 4 febbraio al 10 febbraio 1945

A) - RIABILITAZIONE - CENTRALI GENERATRICI.-

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro</u>	<u>Numero degli operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione.-</u>
Pettorano	Sospesa la riparazione del cassone del trasformatore da 2700 KVA per mancanza di gasometro..	-	-
Pratola	Centrale ferma per guasto all'alternatore..	-	-
Molina	Lavoro sospeso a causa del maltempo..	-	-
Morgona (Casteldisangro)	Mancano notizie dei lavori in corso, poichè tutte le strade sono bloccate dalla neve e non siamo collegati telefonicamente col Centro di Castel di Sangro..	-	-
Pescina (Colleccie)	Sospesa la riparazione del tetto per mancanza di tegole..	-	-
Pietro Regio	Tornitura collettore della macchina..	-	-

- RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASPORTO

H. N.

B) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 4 FEBBRAIO AL 10 FEBBRAIO 1945

<u>Nome</u>	<u>Produzione in KWO.</u>	<u>Domanda massima in KWO.</u>
Pettorano	68042	400
Pietro Regio	21720	140
Pratola Peligna	-	-

6508

C) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE.-

<u>Nome</u>	<u>Kilowattora distribuiti</u>	<u>Domanda massima in KWO.</u>	<u>Villaggi forniti (1)</u>
Aquila	78808	580	-

Pettorano	Sospesa la riparazione del cassone del trasformatore da 2700 KVA per mancanza di gasometro."	-	-
Pratola	Centrale ferma per guasto all'alternatore."	-	-
Molina	Lavoro sospeso a causa del maltempo."	-	-
Morgone (Casteldisone)	Mancano notizie dei lavori in corso, poichè tutte le strade sono bloccate dalla neve e non siamo collegati telefonicamen- te col Centro di Castel di Sangro."	-	-
Pescina (Collecechie)	Sospesa la riparazione del tet- to per mancanza di tegole."	-	-
Pietre Regie	Fornitura collettore della mac- china."	-	-

RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASPORTO

N. N.

B) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 4 FEBBRAIO AL 10 FEBBRAIO 1945

<u>Nome</u>	<u>Produzione in KWO.</u>	<u>Domanda massima in KWO.</u>
Pettorano	68042	400
Pietre Regie	21720	140
Pratola Peligna	-	-
		6508

C) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE."

<u>Nome</u>	<u>Kilowattora distribuiti</u>	<u>Domanda massima KWO.</u>	<u>Villaggi forniti (1)</u>
Aquila	78808	580	-
Sulmona	Non ha apparecchio di misura	-	-
Avezzano	" " " "	-	-

(1) Della Provincia di Aquila sono fuori servizio i centri risultanti dall'elenco allegato."

./.

- 2 -

D) SERVIZIO INTERRUZIONI ..

<u>Data</u>	<u>Interruzione</u>	<u>Causa</u>	<u>Effetto</u>
<u>Centrale Piatre Reie</u>			
7 febbraio 1945	Dalle ore 9,05 alle ore 17	Fornitura collettore dell'alimentazione.	Impedendo la produzione di energia elettrica a Salomona.

• Aquila, 15 febbraio 1945

6507

ELenco DEI CENTRI FUORI SERVIZIO

Aquila (Vasche di Pettino)

Ateleta

Balsorano

Castromonte

Merone

Pescocostanzo

Pescocostanzo

Pietrarsa

Roccamare

Roccamare

Roccamare

Roccamare

Roccamare

S. Giovanni Vallerotonda

S. Rostituta

S. Vincenzo Vallerotonda

Aquila, 15 febbraio 1945

UNIONE CONSIGLI ELETTORALI - Esercizio Ascoli-Piceno - 1 4-2-1915

RAPPORTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE DAL 29-1-1915 AL 4-2-1915

Nome	Natura del Lavoro	Numero operai impiegati	Data di ultimazione
------	-------------------	-------------------------	---------------------

VILLA POTENZA I

Proseguono i lavori alla diga e la sistemazione dell'argine verso l'imbocco del canale

1

S. MARIA APPARENTE

Riparato uno spondo del canale con paletti e fascine.

3

Nome	Produzione settimanale in Kg	Punta in Kg
------	------------------------------	-------------

S. SEVERINO

19130

130

LANCIANO

19037

80

PIGRICO

41300

260

PIUVBONVIGLIA

10316

85

CAST. L. L. LONDO

16301

105

S. MARIA APPARENTE

20160

135

MOLINO NUOVO

6840

45

MONT. S. MARTINO

18144

120

ANERO

10453

90

CESSAPALOMBO

3700

30

VASSOLA

249

35

6505

Distribuzione Energia della Cabina 30 Kg

CABINA TORREMO

- Viene alimentata con energia proveniente da Pescara

CABINA VILLA LEIPA

- I dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio Tecnico come erogazione della cabina di Ascoli Piceno.

Riparato una sponda del canale
con paletti e fascine.

S. MARIA APPARENTE

Nome	Produzione settimanale in Kg	Punte in Kg
S. SEVERINO	19130	130
LANCIANO	10037	20
PIGRACO	41100	250
PIETROVICOLINA	10816	85
CAST. L'ALMONDO	16307	105
S. MARIA APPARENTE	20100	135
COLINO NUOVO	6840	45
MONTI S. MARTINO	18144	120
AMBRO	10458	90
CASSAPALDO	3700	30
VEZZOLA	349	35

6505

Distribuzione Energia della Cabina 30 Kg

- CABINA TERAMO - Viene alimentata con energia proveniente da Pescara
- CABINA VILLA LEMPA - I dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio Tecnico come erogazione della cabina di Ascoli Piceno.

SITUAZIONE SUI "ELETTRICITA"
SOCIETA' "UNES"
DIREZIONE DI ESERCIZIO

Dal 28 gennaio al 3 febbraio 1945

A - RIABILITAZIONE - CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro</u>	<u>Numero degli operai impiegati</u>	<u>Data di ultima operazione</u>
Pettorano	Sospesa la riparazione del cassone del trasformatore da 2700 KVA per mancanza gassometro.	-	-
Pratola	Fermata la centrale alle ore 16 del 2 febbraio per guasto all'alternatore.	-	-
Molina	Lavoro sospeso a causa del maltempo	-	-
Morgone (Casteldisangro)	Mancano notizie dei lavori in corso, poichè tutte le strade sono bloccate dalla neve e non siamo collegati telefonicamente col centro di Casteldisangro	-	-
Pescina (Collechio)	Sospesa la riparazione del tetto per mancanza di tegole.	-	-

- RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASPORTO

M. H.

B) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 28 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO 45

<u>Nome</u>	<u>Produzione in KW.</u>	<u>Domanda massima in KW.</u>
Pettorano	65.1X3	400
Pietrè Regio	23.040	140
Pratola Peligna	2.505	20
		6504

C - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DELLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>Kilowattora distribuiti</u>	<u>Domanda massima KW.</u>	<u>Villaggi forniti</u>
			(1)

Nel impiegati Marione

Pettorano	Sospesa la riparazione del cassone del trasformatore da 2700 KVA per mancanza gasometro.	-
Pratola	Fermata la centrale alle ore 16 del 2 febbraio per guaste all'alternatore.	-
Molina	Lavoro sospeso a causa del maltempo	-
Morgone (Casteldisangro)	Mancano notizie dei lavori in corso, poichè tutte le strade sono bloccate dalla neve e non siamo collegati telefonicamente col centro di Casteldisangro	-
Pescina (Collecchio)	Sospesa la riparazione del tetto per mancanza di tegole.	-

A) RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASPORTO

N. N.

B) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 28 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO 45

<u>Nome</u>	<u>Produzione in KWO.</u>	<u>Domanda massima in KWO.</u>
Pettorano	65.113	400
Pietre Regie	23.040	140
Pratola Peligna	2.505	20

6504

C - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE.

<u>Nome</u>	<u>Kilowattora distribuiti</u>	<u>Domanda massima Villaggi forniti (1)</u>
Aquila	21.000	260
Sulmona	Non ha apparecchio di misura	-
Avezzano "	"	-

(1) Della Provincia di Aquila sono fuori servizio i centri risultanti dall'elenco allegato.

D) SERVIZIO INTERRUZIONI.

<u>Data</u>	<u>Lunchezza interruzioni</u>	<u>Causa</u>	<u>Effetto</u>
1° febbraio 1945	Dalle ore 12 alle 16,40	-Sostituzione giunte to delle bassa tenaia ne che riscalda. dava."	Impedendo la pr dusione di arr vare a Guilmona."

Aquila, 8 febbraio 1945

6503

MINISTERO DEL CENTRO FUORI SERVIZIO

蘇州府志卷之四

Aquila (Vasche di Pettino)

Abstract

2014.07.22

Call to the 70

POST

EJ00000000

20508087050

120150034012

Rocca di Conigliara

Aquila, 8 febbraio 1945

Receiv

REGGAE NO

Rocephin

История

S. Giovanni Valleroteto

U. Retiuta

S. Vincenzo Valleroeto

6540

Translated by Ray [unclear]

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'
AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA DI MACERATA
22-28 gennaio 1944.

A. Ripristino Centrali Generatrici.

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante la settimana</u>	<u>Numero operai</u>	<u>Data di ultimazione.</u>
Montefranco	Sospensione lavori per mancanza di tegole	--	31/4/45 ?
Montelupone	In attesa di avere la girante di un gruppo e l'olio per il trasformatore.	--	15/2/45
Sforzacosta	Lavorato continuamente al mantenimento della presa provvisoria sul Clienti	30	

B. Produzione settimanale delle Centrali:

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale in KWH</u>	<u>Domanda massima settimanale in KW.</u>
Sforzacosta	45.000 (circa)	250 (circa)
Montelupone	33.000 "	200 "
Fontenoe	47.000 "	280 "
Montefranco	ferma	ferma

C. Distribuzione Energia delle Cabine.

Non esistono misuratori nelle cabine di trasformazione.

D. Interruzione di Servizio

<u>Date</u>	<u>Durata</u>	<u>Cause</u>	<u>Conseguenze</u>
--	--	--	--

E. Progetti per Ripristini Futuri.

N.N.

6507

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'
AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA DI MACERATA

22-28 gennaio 1944

A- Ripristino Centrali Generatrici

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	Numero Operai	Data di ultimazione
Montefranco	Sospensione lavori per mancanza di tegole	==	31/4/45 ?
Montelupone	In attesa di avere la girante di un gruppo e l'olio per il trasformatore	==	15/2/45
Sforzacosta	Lavorato continuamente al mantenimento della presa provvisoria sui Clienti	30	

B- Produzione Settimanale delle Centrali

Nome	Produzione settimanale in KWH	Damanda massima settimanale in KW
Sforzacosta	45.000 (circa)	250 (circa)
Montelupone	33.000 (circa)	200 (circa)
Pontenocce	47.000 (circa)	280 (circa)
Montefranco	ferma	ferma

C- Distribuzione Energia dalle Cabine

Non esistono misuratori nelle cabine di trasformazione

D- Interruzione di Servizio

Data	Durata	Causa	Conseguenze
==	==	==	==

E- Progetti per Ripristini Futuri

N. N.

ALBERTO BENTONIA NUMERO 11111111



SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'
AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA DI MACERATA
22-28 gennaio 1944.

A. Ripristino Centrali Generatrici

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	Numero operai	Data di ultimazione
Montepranico	Sospensione lavori per mancanza di tegole	--	31/4/45 ?
Montelupone	In attesa di avere la girante di un gruppo e l'olio per il trasformatore	--	15/2/45
Sforzacosta	Lavorato continuamente al mantenimento della presa provvisoria sul Chienti.	30	

B. Produzione Settimanale delle Centrali

Nome	Produzione settimanale in KWH	Domanda massima Settimanale in KW.
Sforzacosta	45.000 circa	250 circa
Montelupone	33.000 "	200 "
Fontenoe	47.000 "	280 "
Montepranico	ferma	ferma

C. Distribuzione Energia dalle Cabine.

Non esistono misuratori nelle cabine di trasformazione.

D. Interruzione di servizio

Data	Durata	Causa	Conseguenze
--	--	--	--

E. Progetti per Ripristini Futuri.

N.N.

Transcribed by Guy Jones
SITUAZIONE DELL'ELI RICITA'

AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA DI MACERATA

29 gennaio - 4 febbraio 1945

A- Ripristino Centrali Generatrici

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	Numero Operai	Data di ultimazione
Monteferanco	Sospensione lavori per mancanza di tegole	==	31/4/45 ?
Montelupone	Inviato montaggio della girante del 2° gruppo, manca l'olio per il trasformatore	8	15/2/45
Sforzacosta	Lavorato continuamente al mantenimento della presa provvisoria sul Clienti	35	==

B- Produzione Settimanale delle Centrali

Nome	Produzione Settimanale in KW	Domanda massima settimanale in KW
Sforzacosta	67.000 (circa)	400 (circa)
Montelupone	33.000 (circa)	200 (circa)
Fontenoe	47.000 (circa)	280 (circa)
Monteferanco	ferma	ferma

C- Distribuzione Energia dalle Cabine

Non esistono misuratori nelle cabine di trasformazione

D- Interruzione di Servizio

Data	Durata	Causa	Conseguenze
==	==	==	==

E- Progetti per Ripristino Futuri

N. N.

AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA

6/93

	te la settimana	Operai	timazione
Monterfranco	Sospensione lavori per mancanza di tegole	==	3I/4/45 ?
Montelupone	Inviato montaggio della girante del 2° gruppo, manca l'olio per il trasformatore	8	15/2/45
Sforzacosta	Lavorato continuamente al mantenimento della presa provvisoria sul Clienti	35	==

B- Produzione Settimanale delle Centrali

Nome	Produzione Settimanale in KWH	Domanda massima settimanale in KW
Sforzacosta	57.000 (circa)	400 (circa)
Montelupone	33.000 (circa)	200 (circa)
Fontenoe	47.000 (circa)	280 (circa)
Monterfranco	ferma	ferma

C- Distribuzione Energia dalle Cabine

Non esistono misuratori nelle cabine di trasformazione

D- Interruzione di Servizio

Data	Durata	Causa	Conseguenze
==	==	==	==

E- Progetti per Ripristini Futuri

N. N.

ANEDA ELETTICA MONTECATINI

6/93

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ESERCIZIO ASCOLI PICENO

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 28/1/1945

RIPARAZIONI DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE

N O M E	NATURA DEL LAVORO	N° Operai impieg.	Data di ultimazione
Villa Potenza 1° S.	Proseguono i lavori di riparazione della diga difonata e la restaurazione dell'argine per convogliare l'acqua verso l'imboccatura del canale	3	
Pioraco	Proseguono i lavori di riparazione del 3° gruppo	2	

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N O M E	PRODUZIONE SETTIMANALE IN KWg	PUNTA IN KW
Villa Potenza 1° S.	19.292	150
S. Severino	16.800	130
Lanciano	9.547	80
Pioraco	35.300	260
Pievebotigliana	7.904	85
Castelraimondo	13.220	105
S. Maria Apparente	17.500	140
Molino Nuovo	6.820	35
Monte S. Martino	18.900	120
Ambro	7.500	70
Cessapalombo	3.918	35
Venzola	3.700	55

DISTRIBUZIONE ENERGIA DALLE CABINE 30 KV

Cabina Teramo - viene alimentata con energia proveniente dall'esercizio di Pescara

Cabina Villa Lempa - I dati sono compresi nel rapporto dell'esercizio Tecnico come erogazione della cabina di Ascoli

Villa Potenza 1° S.	Preseguono i lavori di riparazione della diga sifonata e la restaurazione dell'argine per convogliare l'acqua verso l'imbocco del canale	3
Pioraco	Preseguono i lavori di riparazione del 3° gruppo	2

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N O M E	PRODUZIONE SETTIMANALE IN KW	PUNTA IN KW
Villa Potenza 1° S.	19.292	150
S. Severino	16.800	130
Lanciano	9.517	80
Pioraco	35.300	260
Fievetto di Liana	7.904	85
Castelraimondo	13.920	105
S. Maria Apparente	17.500	140
Molino Nuovo	8.820	35
Monte S. Martino	18.900	120
Ambrò	7.500	70
Cenapalumbo	3.918	35
Vezzola	3.700	55

DISTRIBUZIONE ENERGIA DALLA CABINA 30 KV

Cabina Terni - viene alimentata con energia proveniente dall'Esercizio di Pescara

Cabina Villa Lampa - I dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio Tecnico come

erogazione della cabina di Ascoli

6:97

Handwritten signature

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
PESCARA

SITUAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DAL GIORNO
15 AL 21 GENNAIO 1945

LABILITAZIONE	CENTRALI GENERATRICI	Maturità del lavoro fatto durante la settimana	M. operai impiegati	Data di ultimazione
Ing. E. Petri	Portato il compressore sul posto ed iniziato il lavoro di rimozione della condotta forzata.	--	--	--
Linea 60 KV. Lancianese-Cupello	LINEE DI TRASMISSIONE	Mancano ancora 12 campagne di filo per ultimare i lavori. Si è in attesa del relativo conduttore che deve essere smontato dalle linee nell'Ascolano.	M. 16	La data di ultimazione è subordinata all'arrivo del conduttore e alle condiz. atmosferiche
Linea 30 KV. Chieti Scafa - Bussi	a) - Tronco Chieti-Scafa La S.M.E. procede sollecitamente all'armamento dei pali con ns. mensole sul tronco Chieti Scafa-Torrente Alba. Sul 2° Tronco Torrente Alba-Scafa- procediamo direttamente all'estendimento dei conduttori	" 5	Si presume che i lavori saranno ultimati al 31 gennaio c.a. (subordinatamente alle condizioni atmosferiche.	Per il momento non può precisarsi la data di ultimazione in quanto non si è aperta di tutto il conduttore necessario.
Linea 30 KV. Centrali Verde-Centrale. Aventino.	b) - Tronco Scafa-Teoco a posto.	A posto.	" 4	Per il momento non può precisarsi la data di ultimazione in quanto non si è aperta di tutto il conduttore necessario.
c) - Tronco Teoco-Bussi Continua l'estendimento dei conduttori.	In corso trattative per dare il lavoro in appalto.	/.	6:95	

Linea	Maturità del lavoro fatto durante la settimana	Mano d'opera impiegata	Data di ultimazione
Linea 60 KV. Cenciano-Cupello	Portato il compressore sul posto ed iniziato il lavoro di rimozione della condotta forzata.	--	--
Linea 30 KV. Chieti S. Scafa - Bussi -	Man mano ancora 12 campate di filo per ultimare i lavori. Si è in attesa del relativo conduttore che deve essere smontato dalle ns. linee nell'Ascolano. a) - Tronco Chieti-Scafa La S.M.S. procede sollecitamente all'armamento dei pali con mensolaggio sul tronco Chieti Scafa-Torrente Alba. Sul 2° Tronco Torrenti Alba-Scafa procediamo direttamente all'estendimento dei conduttori b) - Tronco Scafa-Tecce a posto. c) - Tronco Tecce-Bussi Continua l'estendimento dei conduttori.	La data di ultimazione è subordinata all'arrivo del conduttore e alle condiz. atmosferiche Si presume che i lavori saranno ultimati al 31 gennaio c.a. (subordinatamente alle condizioni atmosferiche che. Per il momento non può precisarsi la data di ultimazione in quanto non si di spene di tutto il conduttore necessario.	
Linea 30 KV. Centrali Verde-Centrale. Aventino.	In corso trattative per dare il lavoro in appalto.		

6:95

/.

B)-PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI E PUNTI DI PRESA

Nome	Produzione settimanale in Kw.	Prelievo in l. circa
a)- C.le Farindola	36.995	264
b)- " del Verde (presunti)	150.000	1.155 ^{potenza massima}
c)- " S.M.E. S.Salvo "	400.000	2.600
TOTALE	Kw. 586.995	Kw. 4.019
	=====	=====

C)-DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLA CABINE

	Kw.	Kw.circa
1)- Centri dipendenti C.le Farindola : a)- 6 KV. Bisenti b)- 6 KV. Montebello di Bertona c)- 6 KV. Farindola	36.995	25 50 10
2)- Cabina 30 KV. Penne		80
3)- " " Tavernola		100
4)- Cabina 30 KV. Pescara comprendenti : a)- Città Pescara Town b)- Centri 6 KV. Spoltore c)- Chieti comprendenti : -Chieti Vittà -Chieti Soalo e Centri dipendenti -Bucchianico e Casalnuovo	46.231	280 120
d)- Torano	37.162	220 80 50 400
5)-Cabina 30 KV. Lanciano, comprendente: Prelievo Zecca - presunti Lanciano e Centri dipendenti - presunti	50.000 40.000	350 260
6)- Cabina 30 KV. Crocette	15.000	120.
7)- " " Acierno	20.000	150
8)- Centri dipendenti C.li Verde- presunti	10.000	70
9)- Prelievo S.M.E.-Tarenta Pelignar "	15.000	100
10)- Cabina 30 KV. Cupello (comprendente tutto il settore di Vasto	80.000	550
TOTALE	Kw. 393.976	Kw. 3.015
	=====	=====

Il restante quantitativo di energia a disposizione viene erogato dai rimanenti impianti della UNES in Provincia di Campobasso e Foggia.

C)-DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

Sottototale (a) Cabine

TOTALE	Kw. 586.995	Kw. 400.000	Kw.	Kw. circa
1)- Centri dipendenti C.le Farindola:				
a) - 6 KV. Bisenti				25
b) - 6 KV. Montebello di Bertona				50
c) - 6 KV. Farindola				10
2)- Cabina 30 KV. Penne		36.995		80
3)- " " Tavernola				100
4)- Cabina 30 KV. Pescara comprendenti:	46.231			
a) - Città Pescara Town				280
b) - Centri 6 KV. Spoltore				120
c) - Chieti comprendenti:	33.588			
- Chieti Città				220
- Chieti Scalo e Centri dipendenti				80
- Buchianico e Casalincontrada				50
d) - Teramo	37.162			400
5)- Cabina 30 KV. Lanciano, comprendente:				
Prelievo Zecca - presunti	50.000			350
Lanciano e Centri dipendenti - presunti	40.000			260
6)- Cabina 30 KV. Crocetta	15.000			120
7)- " " " Asigmo	20.000			150
8)- Centri dipendenti C.li Verde- presunti	10.000			70
9)- Prelievo S.M.E.-Taranta Pelignan "	15.000			100
10)- Cabina 30 KV. Cupello				
(comprendente tutto il settore di Vasto	80.000			
TOTALE	Kw. 393.976			550
			Kw. 3.015	

Il restante quantitativo di energia a disposizione viene erogato dai rimanenti impianti della UNES in Provincia di Campobasso e Foggia.

./.

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla Centrale Farindola di proprietà della UNES, dalle 4 centrali del Fiume Verde di proprietà di fornitori di energia alla UNES e dell'energia che viene fornita alla UNES dalla Società Meridionale di Elettricità nel punto di presa S. Salvo essendo questo il complesso di energia che per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocato nei raggruppamenti dei centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimati, non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di dati apparecchi di misura sia nelle centrali che nelle cabine.

D) - PRINCIPALI INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Vedi specchio allegato.

1 allegato c.s.
D.L./rv

6:9%

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
PESCARA

SITUAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DAL 22 al 28/1/45

A) RIABILITAZIONE CENTRALI GENERATRICI

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana.	No. Operai impiegati	Data di ultima mezzogiorno
------	---	----------------------	----------------------------

Para R.P.	Continua il lavoro di rimozione della condotta forata	10	---
-----------	---	----	-----

LINEE DI TRASMISSIONE

Linea 60KV. Trasportato da Ascoli il Lanciano-Cupello filo rame per completare i lavori ed iniziato l'estensione dei conduttori, che è stato quindi sospeso causa il maltempo.

Linea 30 KV. a) Tronco Chieti S. Sofia
Lavoro ultimato da effettuare l'allacciamento fra i due tronchi di linee: Chieti S. Torrente Alba e Torrente Alba-Sofia, sospeso causa il maltempo.

b) Tronco Sofia-Tocco

A posto.

c) Tronco Tocco-Bussi

Lavori sospesi causa il maltempo.

4

Per il momento non può precisarsi la data di ultima mezzogiorno in quanto non si dispone di tutto il conduttore necessario.

Linea 30 KV.
Centrale Verde - Centrale Aventino
Non si hanno notizie causa il maltempo

6:93

LINEE DI TRASMISSIONE

Linea 60KV.

Trasportato da Ascoli il
Lanciano-Cupello filo rame per completare i
lavori ed iniziato l'esten-
dimento dei conduttori, che
è stato quindi sospeso causa
il maltempo.

Linea 30 KV.
Chieti S.-Scarf-
Busi.

a) Tronco Chieti S.-Scarf

Lavoro ultimato
da effettuare l'allac-
ciamento fra i due tronchi
di linea: Chieti S.-Torrente
Alba e Torrente Alba-Scarf,
sospeso causa il maltempo.

b) Tronco Scarf-Tocco

A posto.

c) Tronco Tocco-Busi

Lavori sospesi causa il
maltempo.

Linea 30 KV.

Centrale Verde - Centrale Aventino

Non si hanno notizie causa
il maltempo

Data di ulti-
mazione è su-
ordinata al-
le condizioni
atmosferiche.

10

Per il momento
non può pre-
cisarsi la da-
ta di ulti-
mazione in quan-
to non si di-
spone di tutto
il conduttore
necessario.

4

6193

:/:

B) PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI E PUNTI DI PRESA

Nome	Produzione settimanale in Kw.	Proiezione in Kw. circa.
a)-centrale Parindola.	38.486	265
b)- " del Verde (Presunti)	150.000	1.155 potenza max
c)- " S.M.E.S. Salvo (Presunti)	400.000	2.500 ohine.
Totale kw. 588.486	=====	kw. 4.020

C) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

kw. circa

1) Centri dipendenti C.le Parindola:

a)-6 Kv. Bisenti	25
b)-6 kv. Montebello di Bertona	50
c)-6kv. Parindola	10
	38.486

2)- Cabina 30 kv. Perme

80

3)-Cabina 30 kv. Tavernola

100

4)-Cabina 30 kv. Pescara- comprendenti:

a) Città Pescara	280
b) Centri 6 KV. Spoltore	120
	49.904

c) Chieti-comprendenti:

-Chieti-città	220
-Chieti Scalo e Centri dipendenti	80
-Bucchianico e Casalincontrada	50
	37.114

d) Teramo

47.537

5)-Cabina 30 KV. Lanciano, comprendente

Preliero Zecce - presunti	50.000
Lanciano e Centri dipendenti-presunti	40.000
	15.000

6)-Cabina 30KV Crocetta

13

7)-Cabina 30 KV. Ascigno

150

8)-Centri dipendenti O.li Verde

70

9)-Preliero S.M.E. Taranta Peligna

6000

10) Cabina 30 KV. Cupello

550

comprendente tutto il settore Vasto 90.000

e)-6 Kv. Bisenti	25
b)-6 kv. Montebello di Bertona	50
c)-6kv. Farindola	10
2)- Cabina 30 kv. Peme	80
3)-Cabina 30 kv. Tavernola	100
4)-Cabine 30 kv. Pescara- comprendenti: a) Città Pescara	280
b) Centri 6 KV. Spoltore	120
c) Chieti-comprendenti: -Chieti-città	220
-Chieti Scalo e Centri dipendenti	80
-Bucchanico e Casalinocontrada	50
d) Teramo	400
5)-Cabina 30 KV. Lanciano, comprendente <i>including</i> Prelievo Zecca - Presunti Lanciano e Centri dipendenti-pre- sunti	350
6)-Cabina 30KV Crocetta	260
7)-Cabina 30 KV. Asigmo	120
8)-Centri dipendenti C.li Verde"	150
9)-Prelievo S.M.E. Taranta Peligna"	70
10) Cabina 30 KV. Cupello	550
comprendente tutto il settore Vasto	90.000
Totale KW. 413.040	KW. 3.015

Il restante quantitativo di energia a disposizione viene erogato dai rimanenti impianti della UNES in Provincia di Campobasso e Foggia. Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla Centrale Farindola di proprietà; della UNES, dalle 4 centrali della Zume Verue di proprietà di fornitori di energia alla UNES e della energia che viene fornita alla UNES dalla Società-Meridionale di Elettricità nel punto di presa S. Salvo essendo questo il complesso di energia che per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocata nei vari raggruppamenti dei centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimati, non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di adatti

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI ESERCIZIO TECNICO

RAFFORTO DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 28 GENNAIO 1945

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale <u>Valmartello</u>	Siamo riusciti ad avere le ultime tegole che mancavano e la copertura del fabbricato centrale è stata finita. E' stato finito il lavoro di riparazione delle porte e delle finestre della centrale. Lancano i vetri. Completato lo sbloccaggio della turbina N° 3 esclusi i supporti. Completato lo smontaggio della metà superiore dello alternatore N° 4 e cominciato lo smontaggio dell'alternatore N° 3 -	14 4 4 4	- - - -
Centrale <u>Gerosa</u>	Continua il rimontaggio di uno dei trasformatori 6/60 KV della potenza di 10.000 kVA. Continua il lavoro di smontaggio dell'alternatore 2° Gruppo - Presso le Officine di Tolentino continua il lavoro di fusione e lavorazione dei pezzi della turbina N° 1 -	4 4 3	31/1/1945 - -
Centrale <u>Pedaso</u>	Continua il montaggio dell'interruttore 60 KV per il 2° trasformatore 2/60 KV.- Riparazioni lungo il canale e sghinamento alla presa.		
Centrale <u>Pianicella</u>	E' stato completato il montaggio dell'interruttore 60 KV. Mancano i relé per il comando automatico, che stiamo preparando.		
Centrale <u>Carassai</u>	E' stata smontata la turbina e si è riscontrato che si sono rotte due pale della girante. Inoltre tutta la girante ha profonde corrosioni. Abbiamo portato il pezzo da riparare alle officine Fornerelli, ma il lavoro di saldatura è ostacolato dalla mancanza di corrente. Nella occasione si procede anche a riparazioni al canale.	13	6/2/1945

6491

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	No Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale <u>Verbanella</u>	Siamo riusciti ad avere le ultime tegole che mancavano e la copertura del fabbricato centrale è stata finita. E' stato finito il lavoro di riparazione delle porte e delle finestre della centrale. Lancano i vetri. Completato lo sbloccaggio della turbina n° 3 esclusi i supporti. Completato lo smontaggio della metà superiore dello alternatore n° 4 e cominciato lo smontaggio dell'alternatore n° 3 - Continua il rimontaggio di uno dei trasformatori 6/60 KV della potenza di 10.000 KVA. Continua il lavoro di smontaggio dell'alternatore 2° Gruppo - Presso le Officine di Tolentino continua il lavoro di fusione e lavorazione dei pezzi della turbina n° 1 - Continua il montaggio dell'interruttore 60 KV per il 2° trasformatore 3/60 KV.- Riparazioni lungo il canale e agbinamento alla presa. E' stato completato il montaggio dell'interruttore 60 KV. Lancano i relé per il comando automatico, che stiamo preparando. E' stata smontata la turbina e si è riscontrato che si sono rotte due pale della girante. Inoltre tutta la girante ha profonde corrosioni. Abbiamo portato il pezzo da riparare alle officine Fornarelli, ma il lavoro di saldatura è ostacolato dalla mancanza di corrente. Nella occasione si procede anche a riparazioni al canale.	14 4 4 4	- - - -
Centrale <u>Gerosa</u>	Continua il lavoro di smontaggio dell'alternatore 2° Gruppo - Presso le Officine di Tolentino continua il lavoro di fusione e lavorazione dei pezzi della turbina n° 1 -	4 4	31/1/1945 -
Centrale <u>Fedaso</u>	Continua il montaggio dell'interruttore 60 KV per il 2° trasformatore 3/60 KV.- Riparazioni lungo il canale e agbinamento alla presa.	9	-
Centrale <u>Pianicella</u>	E' stato completato il montaggio dell'interruttore 60 KV. Lancano i relé per il comando automatico, che stiamo preparando.	-	-
Centrale <u>Carassai</u>	E' stata smontata la turbina e si è riscontrato che si sono rotte due pale della girante. Inoltre tutta la girante ha profonde corrosioni. Abbiamo portato il pezzo da riparare alle officine Fornarelli, ma il lavoro di saldatura è ostacolato dalla mancanza di corrente. Nella occasione si procede anche a riparazioni al canale.	13	6/2/1945
Cabina <u>Ascoli Piceno</u>	Continuano i lavori per l'impianto 60 KV.	8	-

6492

6/2/1945

N o m e	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
<u>Linea 65 KV Pe- daso - Ancona.</u>	<u>RIPARAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE E TELEFONICHE DI SERVIZIO -</u> Riparato un conduttore spezzato a circa metà campata e sostituiti n° 2 elementi di isolatori colpiti da scariche in una catena di sospensione.	3	-
<u>Linea 65 KV Came- rino-Pianicella.</u>	Riparato un conduttore con i trefoli bruciati da una scarica provocata da corto circuito tra le fasi in seguito a colpo di frusta per scarico manico di neve.	3	-
<u>Linea telefonica Pianicella-Came- rino.</u>	Rimesa in opera n° 4 pali abbattuti dal vento e giuntati i conduttori spezzati in seguito alla caduta dei pali.	4	-
<u>Linea telefonica Camerino-Fabriano</u>	Rimesa in opera n° 6 pali abbattuti dal vento e giuntati i conduttori rotti in due carpate.	4	-

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N o m e	Prod/re sett/le in kWh.	Punta max in kWh.
Pianicella	184.700	1.680
Pedaso	320.740	3.500
Carassai	-	-
Bolognola	102.392	1.000
Tolentino	100.720	-

N.B.- la centrale di Carassai é ferma dal giorno 21 corr. per guasto alla turbina -

Non viene indicata la punta massima della centrale di Tolentino perché manca il kilowattometro -

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
Esercizio Tecnico

Y. Allen

LE TELEFONICHE DI SERVIZIO -Linea 65 KV Pe-
daso - Ancona.

Riparato un conduttore spezzato a circa metà campata e sostituiti n° 2 elementi di isolatori colpiti da scariche in una catena di sospensione.

3

Linea 65 KV Came-
rino-Pianicella.

Riparato un conduttore con i trifoli bruciati da una scarica provocata da corto circuito tra le fasi in seguito a colpo di frusta per scarico manicoetto di neve.

3

Linea telefonica
Pianicella-Came-
rino.

Rimessi in opera n° 4 pali abbattuti dal vento e giuntati i conduttori spezzati in seguito alla caduta dei pali.

4

Linea telefonica
Camerino-Fabriano

Rimesso in opera n° 6 pali abbattuti dal vento e giuntati i conduttori rotti in due campate.

4

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N o m e	Prod/ve sett/le in kWh.	Punta max in kWh.
Pianicella	124.700	1.680
Peasao	320.740	3.500
Carassai	-	-
Bolognola	102.392	1.000
Tolentino	100.720	-

R.B. - La centrale di Carassai é ferma dal giorno 21 corr. per guasto alla turbina -

Non viene indicata la punta massima della centrale di Tolentino perchè manca il kilowattometro -

UNIONE ESERCIZI ELETTICI
Esercizio Tecnico

1.000

6491

SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ANCONA

SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL' ESERCIZIO DI ANCONA

14 - 20 gennaio 1945

-:-:-:-:-

A) - RIPARAZIONI CENTRALI E CABINE

Nome	Natura del lavoro	N° operai	Data di ultimazione
Centrale Franciolini	Il lavoro di scavo del canale provvisorio è momentaneamente sospeso perchè la macchina escavatrice è stata destinata altrove.	--	--
Cab. 30/6 Falconara e Senigallia	Messe in servizio le due cabine a 30 kV	--	--
Ancona Valle Miano	Messo in servizio definitivo trasformatore 60/30 e relativo interruttore.	--	--

B) - RIPARAZIONI LINEE DI TRASMISSIONE

Linea 30 kV Falconara Senigallia	Messa in servizio linea alta tensione e relativa linea telefonica.	--	--
Linea 30 kV Senigallia Feno.	Prosegue riparazione e rialzamento di sostegni abbattuti - Tesature linee.	22 con squadre militari	31.1.1945

C) - PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES (Esino)

Nome	Produzione settimanale kWh	Domanda media nella settimana kW
Mol. di Agugliano	23.196	125
Ripabianca	14.700	90
S. Elena	25.000	150
Franciolini	ferma per guasti alle opere idrauliche causati da piene.	

<u>Nome</u>	<u>Nature del lavoro</u>	<u>No operai</u>	<u>ultimazione</u>
Centrale Franciolini	Il lavoro di scavo del canale provvisorio è momentaneamente sospeso perchè le macchine e- scavatrice è stata destinata altrove.	==	==
Cab. 30/6 Falconara e Senigallia	Messe in servizio le due cabi- ne a 30 kV	==	==
Ancona Velle Mieno	Messo in servizio definitivo trasformatore 60/30 e relati- vo interruttore.	==	==
<u>B) - RIPARAZIONI LINEE DI TRASMISSIONE</u>			
Linee 30 kV Falconara Senigallia	Messa in servizio linea alte tensione e relativi linee te- lefoniche.	==	==
Linee 30 kV Senigallia Feno.	Prosegue riparazione e rialza- mento di sostegni abbattuti - Tessiture linee.	22 con squa- dre militari	31.1.1945

C) - PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI LINES (Esino)

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale kW</u>	<u>Domanda media nello settimana kW</u>
Mol. di Agugliano	23.126	125
Ripabianca	14.700	90
S. Elena	25.000	150
Franciolini	fermo per guasti alle opere idrauliche causati da piene.	

689

D) - DISTRIBUZIONE DALLE CABINE E CENTRALI

Nome	kWO distribuiti	Domanda media		Paesi forniti
		durante la settimana	durante la settimana	
Valle Miano Ancone	353.367	2100 max 2800		Ancona-Falconara-Chiavarella e frazioni.
P.to Recanatì	52.000	300		Loreto-Camerano-Castelfidardo-Numano e frazioni.
C.li Esino Unes	62.896	375		Vari Paesi Valle Esino
Soc. Montecatini (Serra S. Quirico)	24.600	145		Id.
Bernardini & C. Angeli di Rosoro	18.097	105		Id.
Setificio Jesi	6.480	40		Senigallia
C.le Bolzette Fabriano	19.500	115		Fabriano e frazioni Fossombrone-Fano.

Per mancanza di comunicazioni o di apparecchi indicatori i dati relativi ai kWO distribuiti (ad eccezione di quelli inerenti Valle Miano - Molino di Agugliano - Ripebianca) sono presunti e calcolati su medie attendibili.

Per le stesse ragioni si indica anche la potenza media richiesta ottenute da :

$$\frac{\text{kWO settimanali}}{24 \times 7}$$

Dato però il sistema di erogazione la potenza massima deve ritenersi di circa il 20 % superiore a quella media.

E) - INTERRUZIONI

Varie interruzioni di breve durata dovute alle centrali di produzione.

6488

Valle Milano Ancona	353.367	2100 max 2800	Ancona-Falconara-Chig- ravalle e frazioni.
P.to Recanati	52.000	300	Loreto-Camerano-Castel- fidardo-Numana e fra- zioni.
C.li Esino Ures	62.896	375	Vari Paesi Valle Esino
Soc. Montecetini (Serra S. Quirico)	24.600	145	Id.
Bernardini & C. Angeli di Rosora	18.097	105	Id.
Setificio Jasi	6.480	40	Senigallia
C.le Belzette Fabriano	19.500	115	Fabriano e frazioni Fossombrone-Fano.

Per mancanza di comunicazioni o di apparecchi indicatori i dati relativi al KWO distribuiti (ad eccezione di quelli inerenti Valle Milano - Molino di Agugliano - Ripabianca) sono presunti e calcolati su medie attendibili.

Per le stesse ragioni si indice anche la potenza media richiesta ottenute da :

$$\frac{\text{KWO settimanali}}{24 \times 7}$$

Dato però il sistema di erogazione la potenza massima deve ritenersi di circa il 20 % superiore a quella media.

E) - INTERRUZIONI

Varie interruzioni di breve durata dovute alle centrali di produzione.

Ancona, 23 gennaio 1945

6408

UNIONE ESERCIZI ELETRICI

ESERCIZIO TECNICO

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DALL'8 AL 14 GENNAIO 1945

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI E CABINE

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale Venezianello	Continuato il lavoro di copertura del fabbricato. Mancano solo circa mq. 150 di tegole che potremo ritirare alla fine del corrente mese da una Fornace di Civitanova - Completata la messa in opera delle rotale di scorrimento del carro ponte. Continua il lavoro di riparazione delle finestre e delle porte in ferro della centrale. Continua la demolizione dell'alternatore 1° gruppo e lo sbloccaggio della turbina N° 4 che deve essere sostituita perché danneggiata. Dalla Ditta Aster di Roma abbiamo ritirato e trasportato ad Ascoli alcune bobine dell'avvolgimento indotto di un alternatore, necessarie per la sua riparazione.	12 6 4 6 - 8 9 3	- - - - - - - -
Centrale Gerosa	Continua il lavoro per la riparazione delle murature delle celle trasformatori e sala interruttori. Presso le officine di Tolentino è stata fusa una delle due fiancate della turbina ed è già incominciata la lavorazione. Anche gli altri pezzi fusi della turbina sono in lavorazione, mentre è in corso la formazione della seconda fiancata - Continua il rimontaggio di uno dei trasformatori 6/60 kV della potenza di 10.000 kVA.- Il lavoro di riparazione del cassone di questo trasformatore è sospeso perché le strade sono interrotte dalla neve e non si può portare in centrale il materiale necessario per questa riparazione. Continua il lavoro di smontaggio dell'alternatore 2° gruppo. E' già finita la dissaldatura delle connessioni frontali ed è stato cominciato lo smontaggio		

Centrale
Venemartello

Continuato il lavoro di copertura del fabbricato. Mancano solo circa mq. 150 di tegole che potremo ritirare alla fine del corrente mese da una Fornace di Civitanova -

12

Completata la messa in opera delle rotaie di scorrimento del carro ponte.

6

Continua il lavoro di riparazione delle finestre e delle porte in ferro della centrale.

4

Continua la demolizione dell'alternatore 1° gruppo e lo sbloccaggio della turbina N° 4 che deve essere sostituita perché danneggiata.

6

Dalla Ditta Ester di Roma abbiamo ritirato e trasportato ad Ascoli alcune bobine dell'avvolgimento indotto di un alternatore, necessaria per la sua riparazione.

-

Continua il lavoro per la riparazione delle mura-
ture delle celle trasformatori e sala interrupto-
ri.-

8

Presso le officine di Tolentino è stata fusa una delle due fiancate della turbina ed è già incominciata la lavorazione.

Anche gli altri pezzi fusi della turbina sono in lavorazione, mentre è in corso la formazione della seconda fiancata -

9

Continua il rimontaggio di uno dei trasformatori 6/60 kV della potenza di 10.000 kVA.-

3

Il lavoro di riparazione del cassone di questo trasformatore è sospeso perché le strade sono interrotte dalla neve e non si può portare in centrale il materiale necessario per questa riparazione.

Continua il lavoro di smontaggio dell'alternatore 2° gruppo. E' già finita la dissaldatura delle connessioni frontali ed è stato cominciato lo smontaggio dei bastoni dell'avvolgimento statorico.

4

Eseguita la riparazione di un interruttore 3 kV che si era danneggiato -

4

Centrale
Pedaso

./.

6:87

- 2 -

N o m e	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Cabina <u>Camerino</u>	Continua il montaggio dell'interruttore 60 kV. per il 2° trasformatore - Riparazione di lesioni alle murature del canale sotto l'abitato di Campofilone	2 6	- -
Cabina <u>Ascoli Piceno</u>	Completata la installazione di un interruttore 60 kV sulla linea Terzi e continua il montaggio degli apparecchi di misura. Continuano i lavori per l'impianto 60 kV. e il trattamento dell'olio per il trasformatore 30/ 15 kV della potenza di 2000 kVA.-	6 8	- -
60 kV. Pedaso- <u>Ancona.</u>	<u>RIPARAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE E TELEFONICHE DI SERVIZIO -</u> Revisione del tronco di linea Pedaso-Pontema- glio, lavaggio degli isolatori per asportare i depositi salini nel tratto Pedaso-fiume Aso e sostituiti n° 3 elementi di isolatori colpiti da scariche in una catena di ancoraggio. Sostituiti n° 3 pali rotti all'incaastro e rimen- si a posto i conduttori relativi in tre campa- te.-	4 3	- -

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N o m e	Produz. Settim. in kWh.	Punta max in kW.
Planioella	214.100	1.520
Pedaso	303.060	3.650
Carassai	63.800	380
Eolognola	142.623	1.310
Tolentino	184.620	-

6/85

N.B. - La punta massima della centrale di Tolentino non viene indicata perché

Riparazione di lesioni alle murature del canale sotto l'abitato di Campofilone

Cabina
Camerino

Completata la installazione di un interruttore 60 kV sulla linea Terzi e continua il montaggio degli apparecchi di misura.

Cabina
Ascoli Piceno

Continuano i lavori per l'impianto 60 kV. e il trattamento dell'olio per il trasformatore 30/15 kV della potenza di 2000 kVA.-

RIPARAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE E TELEFONICHE DI SERVIZIO -

60 kV. Pedaso-
Ancona.

Revisione del tronco di linea Pedaso-Pontenza. Olio, lavaggio degli isolatori per asportare i depositi salini nel tratto Pedaso-fiume Aso e sostituiti n° 3 elementi di isolatori colpiti da scariche in una catena di ammassaggio.

Telefonica Pe-
daso - Ancona.

Sostituiti n° 3 pali rotti all'incastro e rimesa a posto i conduttori relativi in tre campate.

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N o m e	Produs.Settim. in kWh.	Punta max in kW.
Pianicoella	214.100	1.520
Pedaso	303.060	3.650
Carassai	63.000	320
Bolognola	142.623	1.310
Tolentino	184.620	-

6486

N.B. - La punta massima della centrale di Tolentino non viene indicata perché manca il Kilowattmetro -

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
Esercizio Tecnico

Adriani

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI

ESERCIZIO TECNICO

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 1° AL 7 GENNAIO 1965

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale Venaspartello	Iniziato il lavoro di copertura del tetto con le tegole. Continuato il lavoro di ripristino delle finestre e posa del binario per il carro ponte. Continua demolizione alternatore 1° gruppo -	12	
Centrale Gerona	Continua il lavoro per la riparazione dei muri dei locali al pianterreno - Prendono le officine di Tolentino continua la fu- sione e la lavorazione delle parti della turbina da ripristinare. Iniziato il rimontaggio di uno dei trasformatori 10.000 KVA. Quasi completato il lavoro di disaldatura e smon- taggio delle connessioni avvolgimento statore 11° alternatore -	8 9 2 3	
Cabina Caserino	Continua il lavoro per la inserzione degli appa- recchi di misura dell'energia e potenza sulla li- nea Terzi -	4	
Cabina Ancoli P.	Continuano i lavori per l'impianto 60 KV. Continua il trattamento dell'olio per il trasfor- matore 30/15 KV di 1000 KVA (C.O.E.) -	3	
RIPARAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE IN A.F. E ISOLAMENTO DI SERVIZIO -			
Pontenaglio - Sa- cerate 60 KV.	Riparato un conduttore spezzato e sostituiti 2° e elementi in una ondata di scaricaggio folgo- raria -	3	
Abbadia - Casse- rino - 60 KV.	Sostituita una catena di isolatori in un palo di amaro colpito da corica -	3	
Pedaso - Ancona 60 KV.	Revisionato il tronco d'alimentazione ancora e re- sistiti 2° 7 elementi di isolatori folgorati in 1 catena di sospensione -	4	

6485

CentraleCerone

Continua il lavoro di ripristino delle finestre e
poca del binario per il carro ponte.
Continua demolizione alternatore 1° gruppo -

Continua il lavoro per la riparazione dei muri dei
locali al pianterreno -

Presso le Officine di Tolentino continua la fu-
sione e la lavorazione delle parti della turbina
da ripristinare.

Iniziato il rimontaggio di uno dei trasformatori
10.000 kVA.

Quasi completato il lavoro di dissalatura e ston-
taggio delle connessioni avvolgimento statore l'ic-
alternatore -

CabinaCanerino

Continua il lavoro per la inserzione degli appa-
recchi di misura dell'energia e potenza sulla li-
nea Terni -

CabinaAscoli P.

Continuano i lavori per l'impianto 60 KV.

Continua il trattamento dell'olio per il trasfor-
matore 30/15 KV di 2000 kVA (C.G.E.) -

RIPARAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA AD A.T.E TELEFONICO DI SERVIZIO -Pontenaglio-Pa-cerata 60 KV.

Riparato un conduttore spezzato e sostituiti 2°
4 elementi in una catena di scaricaggio folgo-
rata -

Abbadia - Casse-rino - 60 KV.

Sostituita una catena di isolatori in un palo
di amaro colpito da romitor -

Pedg. - Ancona60 KV.

Revisionato il tronco Civitanova Ancona e so-
stituiti 2° 7 elementi di isolatori folgorati
in 3 catene di sospensione -

Telefonica Pedg-sa - Ancona -

Consolidati 2° 7 pali biancati e allentati i
conduttori relativi per una lunghezza di circa
300 m. -

Telefonica Pon-tenaglio-Abbadia

Rimossi in opera 2° 4 pali abbattuti durante la
movimentazione -

- 2 -

PRODUZIONE DESTINATALE DELLA CENTRALE

Comune	Produzione elettrica in kWh.	Punte max in kWh.
Manicella	194.100	1.600
Pedaso	323.260	3.400
Carassai	57.300	330
Bolognola	122.274	1.250
Tolentino	160.038	

6487

SITUAZIONE SULL'ELETTRICITA'

SOCIETA' URES

ESERCIZIO DI AQUILA

Dal 21 gennaio al 27 gennaio 1945

A) - RIABILITAZIONE = CENTRALI GENERATRICI

Nome	Natura del lavoro	Numero degli ore= dal impiegati	Data di ul- timate
------	-------------------	---------------------------------	-----------------------

Pettorano

Sospesa la riparazione del
del cassone del trasfor-
matore da 2700 KVA per
mancanza gassometro.
Riparazione premi-stoppa
turbina 2° gruppo

Molina

Lavoro sospeso a causa
del maltempo

Morgone
(Casteldisangro)

Mancano notizie dei lavori
in corso, poichè tutte le
strade sono chiuse dalle
recenti nevicate e non esi-
mo collegati telefonicamente
con centro di Casteldisangro

Pescina
(Colleccchie)

Sospesa la riparazione del
tetto per mancanza di tego-
le

= RIABILITAZIONE = LINEE DI TRASPORTO

H. H.

B) = PRODUZIONE DALLE CENTRALI GENERATRICI DAL 21 GENNAIO AL 27 GENNAIO 1945

Nome	Produzione in KWO	Domanda massima in KWO
Pettorano	54.296	400
Pietre Regie	22.920	140
Pratola Peligna	2.730	20

C) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

Nome	Kilometre distribuiti	Domanda massima Villaggi forniti (1)
------	-----------------------	---

Aquila

33.354

440

Salerno

Non ha apparecchi di misura

6453

Avellino

" " " " " "

"

Pettorano

Sospesa la riparazione del
del cassone del trasfor-
matore da 2700 KVA per
mancanza gasometro.
Riparazione premi-stoppa
turbina 2° gruppo

Molina

Lavoro sospeso a causa
del maltempo

Morgona
(Casteldisangro)

Mancano notizie dei lavori
in corso, poichè tutte le
strade sono chiuse dalle
recenti nevicate e non sia
no collegati telefonicamente
con centro di Casteldisangro

Pescina
(Collecchie)

Sospesa la riparazione del
tetto per mancanza di tego-
le

= RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASPORTO

M. N.

B) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 21 GENNAIO AL 27 GENNAIO 1945

Nome	Produzione in KWQ	Domanda massima in KWQ
Pettorano	54.296	400
Pietre Regie	22.920	140
Pratola Peligna	2.730	20

C) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

Nome	Kilowattora distribuiti	Domanda massima Villaggi forniti (1)
Aquila	33.354	440
Caluso	Non ha apparecchi di misura	-
Aversano	" " " "	-

(1) Della Provincia di Aquila sono fuori servizio i centri risultanti
dall'elenco allegato.

./.

- 2 -

D) SERVIZIO INTERRUZIONI

<u>Data</u>	<u>Lunchezza interruzioni</u>	<u>Causa</u>	<u>Effetto</u>
<u>Centrale Pettorano</u>			
21 gennaio	Dalle ore 9,10 alle ore 13,11	Lavori in casina Sulmona.	Impedendo la produzione di arrivare a Sulmona
" "	dalle ore 20,05 alle ore 12,43 del 22 gennaio, fermato il 2° gruppo	Perdita d'acqua dalla bussola della turbina	Idem

Aquila, 29 gennaio 1945

6483

Impedimento alla
produzione di
arrivare a Sul
mona

Lavori in cas-
bina Salmone

Idem

Perdita d'acqua
dalla bussola
della turbina

Dalle ore 9,10 alle
ore 13,11

dalle ore 20,05 alle
ore 12,43 del 22 gen-
naio, fermato il 2°
gruppo

21 gennaio

" "

Aquila, 29 gennaio 1945

6489

ELenco DEI CENTRI FUORI SERVIZIO

REDAZIONE: ROMA - VIA MONTENAPOLEONE, 10 - TEL. 06/47801

Aquila (Vasche di Pettino)

Ateleta

Balsorano

Castromovo

Pescocannale

Pescocostanzo

Pietrarsilevi

Roccacinquemiglia

Roccavivri

Roccaso

Rocca Pia

Rivisondoli

S. Giovanni Valleroveto

S. Reatituta

S. Vincenzo Valleroveto

Aquila, 29/gennaio 1945

Balsorano

Castromovo

Pescocostanzo

Pescocostanzo

Pietrangelieri

Roccacinquemiglia

Aquila, 29/gennaio 1945

Rocca Pia

Rivisondoli

S. Giovanni Valleroteto

S. Restituta

S. Vincenzo Valleroteto

SITUAZIONE DELL'ELETTRICI
AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA DI MACERATA

8 - 14 GENNAIO 1945

A - Ripristino Centrali Generatrici

Nome	Natura del lavoro fatto duran- te la settimana	Numero operai	Data di ulti- mazione
Montefranco	Sospensione lavori per mancan- za di tegole	==	15/4/1945 ?
Montelapone	In attesa di avere la girante di un gruppo e l'olio per il trasformatore	==	15/2/1945
Sforzacosta	Lavorato continuamente al man- tenimento della presa provvis- oria sul Chienti	32	==

B - Produzione Settimanale delle Centrali

Nome	Produzione settimanale in KW	Domanda massima settimanale in-KW
Sforzacosta	66.000 (circa)	400 (circa)
Montelapone	33.000 (circa)	200 (circa)
Pontenore	47.000 (circa)	280 (circa)
Montefranco	ferma	ferma

C - Produzione Energia dalle Cabine

Non esistono misuratori nella cabina di trasformazione

D - Interruzione di Servizio

Data	Durata	Causa	Conseguenze
==	==	==	==

E - Progetti per Ripristini Futuri

N. N.

AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA

SITUAZIONE DELL'ELETTRICA
AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA DI MACERATA

18 - 24 DICEMBRE 1944

A- Ripristino Centrali Generatrici

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	Numero operai	Data di ultimazione
Montefranco	Sospeso lavori per mancanza di tegole	==	31/3/1945 ?
Montelupone	In attesa di avere la girante di un gruppo e l'olio per il trasformatore	==	15/2/1945
Sforzacosta	Lavorato continuamente al mantenimento della presa provvisoria sul Chienti	39	==

B- Produzione Settimanale delle Centrali

Nome	Produzione settimanale in KWH	Domanda massima settimanale in KW
Sforzacosta	30.000 (circa)	100 (circa)
Montelupone	33.000 (circa)	200 (circa)
Fontenoe	33.000 (circa)	200 (circa)
Montefranco	ferma	ferma

C- Distribuzione di Energia dalle Cabine

Non esistono misuratori nelle cabine di trasformazione

D- Interruzione di Servizio

Data	Durata	Causa	Conseguenze
==	==	==	==

E- Progetti per Ripristini Futuri

H. H.

AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA

[Signature]

SISTEMA DI RILEVAMENTO

SOCIETA' UNITE

ESERCIZIO DI AQUILA

Dal 14 gennaio al 20 gennaio 1945

A) - RIABILITAZIONE -

CENTRALI GENERATRICI

Nome	Natura del lavoro	Numero degli ora realizzati	Data di terminazione
Pettorano	Sospesa la riparazione del cassone del trasformatore da 2700 KVA per mancanza gasometro	-	-
Molina	Lavoro sospeso a causa del maltempo	-	-
Morgone (Casteldisangro)	Manombo notizie del lavoro in corso, poichè tutte le strade sono chiuse dalle recenti nevicate, e non siamo collegati telefonicamente col centro di Casteldisangro	-	-
Pescina (Colleschie)	Sospesa la riparazione del tetto per mancanza di tegole.	-	-

B) - RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASPORTO

N. M.

B) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 14 GENNAIO AL 20 GENNAIO 45

Nome	Produzione in KWH.	Domanda massima in KWH.
Pettorano	46.600	400
Pietre Regie	19.800	120
Pratola Peligna	2.592	20

C) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CARICHE -

Nome	Kilowattora distribuiti	Domanda massima KW.	Villaggi forniti (1)
Aquila	66.808	680	

Nome	Natura del lavoro	Numero degli ora zel impiegati	Data di al- timazione
Pettorano	Sospesa la riparazio- ne del cassone del trasformatore da 2700 KVA per mancanza gas- sometro	-	-
Mellina	Lavoro sospeso a causa del maltempo	-	-
Morgese (Casteldisangro)	Mancano notizie del la- vori in corso, poichè tutte le strade sono chiuso dalle recenti nev- cate, e non siamo colle- gati telefonicamente col centro di Casteldisangro	-	-
Pescina (Collecchio)	Sospesa la riparazione del tetto per mancanza di tes- sole.	-	-

RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASPORTO

N. N.

B) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 14 GENNAIO AL 20 GENNAIO 45

Nome	Produzione in KWQ.	Domanda massima in KWQ
Pettorano	46.600	400
Pietre Regie	19.800	120
Pratola Peligna	2.592	20

C) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE.

Nome	Kilowattora distribuiti	Domanda massima KW.	Villaggi forniti (1)
Aquila	68.802	650	-
Sulmona	Non ha apparecchio di misura	-	-
Avezzano	" " " "	-	-

(1) Della Provincia di Aquila sono fuori servizio i centri risultanti dall'elenco allegato.

./.

D) - SERVIZIO INTERRUZIONI

Data	Lunghetta Interruzioni	Causa	Effetto
Centrale Pettorano	20 gennaio dalle ore 9,10 alle ore 15,50	Riscaldamento to supporto turbina 2° Gruppo	Impedendo la pro- duzione del grup- po di arrivare alla cabina di Avezzano."

Aquila, 29 gennaio 1945

6219

Aquila, 29 gennaio 1945

AVGZBNO.

1433

ALBERGO DEI CENTRI FUORI SERVIZIO

Aquila (Vasche di Pettino)	Roccavivì
Ateleta	Roccacaso
Balsorano	Rocca Pia
Castroonuovo	Rivisondoli
Pescocostanzo	S. Giovanni Valleroveto
Pietrarsieri	S. Restituta
Roccacinquemiglia	S. Vincenzo Valleroveto

Aquila, 29/ gennaio 1945

6175

Balsorano

Castromucio

Pescocostale

Pescocostanzo

Pietrasiari

Roccacinquedaglia

Rocca Pia

Rivisondoli

S. Giovanni Valleroteto

S. Restituta

S. Vincenzo Valleroteto

Aquila, 29/ gennaio 1945

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI-TECCO

SITUAZIONE DEI REATTI ELETTRICI DAL 8 AL 14 - 1-945

1- RIABILITAZIONE

CENTRALI GENERATRICI

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	N. operai impiegati	Data di ultimazione
Fara F. Petri	Si attende dal Comando allietto il compressore necessario per rimuovere il tratto della condotta forata da ricostruire.	--	La rimozione entro 10 giorni lavorati, vi dall'arrivo del compressore.

LINEE DI TRASMISSIONE

Linea 60 KV.
Lancione-Cupello

Mano ancora 12 campate di filo per ultimare i lavori. Si è in attesa del relative conduttore che deve essere smontato dalle nostre linee nell'ascolano.

N. 16

La data di ultimazione è subordinata all'arrivo del conduttore e alle condizioni atmosferiche.

Linea 30 KV. Chieti 3
Scafa-Bussi

a) - Tronco Chieti S.-Scafa

Sospesi i lavori causa il maltempo.

b) - Tronco Scafa-Tecco

A peste.

c) - Tronco Tecco-Bussi

Completato il lavoro al momento sostegni ed iniziata estensione dei conduttori.

Per il momento non può precisarsi la data di ultimazione in quanto non si dispone di tutto il conduttore necessario.

Linea 30 KV.
Centrali Verde-Centrale Aventino

In cerca trattative per dare il lavoro in appalto.

./.

Data	Natura del lavoro fatto durante la settimana	N. operai impiegati	Data di ultimazione
Fara F. Petri	Si attende dal Comando alleato il compressore necessario per rinnovare il tratto della condotta forzata da ricostruire.	--	La rimozione entro 10 giorni lavorati vi dall'arrivo del compressore.
Linea 60 KV. Lanciano-Cupello	<u>LINEE DI TRASMISSIONE</u> Rimangono ancora 12 campagne di filo per ultimare i lavori. Si è in attesa del relativo conduttore che deve essere smontato dalle nostre linee nell'Ascolano.	N. 16	La data di ultimazione è subordinata all'arrivo del conduttore e alle condizioni atmosferiche.
Linea 30 KV. Chieti Scafa-Bussi	a) - <u>Tronco Chieti S.-Scafa</u> Sospendi i lavori causa il maltempo.		
	b) - <u>Tronco Scafa-Tocco</u>		
	A poste.		
	c) - <u>Tronco Tocco-Bussi</u>		
Linea 30 KV. Centrali Verde-Centrale Aventino	Si è dato il lavoro al momento sostegni ed iniziato estendimento dei conduttori.	N. 4	Per il momento non può precisarsi la data di ultimazione in quanto non si dispone di tutto il conduttore necessario.
	In corso trattative per dare il lavoro in appalto.		

./.

6774

-2-

B) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI

Nome	Produzione settimanale in Kwh.	Punta massima in Kw.
Verindola S.M.E. Verde	37.210 328.700 161.700	282 3000 1200
<u>DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE</u>		
Terindola	37.210	282
Pescara	115.455	1.091
Lanciano	80.000	700
Consegna centrali Verde	30.000	200
S.Salvo	50.000	450

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla Centrale Verindola di proprietà della UNES, dalle 4 centrali del Fiume Verde di proprietà di fornitori di energia alla UNES e dall'energia che viene fornita alla UNES dalla Società Meridionale di Elettrici nel punto di presa S.Salvo essendo questo il complesso di energia che per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocato nei vari raggruppamenti dei centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimati, non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di dati apparecchi di misura sia nelle centrali che nelle cabine?

D) - PRINCIPALI INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Vedi specchio allegato.

1 allegato

6473

- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

Terindola	37.210	182
Pescara	115.465	1.091
Lanciano	80.000	700
Consegna centrali Verde	30.000	200
S.Salvo	50.000	450

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla Centrale Terindola di proprietà della UNES, dalle 4 centrali del Fiume Verde di proprietà di fornitori di energia alla UNES e dell'energia che viene fornita alla UNES dalla Società Meridionale di Elettricità nel punto di presa S.Salvo essendo questo il complesso di energia che per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocato nei vari raggruppamenti dei centri da servire.

Cerunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimati, non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di dati apparecchi di misura già nelle centrali che nelle cabine?

D)- PRINCIPALI INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Vedi specchie allegato.

Il allegato
DAL/27

6473

UNICHE INTERRUZIONI ELETTRICHE

RAPPORTO INTERRUZIONI DALL'8 AL 14 GENNAIO 1945

Ora e durata interruzione	Causa	Effetto
9-1-1945	--	-Dalle 9,05 alle 17,40 tolto corrente a Tarano per sovraccarico. Alle ore 22,30 Tarano servito da Iscoli e Pescara allineati fino al Centro Trinità. -Dalle 8 alle 16,13 tolto corrente a Chieti, come da ordine di servizio. Alle ore 13,40 Tarano si stacca da Iscoli e prende carico da Pescara. Dalle 13,45 alle 22 tolto corrente 6 KV. Pescara-Città S. Angelo-Silvi.
14,40-14,53=3'	30 KV. Pescara Lanciano -	Interruzioni da Lanciano. Ripristinati dopo tre minuti tutti i servizi e chiuso parallelo col Tavo.
16,07-16,10=3'	" " "	Interruzioni per sovraccarico. Verificati altri due interruzioni alle ore 16,35 e 23,58, ma ristabilito subito tutti i servizi.
16,10-16,15=5'	" " "	Interruzioni 30 KV. Lanciano. Al 3° scatto scatta Terindola in cabina Penne e causa guasto linea telefonica & dato corrente da Pescara fino cabina Terindola. Ristabilito parallelo alle ore 7,30.
6,55-6,57=2', 2,10-2,30=20', 2,35-2,50=15'	" " "	-Dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 13 alle 16 tolto corrente Città Pescara (turno interruzione). -Dalle ore 12,15 alle 12,45 interruzione a Chieti causa guasti linea 6 KV. Tricelle (Chieti).
13,03-13,17=14'	" " "	Lanca corrente da Lanciano e contemporaneo scatto automatico Tavo. Inesatta prova di linea e risulta guasto braccio Tavernola-FC scara (una fase a terra). I centri Valle Tavo e stato della Cab. Tavernola allineati da Terindola.
13,40-13,45=5'	" " "	Interruzioni di corrente causate da bufera di neve. Alle ore 16,50 tolto corrente 6 KV. Spoltore perché guasto.
14-14,13 = 13'	" " "	
18,07-18,10=3'	" " "	Per sovraccarico.

Ore 7 ore scatto prova sulle 6 KV. Pescara

no	Cra e durata interruzione	Causa	Effetto
12	1945 2,45-2,50-5	30 KV. Chieti Pescara	Alle ore 17,10 ristabilito parallelo (Tavo) (travato isolatore fulminato su traliccio e filo spezzato telefonico). Forte oscillazione di tensione causa di disturbi linee Chieti che pregiudica parallelo con S.M.E.. Dalle 7,10 alle 15,30 tolto corrente cabine secondario Centro Chieti e linee 6 KV. Periferia.
13	13,45-13,47-2	30 KV. Pescara-Teramo	Scatto automatico in cabina Pescara per disturbi linee 5 KV. Teramo. Ore 15,30 S.M.E. comunica che non tre prelievi può raggiungere 1000 KV. Ristabiliti pertanto tutti i servizi.
13	2,15-2,45,45	30 KV. Parindola-Penne - Pescara	Causa forte abbassamento di tensione sotto il Tavo in cabina Penne - Pescara allenta fino Penne.
11,05-11,15-10	30 KV. Pescara-Lanciano		S.M.E. fuori parallelo. Alimentazione Velle solo Centri Pescara e Chieti causa tensione bassa (15 KV.). Ore 11,45 S.M.E. comunica che può mettere a disposizione solo 1000 KV. Tolto corrente Pescara e alimentato Serone con carico ridotto a 5 MW. Ore 17,20 tolto corrente Centri Parindola-Penne Tavernola e Chieti parallelo Tavo-Lanciano in Cabina Pescara.
17,45-18,40-5	30 KV. Pescara-Lanciano		M.6 interruzioni da Lanciano per mancata corrente della S.M.E., che causano disagio in tutta la rete 30 KV. alimentata da Pescara.
18,50-19,20-19,53-20,43	" " "		Ore 8,15 fuori parallelo Parindola, causa forte oscillazione di tensione. Ore 8,17 data corrente ai centri Valle Tavo, distaccati dal giorno precedente. Lasciato scollegato il Tavo perchè su linea Lanciano si verificano forti oscillazioni di tensione.
14	---	30 KV. Pescara-Lanciano	Interruzioni per mancata corrente da foggin. Ore 10,45 bassa corrente sulla linea 5 KV. Speltore-Città Angelo-Silvi. Ore 12,10 S.M.E. comunica che può riprendere il carico normale. Data disposizione a
8,35-8,45-10	9,05-9,10-5	30 KV. Pescara-Lanciano	
9,25-9,35-10			

-1945 2,45-2,50=5' 30 KV. Chieti
Pescara

Forte oscillazione di tensione causa di
disturbi linea Chieti che pregiudica pa-
rallelo con S.M.E.
Dalle 7,10 alle 15,30 tolto corrente ca-
bine secondarie Centro Chieti e linee
6 KV. Periferia.

13,45-13,47=2' 30 KV. Pesca-
ra-Teramo

Scatto automatico in cabina Pescara per
disturbi linee 5 KV. Teramo.
Ore 15,30 S.M.E. comunica che nastro pre-
lieve può raggiungere 3000 KV. Ristabili-
ti pertanto tutti i servizi.

13 " " 2,15-8=5,45 30 KV. Parindo-
ra-Penne -

Causa forte abbassamento di tensione sor-
ta il Tavo in cabina Penne - Pescara all'i-
menta fino Penne.

11,05-11,15=10' 30 KV. Pesca-
ra-Lanciano

3.1.5. fuori parallelo. Alimentazione Ver-
do solo Centri Pescara e Chieti causa
tensione bassa (15 KV.).

Ore 11,45 S.M.E. comunica che può mettere
a disposizione solo 1000 KV.

Tolto corrente Pescara e alimentato lo-
ramo con carico ridotto a 5 amp.

Ore 17,20 tolto corrente Centri Parindo-
ra-Penne Tavernola e Chieti parallelo
Tavo-Lanciano in Cabina Pescara.

17,45-18,40=55' 30 KV. Pesca-
ra-Lanciano
18,50-19,20=
19,53-20,43 " " "

M.6 interruzioni da Lanciano per mancata
corrente della S.M.E., che causano dis-
servizio in tutta la rete 30 KV. alimen-
tata da Pescara.

-14 " "

Ore 8,15 fuori parallelo Parindola, causa
forte oscillazione di tensione.

Ore 8,17 d.to corrente ai centri Valle Ta-
vo, distaccati dal giunto precedente. La-
sciato scollegato il Tavo perchè su linea
Lanciano si verificano forti oscillazioni
di tensione.

8,35-8,45=10' 30 KV. Pesca-
ra-Lanciano
9,05-9,10=5'
9,25-9,35=10'

Interruzioni per mancata corrente da For-
gin.
Ore 10,45 messo corrente sulla linea 6 KV.
Spoltore-Città Angelico-31vi.
Ore 12,10 S.M.E. comunica che può ripren-
dere il carico normale. Data disposizioni d.
Teramo perchè immetta corrente su blua-
nov.

6:77

SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETRICI - ANCONA

SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL' ESERCIZIO DI ANCONA

6 - 13 gennaio 1945

A) - RIPARAZIONI CENTRALI E CABINE

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro</u>	<u>N° operai</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Centrale Franciolini	Proseguono lavori scavo canale provvisorio di presa a seguito rottura diga.	6 coadiuvati da macchina escavatrice militare.	31 genn. 45
Cabine 30/6 Falconara e Senigallia.	Ultimato montaggio cabine Falconara ed in corso di ultimazione quello di Senigallia.	14	

Ancona
Valle Miano
Ultimato approntamento ed installazione trasformatore 60/30 kv e relativo interruttore in Valle Miano - Sono in corso prove.

B) - RIPARAZIONI LINEE DI TRASMISSIONE

Linea 30 kv Falconara-Senigallia.	Ultimata riparazione linea A.T. e relativo linea telefonica.	
Linea 30 kv Senigallia Fono	Riparazione e rialzamento di sostegni abbattuti Tesature linee	22 con squarci millari.

31 genn. 1945

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro</u>	<u>No opere</u>	<u>di</u> <u>ultimazione</u>
Centrale Franciolini	Proseguono lavori scavo canale provvisorio di prese a seguito rottura diga.	6 cosiduvati da macchina escavatrice militare.	31 genn. 45
Cabine 30/6 Falconero e Senigallia.	Ultimato montaggio cabi- na Falconero ed in cor- so di ultimazione quel- lo di Senigallia.	14	--
Ancona Valle Miano	Ultimato approntamento ed installazione tresfor- matore 60/30 kV e relati- vo interruttore in Valle Miano - Sono in corso pro- ve.	10	--
B) - RIPARAZIONI LINEE DI TRASMISSIONE *			
Linea 30 kV Falconero-Se- nigallia.	Ultimata riparazione li- nea A.I. e relativa li- nea telefonica.	--	--
Linea 30 kV Senigallia Feno	Riparazione e rialzamen- to di sostegni abbattuti Tesefero linee	22 con squa- dre mili- tari.	31 genn. 45

6:79

C) - PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES (Esino)

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale kW</u>	<u>Domanda media nella settimana kW</u>
Mol. di Agugliano	22.872	130
Ripobianca	14.700	90
S. Elena	25.000	150

Franciolini : ferma per guasti alle opere idrauliche causati da piene.

D) - DISTRIBUZIONE DALLE CABINE E CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>kW distribuiti</u>	<u>Domanda media durante la set- timana kW</u>	<u>Paesi forniti</u>
Valle Miano	325.058	1950 max 2800	Ancona-Falconara Chiaravalle e fra- zioni.
P. Recanatì	50.000	300	Loreto - Camerano Castelfidardo - Nu- mena e frazioni.
C. H. Esino-UNES	62.572	370	Veri paesi Valle Esino.
Sac. Montecatini Serra S. Giulio	28.800	170	Id.
Bernardini & C. Angeli di Rosora	12.483	70	Id.
Setificio Jesi	6.480	40	Senigallia
C. le Balzette	25.000	140	Fabriano e frazioni

Per mancanza di comunicazioni o di apparecchi indicatori i dati re-
lativi ai kW distribuiti (ad eccezione di quelli inerenti Valle
Miano-Mol. di Agugliano-Ripobianca) sono presunti e calcolati su me-
die attendibili. - Per le stesse regioni si indica anche la poten-
za media richiesta ottenuta da

kW settimanali

S. Elena

Franciaolini : fermo per guasti alle opere idrauliche causati da piene.

D) - DISTRIBUZIONE DALLE CABINE E CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>kWO distribuiti</u>	<u>Domanda media durante la set- timana</u> kW	<u>Paesi forniti</u>
Valle Miano	325.058	1950 max 2800	Ancona-Falconara Chiaravalle e fra- zioni.
P. Recenati	50.000	300	Loreto - Camerano Castelfidardo - Nu- mano e frazioni.
C. I. Esino-UNES	62.572	370	Veri paesi Valle Esino.
Soc. Montecatini Serro S. Quirico	28.300	170	Id.
Bernardini & C. Angeli di Rosora	12.483	70	Id.
Setificio Jesi	6.480	40	Senigallia
C. le Balzette	25.000	140	Fabriano e frazioni

Per mancanza di comunicazioni o di apparecchi indicatori i dati re-
lativi ai kWO distribuiti (ad eccezione di quelli inerenti Valle
Miano-Vol. di Agugliano-Ripabianca) sono presunti e calcolati su me-
die attendibili. - Per le stesse regioni si indica anche la poten-
za media richiesta ottenuta da

kWO settimanali

24

Dato però il sistema di erogazione le potenze massime ~~date~~ ritenere
si di circa il 20 % superiore a quella media. -

E) - INTERRUZIONI - Linee 60 kV Ancona-Macerate per abbattimento di un
palo ferro da parte di un camion militare andato fuori strada

L'interruzione avvenuta il giorno 8 alle ore 10,10 è durata 30 ore, ed ha provocato una minore disponibilità di carico nelle zone di Ancona e Porto Recanati.-

Altre interruzioni di breve durata dovute alle centrali di produzione.-

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ESERCIZIO ASCOLI PICINO

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 2 AL 7 GENNAIO 1945

RIPARAZIONI DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE

NOME	NATURA DEL LAVORO	U° Operai impiegati	Data di ultimazione
Villa Potenza I° S. Cesaspalombo	lavori sospesi Riparato la paratoia di accenso alla turbina e lungo il canale	2	6/1/1945
Piornaco	iniziato il lavoro di riparazione del 3° gruppo	2	
Amandola	iniziato il lavoro di pulizia del canale di scarico	2	

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI DAL 2 AL 7/1/1945

NOME	PRODUZIONE SETTIMANALE IN KW	PUNTA IN KW
Villa Potenza I°	3185	V 50
S. Severino	14400	100
Lenciano	11037	V 80
Fievebovigliana	13611	V 85
Piornaco	41100	260
Castelraimondo	16560	V 105
S. Maria Apparente	10100	V 70
Molino Nuovo	6173	V 45
Monte S. Martino	8700	V 125
Ambro	5480	70
Cesaspalombo	3736	35

DISTRIBUZIONE ENERGIA DALLA CABINE 30 KV

Villa Potenza I° S.	Lavori sospesi	6/1/1945
Cesaspalombo	Riparato la paratoia di accesso alla turbina e lungo il canale	2
Pioraco	Iniziato il lavoro di riparazione del 3° gruppo	2
Assandola	Iniziato il lavoro di palatura del canale di scarico	2

PRODUZIONE SETTIMANALE DALLE CENTRALI DAL 2 AL 7/1/1945

COMUNE	PRODUZIONE SETTIMANALE IN KW	PUNTA IN KW
Villa Potenza I°	3165	V 50
S. Severino	14400	100
Lanciano	11037	V 80
Pievebovigliana	13511	V 85
Pioraco	41100	V 260
Castelraibondo	16360	V 105
S. Maria Apparente	10100	V 70
Colino Nuovo	6193	V 45
Monte S. Martino	8700	V 125
Ambro	5420	f 70
Cesaspalombo	3736	f 35

DISTRIBUZIONE ENERGIA DALLE CABINE 30 KV

Cabina Teramo viene alimentata con energia proveniente dall'esercizio di
Pescara
Cabina Villa Lupa I dati sono compresi nel rapporto dell'esercizio tecnico come erogazione della cabina di Ascoli

VERBALE DI VERIFICA
ELETTRICA
ELETTRICA
ELETTRICA

Fontenot

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ESERCIZIO ASCOLI PICENO

RIPARAZIONI DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DALL'8 AL 14/1/1945

U O M E	NATURA DEL LAVORO	N° Operai	Data di ultimazione
Villa Potenza I° S.	Lavori sospesi		
Piorano	Proseguono i lavori di riparazione del 3° gruppo	2	
Landola	Proseguono i lavori di pulitura del canale di scarico	2	

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI DALL'8 AL 14/1/1945

U O M E	PRODUZIONE SETTIMANALE IN KW	PURTA IN KW
Villa Potenza I° S.	9282	100
S. Severino	16800	130
Lanciano	12960	80
Piorano	41500	260
Pievebovigliana	13676	85
Castelraimondo	16800	105
S. Maria Apparente	12200	140
Molino Nuovo	6820	45
Monte S. Martino	8482	125
Ambro	5900	70
Cesaspelombo	3445	35

DISTRIBUZIONE ENERGIA DALLE CABINE IN KW

Cabina Teramo - viene alimentata con energia proveniente dall'Esercizio Pesara

Cabina Villa Lapa I dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio Tecnico come erogazione dalla cabina di Ascoli.

SITUAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCALFA. UNES

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

dal 1° al 7 - 1 - 1945

a) - ALABILITAZIONE

Nome

Ettore P. Petri

Maturità del lavoro fatto durante la settimana

N. operai impiegati

Data di ultimazione

Si attende dal Comando allentato il compressore necessario per rimuovere il tratto della condotta da ricostruire.

LINEE DI TRASMISSIONE

Linea 60 KV.
Lanciano-Cupello

Rimangono ancora 12 cam-pate di filo per ultimare i lavori. Si è in attesa del relativo conduttore che deve essere smontato dalle nostre linee nell'Ascolano. Ultime costruzioni separate in legno. Da iniziare mon-taggio sezionatori che già sono sul posto.

Linea 30 KV. Chieti S. a) - Tronco Chieti Scalo-Scalo-Scalo
Scalo-Scalo
Scopo i lavori ordinati il maltempo.

b) - Tronco Scalo-Scalo
a posto -

c) - Tronco Scalo-Scalo
Ultimato il lavoro ar-mato sostegni ed iniziata l'estensione dei conduttori.

Linea 30 KV.
Centrale Verde-Centrale Ventino

Non abbiamo notizie.

La rimozione entro 10 giorni lavorati vi dell'arrivo del compressore.

La data di ultimazione è subordinata all'arrivo del conduttore e alle condizioni atmosferiche.

Per il momento non può precisarsi la data di ultimazione in quanto non si sa se tutto il conduttore necessario.

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	N. operai impiegati	Data di ultimazione
Ferrero F. Petri	Si attende dal Comandante il materiale necessario per rimuovere il tratto delle condotte da ricostruire.	- -	La rimozione entro 10 giorni lavorati vi dall'arrivo del compressore.
Linea 60 KV. Lanciano-Cupello	<u>Linea di Trasmissione</u> Mancano ancora 12 centimetri di filo per ultimare i lavori. Si è in attesa del relativo conduttore che deve essere smontato dalle nostre linee nell'Ascolano. Ultima costruzione separata in legno. Inizieremo il taglio sezionatori che già sono sul posto.	M.16	La data di ultimazione è subordinata all'arrivo del conduttore e alle condizioni atmosferiche.
Linea 30 KV. Chieti S. a) - Scalf-Bussi	<u>Tronco Chieti Scalo-Cafa</u> Sospesi i lavori causa il maltempo.		
	b) - <u>Tronco Scafa-Pocco</u> A posto.		
	c) - <u>Tronco Pocco-Bussi</u> Ultimato il lavoro amento sostegni ed iniziata l'estensione del conduttori.	M. 4	Per il momento non può precisarsi la data di ultimazione in quanto non si sa se di tutto il conduttore necessario.
Linea 30 KV. Centrale Verde-Centrale Aventino	Non abbiamo notizia.		

6465

4)- PRODUZIONE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE

Nome	Produzione settimanale in Kwh.	Punta massima in Kw.
------	-----------------------------------	----------------------

Perindola verde	38.169 149.000	319 1300/1155
--------------------	-------------------	------------------

c)- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

Perindola	38.169	319
Pescara	63.394	900
Lanciano	40.000	500
Consegna Centrali Verde	20.000	200

Non si hanno notizie, nemmeno probabili.

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla Centrale di Perindola di proprietà della Unes, dalle 4 centrali del Fiume Verde di proprietà di fornitori di energia alla UNES e dell'energia che viene fornita alla Unes dalla Società Meridionale di Elettricità nel punto di presa S.Salvo essendo questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocata nei vari raggruppamenti dei centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimati non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di esatti apparecchi di misura sia nelle centrali che nelle cabine.

D)- PRINCIPALI INTERRUZIONI DI SERVIZIO

Vedi specchio allegato.

C)- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

Farindola	38.169	319
Pescara	63.394	900
Lanciano	40.000	500
Consegna Centrali Verde	20.000	200
S.Salvo		

Non si hanno notizie, nemmeno probabili.

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla Centrale di Farindola di proprietà della Unes, dalle 4 centrali del Fiume Verde di proprietà di fornitori di energia alla UNES e dell'energia che viene fornita alla Unes dalla Società Meridionale di Elettricità nel punto di presa S.Salvo essendo questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocata nei vari raggruppamenti dei centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimati non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di adetti apparecchi di misura sia nelle centrali che nelle cabine.

D)- PRINCIPALI INTERRUZIONI DI SERVIZIO

Vedi specchio allegato.

egato c'e.

6464

INTELLIGENZA DAL 1° AL 7 GENNAIO 1945

UNIONE AZIENDALI ELETTRICI - PESCARA -

Giorno	Ore e durata interruzione	Cause	Effetto
1 Gennaio	0,30-0,32-2'	30 KV.Lancia Interruzione corrente da Lanciano e Terin- no-Pescara - dol.	
	0,42-0,45-3'	30 KV.Pesca- Interruzione corrente su Lanciano causa di ra-Teramo disturbi linea 15 KV. Giulianova.	
	0,49-1,30-2,45	30 KV.Pesca- M.3 scatti della S.M.S. su Lanciano causa ra-Lanciano forte vento e carico neve sulle linee. 1 3° scatto non si riceve più corrente da Lanciano. Distaccati centri Perindola-Penna XX-Tavernola-Spolto-Teramo e alimentato solo Pescara e Chieti. Alle ore 3,10 distac- cato Chieti per sovraccarico.	
	11:30-12,40- 16,10'	30 KV.Pesca- Scatto automatico in cabina Penna. ra-Perindola	
	14,15-14,20-5'	" "	Mancata corrente da Perindola causa guasti in linea sul tronco Pescara-Tavernola (una fa- se a terra). Ore 16,05 avuto corrente dalla S.M.S., ripri- stinato servizio Chieti e alle ore 16,10 per Teramo.
	16,35-16,45-10'	30 KV.Pesca- Mancata corrente da Lanciano, per disturbi li- ra-Lanciano nee. Distaccata la 6 KV. di Pescara perchè guasta. Alle ore 21 e 22,15 due scatti linea Teramo e alle 22,45 linea 30 KV. Lanciano, ma ripristinato subito servizio.	
2 Gennaio	5,20-5,25-5,35 5,45-5,55 6,15-6,30	30 KV.Tera- M.7 scatti automatico in cabina Pescara. Gu- no-Pescara sti fra Teri e Teramo. Dalle ore 6 alle 13,15 fuori servizio 6 KV. Pescara per gu- sti in linee, causati da forte vento. Idem 6 KV. Città S. Angelo. Ore 18,02 messo correi- te su Teramo, ma non prende carico. Per tut- ta la giornata fuori servizio 30 KV. Taver- nola-Pescara, nè si è potuto rimetterla in servizio perchè interrotta linea telefonica. Sono interrotte anche le telefoniche Atri-Te- ramo e Pescara-Chieti.	
3 Gennaio	--	--	Ore 7,55 tolto corrente linea Teramo causa mancanza prelievo e non si comunica col te- fono. Dalle 7,56 alle 12,57 tolto corrente 6 KV Spoltore, perchè prelievo non normale.

1 Gennaio 0,30-0,32-2' 30 KV.Lancia-Interruzione corrente da Lanciano e Teramo-Pescara - dol.
 0,42-0,45=3' 30 KV.Pescara-Interruzione corrente su Lanciano causa di
 ra-Teramo disturbi linee 15 KV. Giulianova.
 0,49-1,30-2,45 30 KV.Pescara-N.3 scatti della S.M. su Lanciano causa
 ra-Lanciano forte vento e carico neve sulle linee. 1
 3° scatto non si riceve più corrente da
 Lanciano. Distaccati Centri Terindola-Penna
 xx-Ternola-Spolto-Teramo e alimentato
 solo Pescara e Chieti. Alle ore 3,10 distac-
 cato Chieti per sovraccarico.

11,30-12,40= 30 KV.Pescara-Scatto automatico in cabina Penna.
 16,10' ra-Terindola
 14,15-14,20=5' " " Banca corrente da Terindola causa guasti in
 linea sul tronco Pescara-Ternola (una fa-
 se a terra).
 Ore 16,05 avuto corrente dalla S.M., ripri-
 stinato servizio Chieti e alle ore 16,10
 per Teramo.

16,35-16,45=10' 30 KV.Pescara-Banca corrente da Lanciano, per disturbi li-
 ra-Lanciano nea. Distaccata la 6 KV. di Pescara perché
 guasta. Alle ore 21 e 22,15 due scatti linee
 Teramo e alle 22,45 linea 30 KV. Lanciano, ma
 ripristinato subito servizio.

2 Gennaio 5,20-5,25-5,35 30 KV.Teramo-N.7 scatti automatico in cabina Pescara. Qua-
 5,45-5,55 ra-Pescara sti fra Teramo e Teramo. Delle ore 6 alle
 6,15-6,30 13,15 fuori servizio 6 KV. Pescara per gu-
 sti in linea, causati da forte vento. Idem
 6 KV. Città S. Angelo. Ore 18,02 messo corre-
 te su Teramo, ma non prende carico. Per tut-
 ta la giornata fuori servizio 30 KV. Taver-
 nola-Pescara, né si è potuto rimetterla in
 servizio perché interrotte linee telefoniche.
 Sono interrotte anche le telefoniche Atri-Te-
 ramo e Pescara-Chieti.

3 Gennaio -- -- Ore 7,55 tolto corrente linea Teramo causa
 mancanza prelievo e non si comunica col te-
 fono.
 Delle 7,56 alle 12,57 tolto corrente 6 KV
 Spoltore, perché prelievo non normale. A
 tato che linea era sezionata a Spoltore.
 Chiuso sezionamento e rimesso corrente.

6:53

Gior.	durata Interruzione	Causa	Effetto
3 Gennaio	9,15-11,15=2	30 KV. Pesca-Tolte corrente per urgenti lavori in linea-Chieti	ness. Ore 11,16 messo corrente sulla 10 KV. Pesca-Tavernola - dopo riparato guasto in cabina Tavernola (ponticello aperto ad un pesante a muro).
	11,20-16,30=5,10	30 KV. Fenna Tolte corrente per fase a terra in linea Tavernola (isolatore fulminato sul traliccio).	
	17,40	30 KV. Lanci manca corrente della S.M.S. Distaccati tutti i centri, alimentato solo Pescara con Farindola. Alle ore 18 Terno da linea libera, ma per mancanza di energia si lascia discaricato. Alle ore 24 la S.M.S. non rimette ancora corrente.	
4 Gennaio	--	--	Alle ore 7,20 avuto corrente dal Verde e alimentati subito Chieti - Terno e 6 KV. Spoltore. Alle 7,45 chiuso parallelo Verde-Farindola in cabina Pescara.
	10,15-10,58=43'	30 KV. Lanci manca corrente da Lanciano (14 fase a terra). Fatto servizio ridotto con Farindola. Alle 10,50 ripristinato servizio e alle 11,40 chiuso parallelo Tavo-Verde in cabina Pescara.	
5 Gennaio	5,51,5,58=7'	30 KV. Pesca-Farindola	Causa forte oscillazione di tensione. Ore 5,58 ripristinato parallelo Verde-Tavo. Alle ore 17,12 tolto corrente Terno per scarsa disponibilità. Ridotto anche carico su Chieti e distacato 6 KV. Spoltore ripristinando turni di interruzione per deficienza di energia.
6 Gennaio	--	--	Servizio regolare, ma ridotto per scarsa disponibilità in quanto S.M.S. tuttora fuori servizio.
7 Gennaio	17,30-17,35=5'	30 KV. Pesca-Lanci corrente da Lanciano (Verde). Ristabilito servizio alle 17,35 e chiuso parallelo con Farindola.	
		Ore 19,20 dato corrente Terno Città con carico ridotto.	

scara-Tavernole - dopo riparato guasto inquiso Cabina Tavernola (ponticello aperto ad un pesante muro).

11,20-16,30-
5°,10° 30 KV. Penna
Tavernole

17,40 30 KV. Lanciano
no-Pescara-
tutti i centri, alimentato solo Pescara
con Farindola. Alle ore 18 Teramo dà
linea libera, ma per mancanza di energia
si lascia disaccato. Alle ore 24 la
S.M.E. non rimette ancora corrente.

4 Gennaio -- --
Alle ore 7,20 avuto corrente dal Verde e
alimentati subito Chieti - Teramo e 6 KV.
Spoltore. Alle 7,45 chiuso parallelo Ver-
de-Farindola in cabina Pescara.

10,15-10,58-43' 30 KV. Lanciano
no -Pescara
Mancor corrente da Lanciano (1/4 fase a ter-
ra). Fatto servizio ridotto con Farindola.
Alle 10,30 ripristinato servizio e alle
11,40 chiuso parallelo Tavo-Verde in ca-
bina Pescara.

5 Gennaio 5,51-5,58-7' 30 KV. Pesca-
ra-Farindola
Causa forte oscillazione di tensione. Ore
5,58 ripristinato parallelo Verde-Tavo. Al-
le ore 17,12 tolto corrente Teramo per
scarsa disponibilità. Ridotto anche carico
su Chieti e distaccato 6 KV. Spoltore ri-
pristinando turni di interruzione per de-
ficienza di energia.

6 Gennaio -- --
Servizio regolare, ma ridotto per scarsa
disponibilità in quanto S.M.E. tuttora fuo-
ri servizio.

7 Gennaio 17,30-17,35-5' 30 KV. Pesca-
ra-Lanciano
Mancor corrente da Lanciano (Verde). Rista-
bilito servizio alle 17,35 e chiuso paral-
lelo con Farindola.
Ore 19,20 dato corrente Teramo Città con
carico ridotto.

6:02

Transcribed by Ed Enne

"TERNI" Società per l'Industria e l'Elettricità

DIREZIONE IMPIANTI SUL VOMANO

RAPPORTINO 24/30 dicembre 1944

A. - RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASMISSIONE

Numero degli operai impie- gati	Data di ultima- zione
10	15/11/1944

Arischia-Aquila

Costruzione di un
tratto di linea a
30 KV. su pali in
legna per la soste-
nuzione provvisoria
del tratto danneg-
giato della linea
150 KV.

N.B. - Terminata la messa in opera delle mensole ed isolatori, traspor-
tati a pied'opera il filo di rame per i conduttori.

A. - RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASMISSIONE

Numero degli operai impie- gati	Data di ultima- zione
10	15/11/1944

Arischis-Aquila

Costruzione di un
tratto di linea a
30 KV. su pali in
legna per la costi-
tuzione provvisoria
del tratto danneg-
giato della linea
150 KV.

N.B. - Terminata la messa in opera delle mansole ed isolatori, traspor-
tati a pied'opera il filo di rame per i conduttori.

6162

"TERMI" Società per l'Industria e l'Elettricità

Direzione Impianti sul Vomano

---RAPPORTINO DAL 17 AL 23 DICEMBRE 1944---

A. - RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASMISSIONE.

	Numero degli operai impiegati	data di ultima azione
	6	15/11/944

Arischia-Aquila Costruzione di un
tratto di linea a
30 KV. su pali in
legno per la sostituzione
provvisoria
del tratto danneggiato
della linea
150 KV.

N.B. - Continua il montaggio delle cernose ed isolatori.

6560

"TERNI" Società per l'Industria e l'Elettricità

Direzione IMPIANTI SUL VOMANO

RAPPORTINO DAL 10/16 DICEMBRE 1944

A. - RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASMISSIONE

Numero degli operai impiegati	Data di ultima- zione
6	15/11/1944

Arischia-Aquila Costruzione di un tratto di linea a 30 KV. su pali in legno per la sostituzione provvisoria del tratto danneggiato della linea 150 KV.

N.B. - Continua il montaggio delle mensole e degli isolatori.

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI

ESERCIZIO TECNICO

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 27 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 1944

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale Venemartello	Completata la messa in opera delle capriate del tetto e approvvigionato a più d'opera parte dei tavelloni di sottotegola del tetto. Continuato il lavoro di raddrizzamento delle rotaie di scorrimento del carro ponte. Cominciata la riparazione degli infissi in ferro (porte e finestre) della sala macchine.	35	-
Centrale Gorosa	Continuano i lavori per la riparazione dei muri dei locali al pianterreno Completato lo smontaggio di un trasformatore 6/60 kV della potenza di 10.000 KVA.- Cominciata la riparazione del cassone a mezzo calcatura autogena. Presso le Officine Cecchetti di Portocivitanova é sospesa la riparazione dei motori per la circolazione dell'olio dei trasformatori per mancanza del materiale necessario (filo isolato)- Presso le officine di Tolentino continua la fusione e la lavorazione delle parti della turbina da ricostruire.	15	-
Centrale Carassai	Continuano i lavori di riparazione del canale della centrale di Carassai. I lavori non proseguono con la voluta sollecitudine causa il maltempo.	9	-
Telefonica Pesaro-Ancona.	RIPARAZIONE DELLE LINEE METRICHE AD ALTA TENSIONE E TELEFONICHE DI SERVIZIO - Continua il consolidamento della linea mediante sostituzione di pali e spostamenti di quei tratti troppo vicini alla linea 65 kV.-	8	-

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

Nome	Prod. Settim./le in kw.	Punta massima in kw.
Pianicolla	175.000	1.590
Pesaro	297.730	2.360
		6458

Venamarzello

tetto e approvvigionato a pie d'opera parte dei tavelloni di sottotegola del tetto.

Continuato il lavoro di raddrizzamento delle rotaie di scorrimento del carro ponte.

Cominciata la riparazione degli infissi in ferro (porte e finestre) della sala macchine.

35

CentraleCerose

Continuano i lavori per la riparazione dei muri dei locali al pianterreno

15

Completato lo smontaggio di un trasformatore 6/60 kV della potenza di 10.000 kVA.-

Cominciata la riparazione del cassone a mezzo saldatura autogena.

10

Presso le Officine Cecchetti di Portocivitanova é sospesa la riparazione dei motori per la circolazione dell'olio dei trasformatori per mancanza del materiale necessario (filo isolato).-

Presso le officine di Tolentino continua la fusione e la lavorazione delle parti della turbina da ricostruire.

9

CentraleCarassai

Continuano i lavori di riparazione del canale della centrale di Carassai. I lavori non proseguono con la voluta sollecitudine causa il maltempo.

8

RIPARAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE AD ALTA TENSIONE E TELEFONICHE DI SERVIZIO -

Telefonica Pedaso-Ancona.

Continua il consolidamento della linea mediante sostituzione di pali e spostamenti di quei tratti troppo vicini alla linea 65 kV.-

6

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

Nome	Produs. Settim.le in kW.	Punta massima in kW.
Pianicella	175.800	1.590
Pedaso	297.720	3.300
Carassai	-	6458
Bolognola	161.958	-
Tolentino	137.940	1.400
		-

N.B.- La Centrale di Carassai é ferma per lavori alle opere idrauliche - la punta max della Centr. di Tolentino non viene indicata perché manca il kwh-torifero -

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 13 AL 19 NOVEMBRE 1944

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

Nome	Lavoro eseguito nella settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
<u>Centrale Castellano</u>	Completato lo smontaggio delle macchine danneggiate. Continua la demolizione dei muri pericolanti.	13	-
<u>Centrale Tammartello</u>	Completata la costruzione dei muri della sala macchine e cominciata la messa in opera delle capriate del tetto. Cominciata la raddrizzatura delle rotaie per lo scorrimento del carro ponte.	40	-
<u>Centrale Gercass</u>	Continua la riparazione dei muri dei locali al pianterreno, la riparazione degli infissi e la chiusura delle finestre. Presso le Officine Cecchetti di Portosivitanova continua la riparazione di due refrigeranti e relativi motori e pompe per il raffreddamento dell'olio dei trasformatori. Presso le Officine di Tolentino continua la fusione e la lavorazione delle parti della turbina da ricostruire.	13	-
<u>Cabina Tolentino</u>	I lavori di riparazione della tralicciatura in ferro e del fabbricato sono ultimati. - Completata pure la installazione dei relé per gli interruttori del trasformatore 3/60 kV e la inserzione degli apparecchi per il gruppo di carica della batteria.	9	-
<u>Centrale Bolognola</u>	Una frana staccatasi dalla montagna ha danneggiato il canale nei pressi della presa del fiume Fiantrone. E' già stato provveduto alla riparazione.	8	-
<u>Centrale Carassai</u>	Si procede alla riparazione del tratto di canale in frana mediante riporto di terra. Si sta approvvigionando il materiale, mattoni, pagli, calce idraulica e cemento per la riparazione definitiva	6	-

RIPARAZIONE DELLE LINEE DI TRASMISSIONE

60 kV Pontenna - Ultimata la ricostruzione dei blocchi di fondazione del pila. Sventate tutte le mensole in ferro.

Completato lo smontaggio delle macchine danneggiate. Continua la demolizione dei muri pericolanti.

13

Centrale Tetamartello

Completata la costruzione dei muri della sala macchine e cominciata la messa in opera delle capriate del tetto. Cominciata la raddrizzatura delle rotaie per lo scorrimento del carro ponte.

40

Centrale Gerona

Continua la riparazione dei muri dei locali al pianterreno, la riparazione degli infissi e la chiusura delle finestre.

13

Presso le Officine Cecchetti di Portocivitanova continua la riparazione di due refrigeranti e relativi motori e pompe per il raffreddamento dell'olio dei trasformatori.

Presso le Officine di Tolentino continua la fusione e la lavorazione delle parti della turbina da ricostruire.

9

Cabina Tolentino

I lavori di riparazione della graticciatura in ferro e del fabbricato sono ultimati. - Completata pure la installazione dei relé per gli interruttori del trasformatore 3/60 kV e la incisione degli aperecchi per il gruppo di carica della batteria.

8

Centrale Bolognola - Una frana staccata dalla montagna ha danneggiato il canale nei pressi della presa del fiume Finestrone. E' già stato provveduto alla riparazione.

6

Centrale Carassai

Si procede alla riparazione del tratto di canale in frana mediante riporto di terra. Si sta approvvigionando il materiale, mattoni, pagli, calce idraulica e cemento per la riparazione definitiva.

6

RIPARAZIONE DELLE LINEE DI TRASMISSIONE

60 kV Pontena. Ultimata la ricostruzione dei blocchi di fondazione dei pali. Montate tutte le mansole in ferro rotte e portate in officina per la riparazione. Cominciata la riparazione del palo in cemento armato rotto alla punta.

7

6457

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ESERCIZIO TECNICO - ASCOLI PICENO

80808 80808 80808

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DALL'8 AL 14 OTTOBRE 1944

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI -

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
<u>Centrale Castellano</u>	Completato lo sgombero delle macerie della sala macchine. Continua il recupero dei materiali. Trasportati ad Ascoli i cassoni di due trasformatori per essere riparati. Iniziata la riparazione della condotta forata.	22	-
<u>Centrale Venamartello</u>	Completato lo sgombero delle macerie. Continua il recupero dei materiali. Elevato il muro demolito dalla sala macchine sino all'altezza di m. 2 -	45	-
<u>Centrale Gerosa</u>	Il lavoro di ricostruzione del tetto della sala macchine è sospeso per mancanza di laterizi. Iniziata la riparazione del tetto locale quadri e dei muri degli altri locali al pianterreno. Continua il lavoro di riparazione degli infissi in ferro -	12	-
	Continua il lavoro di saldatura delle connessioni frontali di un alternatore. Eseguito lo smontaggio di due poli del rotore per essere riparati -	3	-
	Presso le officine meccaniche di Tolentino proseguo il lavoro di riparazione del regolatore e servomotore di una turbina e la ricostruzione dei supporti e della cassa -	8	-
<u>Centrale Pedaso</u>	Continua il lavoro di consolidamento delle sponde del canale danneggiato da frane. Il lavoro di riparazione dello scarico sinorono di una turbina è sospeso per mancanza di energia elettrica alla officina della valle Asco che deve provvedere alla riparazione stessa.	8	-
<u>Centrale C Carassai</u>	Continua il lavoro di consolidamento della sponda del canale franato.	6	-
		-	-
		8	30 Ottobre

<u>Centrale Castellano</u>	Completato lo sgombero delle macerie della sala macchine. Continua il recupero dei materiali. Trasportati ad Ascoli i cassoni di due trasformatori per essere riparati. Iniziata la riparazione della condotta forata.	22	-
<u>Centrale Venamartello</u>	Completato lo sgombero delle macerie. Continua il recupero dei materiali. Elevato il muro demolito dalla sala macchine sino all'altezza di m. 2 -	45	-
<u>Centrale Gerosa</u>	Il lavoro di ricostruzione del tetto della sala macchine è sospeso per mancanza di laterizi. Iniziata la riparazione del tetto locale quadri e dei muri degli altri locali al pianterreno	12	-
	Continua il lavoro di riparazione degli infissi in ferro -	3	-
	Continua il lavoro di saldatura delle connessioni frontali di un alternatore. Eseguito lo smontaggio di due poli del rotore per essere riparati -	3	-
	Presso le officine meccaniche di Tolentino proseguo il lavoro di riparazione del regolatore e serbatoio di una turbina e la ricostruzione dei supporti e della cassa -	8	-
<u>Centrale Pedaso</u>	Continua il lavoro di consolidamento delle sponde del canale danneggiato da frane.	6	-
	Il lavoro di riparazione dello scarico sinorono di una turbina è sospeso per mancanza di energia elettrica alla officina della valle Asc che deve provvedere alla riparazione stessa.	-	-
<u>Centrale C Carassai</u>	Continua il lavoro di consolidamento della sponda del canale franato.	2	30 Ottobre

6:55 RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE -

60 kv Castel-
lano-Pescara.
Completato il lavoro di ripristino della linea che può essere messa in servizio.
Complessivamente sono stati smontati, riparati e rimessi in opera n° 45 pali a traliccio e rilesati Km. 12 di conduttore

ultimato

/.

- 2 -

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
60 kV Camerino-Abbas- dia-Pontemiglio -	Completato il lavoro di ripristino della linea che può essere messa in servizio -	6	Ultimato
60 kV Pedaso-Croce Rosse -	Iniziato l'approvvigionamento dei materiali 11 per la riparazione dei 14 sostegni ab- battuti.	5	30 Novembre

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI -

Nome	Produzione settimanale	Punta massima in kW.
Pedaso	184.000 -	2.575 -
Carassai	50.500 -	400 -
Bolognola	155.400 -	1.200 -

INTERRUZIONI -

Non si sono verificate interruzioni -

DISTRIBUZIONE ENERGIA DALLE CABLINE -

Nome	kWh. distribuiti nella settimana	Punta massima	Centri forniti
Ascoli Piceno	150.000 -	1.200 -	Zona Ascoli - Teramo e Aquila -
Ancona	125.214 -	1.700 -	Zona Ancona -
Porto S. Giorgio	26.127 -	700 -	Zona Porto S. Giorgio e Fermo -
Portocivitanova	23.173	350 -	Zona Portocivitanova - Portorecanati - Loreto.

ASCOLI P. 20 Ottobre 1944 -

6454

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI -

Nome	Produzione settimanale	Punta massima in kW.
Pedaso	184.000 -	2.575 -
Carassai	50.500 -	400 -
Bolognola	155.400 -	1.200 -

INTERRUZIONI -

Non si sono verificate interruzioni -

DISTRIBUZIONE ENERGIA DALLE CALDEE -

Nome	kWh. distribuiti nella settimana	Punta massima	Centri forniti
Ascoli Piceno	150.000 -	1.200 -	Zona Ascoli - Teramo e Aquila -
Ancona	125.214 -	1.700 -	Zona Ancona -
Porto S. Giorgio	26.127 -	700 -	Zona Porto S. Giorgio e Fermo -
Portocivitanova	23.173	350 -	Zona Portocivitanova - Porto Recanati - Loreto.

ASCOLI P. 20 Ottobre 1944 -

6454

SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ANCONA

SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ESERCIZIO DI ANCONA

31 Dicembre 1944 - 3 gennaio 1945

-:-:-:-:-

A) - RIPARAZIONI CENTRALI E CABINE

Nome	Nature del lavoro	N° operai	Data di ultimazione
C.le Franciolini	Proseguono lavori scavo canale provvisorio per sopprimere alla rottura della diga in seguito alla quale l'acqua non entra più nel canale di carico.	6 coadiuvati da macchina escavatrice militare	31.1.1945

Cabine 30/6
Falconara e
Senigallia

Proseguono i lavori per montaggio provvisorio cabine 30/6 in Falconara e Senigallia.

14 operai 10.1.1945

Ancona
Valle Miano

Approntamento trasformatore da 3000 kVA 60/30 kV per l'installazione Interruttore automatico sul 60 kV p. detto trasformatore.

10 operai 10.1.1945

B) - RIPARAZIONI LINEE DI TRASMISSIONE

Linee 30 kV Falconara Senigallia	Sono in corso di ultimazione i lavori di riparazione della linea 30 kV e delle telefoniche.	30 con squadre di 10 litri	10.1.1945
--	---	----------------------------	-----------

Linee 30 kV
Senigallia
Fano

Riparazione e rialzamento di sostegni abbattuti - Tesatura linee.

22 con squadre di 10 litri

C) - PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES ESINO

Produzione settimanale

Nome

Domande massime nella

6453

A) - RIPARAZIONI CENTRALI E CABINE

Nome	Natura del lavoro	N° operai	Data di ultimazione
C.le Franciolini	Proseguono lavori scavo cabine provvisorie per sopprimere alla rottura delle dighe in seguito alle quali l'acqua non entra più nel cuneo di carico.	6 coadiuvati da macchina escavatrice militare	31.1.945

Cabine 30/6 Falconero e Senigallia	Proseguono i lavori per montaggio provvisorio cabine 30/6 in Falconero e Senigallia.	14	40.1.945
------------------------------------	--	----	----------

Ancona Valle Aiano	Approntamento trasformatore da 3000 kVA 60/30 kV per linea Senigallia-Pesaro. In attesa di materiale per la stazione interruttore automatico sul 60 kV p. detto trasformatore.	10	10.1.945
--------------------	--	----	----------

B) - RIPARAZIONI LINEE DI TRASMISSIONE

Linee 30 kV Falconero Senigallia	Sono in corso di ultimazione i lavori di riparazione delle linee 30 kV e delle telefoniche.	30 con squadre MI litori	10.1.945
----------------------------------	---	--------------------------	----------

Linee 30 kV Senigallia Fano	Riparazione e rialzamento di sostegni abbattuti - Tesatura linea.	22 con squadre MI litori	31.1.945
-----------------------------	---	--------------------------	----------

C) - PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES ESINO

Nome	Produzione settimanale kWh	Domanda massima nella settimana kWh
Molino di Aguglione	22.338	130
Ripabianca	14.940	90
S. Elena	25.000	150
Franciolini	ferme per guasti alle opere idrauliche causati da piene	

6453

D) - DISTRIBUZIONE DALLE CABINE E CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>kWO distribuiti</u>	<u>Domanda media durante la settimana</u>	<u>Paesi forniti</u>
Valle Mieno	331.603	1.250 max 2.700	Ancona-Falconara-Chia- ravalle e Frazioni.
P. Recanati	50.000	300	Loreto-Camerano-Castel- fidardo-Numana e Fra- zioni.
C. li Esino UNES	62.278	370	Vari Paesi Valle Esino
Setificio (Jesi)	10.000	60	Sanigallia
Soc. Montecatini	24.500	140	Vari paesi Valle Esino
Ditta Bernardini & Ceccacci (Ange- li di Rosora)	10.500	65	Id.
C. le Balzette Fabriano	25.000	140	Fabriano e frazioni

Per mancanza di comunicazioni o di apparecchi indicatori i dati rela-
tivi ai kWO distribuiti (ad eccezione di quelli inerenti Valle Mia-
no) sono presunti e calcolati su medie attendibili. - Per le stesse
ragioni si indica anche la potenza media ottenuta da $\frac{kWO \text{ settimanali}}{24 \times 7}$

E) - INTERRUZIONI

Varie interruzioni di breve durata dovute alle centrali di produzio-
ne. -

Ancona, 8 gennaio 1945

6452

Valle Milano	331.603	max	2.700	Ancona - al Conero - Chio ravallie e frazioni.
P. Recanatì	50.000		300	Loreto Comerano - Castel fidardo - Numano e fra- zioni.
C. li Esino UNES	62.278		370	Varì Paesi Valle Esino
Setificio (Jesi)	10.000		60	Sanigellie
Soc. Montecatini	24.500		140	Varì paesi Valle Esino
Ditta Bernardini & Ceccacci (Ange- li di Rosora)	10.500		65	Id.
C. le Balzette Fabriano	25.000		140	Fabriano e frazioni

Per mancanza di comunicazioni o di apparecchi indicatori i dati rela-
tivi ai kWO distribuiti (ad eccezione di quelli inerenti Valle Mia-
no) sono presunti e calcolati su medie attendibili. - Per le stesse
regioni si indica anche la potenza media ottenuta da $\frac{kWO \text{ settimanali}}{24 \times 7}$

E) - INTERRUZIONI -

Varie interruzioni di breve durata dovute alle controlli di produzio-
ne. -

Ancona, 3 gennaio 1945

6452

Zamboni by Eng. Lanza

UNIONE AGRICOLA LINTESCI - ESTERNO AGROF. FICINO

VALORE DELLA SOTTERRANEA DAL 25/12/34 AL 1/1/35

SEPARAZIONE DELLE CANTINE TUMORELLICHE

N. C. N. E.	DATA DEL LAVORO	N.° Opere Esecutate	Data di ultimazione
Villa Potenza 1° Salto	Lavori sospesi		
RIPARAZIONE SOTTERRANEA DELLA CANTINA DAL 25/12/34 AL 1/1/35			
N. C. N. E.	PROVAZIONE SOTTERRANEA IN M. E.	PIRELLA IN M. E.	
Villa Potenza 1° Salto	3540	50	
L. Severino	16800	100	
Lanciano	12160	50	
Pescara	36400	250	
Fieveloviglina	13575	55	
Centrale ondo	16320	105	
S. Maria Apparente	10200	70	
Coline Nuovo	6320	45	
Monte S. Martino	19305	130	
Andro	5900	70	
Casapalombo	3709	35	
Amorolo	-	-	

VALORE DELLA SOTTERRANEA DAL 10/35

Cantine Torano - vino alimentata con energia proveniente dall' servizio di

Pescara

Cantine Villa Lanza - I dati sono compresi nel rapporto dell' esercizio tecnico

VILLA POTENZA 1° SOTTO	Lavori Generali	MISURE	PUNTA IN KG
<u>PROIEZIONE INT. ALLA TUBA CENTRALE DAL 15/12/44 AL 1/1/1945</u>			
N. O. 2. E	PUNTA IN KG	PUNTA IN KG	PUNTA IN KG
Villa Potenza III SOTTO	1540		20
S. Sovorino	16000		100
Lanciano	12100		80
Pignone	31400		250
Piedicavallo	13505		15
Castelnuovo	16300		105
S. Maria Apparente	16000		70
Colino Nuovo	6000		45
Monte S. Martino	19305		130
Labro	5900		70
Cassapalombo	3709		35
Amabile	-		-

PROIEZIONE INT. ALLA TUBA CENTRALE DAL 15/12/44 AL 1/1/1945

Cabina Terzo - viene alimentata con energia proveniente dall'ascensore di
Pescara

Cabina Villa Leape - I dati sono compresi nel rapporto dell'ascensore Terzo
con erogazione dalla cabina di 10000

6151

SITUAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE

SOCIETA' "MAREMMA"

MERCATO DI AQUILA

Dal 7 Gennaio al 13 Gennaio 1945

A) - RIABILITAZIONE

CENTRALE GENERATRICE

Lavori

Materie del lavoro

Riscaldamento centrali

Data di ultimazione

Pettorano

Ultimato il montaggio

2° gruppo da 300 HP. e

senza in servizio il

9/1/1945.

Riparazione macchina

rio e materiale per

riparazione cinesse

trasformatore da 2700 KVA.

10

Nalino

Lavoro sospeso a causa

del mal tempo

Norgone

(Castellinaccio)

Mancano notizie del la-

vori in corso poiché

tutte le strade sono

chiuse dallo scioglimento

nevi e non siamo

collegati telefonicamente

niente col centro di

Castellinaccio

Pescina

(Collocchio)

Sospesa la riparazione

ne del tetto per mancanza

di tegole.

RIABILITAZIONE

LINEE DI TRASPORTO

E. S.

B) PRODUZIONE DELLA CENTRALE GENERATRICE DAL 7 GENNAIO AL 13 GENNAIO 1945.

Lavori

Produzione in KW.

Domanda massima in KW.

Pettorano

14.162

400

Pescina

19.680

120

Pescina

1.860

32

Potterano

Ultimato il montaggio
2° Gruppo da 300 HP. e
nesso in servizio il
9/1/1945.

Riparazione macchina
rio e materiale per
riparazione cassone
trasformatore da 2700 KVA.

IO

Relina

Lavoro sospeso e attesa
del mal tempo

Borgone

(Casteldisungro)

Mancano notizie del la-
vori in corso poiché
tutte le strade sono
chiusa dalle recenti
nevicato e non siamo
collegati telefonicamente
col centro di
Casteldisungro

Pocina

(Collesciole)

Sospesa la riparazio-
ne del tetto per man-
canza di tegole.

RIABILITAZIONE

LINEE DI TRASPORTO

N. N.

2) PROVENIENZA DELLA CENTRALE GOMERATRICI DAL 7 GENNAIO AL 13 GENNAIO 1945.-

Nome	Provenienza in KW.	Deserzia mancata in KW.
Potterano	34.162	400
Pietro Regio	19.680	320
Pratola Pollena	1.260	12

N.B. - Il 2° Gruppo della Centrale di Potterano è entrato in servizio il 9 gen-
naio c.a.

6151

./.

C) ESERCIZI DI MURCIA DALLA CADUTA.

<u>Nome</u>	<u>Alimentazione distribuita</u>	<u>Temperatura massima</u> <u>in.</u>	<u>Valore fornito</u> <u>(3)</u>
Aquila	76.690	600	"
Salvatore	Non ha apparecchio di misura	-	-
Avvenire	Non ha apparecchio di misura	-	-

"(2) Della Provincia di Aquila sono fuori servizio 2 centri risultanti dall'elenco allegato."

D) SERVIZIO INDEMNITÀ.

<u>Data</u>	<u>Indennità intermedie</u>	<u>Cassa</u>	<u>Effetto</u>
	N. N.		

Aquila, 14 16 GEN 1945

Salvatore Non ha apparecchio di misura

Armando Non ha apparecchio di misura

(1) Della Provincia di Aquila sono fuori servizio i centri risultanti dall'elenco allegato.

B) SERVIZIO INTERRUZIONI.

Data	Interruzioni	Causa	Effetto
R.	E.		

Aquila, 14 16 GEN 1945

6779

ELenco DEI CENTRI FUGI UNIVIAIO

Aquila (Vasche di Pettino)

Ateleta

Palmerano

Gentromore

Pescocostale

Pescocostanzo

Montepalermo

Pescocostanzo

Reconville

Reconville

Reconville

Rivendole

S. Giovanni Valleroteto

S. Sestito

S. Vincenzo Valleroteto

Aquila, 11 16 GEN 1945

33

Fondos de Inversión

23. Inverted

0000000000

AGALL, H 16 GEN 1945

STADIUM

● 重要提示

076057173 00000714 0

SITUAZIONE SULL'ELETTRICITA'
300.000' UMS
ESERCIZIO DI AQUILA
dal 17 Dicembre 1944 al 6 Gennaio 1945

<u>RIABILITAZIONE</u>		<u>CENTRALI GENERATRICI</u>	
<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto</u>	<u>Numero degli operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Pettorano	Continua l'installazione del 2° gruppo da 300 HP.	10	-
Malina	Esseguita gettata plumbes verso di carico esistente; eseguita gettata volte in calce costruite tratto canal di muricce. Iniziata muratura e pietrame di elevazione scala macchine.	18	-

<u>RIABILITAZIONE</u>		<u>LINEE DI TRASPORTO</u>	
<u>Nome</u>	<u>Produzione in Kw</u>	<u>N.</u>	<u>M.</u>
Pietro Bojio	67.440 - 88.320	120	-
Pettorano	46.896 - 26.202	200	-
Pratola Peligna	5.034	12	-

<u>DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE</u>		<u>Produzione massima in Kw</u>	<u>Villaggi forniti</u>
<u>Nome</u>	<u>Kilowattora distribuiti</u>	<u>Kw</u>	<u>(1)</u>
Aquila	185.766	680	-
Salmona	Sen ha apparecchi di misura	-	-
Avversano	" " "	-	-

(2) Della Provincia di Aquila sono fuori servizio i centri risultanti dall'elenco allegato.

Pettorano

Molina

Continua l'installazione
del 2° Gruppo da
300 HP.

Seguita gettata plan-
tes vasca di carico
esistente; eseguita
gettata volte in calce
costruzione tratto cana-
le di scarico.
Iniziata muratura a
pietrone di elevazione
scala macchine.

RIABILITAZIONELAVORI DI TRASPORTO

N. 5.

B) PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 17 DICEMBRE 1944 AL 6 GENNAIO 1945.

<u>Nome</u>	<u>Produzione in Kw</u>	<u>Demande massima in Kw.</u>
Pietrò Regio	67.440 - 88.320	120
Pettorano	46.896 - 66.202	200
Pantale Pellicano	5.034	12

C) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE.

<u>Nome</u>	<u>Kilowattora distribuiti</u>	<u>Demande massima in Kw.</u>	<u>Villaggi forniti</u>
Aquila	105.766	620	(1)
Sulmona	Non ha apparecchio di misura	-	-
Aversa	" " "	-	-

(1) Della Provincia di Aquila sono fuori servizio i centri risultanti dall'elenco
allegato.

D) SERVIZIO INTERRUZIONI.

<u>Data</u>	<u>Indirizzo interruzione</u>	<u>Causa</u>	<u>Effetto</u>
19 Dicembre 1944	dalla 14 alle 16	Lavori	Impedendo la produzione di arrivare a Sulmona

/.

- 2 -

<u>Data</u>	<u>lunghezza interruzioni</u>	<u>Causa</u>	<u>Effetto</u>
21 Dicembre 1944	Dalle 13,45 alle 15	Riparazione porta spazzole e montag- gio di dispositivo di parallelo	Impedendo la produzione e arrivare a Sulmona
29 Dicembre 1944	Dalle 14,25 alle 15,50	Lavori in Caddina di Sulmona	Idem
30 Dicembre 1944	Dalle ore 14,40 alle 16	Idem	Idem

Aquila, 13 GEN 1945

9 Dicembre 1944 Dalle 14,25 alle 15,50

30 Dicembre 1944 Dalle ore 14,40 alle 16

Aquila, 13 GEN 1945

Lavori in Cabina di Solimena

Idem

Idem

Idem

6448

ELIMCO DEI CENTRI FUORI SERVIZIO

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Aquila (Vasehe di Pettine) | - Roccaraso |
| - Pescocostanzo | - Rivisondoli |
| - Castiglione | - Pescocostanzo |
| - S. Rostituta | - Pietrasciacca |
| - S. Vito | - Ateola |
| - S. Vito | - Rocca Pia |
| - Pescocostanzo | |
| - S. Giovanni Vallerotonda | |
| - Balneare | |

Aquila, 13 GEN 1945

*Stabile di via
S. Vito*

- Pescenante
- Pietranniari
- Atsleta
- Esca Pia

- S. Restituta
- S. Vincenzo V. Roveto
- Roccarivoli
- S. Giovanni Valleroteto
- Palombara

Aquila, 13 GEN 1945

645

SITUAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLA SOCIETA' U. S. E.---DIREZIONE ESERCIZIO PESCARADAL 25 AL 31 DICEMBRE 1944-1) - RIABILITAZIONECENTRALI GENERATRICI

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	N° operai impiegati	Data di ultimazione
Fara F. Petri	Si sta in attesa che il Comando Alleato provveda alla riparazione della condotta forzata.	--	--

Linea 60 KV.
Lanciano-CupelloLINEE DI TRASMISSIONE

Mancano 12 campate di filo per terminare il lavoro. Si è in attesa del relativo conduttore.

M.16

Linea 30 KV. Chieti
Scalo-Scafa-Bussi

Tronco Chieti-Scalo-Scafa Proseguono da parte della S.M.S. i lavori di ricostruzione delle linee. Anche da parte della UMMS continuano i lavori di recupero della ex linea 30 KV. Lanciano-Pescara. Il lavoro procede assai lentamente per mancanza di adeguati mezzi di trasporto.

Tronco Scafa-Tocco
a posto.

Tronco Tocco-Bussi
Ultimato il lavoro di sistemazione tralicci onde procedere al tesaggio dei conduttori e si attendono gli isolatori per iniziare l'armamento dei sostegni.

Linea 30 KV.
Centrali Verde-Centrale Aventino

Non ancora iniziati i lavori per mancanza di mezzi di trasporto.

Il 15-1-1945 compiutamente disponibile disponibilità materiali e condizioni atmosferiche.

611

Nome

N° operai
impiegatiData di ultimazione
Natura del lavoro fatto
durante la settimana

Para F. Petri

Si sta in attesa che il
Comando alleato provve-
da alla riparazione del
le condotta forzate.

--

LINEA DI TRASMISSIONE

Linea 60 KV.
Lanciano-Cupello

Mancano 12 campate di fi-
lo per terminare il lavo-
ro. Si è in attesa del
relativo conduttore.

N.16

Linea 30 KV. Chieti
Scalo-Scafa-Bussi

Tronco Chieti-Scalo-Scafa
Proseguono da parte della
S.M.B. i lavori di ricostru-
zione delle linee. Anche
da parte della U.M.S. conti-
nuano i lavori di recupero
della ex linea 30 KV. Lan-
ciano-Pescara. Il lavoro
procede assai lentamente
per mancanza di adeguati
mezzi di trasporto.

Tronco Scafa-Tocco
A posto.

Tronco Tocco-Bussi

Ultimato il lavoro di siste-
mazione tralicci onde proce-
dere al tesaggio dei condut-
tori e si attendono gli iso-
latori per iniziare l'arma-
mento dei sostegni.

Al 15-1-1945 compa-
tibilmente disponi-
bilità materiali e
condizioni atmosfe-
riche.

Linea 30 KV.
Centrali Verde-Centrale Aventino

Non ancora iniziati i lavori
per mancanza di mezzi di tr-
asporto.

6.44

/.

1) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale in Kwh.</u>	<u>Punto massimo in Kw.</u>
Forindola	37.738	286
Forindola	37.938	286
Pescara	137.918	1.041
Lanciano	80.000	700
Consegna Centrali Verde	30.000	200
S.Salvo	50.000	450

C) - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla Centrale di Forindola di proprietà della UNES, dalle 4 Centrali del Fiume Verde di Proprietà di fornitori di energia alla UNES e dell'energia che viene fornita alla UNES dalla Società Meridionale di Elettricità nel punto di presa S.Salvo, essendo questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocata nei vari raggruppamenti dei centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimati non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di adatti apparecchi di misura sia nelle centrali che nelle cabine.

D) - PRINCIPALI INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Vedi specchio allegato.

C) - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

Marindola	37.938	286
Pescara	135.918	1.041
Lanciano	80.000	700
Consegna Centrali Verde	30.000	200
S.Salvo	50.000	450

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla Centrale di Marindola di proprietà della UNES, dalle 4 Centrali del Fiume Verde di Proprietà di fornitori di energia alla UNES e dell'energia che viene fornita alla UNES della Società Meridionale di Elettricità nel punto di presa S.Salvo, essendo questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocata nei vari raggruppamenti dei centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimati non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di adatti sovrecchi di misura sia nelle centrali che nelle cabine.

D) - PRINCIPALI INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Vedi specchio allegato.

Alleg. 1 c.s.
D.L./rv

6443

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - CASCARA

RAPPORTO INTERRUZIONI

DAL 25 AL 31 DICEMBRE 1944

Data	Ora e durata interruzione	Causa	Effetto
Giorno 25	---	---	Servizio regolare.
Giorno 26	---	---	" "
Giorno 27	8,50-9,10=20'	30 KV. Lanciano-Pescara	Lanciano si scollega dalla S.M.E. per energia isolatore sul tronco Paglietta-Cupello.
	15-16,15=10'15"	" "	Esecuzione del lavoro di cui sopra. Nel suddetto periodo servito solo centro Pescara con Centrali del Verde. Alle ore 16,17 ripristinati tutti i servizi.
Giorno 28	17,20-17,25=5'	" "	Manca corrente da Lanciano.
	18,02-18,20=18'	" "	Manca corrente dalla S.M.E. Alle 18,20 avuto corrente dal Verde e alimentati solo Centri Pescara e Chieti. Alle 18,45 Lanciano chiude parallelo con S.M.E. Chiuso parallelo col Tavo e ripristinati tutti i servizi.
	19,15-19,16=1'	" "	Manca corrente da Lanciano. Alle ore 19,5 la S.M.E. comunica di ridurre prelievo a 1000 Kw. in seguito a guasto di una linea di alimentazione. Alle ore 22,10 e 24 due brevi interruzioni da Lanciano.
Giorno 29	0,45-0,47=2'	" "	Manca corrente da Lanciano. Alle ore 0,45 chiuso parallelo con Farindola in Cabina Pescara.
	6,17-9,42	" "	Durante il suddetto periodo vi sono state 10 interruzioni della S.M.E. da Foggia e quindi verificatosi continuo disservizio. Solo alle 9,42 è possibile ripristinare regolarmente il servizio in tutti i centri serviti. Dalle 11,12 alle 12,35 tolto corrente sulla 6 KV. di Spoltore per inserzione linea 6 KV. Montesilvano Colli alla Cabina Villa Carmine. Dalle 11,12 alle 16,50 tolto corrente sulla 6 KV. Spoltore

Giorno 25	---	---	Servizio regolare.
Giorno 26	---	" "	" "
Giorno 28	8,50-9,10=20'	30 KV. Lanciano-Pescara	Lanciano si sceglie della S.M.E. per cap bio isolatore sul trefo Paglieta-Cupelli.
	15-16,15=10'15'	" "	Esecuzione del lavoro di cui sopra. Nel suddetto periodo servito solo centro Pesc ra con Centrali del Verde. Alle ore 16,17 ripristinati tutti i servi zi.
Giorno 28	17,20-17,25=5'	" "	Manca corrente da Lanciano.
	18,02-18,20=18'	" "	Manca corrente dalla S.M.E. Alle 18,20 avuto corrente dal Verde e alimentati so- lo Centrali Pescara e Chieti. Alle 18,45 Lanciano chiude parallelo con S.M.E. Chiuso parallelo col Tavo e rupri stinati tutti i servizi.
	19,15-19,16=1'	" "	Manca corrente da Lanciano. Alle ore 19,5 la S.M.E. comunica di ridurre prelievo a 1000 Kw. in seguito a guasto di una linea di alimentazione. Alle ore 22,10 e 24 due brevi interruzio- ni da Lanciano.
Giorno 29	0,45-0,47=2'	" "	Manca corrente da Lanciano. Alle ore 0,45 chiuso parallelo con Marindola in Cabina Pescara.
	6,17-9,42	" "	Durante il suddetto periodo vi sono state 10 interruzioni della S.M.E. da Foggia e quindi verificatosi continuo disservizio. Solo alle 9,42 è possibile ripristinare regolarmente il servizio in tutti i centr serviti. Dalla 11,12 alle 12,35 tolto cor rente sulla 6 KV. di Spoltore per inser- zione linea 6 KV. Montesilvano Colli alla Cabina Villa Germinie. Dalle 11,12 alle 16,50 tolto corrente sulle 6 KV. di Spoltore. Città S'Angelo per il lavoro di 6m sopra
	17,03-17,06=3'	" "	Interruzione S.M.E. per sovraccarico.

./.

Giorno	Ora e durata interruzione	Cause	Effetto
Giorno 29	20,30-20,32=3'	30 KV.Lancia-Interruzione S.M.M. per sovraccarico. no-Pescara	
Giorno 30	21,02-21,04=2'	" " " "	" "
	2,55-2,56=1'	" " " "	" "
	12,50-16,50=4h	" " " "	Mancanza corrente da Lenciano.
Giorno 31		" " " "	Mancanza corrente da Lenciano per guasto linea. 150 KV.: filo di guardia spezzato sul tronco S.Salvo-Paglieta. Nel suddet- to periodo fatto servizio ridotto con le Centrali del Verde e Tavo.
	21,02-21,04=2'	" " " "	Mancanza corrente da Lenciano e va fuori di fase parallelo il Tavo. Alle 22,10 ripr stinati tutti i servizi.
	--	--	Dalle ore 7,10 alle 12,25 fermata Centre le Perindola per revisione alternatore.
	16,57-17,58=1h 30 KV.Len- ciano-Pescara	Interruzione della S.M.M. su Lenciano. Si fa servizio ridotto con Centrali Ta vo e Verde.	
	18,20-18,22=2'	Ripetuti scatti automatici della linea Lenciano-Pescara.	
	18,45-18,47=2'	Non si conoscono le cause perché non si parla con Lenciano. Probabilmente sono causate dal forte vento e carico di neve	
	1,15-19,16=1'	All'ultimo scatto: ore 22,45 si alimenta solo Pescara con Perindola, distaccando Centri della Valle del Tavo, Chieti e Ig ramo.	
	21,20-21,22=2'		
	23,40-23,42=2'		

Giorno 30	21,02-21,04=2,	"	"	"	"	"	"	Mancos corrente da Lanciano.
	2,55-2,56=1,	"	"	"	"	"	"	
	12,50-16,50=4,	"	"	"	"	"	"	Mancos corrente da Lanciano per guasto linea. 150 KV.: filo di guardia spezzato sul tronco S.Salvo-Paglietta. Nel suddetto periodo fatto servizio ridotto con le Centrali del Verde e Tavo.
	21,02-21,04=2,	"	"	"	"	"	"	Mancos corrente da Lanciano e va fuori il cavo parallelo il Tavo. Alle 22,10 ripristinati tutti i servizi.
Giorno 31	--	--	--	--	--	--	--	Delle ore 7,10 alle 12,25 fermate Centrali Perindola per revisione alternatore.
	16,57-17,58=1'01,"30 KV.Lanciano-Pescara							Interruzione della S.M.E. su Lanciano. Si fa servizio ridotto con Centrali Tavo e Verde.
	18,20-18,22=2,							Ripetuti scatti automatici della linea Lanciano-Pescara.
	18,45-18,47=2,							Non si conoscono le cause perchè non si parla con Lanciano. Probabilmente sono causate dal forte vento e carico di neve all'ultimo scatto : ore 22,45 si alimenta solo Pescara con Perindola, distaccando Centri della Valle del Tavo, Chieti e Teramo.-
	1,15-19,16=1,							
	21,20-21,22=2,							
	23,40-23,42=2,							

DALL/RY

6-11-77

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI ESERCIZIO TECNICO

*Translated by
Eng. J. J. J.*

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 25 AL 31 DICEMBRE 1944.

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

N o m e	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
<u>Centrale Venezianello</u>	Il lavoro di copertura del tetto è sospeso per mancanza delle tegole. Continua il lavoro di riparazione delle finestre e del piano di scorrimento del carro ponte.	12	-
<u>Centrale Gerosa</u>	Cominciata la demolizione del gruppo N° 1 Continuano i lavori per la riparazione dei muri dei locali al pianterreno - Presso le Officine di Tolentino continua la fusione e la lavorazione delle parti della turbina da ripristinare. La riparazione dell'alternatore e della dinamo eccitatrice è finita. Completato lo smontaggio di due trasformatori 6/60 kV della potenza di 10.000 kVA ciascuno e iniziata la riparazione di uno di questi. Tutto il materiale per la riparazione di questi trasformatori è già approvvisionato sul posto. Cominciato lo smontaggio della connessione dell'avvolgimento dello statore del 2° alternatore -	8 8 9 6 3	- - - - -
<u>Centrale Carassai</u>	Completata la riparazione dei due tratti del canale franato. Resta solo da disarmare la soletta in cemento armato già costruita. Completata la riparazione di due bobine dello statore e la verniciatura di tutti gli avvolgimenti. Rifacimento di alcune saldature di collegamento alle lamelle della dinamo eccitatrice	10 2 2	- - -
<u>Cabina Camerino</u>	Collegata la linea 60 kV Terni con la nostra linea Fabriano-Abbadia-Ancona a mezzo di un portale in legno e cominciata la installazione di un interruttore 60 kV e di un complesso di misura sulla linea Terni. Dal giorno 24 Dicembre siamo pronti a ricevere corrente dalla Terni.	6	"
<u>Cabina Ascoli P.</u>	Continuano i lavori per l'impianto 60 kV.- Trattamento dell'olio per il 2° trasformatore 30/15 kV della potenza di kVA 2000 -	8	6/1/45

- 2 -

N o m e	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
	<u>Riparazione delle Linee elettriche ad Alta Tensione e Telefoniche di servizio -</u>		
<u>60 kV Pontenna- glio-Croce Rossa</u>	Il lavoro è sospeso per mancanza della attrezza- tura necessaria per il rissamento dei pali.	-	-
<u>60 kV Pedaso- Ancona.</u>	Sostituite n° 6 catene di isolatori in parte fulminati e in parte rotti. Rifatta la tralic- ciatura ai tronchi inferiori di due pali in fer- ro, tralicciatura che era stata asportata.	5	-
<u>60 kV. Macerata- Ancona -</u>	Riparato un conduttore spezzato e sostituiti N° 3 elementi di isolatori fulminati.	4	-
<u>Telefonica Case- rino-Pianicella</u>	Ripristinato il collegamento telefonico da Ca- merino a Pianicella mettendo in opera ml.600- di cordina di acciaio isolata, in sostituzione di altrettanta asportata.	3	-
<u>Telefonica Case- rino-Macerata-</u>	Risorti in opera N° 4 pali abbattuti e rinalza- ti altri pali sbandati.	3	-
<u>Telefonica Pedas- o-Carassai -</u>	Iniziato il consolidamento della linea nella tratta centrale Pedaso opere di presa -	3	-

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N o m e	Produzione settimanale in kWh.	Punta massima in kW.
Pianicella	222.900 -	1.600 -
Pedaso	335.580 -	3.500 -
Carassai	63.300 -	360 -
Bolognola	151.644 -	1.320 -
Tolentino	207.800 -	-

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
Esercizio Tecnico

RECEIVED
P.W. & U. S. C.A.C.
17 JAN 1945 200

ENGINEERING DIVISION
HEADQUARTERS
AMG/AC
ABRUZZI-MARCHES REGION
C.M.P.

TO : HQ. AC, P.W. & U. Sub-Commission.
(Attn Maj. Denton)
SUBJECT: Electricity Situation Weekly Reports.
REF. : R 5/516/2/2/
DATE : 15 January 1945

*Mr. Brown
Mr. Denton
Mr. May
Lpt.*

Herewith reports in duplicate from U.N.E.S. Ascoli, for the periods Dec. 4/10, 11/17 and 18/24.

FOR THE REGIONAL ENGINEER

J. E. Foden
J. E. FODEN
Major

Regional Electrical Officer

17 JAN 1945

A. C.

Col. Denton

Transmitted by

6:34

5961

UNIONE ESERCIZI ALIMENTARI - ESERCIZIO ASCOLI PICENO

Rapporto della settimana dal 4 al 10 Dicembre 1944

DISTRIBUZIONE DELLE CENTRALI.

Nome	Natura del lavoro	Numero operai impiegati	Data di ultimazione
Centrale Villa Potenza	Prosegue il lavoro di riparazione della diga sifonata, e la costruzione dell'argine per convogliare l'acqua verso l'imbocco del canale	n° 30 uomini n° 30 donne	
1° Salto			
Asardola	ultimati i lavori di montaggio dell'alternatore, del quadro macchine e linee	n° 5	
RIPARAZIONE LINEE DI ALTA TENSIONE OLTRE 20 KV			

Nome	Natura del lavoro	Numero operai impiegati
Ascoli-Scandarello	Sono stati sostituiti n° 2 pali sottofondati n° 6 e picchetti n° 5 sul tratto di linea 30 KV Ascoli - Scandarella	N° 4
Torano-Montorio	Sono in corso di ultimazione i lavori di riparazione del tronco di linea 30 KV Torano-Montorio	N° 4
Belognola-Sarnano	Riafferzamento di n° 9 coppie di pali e sostituzione di isolatori rotti al tratto di linea Belognola-Sarnano	N° 4

Centrale Villa Potenza
 1° Salto
 Presegue il lavoro di riparazione della diga sifonata, e la n° 30 uomini costruzione dell'argine per n° 30 donne convogliare l'acqua verso l'imbocco del canale

Assandola
 ultimati i lavori di montaggio dell'alternatore, del quadro n° 5 macchine e linee

RIPARAZIONE LINEE DI ALTA TENSIONE OLTRE 20 KV

N o m e	Natura del lavoro	Numero operai impiegati
Ascoli-Scandarella	Sono stati sostituiti n° 2 pali sottofondati n° 6 e piachettati n° 5 sul tratto di linea 30 KV Ascoli -Scandarella	N° 4
Torano-Monterio	Sono in corso di ultimazione i lavori di riparazione del tronco di linea 30 KV Torano-Monterio	N° 4
Bolognola-Sarnano	Riafforzamento di n° 9 coppie di pali e sostituzione di isolatori rotti al tratto di linea Bolognola-Sarnano 30 KV.	

638

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N o m e	Produzione settimanale in MCO	Punta massima in KW
CesenaPalombo	3.463	35
Ambro	7.952	110
Monte S. Martino	13.968	135
Lanciano	8.445	65
Pioraco	39.600	360 ? 260
Pievebovigliana	11.804	80
Castelraimondo	13.862	100
S. Maria Apparente	11.365	115
Molino Nuove	2.300	45
Villa Potenza	16.835	250
S. Severino	16.800	120

DISTRIBUZIONE ENERGIA DALLE CABINE 30 KV

Cabina di Teramo Vengono alimentate con energia proveniente dal Sud.
 " " Villa Lempa

PRIMA DIREZIONE DISTRETTO
 REGIONE ABRUZZO
 L. 10/11/1961

[Handwritten signature]

Ambro	7.952	110
Monte S. Martino	13.968	135
Lanciano	8.145	65
Pioraso	39.600	360 ? 260
Pievebovigliana	11.804	80
Castelraimondo	13.852	100
S. Maria Apparente	11.365	115
Molino Nuovo	2.300	45
Villa Potenza	16.835	250
S. Severino	16.800	120

DISTRIBUZIONE ENERGIA DALLA CABINE 30 KV

Cabina di Teramo Vengono alimentate con energia proveniente dal Sud.
 " " Villa Lempa

DECLASSIFIED E.O. 12356
 SECTION 3.3/NND
 NO. 785019

W. J. [signature]

6:37

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ESERCIZIO A. DI PIEMONTE -

Rapporto della settimana dall'11 al 17 Dicembre 1944

Riparazioni delle Centrali idroelettriche.

Nome	Natura del lavoro	N. operai impiegati	Data di ultimazione
VILLA POTENZA I Salto	Proseguono i lavori di riparazione della diga sifonata e la costruzione dell'argine per convogliare l'acqua verso l'imbocco del canale.	10 uomini 6 donne	
Riparazione linee di alta tensione oltre 20 kv.			
TURANO-MONTORIO	Sono in corso di ultimazione i lavori della linea 30 kv Torino-Montorio.	4	

Produzione Settimanale delle Centrali dall'11 al 17-12-44

Nome	Produzione settimanale in Kw	Punta mass. Kw.
Cossapalcombo	3806	35
Ambro	5264	110
S.M. Apparente	12100	70
Moline Nuovo	6356	45
M.S. Martino	17759	130
Villa Potenza I	6461	150
II		
S. Severino	21240	130
Lanciano	11425	75
Pieraco	33700	260
Pievebovigliana	10972	85
Castelnuovo	15600	180
Arundo		

638

VILLA POTENZA I Salto	Proseguono i lavori di riparazione della diga sifonata e la costruzione dell'argine per controllare l'acqua verso l'imbocco del canale.	10 uomini 6 donne
<u>Riparazione linee di alta tensione oltre 40 Kv.</u>		
TERALCO-MONTORIO	Sono in corso di ultimazione i lavori della linea 30 Kv Teralco-Montorio.	4

Produzione Settimanale delle Centrali dell'11 al 17-12-211

Nome	Produzione settimanale in Kwh	Punte mass. Kw.
Cesaspalombo	3806	35
Ambro	3264	110
S.M. Apparente	12100	70
Collina Nuova	6356	45
M.S. Martino	17759	130
Villa Potanza I	6461	150
II		
S. Severino	23840	130
Lanciano	11426	75
Pioraco	33700	260
Pievebovigliara	10972	85
Castelraimondo	15600	100
Amandola	-	-
		6:38

Distribuzione energia delle Cabine 30 Kv.

Cabina Teramo - Vengono alimentate con energia
 Cabina V. Potanza - proveniente dall'Esercizio di Pescara

RECEIVED
 12/21/21
 10:00 AM

W. J. Martin

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ESERCIZIO ASCOLI PICENO -

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 18 AL 24 DICEMBRE

RIPARAZIONI DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE

N O M E	NATURA DEL LAVORO	N° Operai impiegati	Data di ultimazio-
Villa Potenza 1° salto	Proseguono i lavori di derivazione della diga sifonata e la costruzione dell'argine per convogliare l'acqua verso l'imbocco del canale	4 uomini 3 donne	

RIPARAZIONE LINEE DI ALTA TENSIONE OLTRE 20 KV

N O M E	NATURA DEL LAVORO	N° Operai impiegati	Data di ultimaz.
Ferraro-Montorio	Terminati i lavori della linea 30 KV	4	23-12-1944

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI DAL 18 AL 24 -12-1944

N O M E	PRODUZIONE SETTIMANALE IN KW	PUNTA IN KW
Villa Potenza 1° I	3453	50
S. Severino	16800	100
Castelraimondo	15120	105
Pievebovigliana	12480	85
Pioraco	40400	260
Lanciano	11534	80
Monte S. Martino	19015	130
Molino Nuovo	5620	45
S. Maria Apparente	10200	70
Cossapalombo	3736	35
Ambro	5600	110
Anandola	-	-

DISTRIBUZIONE ENERGIA NELLE CABINE 30 KV

Cabina Teramo

Vengono alimentate con energia proveniente dall'Isere.

" Villa Lempa

di Pescara.

635

e la costruzione dell'argi-
no per convogliare l'acqua
verso l'imbocco del canale

3 donne

RIPARAZIONE LINEE DI ALTA TENSIONE OLTRE 20 KV

E O M E	NATURA DEL LAVORO	N° Operai impiegati	Data di ultimaz.
Teramo-Montorio	Terminati i lavori della linea 30 KV	4	23-12-1944

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI DAL 18 AL 24 -12 -1944

E O M E	PRODUZIONE SETTIMANALE IN KWH	PUNTA IN KW
Villa Potenza II° I	3458	50
S. Severino	16800	100
Castelralmondo	15120	105
Pievebovigliana	12430	85
Pioraco	40400	250
Lanciano	11534	80
Monte S. Martino	19015	130
Molino Nuovo	6620	45
S. Maria Apparente	10200	70
Cessapalombo	3736	35
Ambro	5600	110
Amandola	-	-

DISTRIBUZIONE ENERGIA NELLE CABINE 30 KV

Cabina Teramo

" Villa Lempa

Vengono alimentate con energia proveniente dall'Esercizio
di Pescara.

HEADQUARTERS
ANG/AC
ABRUZZI-MARCHE REGION
C. M. F.

RECEIVED
P.W. & U.S./C.A.C.
- 9 JAN 1945 200

TO : HQ AC, P.W. and U. Sub Commission.
(Atten. of Maj. Rentoñ).

SUBJECT: Electricity Situation. Weekly Reports.

REF : RS/516/2/2.

DATE : 8 Jan. 1945.

The u/a reports are forwarded (in duplicate)
for your information.

URRS Ancona

17 to 23 Dec.
24 to 30 Dec.

Macerata Municipal

17 to 23 Dec.
24 to 30 Dec.

For the Regional Engineer

E. Follen
E. FOLLEN
Major.

6434

516

Bravissimo 9 England
Azienda Speciale dei Servizi Municipalizzati
del Comune di Tolentino

ELETTRICITA' - ACQUA POTABILE

Tolentino, li
Cassa postale n. 20 - Conto corr. postale n. 15-27/6
Telefono 11

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'
dal 24 al 30 Dicembre 1944

<u>CENTRALI GENERALI</u>			
<u>A- RIPRISTINO</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante la settimana</u>	<u>Numero operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
ADDOLORATA 1° Gruppo 2° Gruppo POMPE	Lavorazione pezzi fusi, preparazione modelli regolati	6	15/ 2/ 945
	Idem. come sopra	6	31/ 3/ 945
	Funzionamento quasi normale	-	-

<u>B- RIPRISTINO</u>	<u>LINEE TRASMISSIONE</u>	<u>N. N.</u>
<u>PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERALI</u>		
<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale in Kilowattora</u>	<u>Domanda massima settimanale in Kilowattora</u>
PEAVARUCCI	259.000	
POMPE	37.000	

<u>C- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE</u>	<u>Nome</u>	<u>Kilowattori distribuiti ogni settimana</u>	<u>Domanda massima durante la settimana</u>	<u>Comuni</u>
CABINA UNES		192.720		

D- INTERRUZIONI PER IL SERVIZIO.
Il 24 Dicembre alle ore 13.30 è stato ricollegato il parallelo essendo la linea Unes riparata.
Si sono avute altre varie interruzioni per disservizio rete UNES.

A- RIPRISTINONome

ADDOLORATA

1° Gruppo

2° Gruppo

POWER

E- RIPRISTINOLIVRE TRASMISSIONE

N. N.

B- PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI.Nome

PLANARUCCI

POWER

C- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINENomeKilowattori distribuiti
ogni settimanaDomanda massima du-
rante la settimanaComuni

CABINA UNES

192.720

D- INTERRUZIONI PER IL SERVIZIO.

Il-24 Dicembre alle ore 13.30 è stato ricollegato il parallelo essendo la linea Unes riparata.

Si sono avute altre varie interruzioni per disservizio rete UNES.

6:33

AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI
MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
IL DIRETTORE



[Handwritten signature]

<u>Numero operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
6	15/ 2/ 945
6	31/ 3/ 945
-	-

Natura del-lavoro fatto durante la settimana

Lavorazione pezzi fusi, preparazione modelli regolatore

Idem. come sopra

Fuizionamento quasi normale

Domanda massima settimanale in Kilowattore



Azienda Speciale dei Servizi 'Municipalirradi del Comune di Tolentino

C.P.C. Valeriani
N. 11540

Prot. N.

OGGETTO

ELETTRICITA' - ACQUA POTABILE

Tolentino, R.
Cattedrale postale N. 29 - Conto corrente postale N. 15-2756
Telefono 13

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'

Dal 17 al 23 Dicembre 1944

A - RIPRISTINO -

- CENTRALI GENERATRICI -

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante la settimana</u>	<u>Numero operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Addolorata 1° Gruppo	Lavorazione pezzi fusi, preparazione modelli regolatore	6	15 / 2 / 945
2° Gruppo	Come sopra	6	31 / 3 / 945
Ponte	Proseguito messa a punto, ed entrate in funzione il 22 Novembre	4	-

RIPRISTINO

LINEE DI TRASMISSIONE

N. N.

B - PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI.

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale in Kilowattore</u>	<u>Domanda massima settimanale in Kilowattore</u>
Piemarucci	260.000	
Ponte	8.000	

C - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLA CABINE

<u>Nome</u>	<u>Kilowattore distribuiti ogni settimana</u>	<u>Domanda massima durante la settimana</u>	<u>Comuni</u>
Cabina UVES	166.980		

D - INTERRUZIONE PER IL SERVIZIO.

Il 23 Novembre dalle ore 4.30 per disservizio rete Uves non è stato più possibile rimetterci in parallelo.

AGENZIA SPECIALE DEI SERVIZI
MUNICIPALIZZATI
AL CANTONE



SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'

Del 17 al 23 Dicembre 1944

A - RIPRISTINO -

-CENTRALI GENERATRICI-

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante la settimana</u>	<u>Numero operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Addolorata			
1° Gruppo	Lavorazione pezzi fusi, preparazione modelli regolatore	6	15 / 2 / 945
2° Gruppo	Come sopra	6	31 / 3 / 945
Ponte	Proseguito messa a punto, ed entrata in funzione il 23 Novembre	4	- - -

RIPRISTINO

LINEE DI TRASMISSIONE

N. N.

B - PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI.

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale in Kilowattore</u>	<u>Domanda massima settimanale in Kilowattore</u>
Pianarucoli	260.000	
Ponte	8.000	

C - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>Kilowattore distribuiti ogni settimana</u>	<u>Domanda massima durante la settimana.</u>	<u>Comuni</u>
Cabina UNES	166.980		

D - INTERRUZIONE PER IL SERVIZIO.

Il 23 Novembre dalle ore 4.30 per disservizio rete Unes non è stato più possibile rimetterci in parallelo.



AGENZIA SPECIALE DEI SERVIZI
MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
AL DIRETTORE

Spencer

Translated by Eng. Enun.
SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'

AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA DI MACERATA

13 - 19 NOVEMBRE 1944

A- Ripristino Centrali Generatrici

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	Numero Operai	Data di ultimazione
Monteprato	Preparazione opere murarie per montaggio di un gruppo. Non rifatto il tetto a causa della mancanza di tavole, tegole e cemento.	4	31/3/45
Montelupone	Riparazione argine canale di scarico	15	25/II/44
Sforzacosta	Riparazione diga sul fiume Ghienti (occorre cemento)	37	28/2/44 (salvo il cattivo tempo ed il cemento)

B- Produzione Settimanale delle Centrali

Nome	Produzione settimanale in KWH
------	-------------------------------

Domanda massima settimanale in KW

Sforzacosta	42.000 (circa)	250 (circa)
Montelupone	ferma	ferma
Fontenoco	33.000 (circa)	200 (circa)
Monteprato	ferma	ferma

E

C- Distribuzione di Energia dalle Cabine

Non esistono misuratori nelle cabine di trasformazione.

D- Interruzioni di Servizio

Data	Durata	Causa
15/II	1,30	Trasformatore a palo dell'Istituto Agrario

Conseguenze

Senza corrente l'Ospedale Militare Inglese ed il Convalescenziario Sud Africano.

E- Progetti per Ripristino Futuri

N. N.

AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'

AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA DI MACERATA

20 - 26 NOVEMBRE 1944

A- Ripristino Centrali Generatrici

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	Numero Operai	Data di ultimazione
Montefranco	Preparazione opere murarie per montaggio di un gruppo. Non rifatto il tetto a causa della mancanza di tavole, tegole e cemento.	4	31/3/45
Montelupone	Riparato argine canale di scarico	15	23/II/44
Sforzacosta	Riparazione diga sul fiume Chienti. Occorre cemento	39	28/2/44 (salvo il cattivo tempo ed il cemento)

B- Produzione Settimanale delle Centrali

Nome	Produzione settimanale in KWH	Domanda massima settimanale in KW
Sforzacosta	15.200 (circa)	200 (circa)
Montelupone	16.000 (circa)	200 (circa)
Monteneco	33.000 (circa)	200 (circa)
Montefranco	ferma	ferma

C- Distribuzione di Energia dalle Cabine

Non esistono misuratori nelle cabine di trasformazione

D- Interruzione di Servizio

Data	Durata	Causa	Conseguenze
21/II	78	Bruciatura di due matasse dell'alternatore di Sforzacosta a causa della rottura di due fili di A.T., dovuto a soldati inglesi a seguito di abbattimento di piante	Senza corrente per 78 ore consecutive - Corridonia, Petriolo, Montecosaro, Montelupone, Treia, Sforzacosta, Stazione Montecosaro, Passo Treia. In Macerata servizio ridottissimo ed a tensione molto bassa.

E- Progetti per Ripristino Futuri

N. N.

AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'
AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA DI MACERATA
4 - 10 DICEMBRE 1944

A- Ripristino Centrali Generatrici

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	Numero Operai	Data di ultimazione
Montefranco	Sospeso i lavori per mancanza di tavole per il tetto	==	31/3/45
Montelupone	Riparazione argine canale di scarico rotto il 28/II	31	13/12/44
Sforzacosta	Riparazione diga e ricostruzione provvisoria asportata dalla piena il 27/II	40	11/12/44

B- Produzione Settimanale delle Centrali

Nome	Produzione settimanale in KWH	Domanda massima settimanale in KW
Sforzacosta	ferma	ferma
Montelupone	ferma	ferma
Fontenoco	40.000 (circa)	240 (circa)
Montefranco	ferma	ferma

C- Distribuzione di Energia delle Cabine

Non esistono misuratori nelle cabine di trasformazione

D- Interruzione di Servizio

Data	Durata	Causa	Conseguenze
27/II	168	Rottura presa provvisoria in fascine e paletti per aumento d'acqua nel chignon	Riduzione del già ridotto servizio di distribuzione
28/II	140	Rottura argine sinistro canale di scarico centrale di Montelupone a causa aumento acqua sul fiume Potenza	Sospensione totale di energia su: Stazione Montecosaro, Montecosaro, Montelupone, Villa Potenza, Treia, Fano, Treia, Sforzacosta, Corridonia, Petriolo e riduzione del servizio di distribuzione sul centro di Macerata.

E- Progetti per Ripristini Futuri

N. N.

6129
 AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA


SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'

AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA DI MACERATA

II - 17 dicembre 1944

A- Ripristino Centrali Generatrici

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	Numero Operai	Data di ultimazione
Monteprato	Sospeso i lavori per mancanza di tavole per il tetto	==	31/3/45
Montelupone	Riparazione argine canale di scarico rotto il 21/II	31	13/12/44
Sforzacosta	Riparazione diga e ricostruzione provvisoria asportata dalla piena il 27/II	40	15/12/44

B- Produzione Settimanale delle Centrali

Nome	Produzione settimanale in KWH	Domanda massima settimanale in KW
Sforzacosta	9.000 (circa)	150 (circa)
Montelupone	19.000 "	200 "
Fontemore	40.000 "	240 "
Monteprato	(ferma)	ferma

C- Distribuzione di Energia dalle Cabine

Non esistono misuratori nelle cabine di trasformazione

D- Interruzione di Servizio

Data	Durata	Causa	Conseguenze
27/II	108	Rottura presa provvisoria in fascine e paletti per aumento d'acqua nel Chienti	Riduzione del già ridotto servizio di distribuzione.
28/II	72	Rottura argine sinistro canale di scarico centrale di Montelupone a causa aumento acqua sul fiume Potenza	Sospensione totale di energia elettrica su: Stazione Montecosaro, Montecosaro, Montelupone, Villa Potenza, Treia, Passo Treia, Sforzacosta, Corridonia Petriolo e riduzione del servizio di distribuzione sul centro di Macerata.

E- Progetti per Ripristini Futuri

N. N.

AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA

6128

"TERMI" SOCIETA' PER L'INDUSTRIA E L'ELETTRICITA'

Direzione Impianti sul Vomano

RAFFrontino 3/9 DICEMBRE 1944

A. - RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASMISSIONE

Numero degli operai impiegati	Data di ultimazione
8	15/11/1944

Arischia-Aquila Costruzione di un tratto di linea a 30 KV. su pali in legno per la sostituzione provvisoria del tratto danneggiato della linea 150 KV

N. B. Continua il montaggio delle mensole ed isolatori.

6:27

Numero degli
operai impie-
gati

Data di
ultima
missione

8

15/II/1944

Arischie-Aquila Costruzione di un
tratto di linea a
30 KV. su pali in
legno per la soste-
nuzione provvisoria
del tratto danneg-
giato della linea
150 KV

N. B. Continua il montaggio delle mensole ed isolatori.

6:27

"TERMI" SOCIETA' PER L'INDUSTRIA E L'ELETTRICITA'
 Direzione Impianti sul Vomano

RAPPORTINO 26 NOVEMBRE 3 DICEMBRE 1944

A. - RIABILITAZIONE - LINEE TRASMISSIONE

Numero degli operai impiegati	Data di ultimazione
8	15/II/1944

Arieschia - Aquila Costruzione di un tratto di linea a 30 KV. su pali in legno per la sostituzione provvisoria del tratto danneggiato della linea 150 KV.

N.B. - Terminato l'impianto di pali in legno, si è iniziato il montaggio delle mensole.

6125

0379

*Translated by Eng. Evans*SOCIETA' UNIONE ENERGIETRI FIDELTARIOI-ANCONASITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ESERCIZIO DI ANCONA
24-30 dicembre 1944.A) - RIPARAZIONI GENERALI E CABINE

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro</u>	<u>N° Operai</u>	<u>Data di ultimazione</u>
C.le Franciolini	Proteggono i lavori scavo canale provvisorio per coprire alla rottura della diga in seguito alla quale l'acqua non entra più nel canale di carico.	6 Coadiuvati da macchine escavatrice militare.	20 Gennaio 1945.
Cabine 30/6 Falconara e Senigallia	Proteggono i lavori per montaggio provvisorio cabina 30/6 in Falconara e Senigallia.	14	10 Gennaio 1945.
Ancona Valle Mareo.	Approntamento trasformatore LV 60/30 da 3000 KVA per linee Senigallia-Pesaro.	6	10 Gennaio 1945.
Linea 30 LV Falconara e Senigallia	Si sta ultimando la testata della linea A.T. e telefonica e la costruzione della linea provvisoria nei pressi dello aeroporto di Falconara.	30 con squadra militari.	10 Gennaio 1945.
Linea 30 LV Senigallia	Riparazioni iniziate si sono ottenuti abbattuti testate, linee, ecc.	22	31 Gennaio.

:/:

page 2)

C) = PROIEZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES ESINO

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale</u> <u>ANO</u>	<u>Domanda mensile nella</u> <u>settimana AN</u>
Mol. di Agugliano	22.350	130
Ripetizione	14.340	75
S. Elena	10.300	150
Franciolini		

Nota per quanti alla opera idrauliche causati
da piena.

D) = DISTRIBUZIONE DALLA CABINE CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>KTO distribuiti</u>	<u>Domanda max</u> <u>durante la</u> <u>settimana</u>	<u>Paesi forniti</u>
Valle Miano (Ancona)	333.704	2.700	Ancona, Falconara Chiaravalle e fra- zioni.
P. Recanati	56.000	450	Loreto, Camerano Numeri, Castellder- do e frazioni.
C. di Esino UNES	46.990	365	Vari Paesi Valle Esino
Sottifiori (Jesi) Soc. Montecentini	10.000 28.000	60	Senigallia
Ditta Bernardini & Cecacci	13.200	150	Vari Paesi Valle Esino.
C. le Balzette Fabiano	25.000	70	Vari Paesi Valle Esino
		140	Fabiano e frazio- ni.

:/:

page 3)

B) = INTERRUZIONI

Varie interruzioni di breve durata dovute alle centrali di produzione.

Ancona, 2 gennaio 1945.

HEADQUARTERS
AMG/AC
ABRUZZI-MARCHE REGION

RECEIVED
P.W. & U.S./C.A.C.
- 3 JAN 1945 200

TO : HQ. AC. P.W. & U. Sub-Commission
(Attn of Maj Renton)
SUBJECT: Weekly Reports.

REF. : R 5/516/2/2

DATE : 2 Jan. 1945

Here 1th report in duplicate from U.N.E.S. Pescara for the
period 18 to 24 Dec. 1944.

FOR THE REGIONAL COMMISSIONER

C.A. Latimer
C.A. LATIMER
Lt. Col. C.E.
Regional Engineer

JEF/tl

*Transmitted by
JEF Col. Latimer
4-1-45*

*Maj Renton
Capt*

*One copy
to U.N.E.S.*

4-1-45

6121

495v

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'
AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA DI MACERATA

II - 17 dicembre 1944

A- Ripristino Centrali Generatrici

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	Numero Operai	Data di ultimazione
Montefranco	Speso i lavori per mancanza di tavole per il tetto	==	31/3/45
Montelupone	Riparazione argine canale di scarico rotto il 21/II	31	13/12/44
Sforzacosta	Riparazione diga e ricostruzione provvisoria asportata dalla piena il 27/II	40	15/12/44

B- Produzione Settimanale delle Centrali

Nome	Produzione settimanale in KWH	Domanda massima settimanale in KW
Sforzacosta	9.000 (circa)	150 (circa)
Montelupone	19.000 "	200 "
Fontenoco	40.000 "	240 "
Montefranco	(ferma)	ferma

C- Distribuzione di Energia dalle Cabine

Non esistono misuratori nelle cabine di trasformazione

D- Interruzione di Servizio

Data	Durata	Causa	Conseguenze
27/II	108	Rottura presa provvisoria in fascine e paletti per aumento d'acqua nel Chienti	Riduzione del già ridotto servizio di distribuzione.
28/II	72	Rottura argine sinistro canale di scarico centrale di Montelupone a causa aumento acqua sul fiume Potenza	Sospensione totale di energia elettrica su: Stazione Montecosaro, Montecosaro, Montelupone, Villa Potenza, Treia, Passo Treia, Sforzacosta, Corridonia Petriolo e riduzione del servizio di distribuzione sul centro di Macerata.

E- Progetti per Ripristini Futuri

N. N.

6123

AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA

giorno	Ora e durata in interruzione	Causa	effetto
21	6.10-7.45 = 1.35	30 KV. Pescara Lanciano	Continuo disservizio per 7 scatti di seg- gia che toglie corrente per sovraccarico-
	7.50-8.05 = 15'	"	Manca corrente dalla S.M. Alle 7.58 alimen- tati Chieti e Pescara dal Verde, distacco- do Teramo (tensione discesa a 13 KV.) Alle ore 8.05 ristabiliti tutti i servizi.
	15.40-15.46 = 6'	"	Manca corrente S.M. e Verde-Ristabiliti tut- ti i servizi alle 15.47 e chiuso parallelo con Tavo.
22	5.40-0.45 = 2'	"	Scatto automatico - Ore 0.49 chiuso paral- lelo col Tavo in Cabina Pescara.
	6.17-9.42 = 3.25	"	N° 10 interruzioni S.M. - Solo alle 9.42 ripristinato servizio regolare. Delle 11.12 alle 12.35 tolto corrente 6 KV. Spo- lore per inserzione cabina Villa Carmine di Montesilvano.
23	17.03-17.06 = 3'	"	Interruzione S.M. per sovraccarico.
	20.30-20.32 = 2'	"	"
	21.02-21.04 = 2'	"	"
		"	Dalle ore 10.30 alle 11.15 tolto corren- te 6 KV. Spoltore - Città S. Angelo per allaccio linea 6 KV. Montesilvano Colli alla cabina del Carmine.
24	10.47-10.50 = 3'	30 KV Pescara- Teramo	Scatto causato da scarica in linea.
	8.30-8.33 = 3'	30 KV. Pescara Lanciano	Manca corrente da Lanciano e alle 8.35 chiuso parallelo con Teramo e Pescara.

RAPPORTO INTERRUZIONI DAL 18 AL 24 DICEMBRE 1944

Giorno	Ora e durata ta interruzione	Causa	effetto
18	8.57-9.08 = 11'	30 KV. Pescara- Lanciano.	Manca corrente dalla SME-Durante tale periodo non alimentate solo Pescara dal Verde. Alle ore 9,10 ristabilito servizio, chiuso parallelo con Farindola e dato corrente a Chieti e Teramo.
	9.37-9.43 = 6'	"	S.M.E. toglie corrente per eccessivo carico (25%). Ridotto servizio su Pescara. Di. staccato Teramo e Chieti perchè tensione discesa a 10 Kv.
	11.32-13 = 1°, 28	"	Lanciano toglie corrente su Pescara per lavori in linea.
	13.40-17,14-3°, 34	"	SME toglie corrente per sovraccarico. Di. staccati Teramo e Chieti e fatto servizio. Ridotto su Pescara per mancanza disponibilità Verde.
	17,38-17,42 = 6'	"	SME toglie corrente e causa disservizio Farindola - Verde - Vengono interrotti tutti i servizi.
	18.56-10-57 = 1'	"	2 interruz. SME su Lanciano p. sovraccarico. Si rimane fuori servizio anche con Farindola e il Verde. Alle ore 19,08 ripristinati tutti i servizi, distaccando però Centro Giulianova ad evitare che la SME tolga corrente per sovraccarico (Teramo prelevava 20 A.). Alle ore 22,28 messo corrente 14 Giulianova.
	18.58-18,07 = 8'	"	Veniamo informati che alle ore 20 circa è stato messo in servizio in C.le De Cecco (Verde) il II gruppo da 500 KV.
19	12.05-12,17 = 12'	"	Manca corrente da Lanciano e scatta Farindola su Pescara. Alle ore 12,07 Farindola lancia corrente su Pescara e si alimentano i soli centri della Valle del Tavo. Ore 13,17 chiuso parallelo Tavo (S.M.E. in Cabina Pescara).
	20,45-20,50 = 5'	"	Manca corrente da Lanciano e scatta Farindola - ore 20,52 chiuso parallelo Tavo - SME in Cabina Pescara.
20	7,05-7,10 = 5'	"	Manca corrente da Lanciano, per mancanza Poggia. Alle ore 7,11 chiuso parallelo con Farindola e ripristinati tutti i servizi.

chiuso parallelo con Farindola e dato cor-
rente a Chieti e Teramo -

S.M.E. toglie corrente per eccessivo cari-
co (25A) - Ridotto servizio su Pescara. Di-
staccato Teramo e Chieti perché tensione
discesa a 10 KV.

Lanciano toglie corrente su Pescara per
lavori in linea -

SME toglie corrente per sovraccarico. Di-
staccati Teramo e Chieti e fatto servizio
ridotto su Pescara per mancate disponibi-
lità Verde -

SME toglie corrente e causa disservizio
Farindola - Verde - Vengono interrotti
tutti i servizi -

2 interruz. SME su Lanciano p. sovraccarico -
si rimane fuori servizio anche con Farin-
dola e il Verde. Alle ore 19,08 ripristi-
nati tutti i servizi, distaccando però
Centro Giulianova ed evitare che la SME
tolga corrente per sovraccarico (Teramo
prelevava 20 A). Alle ore 22,28 messe
corrente 34 Giulianova -

Veniamo informati che alle ore 20 circa è
stato messo in servizio in C.le De Cecco
(Verde) il II gruppo da 500 KV -

Manca corrente da Lanciano e scatta Farin-
dola su Pescara. Alle ore 12,07 Farindola
Lancia corrente su Pescara e si alimenta -
no i soli centri della Valle del Tavo -
Ore 13,19 chiuso parallelo Tavo (S.M.E. in
Cabina Pescara) -

Manca corrente da Lanciano e scatta Farin-
dola - ore 20,52 chiuso parallelo Tavo -
SME in Cabina Pescara -

Manca corrente da Lanciano, per mancanza
Poggia. Alle ore 7,11 chiuso parallelo
con Farindola e ripristinati tutti i ser-
vizi -

Manca corrente da Poggia - alimentazione da
Pera S.M. per Chieti e Pescara - Distaccato
durante tale periodo Teramo p. sovraccarico

9.37-7.43 = 6.

11.32-13 = 1.28

13.40-17.14 = 3.34

17.38-17.42 = 6.

18.56-19.57 = 1.
19.59-19.07 = 6.

19 12.05-12.17 = 12.

20.45-20.50 = 5.

20 7.05-7.10 = 5.

17.07-17.45 = 38.

B) - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI -

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale in kWh.</u>	<u>Punta massima in KW.</u>
Farindola	31.083	205

C) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE -

Farindola	31.083	205
Pescara	120.348	980
Lanciano	80.000	700
Consegna Centrali Verde	30.000	200
S.Salvo	50.000	450

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla Centrale di Farindola di proprietà della UNES, dalle 4 centrali del Fiume Verde di proprietà di fornitori di energia alla UNES e dell'energia che viene fornita alla UNES dalla Società Meridionale di Elettricità nel punto di presa S.Salvo, essendo questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocata nei vari raggruppamenti dei centri di servire.-

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimati non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di adatti apparecchi di misura sia nelle centrali che nelle cabine.-

D) - PRINCIPALI INTERRUZIONI DEL SERVIZIO -

Vedi specchio allegato -

SITUAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLA SOCIETA' UNES

DIREZIONE ESERCIZIO PESCARAdal 18 al 24 Dicembre 1944 -*Translated by
C. Lewis*- RIABILITAZIONECENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante la settimana</u>	<u>N° operai impiegati</u>	<u>data di ultimazione -</u>
Fara Filiorum Petri	Si sta in attesa che il Comando Allente provveda alla riparazione della condotta forzata -	--	--

LINEE DI TRASMISSIONE

<u>Linea 60 KV. Lanciano - Cupello -</u>	Mancano 14 campate di filo per terminare lavoro. Si è in attesa del relativo conduttore -	n.16
--	---	------

Linea 30 KV. Chieti Scalo - Scalo - Bussi Tronco Chieti Scalo-Scalo Proseguono da parte della S.M.E. i lavori di ricostruzione delle linee. Anche da parte della UNES continuano i lavori di recupero della ex linea linea 30 KV. Lanciano-Pescara. Il lavoro procede assai lentamente per mancanza di adeguati mezzi di trasporto.

Tronco Scalo - Tocco -
A posto -

Tronco Tocco - Bussi
Ultimato il lavoro di sistemazione tralicci onde procedere al tesaggio dei conduttori e si attendono gli isolatori per iniziare l'armamento dei sostegni.

Al 15/1/45 compatibilmente disponibilità materiali e condizioni atmosferiche -

Linea 30 KV.
G.li Verde-O.le Aventino

Non ancora iniziati i lavori per mancanza di mezzi di trasporto. -

1 5 3 2

ACC 200/PWU

(2 OF 2)

10000/150/518

REPORT
OCT. 19

10000/150/518

REPORTS FROM "U.N.E.S."
OCT. 1944 - APR. 1945 (2 OF 2)

HEADQUARTERS
ARG/AC
ABRUZZI-MANCHE REGION
C. M. P.

RECEIVED
P.W. & U.S.C.A.C.
28 DEC 1944 194

TO : HQ, AS, P.W. and U. Sub-Commission.
(Atten of Maj. Renton).

SUBJECT: Electricity Situation, Weekly Reports.

REF : R5/518/2/2.

DATE : 24 Dec. 1944.

Maj. Renton
Maj. Brown
Capt. Van May

Herewith Sec. Terni reports in duplicate for the
periods 26 Nov. to 3 Dec. and 3 to 9 Dec.


Also *Municipal Commission Report for* {
Nov 13/17
Nov 20/27
Dec 4/10.
Dec 11/17

For the Regional Commissioner :

C. A. Latimer
C. A. LATIMER
Lt. Col. C. E.
Regional Engineer.

JET/edf.

*Translated
by sup. trace*

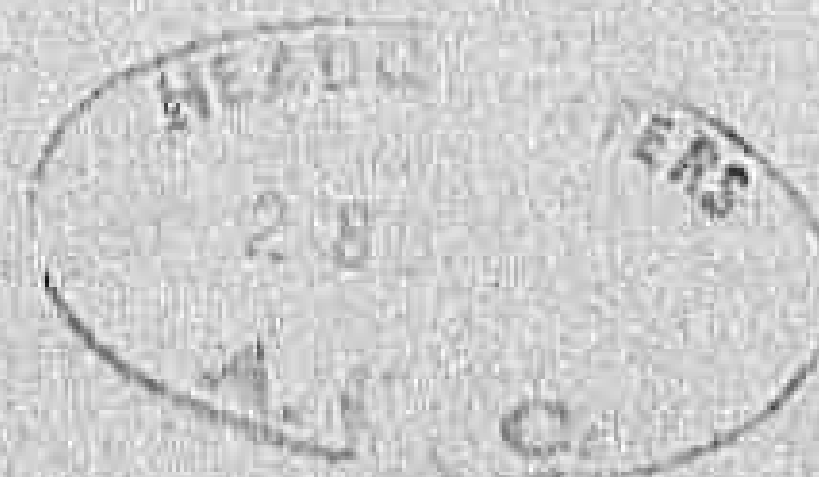

6418

4314

Translated by [unclear]
SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'

AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA DI MACERATA *Comune*

13 - 19 NOVEMBRE 1944

Electric situation

Hydro plants rehabilitation				
A- <u>Ripristino Centrali Generatrici</u>		Kind of work	n. of working Numero Operai	Completion date Data di ultimazione
Nome Name	Natura del lavoro fatto durante la settimana			
Montefranco	<i>Masonry work for 1 set repairs</i> Preparazione opere murarie per montaggio di un gruppo. Non rifatto il tetto a causa della mancanza di tavole, tegole e cemento.		4	31/3/45
<i>roof not yet rebuilt for lack of materials</i> Montelapone	Riparazione argine canale di scarico <i>discharge canal leve repair</i>		15	25/11/44
Sforzacosta	Riparazione diga sul fiume Chienti (occorre cemento) <i>Chienti river dam repair (cement needed)</i>		37	28/2/46 (salvo il cattivo tempo ed il cemento)

max. peak

B- <u>Produzione Settimanale delle centrali</u>		<i>Domanda massima settimanale in KW</i>
Nome	Produzione settimanale in KWH <i>Weekly generation</i>	
Sforzacosta	42.000 (circa) <i>approx</i>	250 (circa)
Montelapone	<i>ferma stopped</i>	<i>ferma stopped</i>
Fontenoco	33.000 (circa)	200 (circa)
Montefranco	<i>ferma</i>	<i>ferma</i>

E
 C- Distribuzione di Energia dalle Cabine
 Non esistono misuratori nelle cabine di trasformazione.
no meters in the substations

D- Interruzioni di servizio

Data	Durata	Causa
15/11	1,30	Trasformatore a palo dell'Istituto Agrario <i>pole transformer of the Agriculture Institute</i>

outages

S.A. control unit not working
But. Mil. Hosp. not energized
 Conseguenze
 Senza corrente l'Ospedale Militare Inglese ed il Convalescenziario Sud Africano.

E- Progetti per Ripristino Futuri
 N. N.

AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA DI MACERATA

20 - 26 NOVEMBRE 1944

A- Ripristino Centrali Generatrici

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	Numero Operai	Data di ultimazione
Montefranco	Preparazione opere murarie per montaggio di un gruppo. Non rifatto il tetto a causa della mancanza di tavole, tegole e cemento.	4	31/3/45
Montelupone	Riparato argine canale di scarico	15	23/II/44
Sforzacosta	Riparazione diga sul fiume Chienti. Occorre cemento	39	28/2/44 (salvo il cattivo tempo ed il cemento)

B- Produzione Settimanale delle Centrali

Nome	Produzione settimanale in KWH	Domanda massima settimanale in KW
Sforzacosta	15.200 (circa)	200 (circa)
Montelupone	16.000 (circa)	200 (circa)
Montecosaro	33.000 (circa)	200 (circa)
Montefranco	ferma	ferma

C- Distribuzione di Energia dalle Sabine
Non esistono misuratori nelle cabine di trasformazioneD- Interruzione di Servizio

Data	Durata	Cause
21/II	78	Strucelatura di due matasse dell'alternatore di Sforzacosta a causa della rottura di due fili di A.T., dovuto a soldati inglesi a seguito di abbattimento di piante

Conseguenze

During 78 hours not energized!

Senza corrente per 78 ore consecutive - Corridonia, Petriolo, Montecosaro, Montelupone, Treia, Sforzacosta, Stazione Montecosaro, Passo Treia. In Macerata servizio ridotto e a tensione molto bassa.

E- Progetti per Ripristino Futuri

N. N.

in operation - and tension very low.

2 H.T. Wires broken by British - 2 Sforzacosta will be repaired - due to 2 H.T. Wires broken by British - 2 Sforzacosta will be repaired - due to

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'
AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA MACERATA

4 - 10 DICEMBRE 1944

A- Ripristino Centrali Generatrici

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	Numero Operai	Data di ultimazione
Montefranco	Sospeso i lavori per mancanza di tavole per il tetto	==	31/3/45
Montelupone	Riparazione argine canale di scarico rotto il 28/II	31	13/12/44
Sforzacosta	<i>Dom repair - and provisional</i> Riparazione diga <i>at Montelupone</i> zione provvisoria asportata <i>by crew</i> dalla piena il 27/II <i>on Nov. 27</i>	40	11/12/44

B- Produzione Settimanale delle Centrali

Nome	Produzione settimanale in KWH	Domanda massima settimanale in KW
Sforzacosta	ferma	ferma
Montelupone	ferma	ferma
Fontenoco	40.000 (circa)	240 (circa)
Montefranco	ferma	ferma

C- Distribuzione di Energia delle Cabine

Non esistono misuratori nelle cabine di trasformazione

D- Interruzione di Servizio

Data	Durata	Causa
27/II	168	<i>provisional dam broken</i> Rottura presa provvisoria in fascine e paletti per aumento d'acqua nel chian <i>in interrupted water flow in chian</i>
28/II	140	Rottura argine sinistro canale di scarico centrale di Montelupone a causa aumento acqua sul fiume Potenza

new.
Conseguenze
Reduction of the
riduzione del già ridotto servizio di distribuzione *which operation not carried out*
Sospensione totale di energia su:
Stazione Montecosaro, Montecosaro, Montelupone, Villa Potenza, Treia, Passo Treia, Sforzacosta, Corridonia, Petriolo e riduzione del servizio di distribuzione sul centro di Macerata.

of the left levee in the discharge canal due to increased water flow on the Potenza.

Macerata per ridurre

E- Progetti per Ripristini Futuri

N. N.

AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA

611

P.W. & U.

HEADQUARTERS
AMG/AC/
ABRUZZI-MARCHE REGION
C. M. F.

TO : HQ, AC, P. W. & U Sub-Commission
(Attn: Maj. Renton).

SUBJECT: Electricity Situation. Weekly Reports.

REF : R5/516/2/2.

DATE : 20 Dec. 1944.

RECEIVED
P.W. & U S/CAC
22 DEC 1944 200

Maj. Renton
Capt. Vannoy

Herewith u/a reports in duplicate:

UNES Aquila for period 21 Nov. to 16 Dec.

Tolentino Municipality for period 10 to 16 Dec.

UNES Pizzara .. 11 to 17 Dec.

For the Regional Commissioner :

C. A. LATIMER
C. A. LATIMER
Lt. Col. C. E.
Regional Engineer.

JEF/edf.

*One copy scheduled
to Mary for U.I.E.S.*

6414

C.F. C. Macerata
N. 1522

Prot. N.

OGGETTO

Azienda Speciale dei Servizi Municipalizzati del Comune di Tolentino

ELETTRICITÀ - ACQUA POTABILE

Tolentino, li

Cassa postale N. 29 - Coda corrente postale N. 15.2756
Telefono 13

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITÀ

dal 10 al 16 Dicembre 1944

A- RIPRISTINO-

-CENTRALI GENERATRICI-

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante la settimana</u>	<u>Numero operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Addolorata 1° Gruppo	Terminato avvolgimento statore-Preparazione pezzi turbina fusi ed altri da fondere	6	15/ I/ 1945
2° gruppo	Preparazione pezzi turbina	2	31/ 3/ 1945
Ponte	Proseguono le prove di collaudo e di messa a punto	6	22/12/1944

RIPRISTINO

LIVEL DI TRASMISSIONE

N.N.

B- PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale in Kilowattora</u>	<u>Domanda massima settimanale in Kilowatt-ora</u>
-------------	--	--

Pianarucoli

220.000

C- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>Kilowatt-ora distribuiti ogni settimana</u>	<u>Domanda massima durante la settimana</u>	<u>Comuni</u>
-------------	--	---	---------------

Cabina UNES

127.330

D- INTERRUZIONE PER IL SERVIZIO

Rimesso in funzione il giorno 11 alle ore 14 dopo rimesso in ordine la pompa.- Altre interruzioni per disservizio rete Unes.

AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI
MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'

dal 10 al 16 Dicembre 1944

A- RIPRISTINO-

-CENTRALI GENERATRICI-

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante la settimana</u>	<u>Numero operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Addolorata 1° Gruppo	Terminato avvolgimento statore-Preparazione pezzi turbina fusori ed altri da fondere	6	15/ I/ 1945
2° gruppo	Preparazione pezzi turbina	2	31/ 3/ 1945
Ponte	Proseguono le prove di collaudo e di messa a punto	6	22/12/1944

RIPRISTINO

LIVEL DI TRASMISSIONE

N.N.

B- PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale in Kilowattora</u>	<u>Domanda massima settimanale in Kilowatt-ora</u>
Pianarucci	220.000	

C- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>Kilowatt-ore distribuiti ogni settimana</u>	<u>Domanda massima durante la settimana</u>	<u>Comuni</u>
Cabine UNES	127.380		

D- INTERRUZIONE PER IL SERVIZIO

Rimesso in funzione il giorno 11 alle ore 14 dopo rimesso in ordine la pompa.- Altre interruzioni per disservizio rete Unes.



AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
IL DIRETTORE

[Handwritten signature]

SITUAZIONE SULL'ELETTRICITA' IN
SOCIETA' URES
DIREZIONE DI AQUILA

dal 21 Novembre al 16 dicembre 1944

A) RIABILITAZIONE		CENTRALI GENERATRICI	
NOE	Natura del lavoro fatto	Numero degli operai impiegati	Data di ultimazione
Pettorano	Ultimata l'installazione di un gruppo da 300 KVA e continuata l'installazione del secondo gruppo. Ultimati vari lavori murari	10	"
Molina	Ultimato taglio di infrastruttura. Prosegue il lavoro al canale di scarico	18	"
Morgone (Castel di Sangro)	Prosegue approvvigionamento dei materiali. Eseguito il trasporto dell'alternatore da Sulmona a Castel di Sangro.	"	"
Pescina (Collecchie)	Sospesa la riparazione del tetto per mancanza di tegole	"	"
- RIABILITAZIONE LINEE DI TRASFORMAZIONE			
30 KV. Avezzano-Carcoli	Ultimati i lavori di riparazione	"	10/12/1944
B) PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 21/11 AL 16/12/1944			
NOE	Produzione in KWO	Domanda massima in KW.	
Centrale Pietre Regie	64.320	120	
Centrale Pratola Peligna	3.423	12	
C) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE			
NOE	Kilowattora distribuiti	Domanda massima - Villaggi forniti KW.	
Aquila	267.296	760	

Pettorano

Ultimata l'installazione di un gruppo da 300 KVA e continuata l'installazione del secondo gruppo. Ultime ti vari lavori murari

10

Molina

Ultimato taglio di tramea. Prosegue il lavoro al canale di scarico

18

Morgone
(Castel di Sangro)

Prosegue approvvigionamento dei materiali. Esseguito il trasporto dell'alternatore da Sulmona a Castel di Sangro.

Pescina
(Collechio)

Sospesa la riparazione del tetto per mancanza di tegole

30 KV. Avezzano-Carsoli Ultimato i lavori di riparazione

10/12/1944

B) PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 21/11 AL 16/12/1944

Produzione in KW. Domanda massima in KW.

NOTE

Centrale Pietre Regie 64.320

120

Centrale Pratola Peligna 3.423

12

C) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

Kilowattora distribuiti - Domanda massima - Villaggi forniti

NOTE

Aquila

267.296

760

(1) 6:12

Sulmona

Non ha apparecchio di misura

Avezzano

Non ha apparecchio di misura

(1) Della Provincia di Aquila sono fuori servizio i centri risultanti

dall'elenco allegato

24

[illegible]

L'Aquila 11

ALICE M. GULMOND

I/I2/44

16.25

16.27

1d-000

1900

8/12/44

19.20

19.25

id em

Index

• • • • •

16 DIC. 1944

IT SYSTEMS, INC.

6:77

ELANCO DEI CENTRI FUORI SERVIZIO

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Aquila (Vasche di Pettino) | - Balsorano |
| - Ville di Fano | - Roccaraso |
| - Pescocostanzo | - Rivisondoli |
| - Canistro | - Roccamare |
| - Castrolibero | - Pescocostanzo |
| - S. Restituta | - Pietrarsa |
| - S. Vincenzo Valle Roveto | - Ateleta |
| - Roccaraso | - Rocca Pia |
| - S. Giovanni Valle Roveto | |

16 DIC. 1944

L'Aquila li

- Canistro
- Castromuovo
- S. Restituta
- S. Vincenzo Valle Roveto
- Roccarvivi
- S. Giovanni Valle Roveto
- Roccacinquemiglia
- Pescocostanzo
- Pietrarsieri
- Ateleta
- Rocca Pia

16 DIC. 1944

L'Aquila 11

6470

SITUAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLA SOCIETA' UNES --

DIREZIONE ESERCIZIO PESCARA

DALL'11 DICEMBRE AL 17 DICEMBRE 1944.-

Trasmissione
C. 11/12/44
20 DEC 1944
GION

A) - RIABILITAZIONE

CENTRALI GENERATRICI

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	N° operai impiegati	Data di ultimazione
------	--	---------------------	---------------------

Sara Filiorum Petri

Ultimato rifacimento in tonaci

--

--

Ultimato montaggio quadro e connessioni fra questi, l'alternatore e l'uscita.

--

--

Comando Tecnico Alleato giorno 15 eseguito prove condotta forzata, che sotto la normale pressione dell'acqua immessa, ha ceduto nella parte ricostruita in cemento armato.

LINEE DI TRASMISSIONE

Linea 60 KV. Lanciano Cupello.

Pressochè ultimato il tesaggio conduttori

N.16

Al 24-12-1944
compatibilmente
ai mezzi di trasporto.

Linea 30 KV. Chieti Scalo-Scafa-Bussi -

1) - Tronco Chieti S.-Scafa
Proseguono da parte della S.M.E. i lavori di costruzione delle linee. Anche da parte della UNES continuano i lavori di recupero della ex linea 30 KV. Lanciano-Pescara. Il lavoro procede assai lentamente per mancanza di adeguati mezzi di trasporto.

2) - Tronco Scafa-Tocco
A posto.

3) - Tronco Tocco-Bussi
Ultimato il lavoro di sistemazione tralicci onde procedere al tesaggio dei conduttori e si attendono gli isolatori per iniziare l'armamento dei sostegni

--

Al 15-1-1945 compatibilmente disponibili materiali e condizioni atmosferiche.

6409

Linea 30 KV.
Centrali Verde-Centrale Aventino

Non ancora iniziati i lavori per mancanza di mezzi di trasporto.

PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale in Kwh.</u>	<u>Punta massima in R</u>
Farindola	32.271	227

C)- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

Farindola	32.271	227
Pescara	67.476	831
Lanciano	40.000	680
Consegna Centrali del Verde	15.000	200
S.Salvo	25.000	400

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla Centrale di Farindola di proprietà UNES, dalle 4 centrali del Fiume Verde di proprietà di fornitori di energia alla UNES e dell'energia che viene fornita alla UNES dalla Società Meridionale di Elettricità nel punto di presa S.Salvo, essendo questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocata nei vari raggruppamenti dei centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimati non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di adatti apparecchi di misura sia nelle centrali che nelle cabine.

D)- PRINCIPALI INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Vedi specchio allegato.

UNITA' DEI SERVIZI ELETTRICI - ESERCIZIO PESCARA
RAPPORTO INTERRUZIONI DALL'11 AL 17 DICEMBRE - 1944

Giorno	Ora e durata interruzione	Causa	Effetto
Giorno 11	11,10-11,25=15'	30 KV. Pescara Lanciano -	Mancata corrente da Lanciano. Centri Pescara e Chieti serviti da Farindola. Alle 11,30 ripristinato parallelo e dato corrente Teramo, già distaccato alle 11,10 per scarsa disponibilità.
	11,27-11,30=3'		
	12,05-12,15=10'	" " "	Scatta anche Farindola per sovraccarico. Alle 12,15 Centri Pescara, Chieti, Teramo serviti da C.Li Verde e i centri della Valle del Tavo serviti da Farindola.
	14,28-14,58=30'	" " "	Ore 14,30 alimentato Pescara da Farindola, distaccando Centro Tavernola. Alle 14,58 ripristinati i servizi come sopra.
	15,58-16,20=22'	" " "	Durante tale periodo restano senza corrente Centri Pescara, Chieti, Teramo, ripristinato servizio alle 16,20. Alle 16,25 Lanciano informa che i Centri di Ortona, S.Vito, Lanciano, Ortona, scigno sono senza corrente e Centrali del Verde alimentano solo Pescara.
Giorno 12	17,05-17,20=15'	" " "	Pescara servita da Farindola, distaccando tutti i centri della Valle del Tavo e Centri di Chieti e Teramo. Alle 17,22 chiuso parallelo Tavo-Verde e messo corrente Chieti e Teramo. Alle 21,30 dato corrente 6 KV. Spoltore.
	--	--	Dalle 0,30 alle 7 dato corrente centro Tavernola, lasciando fuori servizio Loreto A. per guasti sulla linea 6 KV.. Ore 8 messo corrente 6 KV. Spoltore e Città S. Angelo. Ore 7,50 tolto corrente rete 6 KV. Pescara (turno) e ripristinato servizio ore 16,15 (solo luce assorbimento 30 A sul 6 KV). Ore 8 dato corrente Penne e distaccato ore 16,18 per sovraccarico. Ore 17,05 distaccato Spoltore per sovraccarico. Ore 17,10 distaccato periferia Chieti per sovraccarico. Ore 19,30 dato corrente Chieti Scalo. Ore 20,30 " " Spoltore e Città S. Angelo.

Giorno	Ora e durata interruzione	Causa	Effetto
Giorno 13	--	--	Ore 6,05 distacco Spoltore per sovraccarico e ridotto Carico Chieti. Messaggio corrente Centri Tavernola, Penna, Farindola, Montebello, Bisenti. Ore 17,10 aperto parallelo Verde-Tavo per tensione bassa che non permette lavorare alle industrie di f.m.. Ore 10,05 sezionato Spoltore per mettere a tensione Cabina Ospedale Civile di Pescara Ore 16,30 tolto corrente 6 KV. di Bisenti e Montebello (ore di punta). Ore 16,34 Lanciano chiude parallelo con S.M.E. e quindi Pescara con Farindola.
	16,55-17,03=8'	30 KV. Pescara	Scatti automatico.
	21 - 21,03=3'	Lanciano -	
	22,30-22,32=2'	30 KV. Pescara	Per prove linea 15 KV. Giulianova che risulta guasta e quindi rimane fuori servizio. Rimesso corrente su Teramo.
		Teramo -	Ore 22,35 rimesso corrente ai centri distaccati nelle ore di punta.
Giorno 14	--	--	Ore 7 tolto corrente centro Tavernola, Penna, Farindola, Montebello. Ore 7,25 dato corrente Spoltore, Città S. I. gelo e periferia Chieti.
	7,35-7,55=20'	30 KV. Pescara	Ore 7,45 alimentato solo Pescara da Farindola. Alle 7,55 ripristinato parallelo e dato corrente Chieti e Teramo.
		Lanciano	
	7,58-8 = 2'	" "	Idem come sopra.
			Ore 9,10 distacco Pescara per sovraccarico (70-80 ..).
	12,45-15,35=27' e 50'	" "	S.M.E. fuori parallelo (manca una fase). Alimentato alle ore 16,28 Pescara Centro (Tavo-Verde.)
	16,28-16,48=20'	" "	Scatto automatico Centrali Verde. Alimentato Pescara da Farindola.
			S.M.E. ancora fuori parallelo per guasti tronco linea 30KV. S. Salvo-Montenero. Ridotto servizi Centri Pescara, Chieti, Teramo e distacati tutti i centri Valle Tavo Spoltore e Periferia Chieti.
Giorno 15	--	--	Dalle 7,20 alle 21,45 distacco Spoltore e ridotto carico Chieti. Ore 7,25 dato corrente Centri Penna, Tavernola, Montebello, Bisenti, Farindola.
	10,20-11,30	30 KV. Pescara	Brevissimi scatti automatico. Ridotto carico Lanciano -

Giorno	Ora e durata interruzione	Causa	Effetto.
	15,26-16,48= 30 KV. Pescara 1° e 22' Lanciano -		rico Teramo. Ore 11,58 Lanciano toglie corrente per met- terai in parallelo con la S.M.E. e alla ore 12,02 chiuso parallelo con Tavo. Continui scatti automatico ed alle 16,48 manca la S.M.E.. Fatto servizio ridotto. Alle 18,10 ristabilito parallelo con la S.M.E. che comunica che nostro prelievo non deve superare 500 KW. Di conseguenza nelle ore di punta distaccate le f.m. in tutti i centri serviti lasciando solo Luca Ore 19,15 Teramo non riduce il carico (10 A.) e quindi tolto corrente. Tolto cor- rente anche 6 KV. Spoltore, Tavernola e, Penne. Chieti riduce carico da 9 a 6 A. Ore 20 dato corrente Teramo (9 A.) Ore 21,50 dato corrente con carico ridotto Penne, Tavernola e Spoltore. Ore 23,30 dato corrente Giulianova, Bisent e Montebello. Dalle ore 6,20 allo 20,50 tolto corrente Tavernola per turni. Dalle 7 alle 8,16 tolto corrente Pescara per sovraccarico. N.4 interruzioni S.M.E. e Lanciano su Pe- sara. Non si conosce la causa poiché su rico di Pescara non eccessivo. Durante ultima interruzione alimentato solo Pesca- ra da Farindola. Scatti automatici Lanciano e Farindola. Ore 7,12 chiuso parallelo Lanciano-Farindola in Cabina Pescara. Dalle ore 9 alle ore 9,15 tolto corrente 6 KV. Pescara e Spoltore per smontaggio relais interruttore 6 KV. in Cabina di Pescara. Ore 17,10 distaccato Giulianova da Teramo per sovraccarico. Ore 18 rimesso corrente su Giulianova.
Giorno 16	--	--	
	8,12-8,04=2' 9,45-9,52=3' 11,20-11,22=2' 18,15-18,23=8'	30 KV. Pescara Lanciano	
" 17	7,05-7,08=3'	" "	

15,26-16,48= 30 KV. Pescara
1^{re} 22' Lanciano -

ore 12,02 chiuso parallelo con Tavo.

Continui scatti automatico ed alle 16,48
manca la S.M.E.. Fatto servizio ridotto.

Alle 18,10 ristabilito parallelo con la

S.M.E. che comunica che nostro prelievo

non deve superare 500 KW. Di conseguenza

nelle ore di punta distaccate le f.m. in

tutti i centri serviti lasciando solo luce

Ore 19,15 Teramo non riduce il carico

(10 A.) e quindi tolto corrente. Tolto cor

rente anche 6 KV. Spoltore, Tavernola e,

Penne. Chieti riduce carico da 9 a 6 A.

Ore 20 dato corrente Teramo (9 A.)

Ore 21,50 dato corrente con carico ridotto

Penne, Tavernola e Spoltore.

Ore 23,30 dato corrente Giulianova, Bisent

e Montebello.

Dalle ore 6,20 alle 20,50 tolto corrente
Tavernola per turna.

Dalle 7 alle 8,18 tolto corrente Pescara
per sovraccarico.

N.4 interruzioni S.M.E. e Lanciano su Pe-
scara. Non si conosce la causa poiché es-
sico di Pescara non eccessivo. Durante
ultima interruzione alimentato solo Pesca-
ra da Farindola.

Scatti automatici Lanciano e Farindola. Ore
7,12 chiuso parallelo Lanciano-Farindola in
Cabina Pescara. Dalle ore 9 alle ore 9,15
tolto corrente 6 KV. Pescara e Spoltore
per smontaggio relais interruttore 6 KV.
in Cabina di Pescara.

Ore 17,10 distaccato Giulianova da Teramo
per sovraccarico. Ore 18 rimesso corrente
su Giulianova.

orno 16 --

8,12-8,04=2'
9,45-9,52=3'
11,20-11,22=2'
18,15-18,23=8'

30 KV. Pescara
Lanciano

" 17 7,05-7,08=3'

6405

General Office

RECEIVED
P.W. & U.S./C.A.C.
23 DEC 1944 198

HEADQUARTERS
AMG/AC
ABRUZZI-MARCHE REGION
C.M.F.

TO : HQ. AC. P.W. & U. Sub-Commission.
(Atten. Maj. Renton)

SUBJECT: Electricity Situation. Weekly Reports.

REF : R5/516/2/2.

DATE : 21 Dec. 1944.

Herewith report in duplicate from UNES
Ancona for the period 10 to 16 Dec.

HEADQUARTERS
23 DEC
A. C.

For the Regional Commissioner :

C. A. Latimer
C. A. LATIMER
Lt. Col. C. E.
Regional Engineer.

JEF/ecf.

*Translated by
Colin
JEF*

*Maj. Renton
copy
vanny*

6404

SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ANCONASITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ESERCIZIO DI ANCONA

10 - 16 dicembre 1944

A) RIPARAZIONI CENTRALI GENERALI

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto</u>	<u>N° Operai</u>	<u>data di ultimazione</u>
C.le S. Elena	Messo in servizio 2° sal to=Circa KVA 200.		
Cabina 30 KV Falconara	Proseguono i lavori per contaggio provvisorio ca bina 30/6.	8	30.12.944
Cabina 30 KV Senigallia	Proseguono i lavori per contaggio provvisorio ca bina 30/6.	6	30.12.944

B) RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE

Linea 30 KV
Falconara-Senigallia
Senigallia-Palcos
no.

Ultimato il rialzamento
di V-37 sostegni sul tron
co Falconara-Senigallia. Si
sta ora tesando le linee.
Rialzamento pali nel tron
co Senigallia-Palcos.

30

Linea 30 KV
Ancona-Fa
briano.

Riparazione fili rottissimi
in opera fili e pali gen
centralevisione.

8

Linea 30 KV
S. Elena-Fa
briano.
Pescara-Pesaro
Pescara-Pesaro

Pronto per essere collegato.

C) PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UHES

<u>Nome</u>	<u>Produzione Settimanale</u>	<u>Domanda massima nella settimana KWO</u>
-------------	-------------------------------	--

S. Elena
Agugliano
Risparmiana
Francolini

10.500
17.525
14.450

160 (tre giorni)
100

Perme per danni alle opere idrauliche provocati
da piene del fiume Tevere

Cabina 30 IV Proseguono i lavori per
montaggio provvisorio ca
bina 30/5. 8 30.12.944

Cabina 30 IV Proseguono i lavori per
montaggio provvisorio ca
bina 30/6. 6 30.12.944

B) RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE

Linea 30 IV Ultimo il rialzamento
di 17 sostegni sul tron
co Falconara-Senigallia. Si
sta ora tesando la linea
rialzamento pali nel tron
co Senigallia-Sano. 30

Linea 30 IV Riperazione fili rottili
in opera fili e pali man
cantieri Revisione. 8

Pronte per essere collegate.

Linea 30 IV {
S. Elena-Pe
briano.
Pescara
Pescara-Rosolino {

C) PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES

Nome	KWH	Produzione Settimanale	
		Domande massima nella	settimana KWH
S. Elena	10.500	150 (tre giorni)	
Agugliano	17.525	100	
Rispedbianca	14.460	75	
Franciolini		60	

Ferma per danni alle opere idrauliche provocati
da piena del fiume Sarno.

D) DISTRIBUZIONE DALLE CARINE E CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>IMO distribuiti</u>	<u>Domanda max durante la settimana</u>	<u>Paesi forniti</u>
Valle Miano	274.881	2.500	Ancona-Palcomare Chieravalle e frazioni.
Porto Recanati	61.700	400	Loreto-Cammarano Numerale-Castelfi- dardo e frazioni.
C. 11 Esino (UNES)	42.405	335	Vari paesi della Valle dell'Esino
C. 16 Setificio (Jesi)	5.550	50	Senigallia.
Soc. Montecatini (Serra S. Quirico)	21.800	1130	Vari paesi Valle Esino.
Ditta Berhardini & Ceccacci	19.300	120	Vari paesi della Valle Esino.
C. 16 Balzette Fabriano	18.000	110	Fabriano e frazio- ni.

E) INTERRUZIONI

Interruzioni di breve durata dovute alle carenze di produzione.

Ancona, 18 Dicembre 1944.

C.11 Esino (UNES)	42.485	335	Vari paesi della Valle dell'Esino
C.12 Setificio (Jesi)	5.550	50	Semigallia.
Soc. Montecatini (Serra S. Quirico)	21.800	1130	Vari paesi Valle Esino.
Ditte Bernardini & Ceccacci	19.300	120	Vari paesi della Valle Esino.
C.16 Balzette Fabriano	18.000	110	Fabriano e frazioni.

E) INTERRUZIONI

Interruzioni di breve durata dovute alle ostilità di produzione.

Ancona, 18 Dicembre 1944.

6402

HEADQUARTERS
AIG/AC
ABRUZZI-MARCHE REGION
O. M. F.

RECEIVED
PW & U.S./C.A.C.
13 DEC 1944 C/EL

TO : HQ.A.C. I. W. and U. Sub-Commission.
(Attn of Maj. Renton).
SUBJECT : Electricity Situation. Weekly Reports.
REF : R5/516/2/2.
DATE : 11 Dec. 44.

Herewith in duplicate, report from U. N. E. S.
Pescara for the period 4 to 10 Dec.

For the Regional Commissioner

[Signature]
D. A. LATIMER
Lt. Col. C. E.
Regional Engineer.

*Vincent. Has this been
translated - and
won't someone please
not it if it has been
translated?
R.*

JEF/edf.

*Translated by
Prof. Colantuono*

13 DEC 1944
HEADQUARTERS
ABRUZZI-MARCHE REGION
O. M. F.

*1 copy
Rm 14-12-44
M. M. M.*

[Signature] R.
[Signature]
[Signature]

6407

3006

SITUAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLA SOCIETA' U. E. E.

DIREZIONE ESERCIZIO PESCARA

DAL 4 DICEMBRE AL 10 DICEMBRE 1944

RIABILITAZIONE		CENTRALI GENERATRICI		N° operai impiegati	Data di ultima- zione
Nome	Natura del Lavoro fatto durante la settimana				
Fara Filiorum P.	Continua rifacimento in- tonaci -	Lavoro in appalto operai 12	Operai N.3		Al 15-12-44 subo, dinatamente disp. nibilità materia 11 -
	Iniziato montaggio quadro e commessione fra questo, l'alternatore e l'uscita.				
<u>LINEE DI TRASMISSIONE</u>					
Linea 60 KV. Lanciano-Cupello	Il teaggio del condotto- ri ha raggiunto dal lato Lanciano, l'altezza del fiume Sangro. I lavori non possono procedere con quell sollecitudine necessaria per mananza di mezzi di tr spo to.	Operai 16			Al 15-12-1944 compatibilmente ai mezzi di tra sporto.
Linea 30 KV. Chieti S.-Scafa- Bussi	1)- Tronco Chieti-So.-Scafa Proseguono da parte del- la S.M.E. i lavori di ri- costruzione delle linee. Anche da parte della UNES continuano i lavori di re- cupero della ex linea 30 KV. Lanciano-Pescara. Il lavoro procede assai lentamente per mananza di adeguati mezzi di trasporto.	--	--	--	--
	2)- Tronco Scafa-Tocco a posto -	--	--	--	--
	3)- Tronco Tocco-Bussi Iniziato il lavoro di siste- mazione tralicci onde proce- dere al teaggio dei condut- tori.	Lavori in appalto Operai 8			Al 15-12-44 compatibil- mente dispo- nibilità iso- latori e con- duttori.

CENTRALI GENERATRICIRIABILITAZIONE

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante la settimana</u>	<u>N° operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Sara Millorum P.	Continua rifacimento in-tonaci -	Lavoro in appalto operai 12	Al 15-12-44 subo. dinatamente dispo-nibilità materia li -
	Iniziato montaggio quadro e connessione fra questo, l'alternatore e l'uscita.	Operai N.3	
<u>LINEE DI TRASMISSIONE</u>			
Linea 60 KV. Lanciano-Cupello	Il tesaggio dei conduttori ha raggiunto dal lato Lanciano, l'altezza del fiume Sangro. I lavori non possono procedere con quella sollecitudine necessaria per mancanza di mezzi di trasporto.	Operai 16	Al 15-12-1944 compatibilmente ai mezzi di trasporto.
Linea 30 KV. Chieti S.-Scafa-Bussi	1)- <u>Tronco Chieti-Sc.-Scafa</u> Proseguono da parte della S.M.E. i lavori di ricostruzione delle linee. Anche da parte della UNES continuano i lavori di recupero della ex linea 30 KV. Lanciano-Pescara. Il lavoro procede assai lentamente per mancanza di adeguati mezzi di trasporto.	--	--
	2)- <u>Tronco Scafa-Tocco</u> A posto -	--	--
	3)- <u>Tronco Tocco-Bussi</u> Iniziato il lavoro di sistemazione tralicci onde procedere al tesaggio dei conduttori.	Lavori in appalto Operai 8	Al 15-12-44 compatibilmente dispo-nibilità isola-tori e conduttori.
Linea 30 KV. Centrali Verde-Centrale Aventino	Non ancora iniziati i lavori per mancanza di mezzi di trasporto	--	6/100

B - PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale in Kwh.</u>	<u>Punta massima in Kw.</u>
Farindola	30.383	225
Farindola	30.383	225
Pescara	30.638	355
Lanciano	35.000	500
Consegna Centrali del Verde	12.000	150
S.Salvo	25.000	400

C - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla Centrale di Farindola di proprietà UNES, dalle 4 Centrali del Fiume Verde di proprietà di fornitori di energia alla UNES e dell'energia che viene fornita alla UNES dalla Società Meridionale di Elettricità nel punto di presa di S.Salvo, essendo questo il complesso di energia che, che per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocata nei vari raggruppamenti di centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimati, non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di adatti apparecchi di misura sia nelle centrali che nelle cabine.

D - PRINCIPALI INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Vedi specchio allegato.

C- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

Farindola	30.383	225
Pescara	30.638	355
Lanciano	35.000	500
Consegna Centrali del Verde	12.000	150
S.Salvo	25.000	400

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla Centrale di Farindola di proprietà UNES, dalle 4 Centrali del Fiume Verde di proprietà di fornitori di energia alla UNES e dell'energia che viene fornita alla UNES dalla Società Meridionale di Elettricità nel punto di presa di S.Salvo, essendo questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocata nei vari raggruppamenti di centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimati, non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di adatti apparecchi di misura sia nelle centrali che nelle cabine.

D - PRINCIPALI INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Vedi specchio allegato.

DAL/IV

6399

SEMAZIONE IMPIANTI UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
DIREZIONE ESERCIZIO PESCARA

RAPPORTO INTERRUZIONI DAL 4 AL 10 DICEMBRE 1944

Giorno	Lunghezza delle interruzioni	Cause	Effetto
Giorno 4	---	---	Ore 7 tolto corrente Chieti per ridurre carico. Ore 7,05 dato corrente Farindola, Penne, Tavernola. Ore 7,30 dato corrente Chieti con carico ridotto (7 A.)
17, 17, 20	30 KV. Pescara Lanciano	---	5.2 interruzioni che mettono fuori parallelo Farindola. Chiuso parallelo alle ore 17, e alle ore 17,25 rimesso corrente su Teramo. Dalle 17,02 alle 22,30 tolto corrente centro Tavernola e alla 6 KV. Bisenti-Farindola. Alle 22,30 tolto corrente Centro Penne.
Giorno 5	---	---	Ore 5,50 tolto corrente 6 KV. Farindola-Bisenti e Centro Tavernola (turno). Ore 7,30 data corrente impianto B.T. Penne (due fasi). Dalle 7,35 alle 16,10 tolto corrente Pescara, ed alle 16,10 tolto corrente a Penne.
17, 55-18, 40-50	30 KV. Pescara-Lanciano	---	Per scatti Centrali del Verde. Tensione bassa (12 & 13 KV.) Ore 19 dato corrente periferici Chieti per migliorare servizio, ma senza esito. Ore 22,02 tolto corrente Spoltore e per la durata di 10 minuti tolto corrente Teramo e Chieti per il Molino De Cecco di Pescara, ma senza esito poiché la tensione da 24 KV. scende a 15 KV. Rimesso quindi corrente a Teramo e Chieti.
Giorno 6 1, 25-1, 58-33	---	---	Scatti Centrali Verde. Durante tale interruzione alimentata Pescara da Farindola. Ore 1,30 distaccato 6 KV. Farindola-Montebello per sovraccarico. Ore 2,10 ristabilito parallelo Tavo-Lanciano e dato corrente Chieti. Ore 2,22 dato corrente Teramo e 6 KV. Farindola-Montebello. Ore 6,30 dato corrente 6 KV. Farindola-Bisenti e Centri Penne e Tavernola. Ore 10,30 tolto corrente Teramo per sovraccarico (6 A.) e rimesso servizio alle ore 10,35 (4 A.).
16, 57-17, 45-48	30 KV. Pescara-Lanciano	---	Tolto corrente dalle C.li Verde e nel sudde to periodo Pescara viene servita da Farindola, distaccando tutti i centri della Valle del Tavo. Alle 17,45 ripristinati i servizi

Giorno	le interruzioni	Cause	Effetti
Giorno 4	---	---	Ore 7 tolto corrente Chieti per ridurre carico. Ore 7,05 dato corrente Farindola, Penne, Tavernola. Ore 7,30 dato corrente Chieti con carico ridotto (7 A.)
	17, 17, 20	30 KV. Pescara-Lanciano	N.2 interruzioni che mettono fuori parallelo Farindola. Chiuso parallelo alle ore 17, e alle ore 17,25 rimesso corrente su Teramo. Dalle 17,02 alle 22,30 tolto corrente centro Tavernola e alla 6 KV. Bisenti-Farindola. Alle 22,30 tolto corrente Centro Penne.
Giorno 5	---	---	Ore 5,50 tolto corrente 6 KV. Farindola-Bisenti e Centro Tavernola (turno). Ore 7,30 data corrente impianto B.T. Penne (due fasi). Dalle 7,35 alle 16,10 tolto corrente Pescara, ed alle 16,10 tolto corrente a Penne.
	17,55-18,40=50'	30 KV. Pescara-Lanciano	Per scatti Centrali del Verde. Tensione bassa (12 a 13 KV.) Ore 19 tolto corrente periferie Chieti per migliorare servizio, ma senza esito.
			Ore 22,02 tolto corrente Spoltore e per la durata di 10 minuti tolto corrente Teramo e Chieti per il Molino De Cecco di Pescara, ma senza esito poiché la tensione da 24 KV. scende a 15 KV. Rimesso quindi corrente a Teramo e Chieti.
Giorno 6	1,25-1,58= 33'	---	Scatti Centrali Verde. Durante tale interruzione alimentata Pescara da Farindola. Ore 1,30 distaccato 6 KV. Farindola-Montebello per sovraccarico.
			Ore 2,10 ristabilito parallelo Tavo-Lanciano e dato corrente Chieti. Ore 2,22 dato corrente Teramo e 6 KV. Farindola-Montebello. Ore 6,30 dato corrente 6 KV. Farindola-Bisenti e Centri Penne e Tavernola. Ore 10,30 tolto corrente Teramo per sovraccarico (6 A.) e rimesso servizio alle ore 10,35 (4 A.).
	16,57-17,45=48'	30 KV. Pescara-Lanciano	Tolto corrente dalle C.Li Verde e nel suddetto periodo Pescara viene servita da Farindola; distaccando tutti i centri della Valle del Tavo. Alle 17,45 ripristinati i servizi
	19,14-19,22= 8'	" " "	Scatti C.Li Verde per sovraccarico. Pescara alimentata come sopra.

Giorno	Lunghezza Interruzione	Causa	Effetto
Giorno 6	22,22-21,32=10' 22,35-23,50=15'	30 KV. Pescara-Scatti Centrali Verde - Lanciano 30 KV. Pescara-Lanciano	Avaria macchina Centrale Farindole. Trovato dissaldato un cavalletto nelle bobine del campo rotante dell'alternatore. Il guasto è stato causato da forte circuito sulla 6 KV. Farindola-Bisenti, lasciata fuori servizio per la ispezione ed eventuale riparazione.
Giorno 7	6,55-7,12=15' 17,15-17,25=10' 17,35-17,55=20' 20,27-20,45=18'	30 KV. Pescara-Lanciano " " " " " " " "	Scatti C.li Verde. Sulla 6 KV. di Bisenti trovato un palo sbandato e conduttori in corto circuito. Dalle 15,25 alle 15,35 tolto corrente Te ramo per sovraccarico (A.6). Scatti C.li Verde per sovraccarico. Nel suddetti periodi fatto servizio ridotto, distaccando due volte Pescara e una volta Chieti. Alle 23,30 dato corrente Teramo.
Giorno 8	2,05-2,10=5' 6-6,03=3' 7-7,12=12' 17,02-17,15=13' 17,35-18=25'	" "	Scatti C.li Verde. Farindola fuori parallelo. Alle 2,11 ripristinato il parallelo. Scatti C.li Verde. Alle 6,13 messo corrente su Teramo e Chieti e distaccato Spolte. Ore 6,35 dato corrente sulla 6 KV. Farindola-Montebello e Farindola-Bisenti Scatto C.li Verde. Ore 7,13 ripristinati servizi Pescara, Chieti e Teramo lasciandolo scollegato il Tavo per i Centri della Valle del Tavo. Dalle 15,10 alle 16,10 tolto corrente in cagina Benni per inserzione trasformatore 6000/220 V.~ Scatti dovuti a corti circuiti istantanei lungo la linea per forte vento. Alle 18,35 lasciata fuori servizio la 30 KV. Pescara-Teramo perchè scaricava fortemente facendo scattare Lanciano. Alle 18 circa la Soc. S.M.E. comunica di aver riparata la linea 150 Kv. Bari-Foggia, precisando altresì che per diminuita disponibilità Centrali, non può mettere a disposizione della UNES più di 1000 KW. Alle ore 18,30 presa energia dalla S.M.E. Alle 18,35 lasciata fuori servizio 30 KV. Pescara-Teramo, perchè scaricava fortemente facendo scattare Lanciano.

Giorno 7 6,55-7,12= 15' 30 KV. Pesca-
re-Lanciano

$$6,55 - 7,12 = 15'$$

30 KV. Pesca-
ra-Lanciano

Scatti C.li Verde. Sulla 6 KV. di Bisen-
ti trovato un palo sbandato e conduttori
in corto circuito.
Dalle 15,25 alle 15,35 tolto corrente Te
ramo per sovraccarico (-.6).

 $17,15-17,25=10'$

17, 35-17, 55=20,
20, 27-20, 45=18,

Soatti C.li Verde per sovraccarico. Nei suddetti periodi fatto servizio ridotto, distaccando due volte Pescare e una volta Chieti. Alle 23,30 dato corrente Teramo.

Giorno 3 2,05-2,10= 5'

100

Scatti C.11 Verde. Parindola fuori paral-
lelo. Alle 2, il ripristinato il parallelo

 $6-6,03=3,$

11
 12
 13

Scatti C.14 Verde. Alle 6,13 messo corre-
te su Teramo e Chieti e distaccato Spoil-
tore. Ore 6,35 dato corrente sulla 6 XV.
Farindola-Montebello e Farindola-Eisenti

7-7.12 = 12'

100

Sotto C.li Verde. Ore 7,13 ripristinati servizi Pescara, Chieti e Teramo lasciando scollegato il Tavo per i Centri della Valle del Tavo.

Dalle 15,10 alle 16,10 tolto corrente in cabina Benne per inserzione trasformatore 6000/220 V.) -

17,02-17,15=13,

100

Scattò dovuti a corti circuiti istantanei nel lungo la linea per forte vento. Alle 18,35 lasciata fuori servizio la 30 KV. Pescara-Teramo perchè sovraccava fortemente facendo scattare Lanciano.

$$17.35 - 18 = 25'$$

Alle 18 circa la Soc. S.M.B. comunica di aver riparato la linea 150 Kv. Bari-Joggia, precisando altresì che per diminuita disponibilità Centrali, non può mettere a disposizione della UNES più di 1000 Kw.

Alle ore 18,30 presa in **Grat** dalla
S.M.E. - alle 18,35 lasciata fuori servi-
zio 30 XV. Pescara-Teramo, perchè scarl-
cava fortemente facendo scattare lanciai

[illegible]

20, 20

30 W. Lancer

2

Giorno	Lunghezza in terruzione	Causa	Effetto
Giorno 8	20,20	30 KV. Lanciano-Para S.M.	Fuori servizio 30 KV. Lanciano-Para S.M. per guasti lungo la linea causa violento fortunale che ha abbattuto quattro pali nei pressi della cabina di asciugo.
	20,25	30 KV. Lanciano-Pescara	S.M.E. fuori parallelo - Causa violento fortunale che ha arrecato molti danni alla 30 KV. Cupello-Lanciano (all'altezza di Paglieta 7 pali a terra; presso il fiume Sangro tutti i conduttori di una campata spezzati per caduta di una quercia, ed altri danni non ancora precisati nel pressi di Montenero di Bisaccia-Lanciano e quindi Pescara non ricevono corrente né dal Verde, né dalla S.M.E. Ore 20,26 distaccati tutti i centri della Valle del Tavo e messa corrente di Farindola su Pescara e Chieti con servizio ridotto lasciando distaccato Teramo per mancanza di disponibilità.
	20,59	30 KV. Farindola - Pescara	Scatti per sovraccarico in Centrale Farindola. Ridotto ulteriormente carico Chieti lasciando in servizio la sola cabina del centro della Città. Ore 7,06 dato corrente sulla 6 KV. di Spoltore.
Giorno 9	---	---	---
	15,45-15,50=5	30 KV. Farindola - Pescara	Scatti per sovraccarico. Alle 15,55 tolto corrente a Spoltore. Ore 16 provata linea 30 KV. Teramo. Individuato guasto fra Atri e Faleta. Ore 16,35 Lanciano mette corrente su Pescara in seguito a riparazione 30 KV. Lanciano-Para S.Martino. Chiuso parallelo con Centrale Farindola e dato corrente Pescara Città e centro Penne per sola luce.
	17,20-17,40=20	30 KV. Pescara - Lanciano	Scatti automatico in Centrale Para S.Martino causati dalla linea 6 KV. di S.Vito che si lascia fuori servizio perchè guasta. Ore 18,10 messa a terra la 30 KV. Pescara-Teramo per ispezione e riparazione.
Giorno 10	---	---	Ore 6 dato corrente Spoltore e Città S. Angelo. Ore 14,05 dato corrente 30 KV. Teramo 639
	17,35	30 KV. Lanciano e Farindola	Scatti automatico per sovraccarico. Ore 17,28 avuto corrente da Farindola e ripristinato servizio Pescara Città esclusi tutti i centri della Valle del Tavo. Ore 17,50 avuto corrente da Lanciano: chiuso parallelo con Pescara e dato corrente su Pescara.

S.M.B. fuori parallelo - causa vicinato per tunale che ha arrecato molti danni alla 30 KV. Cupello-Lanciano (all'altezza di Paglieta 7 pali a terra; presso il fiume Sangro tutti i conduttori di una campata spezzati per caduta di una quercia, ed altri danni non ancora precisati nel pressò di Montenero di Bisaccia-Lanciano e quindi Pescara non ricevono corrente né dal Verde, né dalla S.M.B.
Ore 20,26 distaccati tutti i centri della Valle del Tavo e messo corrente di Farindola su Pescara e Chieti con servizio ridotto lasciando distaccato Teramo per mancanza di disponibilità.

Scatti per sovraccarico in Centrale Farindola. Ridotto ulteriormente carico Chieti lasciando in servizio la sola cabina del centro della Città.

Ore 7,06 dato corrente sulla 6 KV. di Spoltore.

Scatti per sovraccarico.

Alle 15,55 tolto corrente a Spoltore.
Ore 16 provata linea 30 KV. Teramo. Individuato guasto fra Atri e Faletta.

Ore 16,35 Lanciano mette corrente su Pescara in seguito a riparazione 30 KV. Lanciano-Fara S. Martino. Chiuso parallelo con Centrale Farindola e dato corrente Pescara Città e centro Penne per sola luce.

Scatti automatico in Centrale Fara S. Martino causati dalla linea 6 KV. di S. Vito che si lascia fuori servizio perché guasta.
Ore 18,10 messa a terra la 30 KV. Pescara-Teramo per ispezione e riparazione.

Ore 6 dato corrente Spoltore e Città S. Angelo. Ore 14,05 dato corrente 30 KV. Teramo

Scatti automatico per sovraccarico. Ore 17,28 avuto corrente da Farindola e ripristinato servizio Pescara Città esclusi tutti i centri della Valle del Tavo.

Ore 17,50 avuto corrente da Lanciano: Chieti e Teramo.
Ore 17,50 dato corrente da Lanciano per sovraccarico automatici da Lanciano per sovraccarico.

30 KV. Lanciano-Pescara

30 KV. Farindola - Pescara

30 KV. Farindola - Pescara

30 KV. Pescara - Lanciano

30 KV. Lanciano e Farindola

30 KV. Pescara - Lanciano

20,25

20,59

15,45-15,50=5

17,20-17,40=20

Giorno 10

17,35

18,30-18,40=10
19,18-19,25=20

Effetto

Causa

Ore e durata
di interruzione.

Giorno

Giorno 10 21,15-21,18=3' 30 KV. Pesca-
ra-Lanciano - ricco causati dall'eccessivo prelievo delle
linee S.Vito-Ortona (36 A.). Tolto corren-
te su tale linea, perchè venga ridotto il
carico.

DAL/IV

6395

RECEIVED AT
P.W. & U. S/CAC
17 DEC 1944 200

HEADQUARTERS
AMG/AC
ABRUZZI-MARCHE REGION
C. M. F.

TO : HQ, AC, PW & U. Sub Commission,
(Atten Maj. Renton).
SUBJECT: Electricity Situation. Weekly Reports.
REF : RS/516/2/2.
DATE : 15 Dec. 1944.

The u/m reports in duplicate are forwarded for
your information.

UNES Ascoli 27 Nov. to 3 Dec.

UNES Ascoli (Technical Office) 20 to 26 Nov.

For the Regional Commissioner :

C. A. Latimer
C. A. LATIMER
Lt. Col. C. E.
Regional Engineer

JEF/edf.

*Translated by
Ed. Enone*

C

*Boyd
Renton*

6394

3488

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 20 AL 26 NOVEMBRE 1944

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale Vennartello	Sono state riparate tutte le capriate in ferro e gli arcarecci del tetto e continua la loro messa in opera. Approvvigionata una parte delle tegole di copertura che vengono trasportate da Perugia. L'approvvigionamento non può essere completato per mancanza di mezzi di trasporto.	40	-
Centrale Gerosa	Completata la chiusura delle finestre, mentre continuano i lavori per la riparazione dei muri dei locali al pianterreno. Cominciato lo smontaggio di un trasformatore 6/60 kV, della potenza di 10.000 kVA, da riparare. Presso le Officine Cecchetti di Portocivitanova sono stati riparati i due refrigeranti per il raffreddamento dell'olio dei trasformatori di Gerosa e le relative pompe. La riparazione dei motori è sospesa per mancanza del materiale necessario, che si spera di poter trovare prossimamente. Presso le Officine di Tolentino continua la fusione e la lavorazione delle parti della turbina da ricostruire.	16	-
Centrale Bolognola	Il forte vento ha danneggiato nuovamente il tetto della centrale. E' stata eseguita una riparazione provvisoria; la riparazione definitiva non può essere fatta per mancanza dei materiali necessari.	6	-
Centrale Carassini	Siamo riusciti ad approvvigionare i materiali (cimento, mattoni e calce), necessari per riparare il canale che è danneggiato in due tratti e si è cominciata la riparazione stessa. I lavori sono ostacolati dalle piogge.	9	-
Centrale Carassini	Il lavoro è stato sospeso per la pioggia. E' stata	4	-
		8	6/3/45

RIPARAZIONE DELLE LINEE DI TRASMISSIONE

60 KV P. Marlio. Il lavoro è stato sospeso per la pioggia. E' stata

Venemartello Gli arcarecci del tetto e continua la loro messa in opera.
Approvvigionata una parte delle tegole di opera-
tura che vengono trasportate da Perugia. L'approv-
vigionamento non può essere completato per mancan-
za di mezzi di trasporto.

40

Centrale Gerona - Completata la chiusura delle finestre, mentre continuano i lavori per la riparazione dei muri dei locali al pianterreno.

15

Cominciato lo smontaggio di un trasformatore 6/60 kV, della potenza di 10.000 kVA, da riparare.

3

Presso le Officine Cecchetti di Portocivitanova sono stati riparati i due refrigeranti per il raf-
freddamento dell'olio dei trasformatori di Gerona e le relative pompe. - La riparazione dei motori è scesa per mancanza del materiale necessario, che si spera di poter trovare prossimamente.

6

Presso le Officine di Tolentino continua la fusio-
ne e la lavorazione delle parti della turbina da ricostruire.

9

Il forte vento ha danneggiato nuovamente il tetto della centrale. E' stata eseguita una riparazione provvisoria; la riparazione definitiva non può es-
sere fatta per mancanza dei materiali necessari.

4

Siamo riusciti ad approvvigionare i materiali (ce-
mento, mattoni e calce), necessari per riparare il
canale che è danneggiato in due tratti e ci è co-
minciata la riparazione stessa. I lavori sono osta-
colati dalle piogge.

3

RIPARAZIONE DELLE LINEE DI TRASMISSIONE

60 kV P. Maglio Il lavoro è stato sospeso per la pioggia. E' sta-
Croce Rossa. ta solo eseguita in parte la riparazione delle men-
sole in ferro

4

60 kV Pedaso Ultimata la riparazione dei due tralicci danneggi-
Ancona - ti presso Numana.

2

./.

6393

- 2 -

NOME	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
<u>Telefonica Camerino - Ancona.</u>	Completato lo spostamento del centralino telefonico della cabina di Camerino, e il consolidamento della linea. Restano da fare le saldature dei giunti, per le quali siamo sprovvisti dello stagno necessario	4	-
<u>Telefonica Pesaro - Ancona.</u>	Continua il consolidamento della linea mediante sostituzione di pali e lo spostamento di quei tratti troppo vicini alla linea 65 KV.-	6	-

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

NOME	Produzione settiman. in kWh.	Punta max. in kW.
Pisnociella	197.600	1.600
Pedaso	315.480	3.500
Carassai	-	-
Bolognola	118.357	1.330
Tolentino	134.740	-

USUONE ESERCIZI ELETTRICI
Esercizio Tecnico

3.12.44

Ascoli P.: 6/XII/1944 -

6392

Telefonica Pe-
daso - Ancona.

mento della linea. Restano da fare le saldature
dei giunti, per le quali siamo sprovvisti dello
stagno necessario

Continua il consolidamento della linea mediante
sostituzione di pali e lo spostamento di quei
tratti troppo vicini alla linea 65 kV.--

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

Nome	Produzione settiman. in kWh.	Punte max. in kW.
Pierioella	197.600	1.600
Pedaso	315.480	3.500
Carassai	-	-
Bolognola	118.357	1.330
Tolentino	134.740	-

ESERCIZIO ELETTRICI
Esercizio Tecnico

3.61.21

Ascoli P.: 6/XII/1944 -

6392

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 20 AL 26 NOVEMBRE 1944

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai impiegati	Data di Ultimazione
Centrale <u>Venemartello</u>	Sono state riparate tutte le capriate in ferro e gli arcarecci del tetto e continua la loro messa in opera. Approvvigionata una parte delle tegole di coperta che vengono trasportate da Perugia. L'approvvigionamento non può essere completato per mancanza di mezzi di trasporto.	40	-
Centrale Gerosa	Completata la chiusura delle finestre, mentre continuano i lavori per la riparazione dei muri dei locali al pianterreno. Cominciato lo smontaggio di un trasformatore 6/60 kV, della potenza di 10.000 kVA, da riparare. Presso le Officine Cecchetti di Portocivitanova sono stati riparati i due refrigeranti per il raffreddamento dell'olio dei trasformatori di Gerosa e le relative pompe. La riparazione dei motori è sospesa per mancanza del materiale necessario, che si spera di poter trovare prossimamente. Presso le Officine di Tolentino continua la fusione e la lavorazione delle parti della turbina da ricostruire.	16	-
Centrale <u>Bolognola</u>	Il forte vento ha danneggiato nuovamente il tetto della centrale. E' stata eseguita una riparazione provvisoria; la riparazione definitiva non può essere fatta per mancanza dei materiali necessari.	8	-
Centrale <u>Carasui</u>	Siano riusciti ad approvvigionare i materiali (cemento, mattoni e calce), necessari per riparare il canale che è danneggiato in due tratti e si è cominciata la riparazione stessa. I lavori sono ostacolati dalle piogge.	6	-
		9	-
		4	-
		8	-

RIPARAZIONE DELLE LINEE DI TRASMISSIONE

60 kV P.Maggio il lavoro è stato sospeso per la pioggia. E' stata

Centrale
Venamarzello

Sono state riparate tutte le capriate in ferro e gli arcarecci del tetto e continua la loro messa in opera.

Approvvigionata una parte delle tegole di copertura che vengono trasportate da Perugia. L'approvvigionamento non può essere completato per mancanza di mezzi di trasporto.

40

Centrale Gerosa

Completata la chiusura delle finestre, mentre continuano i lavori per la riparazione dei muri dei locali al pianterreno.

16

Cominciato lo smontaggio di un trasformatore 6/60 kV, della potenza di 10.000 kVA, da riparare.

3

Presso le Officine Cecchetti di Portocivitanova sono stati riparati i due refrigeranti per il raffreddamento dell'olio dei trasformatori di Gerosa e le relative pompe. La riparazione dei motori è sospesa per mancanza del materiale necessario, che si spera di poter trovare presto.

6

Presso le Officine di Tolentino continua la fusione e la lavorazione delle parti della turbina da ricostruire.

9

Centrale
Bolognola

Il forte vento ha danneggiato nuovamente il tetto della centrale. E' stata eseguita una riparazione provvisoria; la riparazione definitiva non può essere fatta per mancanza dei materiali necessari.

4

Centrale
Carassai

Siamo riusciti ad approvvigionare i materiali (cemento, mattoni e calce), necessari per riparare il canale che è danneggiato in due tratti e si è cominciata la riparazione stessa. I lavori sono ostacolati dalle piogge.

8

RIPARAZIONE DELLE LINEE DI TRASMISSIONE

60 kV P. Maglio
Croce Rossa.

Il lavoro è stato sospeso per la pioggia. E' stata solo eseguita in parte la riparazione delle mensole in ferro.

4

60 kV Pedaso
Arcona -

Ultimata la riparazione dei due tralicci danneggiati presso Arcona.

2

6391

./.

- 2 -

N o m e	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
<u>Telefonica Camerino - Ancona.</u>	Completato lo spostamento del centralino telefonico della cabina di Camerino, e il consolidamento della linea. Restano da fare le saldature dei giunti, per i quali siamo sprovvisti dello stagno necessario	4	-
<u>Telefonica Pesaro - Ancona.</u>	Continua il consolidamento della linea vedente sostituzione di pali e lo spostamento di quei tratti troppo vicini alla linea 65 KV.	6	-

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N o m e	Produzione settimanale in kWh.	Punte max. in kWh.
Pianicella	197.600	1.600
Pesaro	315.480	3.500
Carasoli	-	-
Tolentino	113.397	1.220
Tolentino	134.740	-

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
Esercizio Tecnico

f. alla

Ascoli P.: 6/XII/1944 -

6399

-zero spec - do di
 -rel-implo - ultation
 -u

40

01

14
Lupato G. - 2000
Lupato G. - 2000



Weekly generation

Wash Load

6384

9

40

4

2

Mr. C. W. V. V.

RIPARAZIONE LINEE DI ALTA TENSIONE OLTRE 20 KV.

Riparazione
linee di alta
tensione

8

Wiley Stetson

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI Weekly generation

max load
6384

6384

124
80
260
75
100
115
45I dati sono nel rapporto dell'Esperimento Tecnico
con erogazione alla cabina di Incolli PienoCabina di ferro
"Villaggio"

40

Proseguono i lavori di riparazio-
ne delle dighe, rifiniture e le sottr-
zioni dell'argilla per convogliare
l'acqua verso l'imbocco del canale

4

Proseguono i lavori di abbellimen-
to dell'alternatore, dal nuovo invecchi-
mento e linee, della centrale di man-
dare

Vicino al lavoro di riparazione
delle dighe del canale

2

Proseguono i lavori di sgombrare del
materiale accumulato dalla piena
della diga e lungo il canale

RIPARAZIONE LINEE DI ALTA TENSIONE OLTR E 20 KV

Numero ore - Data di
realizzazione
utilizzazione
di

Stato del lavoro

8

Completamento dei conduttori

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

Produzione settimanale in KW

Nome

6388

35
150
135
20
160
75
100
115
15

Censurapolo

2.520

2.520

7.352

10.387

15.250

11.700

15.203

10.300

7.223

DISTRIBUZIONE ENERGIA DELLA CABINA 30 KV

I dati sono nel rapporto dell'Esercizio Tecnico
con erogazione delle cabine di incollamento

Cabina di Teramo

" Villa Lanza "

General Office
HEADQUARTERS
AMG/AC
ABRUZZI-MARCHE REGION
C. M. R.

RECEIVED
P.W. & U.S./C.A.C.
17 DEC 1944 158
C/E

TO : HQ, AC, P. W. and U. Sub Commission.
(Attn of Maj. Renton)
SUBJECT : Weekly Reports. Electricity Situation.
REF : RS/516/2/2.
DATE : 15 Dec. 1944.

HEADQUARTERS
17 DEC 1944
A. I. C.

Herewith report in duplicate from the
Municipal Electrical Engineer, Tolentino, for the period
3-9 Dec.

For the Regional Commissioner :

C. A. Latimer
C. A. LATIMER
Lt. Col. C. E.
Regional Engineer

JEP/edf.

Capt. Vannoy
6387

Arenda Speciale dei Servizi 'Municipalirradi del Comune di Tolentino

ELETTRICITA' - ACQUA POTABILE

Prof. N.

OGGETTO

Tolentino, li
Cassa postale n. 28 - Conto cor. postale n. 15-2754
Telefono 13

Electricity Condition

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'

dal 3^{to} - al 9 Dicembre 1944

Installation

A-RIPRISTINO

Nome

CENTRALI GENERALI-Generating plants

Natura del lavoro fatto durante la settimana

n. of workers
Numero operai impiegati

Completion Date
Data di ultimazione

Ponte cerniale sul
on Casolome R. canal-
bridge

Addolorata
1° Gruppo jet

2° Gruppo jet

Ponte bridge

rehabilitation
RIPRISTINO

Completed and operating
Praticamente terminato
e funzionante

state of winding
Avvolgimento statore

Preparazione pezzi turbina
turbines part turbine

Preparazione pezzi turbina

Testing and wiring
Iniziato prove collando

Transmission line
LINEE DI TRASMISSIONE

15/ I/ 1945

31/ 3/ 1945

15/12/1945

N.N.

Weekly generation

B- PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERALI

Nome
Produzione settimanale
in Kilowatt-ore

Domanda massima settimanale
in Kilowattora

Pianaruzoi

230.000 KWh

C- DISTRIBUTIONE PER IL SERVIZIO. Outages
Distribution from the outstations

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

Nome
Kilowatt-ore distribuiti
ogni settimana

Domanda massima
durante la settimana

Comuni

Cabina UNES

146.520 KWh

D- INTERRUZIONE PER IL SERVIZIO. Outages
Interruzione della linea aerea - Saturday Dec. 9 at 20.00 6385
Alcune per disservizio rete Unes - Sabato 9 Dicembre alle ore 20
interruzione per rottura pompa - out operation for pump damage.
Durata della interruzione 48 ore inavvertibili

dal 3 to 9 Dicembre 1944

Uth & Station
A-RIPRISTINO
Nome

Centrali Generatrici
Natura del lavoro fatto
durante la settimana

Generating Plant
n. of workers
numero operai
impiegati

Completer and opening
Praticamente terminato
e funzionante

Ponte omale sul
on Casolone R canal - bridge

Addeborate
1° Gruppo del

2° Gruppo del

Ponte bridge

Rehabilitation
RIPRISTINO

Avvolgimento statofo
Preparazione pezzi turbina
turbine band turbine
Preparazione pezzi turbina
Testing turbine
Iniziato prove collaudo

Transmission Lines
LINEE DI TRASMISSIONE

N.N.

Weekly Generation
Produzione Settimanale delle Centrali Generatrici

Nome
Produzione settimanale
in Kilowatt-ora

Nome
Kilowatt-ore distribuiti
ogni settimana

Pianarucci 230.000 KWh

Distribuzione
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

Nome
Domanda massima
durante la settimana

Comuni

Cabine UNES 146.520 KWh

D- INTERRUZIONE PER IL SERVIZIO. Outage
Some outage due to line 940 - Saturday Dec. 9 at 20.00 630K
Alcune per disservizio rete Unes- Sabato 9 Dicembre alle ore 20
interruzione per rottura pompa out operation per pump Savage.
Durata della interruzione 48 ore prevedibili.
Forced 48 hours stop.



AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI
MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
IL DIRETTORE

[Signature]

UNE 20
Fik
R.

H HEADQUARTERS
ABRUZZI-MARCHE REGION
C.E.F.

RECEIVED
P.W. & U.S./C.A.C.
16 DEC 1944 200

Original Office

Major Raulin

TO : HQ.A.C. P.W. and U. Sub-Commission
(Atten of Maj. Renton).
SUBJECT : Electricity Situation. Weekly Reports.
REF : R 5/516/2/2
DATE : 15 December 1944.

HEADQUARTERS
16 DEC 1944

Herewith, in duplicate, U.N.E.S. report for Ancona district for the period 3 - 9 December.

FOR THE REGIONAL COMMISSIONER

C. A. Latimer
C.A. LATIMER
Lt. Col. C.E.
Regional Engineer

JEF/tl

Let me see the map of the area
Translated by [unclear]

Pl translate R.
gry Erum

Ritocatura linea
in opera di pali
di Ruvigione.
Ristrutturazione linea com-
pletamente distrutta.

6385

3373

6

SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ANCONA
SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ESERCIZIO DI ANCONA

3/9/ DICEMBRE 1944.

A) RIPARAZIONI CENTRALI GENERATRICI

Nome	<u>Natura del lavoro</u> fatto	No.Operai	data di Ultimazione
C.le S.Elena 2° salto	Messa in servizio, però poche ore dopo si è bruciato il trasformatore- Riparazione di detto trasformatore.	4	Entro martedì 12 corrente mese
Cabina 30 KV Falconara.	Proseguono i lavori per montaggio cabina provvisoria 30/6.	8	30 Dic. 1944
Cabina 30 KV. Senigallia	Proseguono i lavori per Montaggio cabina provvisoria 30/6/	6	30 dic. 1944.

B) RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE

Linea 30 KV Falconara-Senigallia-Fano	Riezzati pali abbattuti- riparazione in officine di sostegni danneggiati Ritessatura tronchi di linea.	30	-
Linea 30 KV. Ancona-Jesi	Riparazione fili rotti- Messa in opera fili e pali mancanti-Revisione	8	-
Linea 30 KV S.Elena-Fabrian no	Riparazione fili spezzati -Revisione.	6	15 dic. 1944.
Linea 30 KV. Fano-Rosciano	Ritessatura linea-Messa in opera di pali mancanti- Revisione.	12	30 Dic. 1944.
Linea 30 KV Fano-Pesaro	Ricostruzione linea completamente distrutta.	16	31 Dic. 1944

C) PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES
Produzione settimanale

Domanda massima nella
Settimana KOW


<u>Nome</u>	<u>KWO</u>	
Agugliano	17.550	100
Ripubblicana	14.340	75
Franciolini	Ferma per danni alle opere idrauliche provati da piene del fiume Esino.	

D) DISTRIBUZIONE DALLE CABINE E CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>KWO distribuiti</u>	<u>Domanda max durante la settimana</u>	<u>Paesi forniti</u>
Valle Miano	281.426	2.500	Ancona, Falconara Chiaravalle e Frazioni.
C.11 Esino	31.890	175	Vari paesi Valle Esino e Senigallia
C.le Balzette	18.000	110	Fabriano e frazio- ni.

E) INTERRUZIONI

Interruzioni di breve durata dovute alle Centrali di produzione.

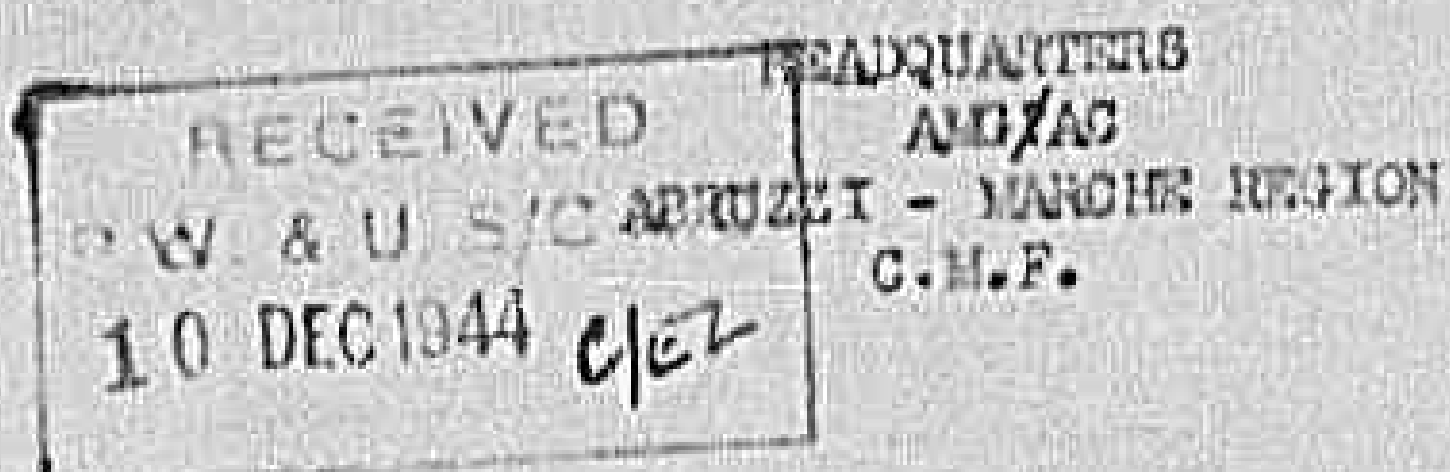

TO : HQ. AC, P.W. and U. Sub-Commission.
(Attn. Maj. Renton)

SUBJECT : Electricity Situation. Weekly Reports.

REF : R 5/516/2/2

DATE : 9 December 1944.

Herewith weekly reports in duplicate as follows:

UNES, Ascoli, for periods 13 to 19 and 20 to 26 November.
UNES, Pescara, for period 27 November to 3 December.
UNES, Ancona, for period 26 November to 2 December.
Sec. TERNI, for periods 12 to 18 November and 19 to 25 November.
TOLENTINO Municipality for periods 12 to 18 November, 19 to 25 November
and 26 November to 2 December.

HEADQUARTERS For the Regional Engineers

10 DEC 1944

J.E. FODEN
Major

1 copy has been forwarded
to U.N.E.S. through this circuit
12 dec. 1944

CODI Vandy

6382

Quarrel Office

12

"TERNI" SOCIETA' PER L'INDUSTRIA E L'ELETTRICITA'

Direzione Impianti sul Verno

RAPPORTINO 12/18 NOVEMBRE 1944

A. - RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASMISSIONE

Numero degli operai imple- gati	Data di ultima- zione
	15/II/1944

Arischia-Aquila costruzione di un tratto di linea a 30 KV. su pali in legno per la sostituzione provvisoria del tratto danneggiato della linea a 150 KV.

N.B. - Si sono dovuti sospendere i lavori non essendo arrivati i materiali occorrenti (pali e meassele) da Rieti e Terni.

6387

A. - RIABILITAZIONE + LINEE DI TRASMISSIONE

Numero degli operai impiegati	Data di ultima missione
=	15/11/1944

Arischia-Aquila Costruzione di un tratto di linea a 30 KV. su pali in legno per la sostituzione provvisoria del tratto danneggiato della linea a 150 KV.

N.B. - Si sono dovuti sospendere i lavori non essendo arrivati i materiali occorrenti (pali e mensole) da Rieti e Terni.

6381

*General Office***'SPERNA' SOCIETA' PER L'INDUSTRIA E L'ELETTRICITA'****Direzione Impianti sul Vento****RAPPORTO 19/25 NOVEMBRE 1944****A. - RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASMISSIONE**

Numero degli operai impiegati	Data di ultima visita
8	15/11/344

Arischie-Aquila Costruzione di un tratto di linea a 30 KV. su pali in legno per la sostituzione provvisoria del tratto danneggiato della linea 150 KV.

R.B. - Abbiamo provveduto a trasportare sul posto finalmente tutti i pali provenienti dalla demolizione di un tratto di linea a Narni.-

We have transported all the necessary poles making for the demolition of one line of Narni.

Numero degli
opere in imple-
gati

Data di
ultima
elaborazione

8

15/II/944

Arischia-Aquila Costruzione di un
tratto di linea a
30 KV. su pali in
legno per la soste-
nuzione provvisoria
del tratto danneg-
giato della linea
150 KV.

N.B. - Abbiamo provveduto a trasportare sul posto finalmente tutti
i pali provenienti dalla demolizione di un tratto di linea
a Narni.-

*We have transported all the necessary poles salvaged
from the demolition of the line of Narni.*

6289

General Office

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ESERCIZIO ASCOLI PICENO -

 RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 13 AL 19 NOVEMBRE 1944

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

N O M E	Natura del lavoro	Numero operai impiegati	Data di ultimazione
Villa Potenza 1° Salto	prosegue il lavoro di riparazione della diga sifonata con gabbioni e costruzione di un argine per deviare l'acqua verso l'interno del canale	10	
S. Severino	prosegue il lavoro di riparazione dell'alternatore.	2	
Amadola	proseguono i lavori di montaggio dell'alternatore e quadro macchine con linee	4	
M.S. Martino	riparazione delle sponde del canale rialzandole e rinforzandole con terra battuta nell'abbassamento avuto a causa del terreno franato	3	
Cessapalombo	si prosegue il lavoro di deviazione della sede del canale	8	

RIPARAZIONE LINEA A.T. OLTRE 20 KV

N O M E	NATURA DEL LAVORO	Numero operai impiegati	Data di ultimazione
Ponte Maglio-Bolognola	Riparazione linea 30 KV dei danni causati dal cattivo tempo	10	
Teramo-Mentorio linea 30 KV	prosegue la posa in opera dei tralicci	10	

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

Villa Potenza 1° Salto	prosegue il lavoro di riparazione della diga sifonata con gabbioni e costruzione di un argine per deviare l'acqua verso l'interno del canale	10
S. Severino	prosegue il lavoro di riparazione dell'alternatore.	2
Amandola	proseguono i lavori di montaggio dell'alternatore e quadro macchine con linee	4
M.S. Martino	riparazione delle sponde del canale rialzandole e rinforzandole con terra battuta nell'abbassamento avuto a causa del terreno franato	3
Cessapalombo	si prosegue il lavoro di deviazione della sede del canale	3

RIPARAZIONE LINEA A.T. OLTRÈ 20 KV

N O M E	NATURA DEL LAVORO	Numero operai impiegati	Data di ultimazione
Ponte Maglio-Bolognola	Riparazione linea 30 KV dei danni causati dal cattivo tempo	10	
Geramo-Montorio linea 30 KV	prosegue la posa in opera dei tralicci	10	

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N O M E	Produzione settimanale in Kwo	Punta massima in Kwo
Piorzoo	29.600	260
Lanciano	12.206	98
Castelralmondo	11.040	103
Pievebovigliana	11.102	70
Villa Potenza 1°	19.746	260

6374 KW

NOME	Produzione settimanale in Kw	Punta massima in Kw
Ambro	8.980	65
Monte S. Martino	3.507	130
Cassagnuolo	3.594	30
S. Maria Apparente	9.150	70
Molino Nuovo	6.200	45

DISTRIBUZIONE ENERGIA DALLA CABINA 30 KV.-

Cabina di Terni I dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio
 " Villa Lanza Tecnico con erogazione dalle cabine di Ancoi
 Piceno.-

UFFICIO REGIONALE
 REGIONE DEL LIGURIO
 GENOVA

più di 100.000

100.000

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ESERCIZIO ACQUA PICCOLA -

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 20 AL 26 NOVEMBRE 1944

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

N O M E	Natura del lavoro	Numero operai impiegati	Data di ultimazione
Villa Potenza 1° Salto	prosegue il lavoro di riparazione della diga, sifonata con gabbioni e costruzione di un argine per derivare l'acqua verso l'imbocco del canale	10	
Anandola	proseguono i lavori di montaggio dell'alternatore e quadro macchina con linee	4	
Monte S. Martino	Prosegue il lavoro di riparazione delle sponde del canale	4	
Cossapalco	sgombero di materiale depositato dalle piene alla diga		
Molino Nuovo	riparazione del cuscinetto reggitore della turbina		

RIPARAZIONE LINEE DI ALTA TENSIONE OLTRA 20 KV

N O M E	Natura del lavoro	Numero operai impiegati	Data di ultimazione
Ponte Maglio-Dolognola	Riparazione linea 30 KV dei danni causati dal cattivo tempo	6	
Teramo-Montorio	ultimata la posa dei tralicci	8	

PROIEZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N O M E Estensione settimanale in Kw Punta massima in Kw

Villa Potenza 1° Salto	prosegue il lavoro di riparazione della diga, sifonata con gabbioni e costruzione di un argine per derivare l'acqua verso l'intocco del canale	10
Arandola	proseguono i lavori di montaggio dell'alternatore e quadro meccanico con linee	4
Monte S. Martino	Prosegue il lavoro di riparazione delle sponde del canale	4
Castelpalombo	sgombrò di materiale depositato dalle piene alla diga	
Molino Nuovo	riparazione del cuscinetto reggitto della turbina	

RIPARAZIONE LINEE DI ALTA TENSIONE CLASSE 20 KV

N	C	M	E	Natura del lavoro	Numero operai impiegati	Data di ultimazione
				Ponte Meglio-Bolognola	6	
				riparazione linea 30 KV dei danni causati dal cattivo tempo		
				Torre O-Montorio	8	
				ultimata la posa dei tralicci		

PROVAZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N	O	M	E	Previsione settimanale in Kw	Punte massima in Kw
Piacenza				34.900	250
Lanciano				14.000	95
Castelraimondo				14.640	103
Pievebovigliana				10.374	175
Villa Potenza				25.454	250
Ambro				9.072	65
Monte S. Martino				9.108	130

6377

Punta massima in IV.

Produzione settimanale in Kwo

H O K E

Casapueblo	3.185	30
S. Maria Apparente	2.100	70
Colino Nuovo	-	-

DISTRIBUZIONE EMBOLI DALLE CABINE DO IV.-

Cabine di Teramo I dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio Tecnico
 " Villa Lempa con erogazione della cabina di Ascoli Piceno

UFFICIO REGIONALE
 REGIONE ABRUZZO
 11.000.000

dispendente

181/100

General Office

SITUAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLA SOCIETA'
UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - DIREZIONE ESERCIZIO PESCARA -

DAL 27 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 1944

RIABILITAZIONE

CENTRALI GENERATRICI

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana -	N° operai impiegati	Data di ultimazione
<u>Fara Filiorum P.</u>	Continue rifacimento intonaci	Lavoro in appalto operai 12	Al 15/12/944 subordinatamente disponibile per moto-risali
	Approntato materiale per montaggio quadro e connessione fra questo, l'alteratore e l'uscita.	Operai 3	

LINEE DI TRASMISSIONE

Linea 60 KV Lanciano-Cupello

Tesati altri Km.2 di conduttore dal lato Lanciano verso Cupello. I lavori non possono procedere con quella sollecitudine necessaria per mancanza di mezzi di trasporto

" 16

Al 15/12/944 compatibilmente ai mezzi di trasporto -

Linea 30 KV.

Chieti S.-Scafa-Bussi - 1)-Tronco Chieti S.-Scafa

Lavori iniziati Soc.Merid. Elett. alla quale dobbiamo fornire isolatori e mensole da smantellare su residui della ex linea 30 KV.Lanciano-Pescara. Il lavoro procede assai lentamente per mancanza di adeguati mezzi di trasporto.

2)-Tronco Scafa - Tocco

A posto.

3)-Tronco Tocco - Bussi

Ultimato rialzo tralicci. In totale N.21 tralicci rialzati.

Lavori in appalto operai 8

Al 15/12/944 compatibilmente ai mezzi di trasporto e conduttori.

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante la settimana -</u>	<u>N° operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
<u>Faro Filiorum P.</u>	Continua rifacimento intonaci	Lavoro in appalto operai 12	Al 15/12/944 subordinatamente disponibile materiale
	Approntato materiale per montaggio quadro e connessione fra questo, l'alteratore e l'uscita.	Operai 3	
<u>LINEE DI TRASMISSIONE</u>			
<u>Linea 60 KV Lanciano-Cupello</u>	Tesati altri Km.2 di conduttore dal lato Lanciano verso Cupello. I lavori non possono procedere con quella sollecitudine necessaria per mancanza di mezzi di trasporto	16	Al 15/12/944 compatibilmente ai mezzi di trasporto -
<u>Linea 30 KV. Chieti S.-Scafa-Bussi</u>	1)-Tronco Chieti S.-Scafa Lavori iniziati Soc.Merid. Elett. alla quale dobbiamo fornire isolatori e mensole da smantellare su residui della ex linea 30 KV.Lanciano-Pescara. Il lavoro procede assai lentamente per mancanza di adeguati mezzi di trasporto.	---	---
	2)-Tronco Scafa - Tocco a posto.	---	---
	3)-Tronco Tocco - Bussi Ultimato rialzo tralicci. In totale N.21 tralicci rialzati.	Lavori in appalto operai 8	Al 15/12/944 compatibilmente ai mezzi di trasporto e con dattori.
<u>Linea 30 KV. Centrali Verde-Centrale Aventino</u>	Non ancora iniziati i lavori.		

ri per mancanza di mezzi
di trasporti.

Operai im-
piegati:

Data ultima
missione:

B) - PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

Nome	Produzione settimanale in Kwh.	Punta massima in Kw.
Farindola	34.132	247

C) - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

Nome	Produzione settimanale in Kwh.	Punta massima in Kw.
Farindola	34.132	247
Pescara	56.269	960
Lanciano	40.000	680
Consegna Centrali del Verde	15.000	200
S.Salvo	25.000	400

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla Centrale di Farindola di proprietà UNES, dalle 4 Centrali del Fiume Verde, di proprietà di fornitori di energia alla UNES, e dell'energia che viene fornita alla UNES dalla Soc. Meridionale di Eletticità nel punto di presa di S.Salvo, essendo questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocata nei vari raggruppamenti di centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimati, non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di adatti apparecchi di misura sia nelle centrali che nelle cabine.

D) - PRINCIPALI INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

B) - PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale in Kwh.</u>	<u>Punta massima in Kw.</u>
Forindola	34.132	247

C) - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale in Kwh.</u>	<u>Punta massima in Kw.</u>
Forindola	34.132	247
Pescara	56.263	960
Lanciano	40.000	680
Consegna Centrali del Verde	15.000	200
S.Salvo	25.000	400

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla Centrale di Forindola di proprietà UNES, dalle 4 Centrali del Fiume Verde, di proprietà di fornitori di energia alla UNES, e dell'energia che viene fornita alla UNES dalla Soc.Meridionale di Elettricità nel punto di presa di S.Salvo, essendo questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocata nei vari raggruppamenti di centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimati, non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di adatti apparecchi di misura sia nelle centrali che nelle cabine.

D) - PRINCIPALI INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Vedi specchio allegato.

6375

DAL/TV

RAPPORTO SETTIMANALE INTERRUZIONI

DAL 27 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE ANNO 1944

Giorno	Ors e durate interruzione	Causa	Effetto
Giorno 27	7, 10-12, 40-5, 30'	---	Scolliegato parallelo Tavo-Centrelli Verde. C.le Farindola alimenta fino a Pescara e Pescara alimenta fino Tavernola.
	10, 55-11, 10-15'	30 KV-Pe- scara-Lan- ciano.	S.M.S. fuori parallelo per guasti sulla linea 150 Kv.
	11, 13-11, 15 = 2'		Distaccato Teramo e Spoltore causa tensio- ne bassa (20 Kv.)
	11, 16-11, 20 = 4'		-Ore 12, 45 alimentato da C.le Farindola fi- no Tavernola - -Ore 12, 45 chiuso parallelo in Cabina Pe- scara col 30 Kv. Tavo. -15, 12 e 16, 08 due scatti del Verde e Tavo causa forte oscillazione di tensione e ca- rico - scolliegato parallelo che è stato ripristinato alle 16, 45. Ore 15, 57 distac- cato Centro Penna per migliorare servizi. Ore 17 dato corrente a Teramo con carico ridotto e alle 21, 10 e Penna linea 6 Kv. di Montecello e Bisenti distaccate in Co- trale Farindola dalle ore 16, 45 per scar- sa disponibilità.
Giorno 28	---	---	S.M.S. ancora fuori parallelo. Prove esa- guitate in cabina Lanciano (S.M.S. in para- lelo o solo S.M.S.) senza esito, evidente- mente per guasti lungo la linea 150 Kv. S.M.S. Ore 7, 42 tolto corrente Teramo per scarsa disponibilità energia. La 6 Kv. Montebel- lo-Bisenti tuttora distaccata. Ore 16, 10 tolto corrente 6 Kv. Spoltore e alle ore 17, 30 data corrente Teramo a carico ridotto (A.5). Alle ore 18 Lanciano entra in parallelo con la S.M.S. e alle ore 18, 23 tutti i servizi sono ripristinati.
	21, 35-21, 40 = 5'	30 Kv. Pe- scara-Lan- ciano.	S.M.S. fuori parallelo. Ristabilito pa- rallelo alle ore 21, 46 e alle 21, 55 chi- so parallelo con Farindola e ristabiliti tutti i servizi.

collegato parallelo Tavo-Centrali Verde.
C.le Farindola alimenta fino a Pescara e
Pescara alimenta fino a Tavernole.

S.M.S. fuori parallelo per guasti sulla
linea 150 Kv.
Distacco Teramo e Spoltore causa tensio-
ne bassa (20 Kv.)

Ore 12,45 alimentato da C.le Farindola fi-
no a Tavernole.

Ore 12,45 chiuso parallelo in Cabina Pe-
scara col 30 Kv. Tavo.

Ore 12,45 due guasti del Verde e Tavo
causa forte oscillazione di tensione e co-
ricco - collegato parallelo che è stato
ripristinato alle 16,45. Ore 16,57 distac-
cato Centro Ponne per migliorare servizio
Ore 17 dato corrente a Teramo con carico
ridotto e alle 21,10 a Ponne linee 6 Kv.
di Montebello e Bisenti distaccate in Ce-
trale Farindola dalle ore 16,45 per scar-
sa disponibilità.

S.M.S. ancora fuori parallelo. Prove ese-
guita in cabina Lanciano (S.M.S. in para-
llo o solo S.M.S.) senza esito, evidente-
mente per guasti lungo la linea 150 Kv.

S.M.S.
Ore 7,42 tolto corrente Teramo per scarsa
disponibilità energia. La 6 Kv. Montebel-
lo-Bisenti tuttora distaccata.

Ore 16,10 tolto corrente 6 Kv. Spoltore
e alle ore 17,30 data corrente Teramo a
carico ridotto (4.5).

Alle ore 18 Lanciano entra in parallelo
con la S.M.S. e alle ore 18,23 tutti i
servizi sono ripristinati.

S.M.S. fuori parallelo. Ristabilito pa-
rallelo alle ore 21,46 e alle 21,55 chi-
so parallelo con Farindola e ristabiliti
tutti i servizi.

N.3 interruzioni di Lanciano su Pescara
per scatti automatico Fara. Martigo
causa disturbi linea. Durante l'ultima
interruzione alimentata Pescara/Citta
con Farindola, distaccando Centri Ponne

Giorno 27 7,10-12,40-5,30' ---

10,55-11,10-15' 30 Kv. Pe-
scara-Lan-
ciano.

11,13-11,15 = 2'

11,16-11,20 = 4'

Giorno 28 ---

21,35-21,40 = 5' 30 Kv. Pe-
scara-Lan-
ciano.

Giorno 29 0,35-0,38 = 3' 30 Kv. Pe-

4,05-4,15 = 10' scarsa-Lan

4,20-4,50 = 30' ciano.

./.

Giorno	Ora e durata interruzione	Causa	Effetto
Giorno 29			
	7,59-8,05 = 6'	30 KV. Pesca- ra-Lanciano	Tavernola e Teramo. Dalle 7 alle 13,45 e dalle ore 16,47 alle 17,35 tolto corrente sulla 30 KV. di Ter- mo per sovraccarico Centrali Verde.
	17-17,02 = 2'	Linea 30 KV. Pesca- ra-Lanciano	Manca corrente per scatto automatico Fara S. Martino. Alle 8,35 Lanciano comunica che la S.M.L. è fuori servizio per guasti sulla 150 KV. Bari-Foggia. Dalle 8,35 alle 20 tolto corrente Centro- Pianella, dalle 20 alle 24 Centro Collec- corvino e dalle 7 alle 14,05 e dalle 16,15 al- le ore 24, 6 Kv. Spoltore per sovraccari- co.
	18,02-18,10=8'	no -	
	18,57-19 = 3'		
Giorno 30			
	---	---	Ore 7,15 tolto corrente Centro Penne per sovraccarico.
	7,40-7,21=1'	30 KV. Pesca- ra-Lanciano -	Scatti per sovraccarico Centrali- Verde. Distaccato Teramo. Dalle 7,48 alle 17,30 distaccato Pianella. Dalle 17,30 in poi dato corrente (solo luce) Centrali Penne, Colleccorvino, Pianella.
	18,45-18,46=1'	30 KV. Pesca- ra-Lanciano-	Scatti per sovraccarico Centrali Verde. Ore 17,30 dato corrente Teramo con cari- co ridotto e per la sola città.
	19,33-19,44=1'30	30 KV. Pesca- ra-Lanciano	Scatti per sovraccarico Centrali Verde di Fara S. Martino. Ore 7,29 tolto corrente Teramo perchè tensione scarse a 13 Kv. - Ore 7,26 tolto corrente 6 Kv. Montebello per sovraccarico Centrali Parindola e per la suddetta ragione tolto corrente alle ore 8,10 ai centri di Picciano e Cepagetti. ti.- Alle ore 16,44 tolto corrente Spoltore, Città S. Angelo, Silvì per sovraccarico su Lanciano. Ore 16,47 dato corrente solo in ce Centrali Cepagatti e Picciano.
Giorno 1° Dicembre	5,15-6,17= 2'	30 KV. Pesca- ra-Lanciano	
	17,47-17,59=12'	" " "	Per scatti Centrali Verde

7,59-8,05 = 6' 30 Kv. Pesca-
ra-Lanciano

17-17,02 = 2' Lines 30 Kv. Pesca-
ra-Lanciano

18,02-18,10=8' no -

18,57-19 = 3'

Giorno 30 ---

7,20-7,21= 1' 30 Kv. Pesca-
ra-Lanciano -

18,45-18,46=1' 30 Kv. Pesca-
ra-Lanciano -

19,43-19,44= 1'30 Kv. Pesca-
ra-Lanciano

Giorno 1°
Dicembre

5,15-6,17= 2' 30 Kv. Pesca-
ra-Lanciano

17,47-17,59=12' " " "

19,10-19,11=1' " " "

21,15-21,16=1' " " "

lanca corrente per scatto automatico Fara
S. Martino.

Alle 8,35 Lanciano comunica che la S.M.E.
è fuori servizio per guasti sulla 150 Kv.
Bari-Foggia.

Dalle 6,35 alle 20 tolto corrente Centro-
Pianella, dalle 20 alle 24 Centro Collec-
vino e dalle 7 alle 14,05 e dalle 16,15 al-
le ore 24, 6 Kv. Spoltore per sovraccari-
co.

N.3 interruzioni di Lanciano su Pescara
per sovraccarico alle Centrali del Verde.

Ore 7,15 tolto corrente Centro Penne per
sovraccarico.

Scatti per sovraccarico Centrali- Verde.
Distaccato Teramo. Dalle 7,48 alle 17,30
distaccato Pianella. Dalle 17,30 in poi
dato corrente (solo luce) Centrà Penne,
Collecovino, Pianella.

Scatti per sovraccarico Centrali Verde.
Ore 17,30 dato corrente Teramo con cari-
co ridotto e per la sola città.

Scatti per sovraccarico Centrali Verde di
Fara S. Martino.

Scatti per sovraccarico Centrali Verde di
Fara S. Martino. Ore 7,29 tolto corrente
Teramo perchè tensione scesa a 13 Kv. -
Ore 7,26 tolto corrente 6 Kv. Montebello
per sovraccarico Centrale Farindole e per
la suddetta ragione tolto corrente alle
ore 8,10 ai centri di Picciano e Cepagat-
ti.

Alle ore 16,44 tolto corrente Spoltore,
Città S. Angelo, Silvi per sovraccarico su
Lanciano. Ore 16,47 dato corrente solo lu-
ce Centri Cepagatti e Picciano.

Per scatti Centrali Verde

Scatti automatici. Si presume dovuti a di-
sturbi sulle linee 6 Kv. di 16,15-16,16.

Giorno	ora e durata interruzione	Cause	Effetto
Giorno 2	----	---	Ore 10,30 tolto corrente (turni) Centri Pen- ne, Tavernola, Pescara. Chiuso parallelo con Farindola Pescara. Ore 16,15 dato corrente solo luce Pescara - Ore 17,40 " " Teramo a carico ri- dotto (3...). Scatto automatico. Alle 22,50 chiuso paral- lelo. Centrale Farindola ferma per montaggio appa- recchio di parallelo e manutenzione urgente macchine. Chiuso parallelo alle ore 15,13. Ore 16 dato corrente Teramo. Ore 16,45 tolto corrente 6 KV. Bisenti-Spol- tore- Penne e Tavernola per migliorare ten- sione, discesa a 17 KV. Ore 17,15 per eccessivo carico Centrali Ver- de, distaccato Lanciano e paesi limitrofi.
Giorno 3	6,58-12,35-5,35	---	
	14,56-15,12-16	30 KV. Lan- ciano-Pescara	
	22,35-22,50-15	30 KV. Tavo	

6----

22,35-22,50=15' 30 KV. Tavo
scatto automatico. Alle 22,50 chiuso paral-
lelo.

Centrale Farindola ferma per montaggio appa-
recchio di parallelo e manutenzione urgente
macchina.

Chiuso parallelo alle ore 15,13.

Ore 15 dato corrente Ferraro.

Ore 16,45 tolto corrente 6 KV, Bisenti-Opol-
tore- Penne e Tavernola per migliorare ten-
sione, discesa a 17 KV.

Ore 17,15 per eccessivo carico Centrali Ver-
de, distaccato Lanciano e paesi limitrofi.

14,56-15,12=16' 30 KV. Lan-
ciano-Pescara

22,35-22,50=15' 30 KV. Tavo

Giorno 3 6,58-12,35=5,35 ---

D.L./rv

6372

Arenda Speciale dei Servizi Municipalizzati del Comune di Tolentino

ELETTRICITÀ - ACQUA POTABILE

Profilo N.

Tolentino, II

OGGETTO

Credito postale n. 25 Conto cor. postale n. 15-27/5
Telefono 11

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITÀ

dal 3 - al 9 Dicembre 1944

A- RIPRISTINO

- CENTRALI GENERALI

Ponte	Natura del lavoro fatto durante la settimana	Numero operai impiegati	Data di ultima azione
Ponte centrale sul Cesolone	Praticamente terminato e funzionante		
Addeborata I° Gruppo	Avvolgimento statore Preparazione pezzi turbina	6	15/ 1/ 1945
2° Gruppo	Preparazione pezzi turbina	2	31/ 3/ 1945
Ponte	Iniziato prove collaudo	6	15/12/1945

RIPRISTINO

LIVEL DI TRASMISSIONE

N.N.

B- PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERALI

Posto	Produzione settimanale in Kilowatt-ora	Domanda massima settimanale in Kilowatt-ora
-------	--	---

Pianarucci

230.000

C- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLA CABINE

Posto	Kilowatt-ore distribuiti ogni settimana	Domanda massima durante la settimana	Comuni
-------	---	--------------------------------------	--------

Cabina UPES

146.520

D- INTERRUZIONE PER IL SERVIZIO

Alcune per disservizio rete Unes- Sabato 9 Dicembre alle ore 20
interruzione per rottura pompa
Durata della interruzione 48 ore prevedibili.

dal 3 - al 9 Dicembre 1944

A- RIPRISTINOCENTRALI GENERATRICI

<u>NOME</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante la settimana</u>	<u>Numero operai impiegati</u>	<u>Data di ultima azione</u>
Ponte canale sul Cesolone	Praticamente terminato e funzionante		
Adolatorata I° Gruppo	Avvolgimento statore Preparazione pezzi turbina	6	15/ 1/ 1945
2° Gruppo	Preparazione pezzi turbina	3	31/ 3/ 1945
Ponte	Iniziato prove collaudo	6	15/12/1945

RIPRISTINOLIVEL DI TRASMISSIONE

N.N.

B- PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

<u>NOME</u>	<u>Produzione settimanale in Kilowatt-ora</u>	<u>Domande massima settimanale in Kilowattora</u>
Pianarvoni	230.000	

C- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLA CABINE

<u>NOME</u>	<u>Kilowatt-ore distribuiti ogni settimana</u>	<u>Domanda massima durante la settimana</u>	<u>Comuni</u>
Cabina UNES	146.520		

D- INTERRUZIONE PER IL SERVIZIO

Alcune per disservizio rete Unes- Sabato 9 Dicembre alle ore 20
 interruzione per rottura pompa-
 Durata della interruzione 48 ore prevedibili.



AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI
 MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
 IL DIRETTORE

Sperry

Azienda Speciale dei Servizi Municipalizzati
del Comune di Tolentino

ELETTRICITA' - ACQUA POTABILE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tolentino (MC)
Casella postale N. 25 - Conto corrente postale N. 15-2756
Telefono 13

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'

del 26 Novembre al 2 Dicembre 1944

A- RIPRISTINO - CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante la settimana</u>	<u>Numero operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Ponte capale sul Casolone	Intonaci interni e rifiniture varie del ponte	12	6/ 12/ 1944
Addolorate	Iniziato avvolgimento dello statore-Preparazione flusio- ni della turbina	4	15/ 1/ 1945
Ponte	Ultime lavorazioni del rego- latore	4	15/ 12/ 1944

B- PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

N. N.

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale Kilowatt-ore</u>	<u>Domanda massima settimanale in Kilowatt-ore</u>
-------------	--	--

Planarucci 222.000 ?

C- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>Kilowatt-ore distribuiti ogni settimana</u>	<u>Domanda massima durante la settimana</u>	<u>Comuni</u>
-------------	--	---	---------------

Cabine UNES

140.580

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'

dal 26 Novembre al 2 Dicembre 1944

A- RIPRISTINO - CENTRALI GENERATRICI -

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante la settimana</u>	<u>Numero operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Ponte canale sul Cesolone	Intonaci interni e rifiniture varie del ponte	12	6/ 12/ 1944
Addolorata	Iniziato avvolgimento dello statore-Preparazione fusioni della turbina	4	15/ 1/ 1945
Ponte	Ultime lavorazioni del regolatore	4	15/ 12/ 1944

RIPRISTINOLIVRE DI TRASMISSIONE

N. N.

B- PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale Kilowatt-ore</u>	<u>Domanda massima settimanale in Kilowatt-ore</u>
Pianarucci	222.000	9

C- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>Kilowatt-ore distribuiti ogni settimana</u>	<u>Domanda massima durante la settimana</u>	<u>Comuni</u>
Cabina UNES	140.580		

637.1.1.1.

**D-
INTEGRAZIONE PER IL SERVIZIO**

Alcune per disservizio rete UNIS

**AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI
MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
IL DIRETTORE**

of the
Dated: 27/11/2000

10/10/10

12/1/2012

19/10/1988

8154724740

11-22-01 15:57:2316-2

APPROXIMATE PERCENTAGE OF TOTAL COUNTRY POPULATION

identified within the group of 11,000,000

1997

Stallone is

CONCLUSIONS

O

Education - Mrs. O.
Chas. H. of Norrid
Washburne

It is a fact that the majority of the population of the United States is of the white race, and that the majority of the population of the United States is of the white race.

11

2000

Azienda Speciale dei Servizi Municipalizzati
del Comune di Tolentino

ELETTRICITA' - ACQUA POTABILE

Tolentino, M.
Cassa postale N. 29 - Conto corrente postale N. 15 2756
Telefono 13

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'

19 - 25 Novembre 1944

A- RIPRISTINO CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante la settimana</u>	<u>Numero operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Ponte centrale sul Cesolone	Costruzione muretti del canale	18	6 / 12/1944
Addolorata	Riparazione pacco lamelle-statore e rotore	6	15/ 1/ 1944
Ponte	Montaggio dinamo e lavorazione pezzi fusori del regolatore	4	15/ 12/ 1944

RIPRISTINO LINEE DI TRASMISSIONE

N. N.

B- PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale in Kilowatt-ore</u>	<u>Domanda massima settimanale in Kilowatt-ore</u>
Pianarucci	198.000	?

C- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>Kilowatt-ore distribuiti ogni settimana</u>	<u>Domanda massima durante la settimana</u>	<u>Comuni</u>
Cabina UFFES	124.000	6364	

SITUAZIONE DELL'ELLETTRICITA'

19 - 25 Novembre 1944

A- RIPRISTINO -CENTRALI GENERALI

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante la settimana</u>	<u>Numero operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Ponte centrale sul Gesolone	Costruzione muretti del canale	18	6 / 12/1944
Addolorata	Riparazione pecco lamellare statore e rotore	6	15/ 1/ 1944
Ponte	Montaggio dinamo e lavorazione pezzi fusi del regolatore	4	15/ 12/ 1944

RIPRISTINOLINEE DI TRASMISSIONE

N. N.

B- PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERALI

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale Kilowatt-ore</u>	<u>Domanda massima settimanale in Kilowattore</u>
Pianerucci	198.000	?

C- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CARNE

<u>Nome</u>	<u>Kilowattore distribuiti ogni settimana</u>	<u>Domanda massima durante la settimana</u>	<u>Comuni</u>
Cabina URES	124.000	6369	

././././.

D- INTERRUZIONI PER IL SERVIZIO

'A Alcune per disservizio rete UNES e MOI A U T I E

E- PROGETTI PER RIPRISTINI FUTURI.

E' possibile riparare un altro gruppo alla centrale Adoloxate da 200 K.V.A. occorreranno tre mesi di tempo.

LAZIUM OMNIVIA
AZIENDA SPECIALE DEL SERVIZIO
MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
DIRETTORE
Adoloxate

LAZIUM OMNIVIA
AZIENDA SPECIALE DEL SERVIZIO
MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
DIRETTORE
Adoloxate

LAZIUM OMNIVIA
AZIENDA SPECIALE DEL SERVIZIO
MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
DIRETTORE
Adoloxate

LAZIUM OMNIVIA
AZIENDA SPECIALE DEL SERVIZIO
MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
DIRETTORE
Adoloxate

LAZIUM OMNIVIA
AZIENDA SPECIALE DEL SERVIZIO
MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
DIRETTORE
Adoloxate

LAZIUM OMNIVIA
AZIENDA SPECIALE DEL SERVIZIO
MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
DIRETTORE
Adoloxate

LAZIUM OMNIVIA
AZIENDA SPECIALE DEL SERVIZIO
MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
DIRETTORE
Adoloxate

LAZIUM OMNIVIA
AZIENDA SPECIALE DEL SERVIZIO
MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
DIRETTORE
Adoloxate

LAZIUM OMNIVIA
AZIENDA SPECIALE DEL SERVIZIO
MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
DIRETTORE
Adoloxate

11/11/11

Arenda Speciale dei Servizi Municipalizzati

del Comune di Tolentino



Comune di Tolentino

ELETTRICITA' - ACQUA POTABILE

Tolentino, li 12 - 18 Novembre 1944
Cassa di Credito e Commercio N. 15/2756

Prot. N.

OGGETTO

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'

12 - 18 Novembre 1944

A- RIPRISTINO - CENTRALI GENERATRICI-

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	Numero operai impiegati	Data di ultima-zione
Ponte canale sul Cesolone	Sollette e pavimento del piano del ponte	12	6/ 12/ 1944
Addolorata	Montaggio turbina e alternatore	6	15/ 1/ 1944
Ponte	Riparazione dinamo e lavorazione pezzi fusi del regolatore	4	15/ 12/ 1944

RIPRISTINO - LINEE DI TRASMISSIONE-

N. N.

B- PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI.

Nome	Produzione settimanale Kilonatt-ore	Domanda massima settimanale in Kilonatt-ore
------	-------------------------------------	---

Pisanuocoli 190.000

?

C- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

Nome	Kilonatt-ore distribuiti ogni settimana	Domanda massima durante la settimana	Comuni
------	---	--------------------------------------	--------

Cabine UNES

146.000

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'

12 - 18 Novembre 1944

A6 RIPRISTINO - CENTRALI GENERATRICI-

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante la settimana</u>	<u>Numero operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Ponte canale sul Cesolone	Solletta e pavimento del piano del ponte	12	6/ 12/ 1944
Addolorata	Montaggio turbina e alternatore	6	15/ 1/ 1944
Ponte	Riparazione dinamo e lavorazione pezzi fusi del regolatore	4	15/ 12/ 1944

RIPRISTINO - LINEE DI TRASMISSIONE-

N. N.

B- PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI.

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale Kilonatt-ore</u>	<u>Domanda massima settimanale in Kilonatt-ore</u>
Pianarucci	190.000	?

C- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>Kilonatt-ore distribuiti ogni settimana</u>	<u>Domanda massima durante la settimana</u>	<u>Comuni</u>
Cabine UNES	100.000	100.000	100.000

Amministrazione comunale di Tolentino

Comune di Tolentino

D- INTERPRETAZIONI PER IL SERVIZIO

Alcune per disservizio rete DMS

1974
RICERCA E INDAGINE

1974 - 1975

**AZIENDA SPECIALE DEI SERVIZI
MUNICIPALIZZATI - TOLENTINO
IL DIRETTORE**

Spina

1974
RICERCA E INDAGINE

1974
RICERCA E INDAGINE

1974
RICERCA E INDAGINE

1974
RICERCA E INDAGINE

1974
RICERCA E INDAGINE

1974
RICERCA E INDAGINE

1974
RICERCA E INDAGINE

1974
RICERCA E INDAGINE

1974

1974
RICERCA E INDAGINE

1974
RICERCA E INDAGINE

1974
RICERCA E INDAGINE

1974
RICERCA E INDAGINE

1974
RICERCA E INDAGINE

1974
RICERCA E INDAGINE

1974
RICERCA E INDAGINE

1974
RICERCA E INDAGINE

HEADQUARTERS
AMG/AC
ABRUZZI-MARCHE REGION
C. M. F.

TO : HQ, AC, P. W. & U. Sub_Commission (Atten Maj. Renton) ✓
SUBJECT : Electricity Situation, UNES Ancona weekly report.
REF : R5/516/2/2.
DATE : 2 Dec. 1944.

RECEIVED
P. W. & U. S/CAC
4 DEC 1944 200

Herewith report in duplicate from UNES Ancona,
for the period 19/25 November.

HEADQUARTERS

4 DEC 1944

For the Regional Commissioner

J. E. Foden

J. E. FODEN
Major.

for Regional Engineer.

*Forwarded a copy to UNES
through Miss Cicciani
5 Dec 1944
translated by Miss Doherty*

6367

SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI ANCONASITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ESERCIZIO DI ANCONA

19_25 Novembre 1944

A) RIPARAZIONI ENTRATE GENERALI

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto</u>	<u>N° Operai</u>	<u>Data di Ultimazione</u>
C. le Elena 2° Salto.	Riattivazione periziale grup po 2° salto Preparazione trasformatore 3/6 KV Ripa razione opere idrauliche.	6	Entro la pros sima settimana
Cabine 30 KV	Sgombero macerie e ripara zione di un lousse per mon taggio cabina provvisoria 30/6 Trasporto trasformatore da 1000 kVA da P. Recanat.	4	15/12/1944
Cabine 30 KV	Riparazione di due locali p. montaggio cabine provvisorie.	4	15/12/1944

B) RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE

30 KV Felco marca Senigallia.	Rielzezi n°9 sostegni abbat tuti. Testure di tronchi di linee riparazione in offi cina di sostegni danno giati.	2	-
30 KV Ancona Chiaravalle (Ponte)	Riparazione fili spezzati. Mes se in opere pali mancanti, ecc		
30 KV Bagn Zoschiano	Revisione dei conduttori spez zati e riteature degli stami 12 previa giuntatura messa in opera di pali mancanti. Revisione.		15/12/1944
30 KV S. Elena Febriano.	Revisione. Riparazione fili spezzati.	6	30/11/1944
30 KV Fano Fe saro.	Ricostruzione delle linee com pletamente distrutte	12	31/12/1944

C) PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale</u>	<u>Domanda massima nella settimana KWO</u>
Agugliano	15.750	100
Ripabianca	14.000	75
Franciolini	42.500	240

6365

D) DISTRIBUZIONE DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>KWO distribuiti</u>	<u>Domanda max durante la settimana.</u>	<u>Feesi Forniti</u>
Valle Mare	213.995	2.100	Ancona Falconera

taglio cabine provvisoria
30/6 Trasporto trasformatore
da 1000 kVA da P. Recanatì.

Cabine 30 KV Riparazione di due locali p.
montaggio cabine provvisorie. 4 15/12/1944

B) RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE

30 KV Falco Rielvati n°9 sostegni abbat-
tuti. Resettura di tronchi
di linee. Riparazione in Giffi
cina di sostegni dannati. 2

30 KV Ancona Riparazione fili spezzati. Mes-
sa in opera pali mancanti, ecc

30 KV S. Ene Revisione dei conduttori spez-
zati e rivasature degli stessi. 12
previa giuntatura Messa in opera
di pali mancanti. Revisione.

30 KV S. Ene Revisione. Riparazione fili
spezzati. 6 30/11/1944

30 KV Faro_Fe Ricostruzione delle linee con
pietrame distrutta 12 31/12/1944

C) PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES

Nome	KWO
Aguigliano	15.750
Ripabianca	14.000
Franciolini	42.500

Domanda massima nella settimana KWO
100
75
240

6365

D) DISTRIBUZIONE DALLE CABINE

Nome	KWO distribuiti
Valle Milano	213.995
C.lli Esino	72.250

Domanda max durante la settimana.
2.100

Paesi Forniti

Ancona Falconara
e Frasighi.
Vari Paesi Valle Esino
e Senigallia.

E) INTERRUZIONI

Interruzioni di breve durata alle centrali di produzione.

Ancona, 16 Novembre 1944.

SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ANCONASITUAZIONE DELL'IMPIANTI DELL'ESERCIZIO DI ANCONA

26 Novembre = 2 Dicembre 1944

E. E. E. E. E. E. E. E. E.

A) RIPARAZIONI CENTRALI GENERATRICI

Nome	Natura del Lavoro	fatto	N° Operai	Data di ultimazione	
					Entro la prossima settimana
C.le S. Elena 2° esito	Apportamento trasfor- matore 3/6 KV		6		
Cabina 30 KV Palonara	Proseguono i lavori per montaggio cabina provvisoria 30/6 KV		8		30 dicembre 1944
Cabina 30 KV Senigaglia	Proseguono i lavori per montaggio cabina provvisoria 30/6 KV Trasportato trasfor- matore da 1000 KVA da Porto Recanati		6		30 Dicembre 1944

B) LINEE DI TRASMISSIONE

Linea 30 KV Falconara-Seni- gaglia-Fano	Rielazati n° 7 sostegni abbattuti = Testatura tronchi di linea = Ri- parazioni in officina di sostegni danneggiati.	30	=
Linea 30 KV Chiaravalle- Jesi	Riparazione fili rotti. Messa in opera pali e fili mancanti. Revisione na linea.	8	entro 30 giorni lavorativi
Linea 30 KV S. Elena-Fabbrica- no	Revisione = riparazione fili spezzati.	6	15 dicembre 1944
Linea 30 KV Fano-Rosignano	Rivesatura linea-leassa in opera pali mancanti Revisione.	12	15 dicembre 1944 6365
Linea 30 KV Fano-Pesaro	Ricostruzione della linea completamente distrutta.	16	31 dicembre 1944

C:le S. Elena 2° salto	Approntamento trasfor- matore 3/6 KV	6	Entro la prossima settimana
Cabina 30 KV Falconara	Proseguono i lavori per montaggio cabina provvisoria 30/6 KV	8	30 dicembre 1944
Cabina 30 KV Senigaglia	Proseguono i lavori per montaggio cabina provvisoria 30/6 KV trasportato trasfor- matore da 1000 KVA de Porto Recanati	6	30 Dicembre 1944

B) LINEE DI TRASMISSIONE

Linea 30 KV Falconara-Seni- gaglia-Fano	Rielzati n° 7 sostegni abbattuti = Messatura tronchi di linea = Ri- parazioni in officina di sostegni danneggiati.	30	=
Linea 30 KV Chiaravalle- Jesi	Riparazione fili rotti. Messa in opera pali e fili mancanti. Revisio- ne linea.	8	entro 30 giorni lavorativi
Linea 30 KV S. Elena-Fabrizio- no	Revisione = riparazione fili spezzati.	6	15 dicembre 1944
Linea 30 KV Fano-Rossano	Ritesatura linea-messa in opera pali mancanti Revisione.	12	15 dicembre 1944 6365
Linea 30 KV Fano-Fesero	Ricostruzione della linea completamente distrutta.	16	31 dicembre 1944

C) PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI UNES

Nome	Produzione settimanale KVO	Domanda massima nella settimana KVO
Augliano	15.800	100
Ripabianca	14.300	75
Franciolini	18.000	240

La Centrale Franciolini è ferma dalla notte tra il 28 e 29 novembre perché, a causa di una eccezionale piena del fiume Reno, si è rotta, per un tratto di circa 40 metri, la diga di sbarramento e nel cana-
le di carico non affluisce più acqua.

D) DISTRIBUZIONE DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>KVC distribuiti</u>	<u>Domanda Max durante la set- timana</u>	<u>Paesi forniti</u>
Valle Miano	252.458	2.400	Ancona=Falcone re e frazioni
C.111 Esimo	48.100	415	Vari paesi Val- le Leno e Semi- gallia.

E) INTERRUZIONI

Interruzioni di breve durata dovuta alle Centrali di produ-
zione.

ANCONA 4 Dicembre 1944

6354

HEADQUARTERS
AC. AMG.
ABRUZZI-MARCHE REGION
CMF.

RECEIVED
PW & U.S./C.A.C.
21 DEC 1944 200

TO : HQ, AC, P.W. and U. SUB Commission (Atten of Maj. Renton).
Subject : Electricity Situation Weekly Reports. UNES Pescara.
REF : R5/516/2.
DATE : 30 Nov. 1944.

*Major
Renton*

Herewith report in duplicate from UNES Pescara
for the period 20/26 Nov.

For the Regional Engineer

J. E. Foden
J. E. FODEN
Major.



*a copy has been forwarded
to U.N. ES through Miss G. G. G.
11 dec. 1944*

6363

1632

SITUAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLA SOCIETA'

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI

DIREZIONE ESERCIZIO PESCARA
dal 20 al 26 Novembre 44

A) - RIABILITAZIONE

CENTRALI GENERATRICI

Nome	Natura del lavoro fatto durante la settimana	n° Operai impiegati	Data di ultimazione
<u>Pars Filiorum Petri</u>	Ultimato lavoro di copertura del fabbricato. Inizietto rifacimento in tonaco -	Lavoro in appalto operai 12	Al 15-12-44
	Ultimata costruzione telaio per automotrici e apparecchiatura -	operai 3	subordinatamente dispo- nibilità ms- teriali -

LINEE DI TRASMISSIONE -

Linea 60 KV.
Lanciano - Cupello

Tesati Km.2 di conduttori del lato Lanciano verso Cupello.-
Smentellati Km.5 di conduttori dal lato Cupello verso Lanciano.-

Al 15-12-44
compatibil-
mente ai mez-
zi di tra-
sporto -

Linea 30 KV.
Bussi - Tocco -

Rialzati n. 4 tralicci

Lavoro in appalto operai 8

Al 15-12-44
compatibil.
disponibil.
isolatori e
conduttori.

Linea 30 KV.
Centrali Verde -
Centrale Aventino -

In seguito a ritiro del 272 e M Platoon RL è stato sospeso il lavoro che sarà iniziato al più presto con personale della Società -

--

B) - PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

Nome

Produzione settimanale

6362

Punta massima in

Nome

Area Villorum Petri

Data di ul-
timazione

Al 15-12-44
subordinata-
mente dispo-
nibilità ma-
teriali -

n° Operai
impegnati

Lavoro in
appalto
operai 12

operai 3

Natura del lavoro fat-
to durante la settimana

Ultimato lavoro di co-
pertura del fabbricato.
Iniziato rifacimento in
tetto -

Ultimata costruzione te-
lato per automatici e an-
parecchiatura -

LINEE DI TRASMISSIONE -

Linea 60 KV.
Lanciano - Cupello

Testi Km.2 di condotto-
ri del lato Lanciano ver-
so Cupello.-
Smentellati Km.5 di con-
duttori dal lato Cupello
verso Lanciano.-

Al 15-12-44
competibil-
mente ai mag-
zi di tra-
sporto -

operai 16

Linea 30 KV.
Bussi - Tocco -

Rialzati n. 4 tralicci

Lavoro in
appalto
operai 8

Al 15-12-44
competibil-
disponibil-
isolatori e
conduttori.

Linea 30 KV.
Centrali Verde -
Centrale Arentino-

In seguito a ritiro del
272 e M Platoon RM è sta-
to sospeso il lavoro che
sarà iniziato al più pro-
sto con personale della
Società -

--

B) - PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

Nome

Produzione settimanale

6362

Punte massima in

in kWh.

kWh.

Verindola

31.899

243

./.

2)

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale in Kw.</u>	<u>Punta massima in kw.</u>
Perindola	31.899	243
Pescara	114.269	915
Lanciano	90.000	680
Consegna C.li Verde	25.000	200
S.Salvo	50.000	400

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla Centrale di Perindola di proprietà UNES, dalle 4 centrali del Fiume Verde, di proprietà di fornitori di energia alla Unes, e dell'energia che viene fornita alla Unes dalla Società Meridionale di Elettricità nel punto di presa di S.Salvo, essendo questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocata nei vari raggruppamenti di centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimati, non potendo fare accertamenti precisi per mancanze di adatti apparecchi di misura sia nelle centrali che nelle cabine.

D)- PRINCIPALI INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Vedi specchio alligato -

DAL/be-

6367

Lanciano	90.000	680
Consegna C.li Verde	25.000	200
S.Salvo	50.000	400

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla Centrale di Farindola di proprietà UNES, dalle 4 centrali del Fiume Verde, di proprietà di fornitori di energia alla Unes, e dell'energia che viene fornita alla Unes dalle Società Meridionale di Elettricità nel punto di presa di S.Salvo, essendo questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocata nei vari raggruppamenti di centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimati, non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di adatti apparecchi di misura sia nelle centrali che nelle cabine.

D) - PRINCIPALI INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Vedi specchio alligato -

DAL/be-

6367

SPECCHIO DELLE INTERRUZIONI

NELLA SETTIMANA DAL 20 AL 26 NOVEMBRE 1944

Data	Gra e lunghezza interruzione -	Causa	Effetto
giorno 20	13,50/13,52= 2'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	S.M.E. fuori parallelo
"	15,15/15,17= 2'	Scatto automatico 30 KV. Tavo	---
"	17,01/17,50=50'	Scatti automatico -30 KV. Lanciano -	Causa tensione bassa (22 KV) - Ali- mentati in un primo tempo solo Chig ti e Pescara, successivamente Spol- tore e Teramo nella stessa giornata ore 18,05 e 21,58 -
"	3,08/3,10 = 2'	" "	---
"	3,18/3,20 = 2'	" "	Ridotto carico Teramo
"	3,15	Scatti automatico 30 KV. Tavo	Avariato alternatore Centrale Farin- dola - Centrale ferma - I centri Val le Tavo alimentati da Pescara -
"	6,50	Tolto corrente 30 KV. Teramo -	Causa tensione bassa (16 KV. su 30) Rimessa corrente ore 7,40 (24 KV.) -
"	7,41/7,50 = 9'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	---
"	8,17/8,40-8,55	" "	---
"	8,58	---	Avuto corrente della S.M.E. Ripristi nati tutti i servizi. Teramo dato corrente ore 9,18
"	10,28/10,31= 3'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	---
"	13,15/13,30/13,40	" "	Manca S.M.E. Sganciato Teramo - Ore 13,20 avute corrente S.M.E. e rief- ganciato Teramo -
"	22	---	Ore 15,35 Centrale Farindola rimes- sa in parallelo -
"	17,02/17,10= 8'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	S.M.E. fuori parallelo ore 17,25 - tolto corrente Chieti per eccessivo carico. Ridata corrente Chieti ore 17,42 a carico ridotto, ma distacca- to linee 6 KV. per Spoltore. Ore 18,20 rinfestinato parallelismo con

Giorno	20	13,50/13,52= 2'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	S.M.E. fuori parallelo
"	"	15,15/15,17= 2'	Scatto automatico 30 KV. Tavo	---
"	"	17,01/17,50=50'	Scatti automatico -30 KV. Lanciano-	Causa tensione bassa (22 KV)- Li- mentati in un primo tempo solo Chie- ti e Pescara, successivamente Spol- tore e Teramo nella stessa giornata ore 18,05 e 21,58 -
"	21	3,08/3,10 = 2'	" "	---
"	"	3,18/3,20 = 2'	" "	Ridotto carico Teramo
"	"	3,15	Scatti automatico 30 KV. Tavo	Avariato alternatore Centrale Farin- dola - Centrale ferma - I centri Vol- le Tavo alimentati da Pescara -
"	"	6,50	Tolto corrente 30 KV. Teramo-	Causa tensione bassa (16 KV. su 30) Rimessa corrente ore 7,40 (24 KV.) -
"	"	7,41/7,50 = 9'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	---
"	"	8,17/8,40-8,55	" "	---
"	"	8,58	---	Avuto corrente dalla S.M.E. Riprieti nati tutti i servizi. Teramo dato corrente ore 9,18
"	"	10,28/10,31= 3'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	---
"	"	13,15/13,30/13,40	" "	Mancò S.M.E. Sganciato Teramo - Ore 13,20 avuta corrente S.M.E. e riag- ganciato Teramo -
"	22	---	---	Ore 15,35 Centrale Farindola rimes- sa in parallelo -
"	"	17,02/17,10= 8'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	S.M.E. fuori parallelo ore 17,25 - tolto corrente Chieti per eccessivo carico. Ridata corrente Chieti ore 17,42 e carico ridotto, ma distacca- to linee 6 KV. per Spoltore. Ore 18,30 ripristinato parallelo con S.M.E. Dato corrente Teramo-Spoltore - da Chieti rialimentato Buchianico e Chieti Sealo. Alle ore 18,41 ese-

Data	Ora e lunghezza interruzione -	Causa	Effetto
giorno 23	8,30/8,38 = 8'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	ginto parallelo con Cile Farindola -
" "	9-9,45 = 45'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	Fuori parallelo S.M.E. Alimentozio- ne da Centrale del Verde. La S.M.E. rientra in parallelo alle ore 8,45 e dato corrente Teramo chiuso paral- lelo con Farindola -
" "	9-9,45 = 45'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	Ristabilito servizio alle ore 9,46 e alle ore 9,49 chiuso parallelo con Farindola.
" 24	6,35/6,50 = 15'	Scatto automatico 30 KV. Taro	Interrotto tratto Penna-Tavernola per urgenti lavori in linea - Zona fino a Tavernola servita da Pescara.
" "	11,55/11,57=2'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	Brevi interruzioni S.M.E. e Centra- li del Verde.
" "	12,02/12,05=3'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	" " " " " "
" "	17,17/17,27=10'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	Interruzioni S.M.E. e C.li Verde - Alle 17,27 avuto corrente solo dal Verde. Alle 17,35 dato corrente a Chieti e alle ore 17,38 tolto cor- rente sul 6 KV. di Spoltore per ec- cessivo carico. Alle ore 17,40 rimes- so in servizio tratto 30 KV. Penne- Tavernola e ristabilito il parallelo in Pescara fra le C.li del Verde e quella di Farindola. Solo alle ore 17,25 si è avuto corrente dalla S.M. di elettricità ripristinando tutti i servizi.
" "	19,30/19,38= 8'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	S.M.E. fuori parallelo, ore 19,38 avuto corrente dal Verde. Ora 19,40 dato corrente a Chieti. Centrale Fa- rindola lasciata fuori parallelo in cabina Pescara. Alle ore 20,25 si ristabilisce il parallelo con la S.M.E. e quindi dato corrente a Te- ramo.
" "	20,28/20,30= 2'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	S.M.E. fuori parallelo. Smergia del Verde. Dato corrente Chieti. Scatta nuovamente Lanciano. Alle ore 20,42 avuto corrente dal Verde e dato cor- rente al solo Centro di Pescara. So- lo alle ore 20,44 si ristabilisce il parallelo con la S.M.E. Alle ore 2'

30 KV. Lanciano -		ne da Centrale del Verde. La S.M.E. rientra in parallelo alle ore 8,45 e dato corrente Teramo chiuso parallelo con Farindola -
" " 9-9,45 = 45'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	Ristabilito servizio alle ore 9,46 e alle ore 9,49 chiuso parallelo con Farindola.
" 24 6,35/6,50 = 15'	Scatto automatico 30 KV. Taro	Interrotto tratto Penna-Tavernola per urgenti lavori in linea - Zona fino a Tavernola servita da Pescara.
" " 11,55/11,57=2'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	Brevi interruzioni S.M.E. e Centrali del Verde.
" " 12,02/12,05=3'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	" " " " " " " "
" " 17,17/17,27=10'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	Interruzioni S.M.E. e C.Li Verde - Alle 17,27 avuto corrente solo dal Verde - Alle 17,35 dato corrente a Chieti e alle ore 17,38 tolto corrente sul 6 KV. di spoltore per eccessivo carico. Alle ore 17,40 rimesso in servizio tratto 30 KV. Penna-Tavernola e ristabilito il parallelo in Pescara fra le C.Li del Verde e quella di Farindola. Solo alle ore 17,25 si è avuto corrente della S.M. di elettricità ripristinando tutti i servizi.
" " 19,30/19,38= 8'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	S.M.E. fuori parallelo, ore 19,38 avuto corrente dal Verde. Ora 19,40 dato corrente a Chieti. Centrale Farindola lasciata fuori parallelo in cabina Pescara. Alle ore 20,25 si ristabilisce il parallelo con la S.M.E. e quindi dato corrente a Teramo.
" " 20,28/20,30= 2'	Scatto automatico 30 KV. Lanciano -	S.M.E. fuori parallelo. Energia del Verde. Dato corrente Chieti. Scatta nuovamente Lanciano. Alle ore 20,42 avuto corrente dal Verde e dato corrente al solo Centro di Pescara. Solo alle ore 20,44 si ristabilisce il parallelo con la S.M.E. Alle ore 21 fatto parallelo con C.Li Farindola e alle ore 21, dato corrente a Teramo.

Data	Ora e lunghezza interruzione -	Cause	Effetto
Giorno 25	14,14/16,30=1,46	---	Viene riferito da Lanciano che le continue interruzioni della S.M.A. sono dovute a scarsa disponibilità di energia da parte della S.M.A.
" 26	---	---	Tolto corrente 30 KV. Teramo per lavori in Cabina Faeta - Dalle ore 7 alle ore 11,30 Centrale Ferindola ferma per manutenzione Centrale. Centri Valle Tave alimentati da Pescara - -Dalle 7,42 alle 9,50 tolto corrente 30 KV. Pescara - Chieti per cambio urgente isolatori rotti - - ore 16,46 chiuso parallelo BMA Centrale Ferindola con cabina Pescara.

giorno 25 14,14/16,30=1,46

" 26

Tolto corrente 30 KV. Teramo per lavori in Cabina Zaieta -

Dalle ore 7 alle ore 11,30 Centrale Farindola ferma per manutenzione Centrale. Centri Valle Tera alimentati da Pescara -

-Dalle 7,42 alle 9,50 tolto corrente 30 KV. Pescara - Chieti per cambio urgente isolatori rotti -

- ore 16,46 chiuso parallelo con Centrale Farindola con cabina Pescara.

D.L./IV

6358

HEADQUARTERS
AMG. AC.
ABRUZZI-MARCHE REGION
CMF.

RECEIVED
P.W. & U. S/CAC
26 NOV 1944 200

9

TO : HQ.AC.PW. & U. Sub_Commission (Atten of Maj. Renton). ✓
SUBJECT : Electricity Situation, Weekly Reports.
REF : R5/516/2.
DATE : 25 Nov. 1944.

Herewith report in duplicate from U.N.E.S. Aquila
covering the period 16 Oct. 20 Nov. Also from UNES Ancona for the
period 5_11 Nov.

HEADQUARTERS
2 NOV 1944
A. C.

For the Regional Commissioner :

J.E. Foden
J.E. FODEN

Major.

For Regional Engineer.

*Forwarded a copy to UNES
through Miss Cicciari
Borden*

27-11-44

6357

1171

**SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI DI ANCONA
SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ESERCIZIO DI ANCONA**

5_11 Novembre 1944.

A) RIPARAZIONE CENTRALI GENERATRICI

[illegible]

C. 1e 3. 21e 26

Installazione trasforma-
tore 3/6 KV Conessioni
elettriche Installazione
apparecchio, ecc.

U

30.11.44

B) RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE

100. AV Falcone Proseguono i lavori di
ra Fano smontaggio dei pali ab-
 battuti da mine. Tesatu-
 ra tronchi linee integri
 2 mesi lavorati
 vi se coadiuvati
 con materiali
 richiesti.

C) PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI

<u>Produzione Settim.</u>		<u>Domanda massima nella settimana KW</u>
Nome	LMO	
Franciolina	47.400	200
Ripetianca	12.000	75
Mol. Agugliano	18.700	110

D) DISTRIBUZIONE DALLA CABINE

<u>Nome</u>	<u>ZWO distribuiti</u>	<u>Domanda max durante la settimana</u> <u>ZW</u>	<u>Paesi Forniti</u>
Ancona (Valle Bianco)	174.500	1.750	Ancona e Falconara
Colli Esino	78.100	465	Vari paesi della Valle Esino e Senigallia

MOIZURBANI (2) INTERPRETI

Varie interruzioni di breve durata dovute alle Centrali di Pioraco e Pedaso.

Interruzione sulla 60 KV Ancona_Pedaso dalle ore 0 dalle 5 alle
24 del giorno 7 c. m. per i lavori nella Centrale di Pedaso come con
seguente sospensione nella fornitura sulle linee IO KV di 35.5 kVato
e Numana.

B) RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE

30 KV Falcone Proseguono i lavori di smontaggio dei pali sbattuti da mine tedesche e tranchi linee integri

I6 2 mesi lavorati
vi se coadiuvati
con materiali
richiesti.

C) PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALIProduzione Settim

Nome	KWH
Franciolini	47.400
Ripabianca	12.000
Mcl. Agugliano	18.700

Domanda massima nella

settimana	KW
250	
75	
110	

D) DISTRIBUZIONE DALLE CABINENome KWH distribuitiAncona (Velle
Mieno)

174.500

C:111 Esino

78.100

Domanda max
durante la
settimana

1.750

465

Paesi Forniti

Ancona e Falconara

Vari paesi della Valle
Esino e SengalliaE) INTERRUZIONI

Varie interruzioni di breve durata dovuta alle Centrali di Fiorese e Pedaso.

Interruzione sulla 60 KV Ancona-Pedaso dalle ore 0 alle 5 alle 24 del giorno 7 c. m. per i lavori nella Centrale di Pedaso con conseguente sospensione nella fornitura sulle linee 10 KV di 63.500

e Numana.

Ancona, 12 Novembre 1944.

SITUAZIONE SULL'INTERCETTA

SOCIETA' UNES

DIREZIONE DI AQUILA

dal 16 Ottobre al 20 Novembre 1944

A. - RAPPRESENTAZIONE

- CENTRALI GENERATRICI

NOTE -

Maturità del lavoro
fattoNumero degli
operai impiegati
Data di ultimazione

Pietre Regie

Rimessa in funzione

4

31/8/1944

Pettorano

Segue l'istallazione
ne e l'adattamento
di due gruppi da
KVA.300 ciascuno.
Iniziata riparazione
soletta di copertura
ra e chiusura di vari
finestre.

10

Molina

Ultimato scavo di fon-
dazione, costruiti i
muri di sponda ed ini-
ziata getto platea di
fondo. Ultimato riempi-
mento e pietrame vasca
esistente.

Iniziato taglio di es-
franca della vasca esi-
stente. Ultimata siste-
mazione vari sopralati.

ti vasca esistente.
Riparazioni varie alle
solette di copertura
del canale di carico

18

Morgano
(Castel di Sangro)

Iniziato l'approvvigio-
namento materiali per
la ricostruzione del
fabbricato. In corso il
lavoro di preparazione
dei pezzi di macchina

Pescina
(Collecchie)

Iniziato lavoro ripara-
zione tetto di copertu-
ra e riparazione alter-
natore.

6

635

NOTE -	Natura del lavoro fatto	Numero della operazione= Satti.=	Data di Ritiro= Esigione.=
Pietre Regie	Rimease in funzione	4	31/8/1944
Pettorano	Segue l'installazione e l'adattamento di due gruppi da KVA.300 ciascuno.= Iniziata riparazione soletta di copertura e chiusura di vani finestre.=	10	=
Molina	Ultimato scavo di fondazione, costruiti i muri di sponda ed iniziato getto platea di fondo.=Ultimato riempimento a pietrame vasca esistente.= Iniziato taglio diaframma delle vasche esistenti.=Ultimata sistemazione vani sopralenti vasca esistente.= Riparazioni varie alle solette di copertura del canale di carico	18	=
Morgone (Casteldisangro)	Iniziato l'approvvigionamento materiali per la ricostruzione del fabbricato.=In corso il lavoro di preparazione dei pezzi di macchina	635	=
Pescina (Collecchio)	Iniziato lavoro riparazione tetto di copertura e riparazione alternatore.= <i>alternatore</i>	6	=
30 KV.Aquila- Bussi	<u>LAVORI DI TRASFORMAZIONE</u> Eseguita la tesatura dei conduttori di linea e telefonici sul tratto Novelli - Bussi	12	10/11/1944

./.

= 2 =

Matrice del lavoro Numero operai Data di inizio
lavoro invece lavoro

30 KV. Centrale Molina Ultimita la revisione della linea sul tratto Centrale Molina - Cas stelvocchio 6 30/10/44

30 KV. Vittorito-Suesi Iniziata la tesatura dei conduttori di linea 10 10/11/1944

30 KV. Aversano - Carsoli Seguono i lavori di riparazione 120 12

B. - PRODUZIONE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE DAL 16/10/44 AL 20/11/1944
NOTA Produzione in KW. Domanda massima in KW.

Centrale Pietre Regio = 106.560. = 120

Centrale Prutola Peligna 4.806. = 12

C. - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLA CADUCEA
NOTA Kilowattora distribuiti = Domanda massima = Villaggi forniti
in KW. (1)

Aquila 197.697 670

Sulmona Non ha apparecchio di misura 11

Aversano Non ha apparecchio di misura 11

(1) Della Provincia di Aquila sono fuori servizio i centri risultanti dall'elenco allegato.

D. - SERVIZIO INTERVENZIONI

Data	Intervento	Causa	Effetto
19/10/44	12 - 12,40 13,40 17,35	Centrale Pie- tre Regio. Pernata causa forte temporale.	Impedendo la pro- duzione di arri- vare a Sulmona.
29/10/44	11,30	Schiusamento opere di presa	Idem 6352
16/11/44	8,30	Pernata per sostitui- re guarnizione al pre	Idem

dei conduttori di li=
nea

Seguono i lavori di
riparazione

10/12/1944

10

30 IV. Avezzano -
Carsoli

B. - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GEOTERMICHE DAL 15/10/44 AL 20/11/1944

NGE. Produzione in Kw. Domanda massima in Kw.

Centrale Pietre Regie = 106.560. = 120

Centrale Pratola Peligna 4.806. = 12

C. - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE.

NOTE. Elettrodotto distribuiti = Domanda massima = Villaggi forniti in Kw.

(1)

197.697 670

Aquila

Sulmona Non ha apparecchio di
misura

Avezzano Non ha apparecchio di mi=
sura

(1) Delle Province di Aquila sono fuori servizio i centri risultanti dall'elenco allegato.

D. - SERVIZIO INTERRUZIONI.

Data	Luoghi di interruzione	Cause	Effetto
19/10/44	12 - 12,40 13,40 17,35	Centrale Pie= tre Regie. = Fermata causa forte temporale. =	Impedendo la pro= duzione di arris= verso a Sulmona. =
29/10/44	11,30 16,15	Schiusamento opere di presa	Idem 6352
16/11/44	8,30 10,02	Fermata per costitui= re guarnizione al pro= tetto asse turbina	Idem
19/11/44	9,05 14,40	Fermata per lavori alla cabina 30 Kw. di Sulmona	Idem

25 NOV 1944

MEMO DAL COMANDANTE FUORI SERVIZIO

- Aquila (vasche di Pettino)	- Roccarifi
- Marone di Montecale	- S. Giovanni Valle Roveto
- Cabbia di Montecale	- Castellafiume
- Villa di Fano	- Balsorano
- Capitignano	- Roccaraso
- Campotosto	- Rivisondoli
- Pescocostanzo	- Pescocostanzano
- Canistro	- Pietrangelini
- Castromonte	- Ateleta
- S. Restituta	- Roccapia
- S. Vincenzo Valle Roveto	

25 NOV 1944

6353

RECEIVED
P.W. & U. S/C.A.C.
25 NOV 1944 200

HEADQUARTERS
ANG. AC.
ABRUZZI-MARCHE REGION
OMF.

Major Renton

8

TO : HQ, AC, P.W. & U. Sub-Commission (Atten Maj. Renton)
SUBJECT : Electricity Situation : Weekly Reports.
REF : R5/516/2.
DATE : 24 Nov. 1944.

Herewith reports in duplicate from the Technical
and Distribution Offices of UNES, Ascoli, for the period
6/12. Nov.

For the Regional Commissioner :

J.E. Foden
J.E. FODEN
Major,
for Regional Engineer.

*Forwarded a copy to Miss - Poul
through Miss Cicciari
R. B. Bero*

24.11.44

6352

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI ESERCIZIO TECNICO

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 6 AL 12 NOVEMBRE 1944

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale Castellano	Continua la demolizione dei muri pericolanti del fabbricato cabina, il recupero dei materiali e lo smontaggio delle macchine distrutte.	18	-
Centrale Venemarcello	Elevato il nuovo muro della sala macchine sino all'altezza di m. 6 - Continua il lavoro di riparazione delle capriate del tetto. Approvvigionato una parte dei tavelloni e delle tegole per il tetto. Sono in costruzione le bobine di un alternatore da rimpiazzare.	43	-
Centrale Gerosa	Continua la riparazione dei muri dei locali al pianterreno, la riparazione degli infissi e la chiusura delle finestre - Ultimata la riparazione dello statore. Continua la riparazione dei poli del rotore. Presso le Officine Cecchetti di Portocivitanova, è stata cominciata la riparazione dei due refrigeratori e relativi motori e pompe per il raffreddamento dell'olio dei trasformatori. Presso le Officine di Tolentino continua la fusione e la lavorazione delle parti della turbina da ricostruire.	12	-
Cabina Tolentino	È stata cominciata la installazione dei relè per gli interruttori dei trasformatori 3/60 kv. e la inserzione degli apparecchi per il gruppo di carica della batteria. I lavori di riparazione della tralicciatura e del fabbricato sono quasi ultimati.	5	-

635

Centrale Castolluno	18	Continua la demolizione dei muri pericolanti del fabbricato cabina, il recupero dei materiali e lo smontaggio delle macchine distrutte.
Centrale Vercellotto	43	Elevato il nuovo muro della sala macchine sino all'altezza di m. 6 - Continua il lavoro di riparazione delle capriate del tetto. Approvvigionato una parte dei tavelloni e delle tegole per il tetto. Sono in costruzione le bobine di un alternatore da rimpiazzare.
Centrale Gerosa	12	Continua la riparazione dei muri dei locali al pianterreno, la riparazione degli infissi e la chiusura delle finestre -
	5	Ultimata la riparazione dello statore. Continua la riparazione dei poli del rotore.
	-	Presso le Officine Cecchetti di Portocivitanova, è stata cominciata la riparazione dei due refrigeratori e relativi motori e pompe per il raffreddamento dell'olio dei trasformatori.
	9	Presso le Officine di Tolentino continua la fusione e la lavorazione delle parti della turbina da ricostruire.
Cabina Tolentino	635	È stata cominciata la installazione dei relé per gli interruttori del trasformatore 3/60 kV. e la inserzione degli apparecchi per il gruppo di carica della batteria. I lavori di riparazione della tralicciatura e del fabbricato sono quasi ultimati.
Centrale Polcevera	5	Riparata la copertura del tetto danneggiato dal vento-
60 kv Peluso Croce Rossa.	7	<u>RIPARAZIONE DELLE LINEE DI TRASMISSIONE</u> Cominciata la ricostruzione dei blocchi di fondazione dei pali.

- 2 -

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

Nome	Produzione sett./le in kWh.	Punta max in kWh.
Pianicella	162.300	1.600
Pedaso	231.860	3.700
Carassai	42.000	350
Dologuola	142.115	1.280
Tolentino	72.000	500

I dati di produzione delle centrali di Tolentino sono approssimati per
ché non è ancora stata completata la ^{una} ~~una~~ inserzione degli apparecchi di misura.

La centrale di Tolentino è entrata in servizio il giorno 6 alle ore 12-

--- --
UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
Esercizio Tecnico

6350

BEST COPY POSSIBLE

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI ECONOMICI E SOCIALI

RICERCA DELLA UNIVERSITA' DI TRIESTE

ATTIVITA' DELLA CENTRALE

N. G. M. E.	Descrizione del lavoro	Importo app. nel 1954	Data di ultimazione
-------------	------------------------	-----------------------	---------------------

Villa Corbelli

1° lotto

13 per l'edificazione della casa nell'area

per la casa 74/75

Completato

13 per l'edificazione della casa

74/75

2° lotto

13 per l'edificazione della casa

74/75

13 per l'edificazione della casa

3° lotto

13 per l'edificazione della casa

74/75

4° lotto

13 per l'edificazione della casa

ATTIVITA' DELLA CENTRALE

N. G. M. E.

Descrizione del lavoro

Importo app. nel 1954

Data di ultimazione

5° lotto

13 per l'edificazione della casa

74/75

6° lotto

13 per l'edificazione della casa

74/75

ATTIVITA' DELLA CENTRALE

63/4

WILEY-INTERSCIENCE

9-1

Enzima e poco contenuto a poliole
 si per l'ossidazione non all'alice
 contenuto in 10 g di poliole della
 prodotto 4 g di poliole

October 1976

Illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

Costituiscono i presupposti per la ripresa
risorgimento dell'interesse delle soci-
età nella loro seconda attività.

2

Continuare a fare il meglio per
il grande lavoro

100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

WITH THESE I HAVE TO DO THE WORK OF TWO.

112

Customer Name	Product Code	Quantity	Unit Price	Total Price
John Doe	1001	5	10.00	50.00
Jane Smith	1002	3	15.00	45.00
Bob Johnson	1003	2	20.00	40.00
Alice Brown	1004	1	30.00	30.00
Charlie Davis	1005	4	12.00	48.00
Eve Wilson	1006	2	18.00	36.00
Frank Miller	1007	1	25.00	25.00
Grace Lee	1008	3	14.00	42.00
Henry King	1009	2	16.00	32.00
Ivy White	1010	1	22.00	22.00
Jack Black	1011	4	11.00	44.00
Karen Green	1012	2	19.00	38.00
Leo Gray	1013	1	28.00	28.00
Mia Blue	1014	3	13.00	39.00
Noah Red	1015	2	17.00	34.00
Olivia Yellow	1016	1	24.00	24.00
Peter Purple	1017	4	10.00	40.00
Quinn Brown	1018	2	15.00	30.00
Rachel Pink	1019	1	21.00	21.00
Sam Green	1020	3	12.00	36.00
Tina Blue	1021	2	18.00	36.00
Uma Yellow	1022	1	26.00	26.00
Victor Purple	1023	4	9.00	36.00
Wendy Brown	1024	2	16.00	32.00
Xavier Green	1025	1	23.00	23.00
Yara Blue	1026	3	14.00	42.00
Zoe Yellow	1027	2	17.00	34.00
Adam Purple	1028	1	27.00	27.00
Ella Brown	1029	4	11.00	44.00
Felix Green	1030	2	19.00	38.00
Gina Blue	1031	1	29.00	29.00
Harry Yellow	1032	3	13.00	39.00
Iris Purple	1033	2	17.00	34.00
Jack Brown	1034	1	25.00	25.00
Karen Green	1035	4	10.00	40.00
Leo Blue	1036	2	15.00	30.00
Mia Yellow	1037	1	22.00	22.00
Noah Purple	1038	3	12.00	36.00
Olivia Brown	1039	2	18.00	36.00
Peter Green	1040	1	24.00	24.00
Quinn Blue	1041	4	9.00	36.00
Rachel Yellow	1042	2	16.00	32.00
Sam Purple	1043	1	21.00	21.00
Tina Brown	1044	3	12.00	36.00
Uma Green	1045	2	18.00	36.00
Victor Blue	1046	1	26.00	26.00
Wendy Yellow	1047	4	10.00	40.00
Xavier Purple	1048	2	15.00	30.00
Yara Brown	1049	1	23.00	23.00
Zoe Green	1050	3	14.00	42.00

11/10/10 11:10 AM

These are all turned over to the State
Department and they are

Department of Zoology and Entomology
University of Illinois

100

PRODUZIONE SETTIMANA KALE DELECENTRALI

20

and have been used in the following manner:

11

23

11

1000

100

933

Unita esecutive in IV

Produzione esecutiva in IV

Unita esecutiva	15.40	103
Produzione esecutiva	15.50	104
Unita esecutiva	2.500	71
Unita esecutiva	7.110	41
Produzione esecutiva	2.100	11
Unita esecutiva	2.100	24
Unita esecutiva	14.700	130

Unita esecutiva in IV

Produzione esecutiva in IV

Unita esecutiva in IV

Unita esecutiva in IV

HEADQUARTERS
 AMG. AC. P.W. & U.S.A.C.
 ABRUZZI-MARCHE REGION
 CMF. 25 NOV 1944 200

TO : HQ.A.C.P.W. & U Sub Commission (Atten Maj. Renton).
 SUBJECT : Electricity Situation. Weekly Reports.
 DATE : 24 Nov. 1944.
 REF : RS/516/2

Herewith reports in duplicate from UNES
 Pescara covering the periods 1 Oct/5 Nov. and 13/19 Nov.

For the Regional Commissioner :

J. E. Foden

J. E. FODEN
 Major,
 for Regional Engineer.

*Forwarded a copy to UNES-Rome -
 through Miss Ceciani
 27.11.44
 translated by Miss Y. Alessandrini*

6347

LAVORI ESEGUITI ALLE CENTRALI, ALLE LINEE DI TRASMISSIONE OLTRE 30 KV.
E ALLE CABINE PRINCIPALI DI TRASFORMAZIONE DAL 1° OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE
1944, DISLOCATE NELLE PROVINCE DI PESCARA E CHIETI -

1° CENTRALI DI PRODUZIONE

Fara Filiorum Petri - La riparazione della condotta forzata è ultimata.
 L'alternatore e la turbina sono stati messi a posto.- Si sta riparando
 il regolatore -

2° LINEE DI TRASPORTO 60 e 30 KV.

Tronco di linea 60 KV. Pescara - Cupello - Tutti i sostegni in ferro sono stati rimessi in efficienza.- Il tratto Pescara - Lanciano è stato messo in tensione il 15 ottobre e rientrato in regolare servizio il 22 ottobre -

Tronco di linea 60 KV. Pescara - Montesilvano - fiume Piomba - E' stato rimesso in efficienza; è in tensione -

Tronco di linea 30 KV. Chieti Città - Centrale Fara Filiorum Petri - E' stato rimesso in efficienza; non è ancora entrata in servizio -

Tronco di linea 30 KV. Chieti Scalo - Bussi -

Nel tratto cabina Tocco - Cabina Bussi, proseguono i lavori per il rialzo dei sostegni in ferro -

Cabine principali di trasformazione -

Si lavora alacremente per la rimessa in efficienza della cabina
 60/30 KV. di Cupello.-

6346

1° CENTRALI DI PRODUZIONE

Fara Filiorum Petri - La riparazione della condotta forzata è ultimata.
L'alternatore e la turbina sono stati messi a posto.- Si sta riparando
il regolatore -

2° LINEE DI TRASPORTO 60 e 30 KV.

Tronco di linea 60 KV. Pescara - Cupello - Tutti i sostegni in ferro sono stati rimessi in efficienza.- Il tratto Pescara - Lanciano è stato messo in tensione il 15 ottobre e rientrato in regolare servizio il 22 ottobre -

Tronco di linea 60 KV. Pescara - Montesilvano - fiume Piomba - E' stato rimesso in efficienza; è in tensione -

Tronco di linea 30 KV. Chieti Città - Centrale Fara Filiorum Petri - E' stato rimesso in efficienza; non è ancora entrata in servizio -

Tronco di linea 30 KV. Chieti Scalo - Bussi -

Nel tratto cabina Tocco - Cabina Bussi, proseguono i lavori per il rialzo dei sostegni in ferro -

Cabine principali di trasformazione -

Si lavora elettricamente per la rimessa in efficienza della cabina
60/30 KV. di Cupello.-

6346

DCG/be-

SITUAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLA SOCIETA'
UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
DIREZIONE ESERCIZIO PESCARA

DAL 13 AL 19 NOVEMBRE 1944

A) - RIABILITAZIONE - CENTRALI GENERATRICI N° OPERAI IMPIEGATI DATA DI ULTIMAZIONE

Nome

Natura del lavoro fatto durante la settimana

Al 15-12-1944 subordina-
menti disponi-
bilità materia-
li

Lavoro in
appalto -
operai N.12

Continua lavoro di copertura del fabbricato

-Continua costruzione telaio per automatici e apparecchiatura

N.3

LINEE DI TRASMISSIONE

A 30 giorni dal
l'inizio del
lavoro

Trasportato a Lanciano ancora 20 ql. di conduttore di rame

I lavori saranno iniziati non appena si avranno i mezzi di trasporto -

Rialzati n.5 tralicci

Al 15-12-1944
completamente
disponibilità
isolatori e
conduttori

Linea 30 KV.
RUSSISTOCO

Linea 30 KV.
CENTRALI VERDE -
CENTRALE AVENTINO

Il reparto tecnico delle truppe alleate ha iniziato direttamente il lavoro di ricostruzione -

B) - PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

Nome

Produzione settimanale

in Kw.

Punta massima in Kw.

63,5

A) - RIABILITAZIONE - CENTRALI GENERATRICI - N° OPERAI IMPIEGATI - DATA DI ULTIMAZIONE

Nome

Natura del lavoro fatto durante la settimana

Fara Filiorum Petri

Continua lavoro di copertura del fabbricato
 Al 15-12-1944 subordina-
 mente dispo-
 nibilità materia-
 li

-Continua costruzione
 telajo per automatici e
 apparecchiatura

N.3

LINEE DI TRASMISSIONE

Linea 60 KV.
LANCIANO-CUPELLO

Trasportato a Lanciano
 ancora 20 ql. di condut-
 tore di rame

A 30 giorni dal
 l'inizio del
 lavoro

I lavori saranno iniziati non appena si avranno i
 mezzi di trasporto -

Linea 30 KV.
BUSSETOCCO

Rialzati n.5 tralicci

Al 15-12-1944
 compatibilmente
 disponibilità
 isolatori e
 conduttori

Linea 30 KV.
CENTRALI VERDE -
CENTRALE AVENTINO

Il reparto tecnico delle
 truppe alleate ha iniziato
 direttamente il lavoro di
 ricostruzione -

B) - PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

Nome

Produzione settimanale

Punta massima in Kw.

in Kw.

Farindola

37.000

297

./.

C)- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

<u>Località</u>	<u>Produzione settimanale in Kwh.</u>	<u>Punta massima in Kw.</u>
Farindola	37.000	297
Pescara	130.000	920
Lasciano	95.000	150
Consegna Centrali Verde	95.000	400 0
S.Salvo	50.000	400

D)- PRINCIPALI INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

<u>Data</u>	<u>Lunghezza delle interruzioni</u>	<u>Cause</u>	<u>Effetto</u>
15 Novembre	ore 7 e 40'	Manca corrente dalla Società S. M. E.	Lasciata senza corrente la zo- na di Teramo.
19 Novembre	ore 1,32	" " "	" " "

"UNIONE ELETTRICI"
Esercizio Tecnico
ASCOLI PICENO

Ascoli P.: 6/XI/1944

RAZZOPO DELLA SETTIMANA DEL 22 AL 28 OTTOBRE 1944

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale Castellano	Continua la demolizione dei muri pericolanti del fabbricato cabina e il recupero dei materiali. Ultimato il lavoro di riparazione della condotta forzata e delle saracinesche di chiusura. Iniziato lo smontaggio delle macchine distrutte.	20	-
Centrale Venamartello	Ultimato il lavoro di recupero dei materiali. Continua la costruzione dei muri della sala macchine che hanno raggiunto l'altezza di m. 5 - Continua il lavoro di riparazione delle carriate in ferro del tetto -	45	-
Centrale Gerosa	Costruiti altri 200 mq. di tetto della sala macchine - Continua la riparazione dei muri dei locali al pianterreno e la riparazione degli infissi. Continua il lavoro di nastrofure dello connessio ai frontali e la riparazione dei poli del rotore. Presso le Officine Meccaniche di Tolentino è stata quasi ultimata la riparazione del regolatore e del servomotore di una turbina ed è stato fuso uso dei due supporti.	6 8 8 8	10 Novembre 30 Novembre -
Centrale Pedaso	Continua il lavoro di riparazione dello scarico sincrono e la registrazione del regolatore di una turbina. Durante la settimana è continuato il lavoro di consolidamento delle sponde del canale danneggiato da frane, mediante riporto di terra. Il giorno 28 è stato fermato l'impianto e si è cominciato lo sfangamento del bacino -	3	8 Novembre
Centrale Carasini	Eseguita la infissione di N° 20 pali per consolidamento di un tratto di sponda di canale franato.	8	6343

RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE

Continua la demolizione dei muri pericolanti del fabbricato cabina e il ricupero dei materiali. Ultimato il lavoro di riparazione della condotta forzata e delle sarcoinesche di chiusura. Iniziato lo smontaggio delle macchine distrutte.

20

Ultimato il lavoro di ricupero dei materiali. Continua la costruzione dei muri della sala macchine che hanno raggiunto l'altezza di m. 5 - Continua il lavoro di riparazione delle capriate in ferro del tetto -

45

Costruiti altri 200 mq. di tetto della sala macchine -

6

Continua la riparazione dei muri dei locali al pianterreno e la riparazione degli infissi.

8

Continua il lavoro di mastatura delle connessioni frontali e la riparazione dei poli del rotore. Presso le Officine Meccaniche di Tolentino è stata quasi ultimata la riparazione del regolatore e del servomotore di una turbina ed è stato fuso uso dei due supporti.

8

Continua il lavoro di riparazione dello scarico sincrono e la registrazione del regolatore di una turbina.

3

Durante la settimana è continuato il lavoro di consolidamento delle sponde del canale danneggiato da frane, mediante riporto di terra.

Il giorno 28 è stato fermato l'impianto e si è cominciato lo sfangamento del bacino -

Eseguita la infissione di N° 20 pali per consolidamento di un tratto di sponda di canale franato.

8

RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE

Il lavoro di riparazione della linea è sospeso per la pioggia e la mancanza di mezzi di trasporto.

-

Centrale
Castellano

Centrale
Venamertello

Centrale
Gerosa

Centrale
Pedaso

Centrale
Carassai

60 kv. Pedaso
Croce Rossa

10 Novembre

30 Novembre

8 Novembre

6343

30 Novembre

Handwritten notes:
14-11-51
Lavori di riparazione
in corso

- 2 -
PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

N o m e	Produzione settimanale in kWh.	Punta massima in kW.
Pianicella	177.800 -	1.600 -
Fedaso	129.940 -	2.350 -
Bolognola	146.747 -	1.280 -
Carassini	44.500 -	350 -

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
Esercizio Tecnico

6342

"UNIONE ESERCIZI ELETTRICI"
Esercizio Tecnico
ASCOLI PICENO

Ascoli P.: 9/XI/1944

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 29/X AL 4/XI/1944 -

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	No. Operai impiegati	Data di ultimazione
Centrale Castellano	Continua la demolizione dei muri pericolanti del fabbricato cabina, il recupero dei materiali e lo smontaggio delle macchine distrutte.	20	-
Centrale Venemartello	Completata la costruzione del muro della sala macchine lato verso il fiume ed elevata la muratura di quello verso monte sino all'altezza di m. 5,50 - Continua il lavoro di riparazione delle capriate in ferro del tetto -	43	-
Centrale Gerosa	Completata la costruzione del tetto della sala macchine. Continua la riparazione dei muri dei locali al pianterreno e la riparazione degli infissi - Continua il lavoro di ristrutturazione delle connessioni dello statore e la riparazione dei poli del rotore. Continua anche il lavoro di ripristino di una turbina presso le Officine di Tolentino.	6 3 8 8	- - - -
Centrale Pedaso	Il lavoro di riparazione dello scarico sincrono della turbina N° 2 è ultimato. Continua il lavoro di riparazione del regolatore della turbina N° 1 - Ultimato lo sfengimento del bacino, il puntellamento della galleria pericolante, la riparazione delle lesioni e la pulizia del canale ove vi erano depositi di terra e ghiaia che impedivano il passaggio dell'acqua.	3 35	- -
60 KV Pedaso Croce Rossa.	Riparazione delle linee di trasmissione Ripreso il lavoro ed eseguito lo scavo per le fondazioni dei pali. Approvvigionato il cemento. Produzione settimanale delle centrali	7	30 Novembre

Nome	Produzione settiman. in kWh.	Punte massima in kW.
Pianicella	177.200 -	1.440 -
	83.860	2.250 -

6342

Centrale Castellano	Continua la demolizione dei muri pericolanti del fabbricato cabina, il ricupero dei materiali e lo smontaggio delle macchine distrutte.	20	-
Centrale Vianmartello	Completata la costruzione del muro della sala macchine lato verso il fiume ed elevata la muratura di quello verso monte sino all'altezza di m. 5,50. Continua il lavoro di riparazione delle capriate in ferro del tetto -	43	-
Centrale Ceresa	Completata la costruzione del tetto della sala macchine. Continua la riparazione dei muri dei locali al pianterreno e la riparazione degli infissi - Continua il lavoro di muratura delle connessioni dello statore e la riparazione dei poli del rotore. Continua anche il lavoro di ripristino di una turbina presso le Officine di Tolentino.	5 8 9 9	- - - -
Centrale Pedaso	Il lavoro di riparazione dello scarico sincrono della turbina N° 2 è ultimato. Continua il lavoro di riparazione del regolatore della turbina N° 1 - Ultimato lo sfangamento del bacino, il puntellamento della galleria pericolante, la riparazione delle lesioni e la pulizia del canale ove vi erano depositi di terre e ghiaia che impedivano il passaggio dell'acqua.	3	-
60 kV Pedaso Croce Rossa.	Riparazione delle linee di trasmissione Ripreso il lavoro ed eseguito lo scavo per le fondazioni dei pali. Approvvigionato il cemento. Produzione settimanale delle centrali	35	-
		7	30 Novembre

Nome	Produzione settiman. in kWh.	Punta massima in kW. 6347
Pianicella	177.200 -	1.440 -
Pedaso	183.260 -	2.250 -
Ecloguola	141.929 -	1.220 -
Carassai	41.300 -	300 -

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
Servizio Tecnico

22 NOV Recd 200
02

HEADQUARTERS
AMG. AC.
ABRUZZI-MARCHE REGION
CMF.

R5/516/2


19 Nov. 1944.


TO : HQ. AC. P.W. and U. Sub-Commission 
(Attn Maj. ~~Ran~~ton).

SUBJECT : Electricity Situation. Weekly Reports.

Herewith report in duplicate
from U. N. E. S. Ascoli for the week 30 Oct. / 5 Nov.

For the Regional Commissioner :

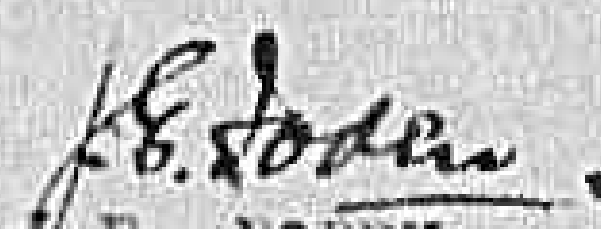
J. E. FODEN
Major,
For Regional Engineer.

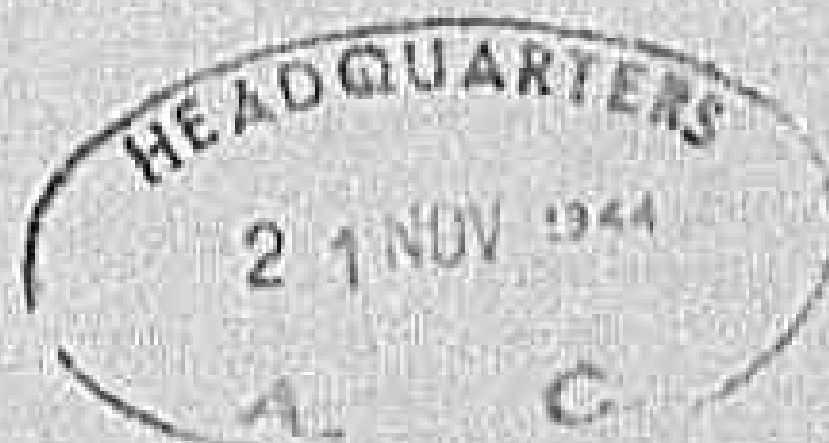

brought a copy to
ones
22-11-44
many

6349

516

Villa Potenza 1° Salto	Sifonate le opere di presa si met- tono i gabbioni per la riparazione della falla	40	4/11/1944
Villa Potenza II° salto	Ultimata la riparazione del fabri- cato	4	
Cessopalombo	Iniziato il lavoro di sistemazione dello spostamento di canale al luogo della frana	10	
S. Maria Apparente	Lavori per riparazione indotto ec- citatrice	2	
S. Severino	Preparazione per la giunta delle cinghie della turbina all'alternatore smontaggio delle sbarre da rimet- tere in funzione	3	
Amandola	Iniziato il lavoro di montaggio per rimettere in servizio la centrale di Amandola	4	

RIPARAZIONE LINEE DI BASSA TENSIONE OLTRE 30 KV

H O M E	NATURA DEL LAVORO	Numero operai impiegati	Data di ultimazione
Teramo-Montorio linea 30 KV	Prosegue il lavoro per la si- stemazione dei tralicci	3	6339

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

H O M E	Produzione settimanale in Kwo	Punta massima in KV
Pioraco	31.000	260
Lanciano	16.090	102
Castelrazimondo	12.720	130

H O M E Produzione settimanale in Kw Punta massima in Kv

Pievebovigliana	10.868	66
S. Maria Apparente	9.200	70
Molino Nuovo	6.174	42
Cessapalombo	2.336	30
Ambro	9.600	60
Monte S. Martino	16.871	135

DISTRIBUZIONE ENERGIA DELLE CABINE 30 KV.

Cabina di Teramo I dati sono compresi nel rapporto dell'esercizio

n° Villa Lempa Tecnico come erogazione della cabina di Ascoli

Piceno.-

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
SOCIETA' ANONIMA PER
A. S. MARTINO

ing. P. Martino

139

19 NOV Recd

200
Cm

HEADQUARTERS
AMG. AC.
ABRUZZI-MARCHE REGION
CMF.

3

18 Nov. 1944.

R5/516/2

TO : HQ. AC. P. W. and U. Sub-Commission.
(Attn Maj. Renton).

SUBJECT : Electricity . Weekly Reports.

Herewith U. N. E. S. report in duplicate for Pescara.
One part covers the general situation at 31 Sept. and the
other work carried out during the week 6/12 Nov.

One copy of the Terni report for the week 5/11 Nov.
is also enclosed.

For the Regional Commissioner :

J. E. Foden
J. E. FODEN
Major,
for Regional Engineer..



6337

740

"TERNI" Società per l'Industria e l'Elettricità

DIREZIONE IMPIANTI SUL VOMANO

RAPPORTO 29 OTTOBRE-4 NOVEMBRE 1944

A) - RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASMISSIONE

Arischia-Aquila Costruzione di un tratto di linea a 30 KV. su pali in legno per la sostituzione provvisoria del tratto danneggiato della linea 150 KV.

N.B. - Si sono dovuti sospendere i lavori non essendo arrivati i materiali occorrenti (pali e mensole) da Rieti e Terni.

Numero degli operai impiegati	Data di Ultima-ziene
-------------------------------	----------------------

15/11/44

Numero degli operai imple- gati	Data di Ultima- zione
	15/11/944

Arischia-Aquila Costruzione di un
tratto di linea a
30 KV. su pali in
legno per la soste-
nuzione provvisoria
del tratto dan-
neggiato della li-
nea 150 KV.

N.B. = Si sono dovuti sospendere i lavori non essendo arrivati i
materiali occorrenti (pali e mascole) da Rieti e Terni.

6336

18. *Casey, D. J. 1985. The*

Lo stato del macchinario degli altri due gruppi è tale da non consentire la riprova.

La st. provvede alla riparazione delle condotte forate, della
turbina ed al cambio dell'alternatore, nonché alla ricostruzione dell'at
trezzatura elettrica e della trasformazione.

NO. 6 OF 1907

[illegible]

1° - CONTINUI DI PRODUZIONE

Garinola : Centrale completamente distrutta alla data dell'11-6-1943. Dei tre gruppi per un totale di 155 KV. esistenti, fin dal 13 luglio fu rimesso in servizio un gruppo da 405 KV. Per rimettere in servizio detto gruppo fu necessario costruire apposito locale in muratura.

Lo stato del macchinario degli altri due gruppi è tale da non consentire la riprese.

Pere Villorba Reti : Centrale distrutta ai primi del mese di giugno 44. L'unico gruppo da 330 KV. è stato fortemente danneggiato e l'alternatore completamente distrutto.

Si sta provvedendo alla riparazione della condotta forata, della turbina ed al cambio dell'alternatore, nonché alla ricostruzione dell'attrezzatura elettrica e della trasformazione.

2° - LINEE DI TRASMISSIONE DA 30 KV.

Tronco linea 50 KV. - Pescara - Chelle : Abitanti con mine H.49 sostituiti in ferro ed acciaio circa 20 quintali di condutture di rame.

Alla data del 30 settembre rimasi in efficienza 37 sostegni in ferro e circa Km.13 di conduttori del lato Pescara verso Lanciano, dal lato Lanciano verso Pescara.

Tronco linea 60 KV. - Pescara - Montebelluno - Fiume Piomba : 63 sostegni ed apertura circa Km. 1.250 di condutture di rame.

Tronco 20 KV. - Pescara - Montebelluno - Fiume Piomba : Veramente danneggiata in più punti. Alla data del 30 settembre rimase in efficienza fin

Montebelluno

Tronco 30 KV. Centrale Sanindole - Pescara : Fortemente danneggiato.

Alla data del 30 Settembre è stato riparato e rimessa in servizio.

zio.

Tronco 30 KV. Pescara - Chieti Scalo - Chieti Città : Fortemente danneggiato e per circa 2 Km. asportati i sostegni e conduttori.

Alla data del 30 Settembre era stata riparata e rimessa in servizio.

zio.

Tronco 30 KV. Chieti - Città - Centrale Fara Villorua Patri : Fortemente danneggiato e per circa 2 Km. asportati sostegni e conduttori.

Tronco 30 KV. Chieti Scalo - Russi :

a) - Tratto Chieti Scalo - Bonfa : di circa Km. 20 quasi completamente asportata nei sostegni e nei conduttori. Alla data del 30 Settembre riparato per circa 7 Km. della cabina Bonfa verso Chieti Scalo.

b) - Tratto cabina Bonfa - Cabina Iocco : Fortemente danneggiato in più punti. Alla data del 30 Settembre rimessa in efficienza.

c) - Tratto cabina Iocco - Russi : Fortemente danneggiato e per circa Km. 4 dal lato cabina Russi abbattuti i sostegni in ferro (in M.21) ed asportati i conduttori di rame.

Tronco 30 KV. Pescara - Lanciano - Cupello

a) - Tratto Pescara - Lanciano : completamente distrutto e nella quasi totalità del percorso asportati sostegni e conduttori.

b) - Tratto Lanciano - Cupello : fortemente danneggiato, per circa 4 Km. del lato Lanciano asportati tutti i sostegni : circa 80 e conduttori.

ri. Alla data del 30 Settembre rimessi a posto i sostegni.

Tronco 30 KV. Lanciano - Centrali Fiume Verde - Centrale Aventino

giato 8 per circa 2 Km. asportati i sostegni e conduttori.

Alle data del 30 Settembre era stata riparata e rimessa in servi-

zio.

Tronco 10 KV. Chieti-Città-Centrale Para Filiorum Petri : Fortemente
danneggiato e per circa 2 Km. asportati sostegni e conduttori.

Tronco 10 KV. Chieti Scalo - Busi :

a)- Tratto Chieti Scalo - Busi, di circa Km. 20 quasi comple-
mente asportata nei sostegni e nei conduttori. Alla data del 30 Settem-
bre riparata per circa 7 Km. della cabina Busi verso Chieti Scalo.

b)- Tratto cabina Busi - Cabina Iccco : Fortemente danneggiato in
più punti. Alla data del 30 Settembre rimessa in efficienza.

c)- Tratto cabina Iccco-Busi : Fortemente danneggiato e per circa
Km. 4 del lato cabina Busi abbattuti i sostegni in ferro (in n. 21) ed
asportati i conduttori di rame.

Tronco 10 KV. Pescara - Lanciano - Cupello

a)- Tratto Pescara - Lanciano : completamente distrutto e nella qua-
si totalità del percorso asportati sostegni e conduttori.

b)- Tratto Lanciano-Cupello : fortemente danneggiato, per circa
4 Km. del lato Lanciano asportati tutti i sostegni : circa 80 e condutto-
ri. Alle data del 30 Settembre rimessi a posto i sostegni.

Tronco 10 KV. Lanciano-Centrali Fiume Verde - Centrale Aventino

a)- Tratto Lanciano-Centrali Fiume Verde : Fortemente ~~danneggiato~~
Alla data del 30 Settembre era stata riparata e rimessa in servizio.

./.

b) - Tratto Centrale Verde - Centrale Aventino : Fortemente danneggiata e per circa 6 Km. dal lato Centrale ventino abbattuti sostegni in ferro (in n. di 39) ed esportati i conduttori. Alla data del 30 settembre rimase in efficienza declassandola a 6 KV. nel percorso Centrale Verde. Comune Lama dei Peligni per servire questo centro.

TRONCO 30 KV. Lanciano - Ortona.

Quel completamente distrutto ed esportato il 90% dei sostegni e dei conduttori. Alle data del 30 settembre rimase in efficienza declassandola a 6 KV. per il percorso Lanciano - B. Collinare, onde alimentare i Centri di S. Vito e di Ortona.

Tronco 6 KV. Cupello - S. Salvo - Apricena.

Lievemente danneggiato. - Alla data del 30 settembre era stata rimessa in efficienza ed in servizio.

Tronco 30 KV. Cupello - S. Buono - Castiglione A.S. - Agnone.

Fortemente danneggiato e nel percorso Cupello - S. Buono per circa 4 Km. esportati i sostegni (in n. 82) e conduttori di rame.

Alla data del 30/9 il tratto S. Buono - Agnone, rimase in efficienza, declassandolo a 6 KV. e rimesso in servizio.

TRONCO 30 KV. Castiglione - Cabine Cromaleto.

Fortemente danneggiata nei sostegni ed esportati i conduttori. Alla data del 30/9 rimase in efficienza declassandola a 6 KV. e rientrat in servizio.

III - CABINE PRINCIPALI DI RIFORMAZIONE

TRONCO 60/30 KV. - a) Cabina 60/30 KV. completamente distrutta nel febbraio e nel

Comune Lana dei Veligni per servire questo centro.

Tronco 30 Kv. Lanciano - Ortona.

Quel completo è distrutto ed esportato il 90% dei sostegni e dei conduttori. Alla data del 30 Settembre rimase in efficienza desks Sandola a 6 Kv. per il percorso Lanciano - S. Abellinare, onde alimentare i Centri di S. Vito e di Ortona.

Tronco 30 Kv. Cupello - S. Salvo - Aversa.

Lievemente danneggiato. - Alla data del 30 settembre era stata rimessa in efficienza ed in servizio.

Tronco 30 Kv. Cupello - S. Buono - Castiglione M.A. - Igone.

Fortemente danneggiato e nel percorso Cupello - S. Buono per circa 4 Km. esportati i sostegni (in n. 82) e conduttori di rame.

Alla data del 30/9 il tratto S. Buono - Igone, rimesso in efficienza, desks Sandola a 6 Kv. e rimesso in servizio.

Tronco 30 Kv. Castiglione - Cabine Cragnoletto.

Fortemente danneggiata nei sostegni ed esportati i conduttori. Alla data del 30/9 rimase in efficienza desks Sandola a 6 Kv. e rimessa in servizio.

XII - CABINE PRINCIPALI E LORO FORNIZIONE

Tronco 60/30 Kv. a) Cabine 60/30 Kv. completamente distrutte nel fabbricato e nel macchinario.

b) Cabine 30/6 Kv. completamente distrutte nel fabbricato e nel macchinario.

Alla data del 30/9 ricostruito locale ed attrezzatura provvisoria con trasformatori da 200 Kv. 30/6 Kv. e rimessa in servizio.

PADOVA - 30/6 KV. lievemente danneggiata.

Alla data del 30/9 rimase in efficienza e rientrata in ser-

vizio. - Vizio. -

TAVENHOL - 30/6 KV. gravemente danneggiata nel macchinario nell'attrezzatura e negli ammassaggi. Alla data del 30/9, tre ortostati trasformatori da 500 KV. - 30/6 KV. riparatati l'attrezzatura e gli ammassaggi e rientrata in servizio.

MONTICILIANO - 30/6 KV. completamente distrutta nel fabbricato, nel macchinario, attrezzatura ed ammassaggi.

CHIENTI GOLO - 30/6 KV. locale della cabina incendiato e distrutto macchinario ed attrezzatura, danneggiato il fabbricato.

CHIENTI CITTA' - lievemente danneggiata. Alla data del 30/9, rimase in efficienza e rientrata in servizio.

BOCCA DI S. VINCENZO - fabbricato e cabina quasi completamente distrutto, macchinario ed attrezzatura completamente distrutti.

TORRE CASAROLA - 30/6 KV. danneggiata nel macchinario.

BUDRI - 30/6 KV. completamente distrutta nel fabbricato, nel macchinario e nell'attrezzatura.

FRANCIVILLA MARITIMA - 30/6 KV. completamente distrutto nel fabbricato, nel macchinario e nell'attrezzatura.

LANCIANO - 30/6 KV. lievemente danneggiata. Alla data del 30/9 rimase in efficienza ed in servizio.

zatura e negli smarraggi. Alla data del 30/9, tre ortose-
Viti trasformate da 500 KV. - 30/6 KV. riparatore l'attrezzatura
ra e gli smarraggi e rientrate in servizio.

MONTESILVANO - 30/6 KV. completamente distrutta nel fabbricato, nel macchinario, attrezzature ed smarraggi.

CHILTY COCCIO - 30/6 KV. locale della cabina incendiato e distrutto macchinario ed attrezzatura, danneggiato il fabbricato.

CHILTY CITY - Livemente danneggiata. Alla data del 30/9, rimessa in efficienza e rientrata in servizio.

SCALFA DI S. VALENTINO - Fabbricato cabina quasi completamente distrutto, macchinario ed attrezzatura completamente distrutti.

TOSCO SACURIA - 30/6 KV. danneggiata nel macchinario.

BUGGI - 30/6 KV. completamente distrutta nel fabbricato, nel macchinario e nell'attrezzatura.

FRANCIVILLA S. KR - 30/6 KV. completamente distrutta nel fabbricato, nel macchinario e nell'attrezzatura.

LACUANO - 30/6 KV. livemente danneggiata. Alla data del 30/9 rimessa in efficienza ed in servizio.

CROCIATA DI CROCIATA - 30/6 KV. fortemente danneggiata nell'attrezzatura. Alla data del 30/9 rimessa provvisoriamente in efficienza e rientrata in servizio.

633?

ASSEGNO DI CASOLI. 30/6 KV. lievemente danneggiato - alla data del 30/9 era stato rimesso in efficienza e rientrato in servi-

10

PARA O. MARTINO. 30/6 KV. completamente distrutte nel fabbricato nel
macchinario e nell'attrezzatura.

C. U. P. S. L. I. V. • 60/30 KV. completamente distrutta l'attrezzatura el.
l'apparto e fo- tamente danneggiati i due trasformatori
1000 KV • 60/30 KV. ciascuno.

Portemon e danneggiata nel fabbricato e nell'attrezzo.
tute contenute nella sola macchina, ove sono stati as-
spostati il quadro motore e molte apparecchiature.

CLASIFICACION - 30/6 RV. Ilevemente demaguetada. Alla data del 30/9 era stata rimessa in efficienza e rientrata in servi-

100

G. MILVO - 30/6 KV. lievemente danneggiata, alla data del 30/6/54 era stata rimessa in efficienza e rientrata in servizio.

• ASSUNTO •

CANTIERI S.M. - 30/6 IV. completamente distrutte nel febbraio, nel
macchinario ed attrezzature.

INTERVISTA - 30/6 XX. completamente distrutta nel febbraio e nel marzo scorso. L'edificio era in uso come magazzino ed attrezzature.

MASSIMO - 30/6 KV. completamente distrutta nel fabbricato nel
macchinario e nell'attrezzatura.

CORRADO - 60/30 KV. completamente distrutta l'attrezzatura al-
l'aperto e forte ente danneggiati i due trasformatori
3000 KV - 60/30 KV. condanno.
Fortemente danneggiata nel fabbricato e nell'attrezzo-
tura contenuta nella sala macchine, ove sono stati a-
portati il quadro motore e molte apparecchiature.

CORRADO - 30/6 KV. lievemente danneggiata. Alla data del 30/9
era stata rimessa in efficienza e rientrata in servi-
zio.

S. SALVO - 30/6 KV. lievemente danneggiata. Alla data del 30/9
era stata rimessa in efficienza e rientrata in ser-
vizio.

MASSIMO - 30/6 KV. completamente distrutta nel fabbricato, nel
macchinario ed attrezzatura.

STATIONER - 30/6 KV. completamente distrutta nel fabbricato, nel
macchinario ed attrezzatura.

MONTECATINI - 30/6 KV. completamente distrutta nel fabbricato e nel
macchinario ed attrezzatura.

VILLA - 30/6 KV. lievemente danneggiata. ⁶³³⁹Al 30/9
era stata rimessa in efficienza e rientrata in servizio.

ORRADO - 30/6 KV. completamente distrutta nel fabbricato, nel
macchinario ed attrezzatura.

SITUAZIONE LAVORANTI ALTERNI SOCIETÀ

UNIONE ASSOCIATI ALTERNI

DIREZIONE GENERALE ELETTRICI

DEL 6 AL 12 NOVEMBRE 1944

NUMERAZIONE - CENTRALI GENERALI

Natura del lavoro fatto durante settimana

N° operai impiegati

Data ultima

Sara J. Retri

Continua lavoro di oc-
pertura del fabbricato
operai 12

Continua costruzione
telaio per automatici
e apparecchiatura

3

subordin
disponib
lita met.
risali

2) - LINEA DI TRASMISSIONE

NOLE

Linea 60 KV. Lanciano-
Capello

Trasportato a Lanciano
no circa 41.70 condut
tori di rame

I lavori saranno iniziati non appena si avranno i mezzi di trasporto.

Linea 30 KV.
Bussi - Tocco

rialenti N.3 Tralieri

al 15-12
1944

competibil-
mente dispo
nibilita i-
solatori e
conduttori

Linee 30 KV.
Centrali-Verde-
Centr. Aventino

Il reparto tecnico del
le truppe alleate ha
iniziato direttamente il
lavoro di ricostruzione

PRODUZIONE ELETTRICA IN DELLE CENTRALI GENERALI

8)-

Punto massimo in 1944

RIABILITAZIONE - CENTRALI OMAR ITALICI

A)-

BOMM

<u>Maturazione del lavoro fatto durante settimana</u>	<u>N° operai impiegati</u>	<u>Data ultima</u>
Continua lavoro di copertura del fabbricato	Lavoro in appalto operai 12	al 25-11-1944
Continua costruzione telaio per automatici e apparecchiatura	3	subordinati disponibili lista mat. reali

Area F. Retri2) - LINEE DI TRASMISSIONENOVA

Linea 60 KV. Lanciano-Cupello

Trasportato a Lanciano circa 1.70 conduttori di rame

I lavori saranno iniziati non appena si avranno i mezzi di trasporto.

Linea 30 KV.

Poggioreale - Tocco

Realizzati N. 3 Tralicci

al 15-12-1944

completamente disponibili in isolatori e conduttori

Linea 30 KV. Centrali-Verde-Centr. Aventino

Il reparto tecnico delle truppe alleate ha iniziato direttamente il lavoro di ricostruzione

B)-

Nome

Verindola

PRODURRE SERVIZIO IN LINEE CENTRALI OMAR ITALICIProduzione settimanale in KV.

40.000

Punta massima in KV.

6030

/.

ISTRUZIONI DI ENERGIA DALLA CABINA

Nome	Kw distribuiti ogni settimana	Punta massima in Kw.	Centri forniti
Verindola	30.000	200	N. 27 (V. 11.1)
Fescara	65.000	650	N. 14 (" " 2)
Lanciano	50.000	680	N. 7 (" " 3)
Gonnesa	25.000	200	N. 11 (" " 4)
Centr. Verde	50.000	400	N. 14 (" " 5)

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla centrale di Verindola di proprietà ENEL, delle 4 centrali del fiume Verde, di proprietà di fornitori di energia alla Unes, e dell'energia che viene fornita alla Unes dalla Società Meridionale di elettricità nel punto di presa di S. Belvo, essendo questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocata nei vari raggruppamenti di centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimati, non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di adatti strumenti di misura sia nelle centrali che nelle cabine.

b) - FENOMENI INTERRUZIONI DI ENERGIA

Data	lunghezza delle interruzioni	Cause	Effetto
7 Novembre	dalle ore 13,50 alle ore 15,50 dell'8 Novembre	bruciato due bobine alternatore centrale Verindola	Centri dipendenti alimentati dalla cabina ^{Cabina} Fescara
11 Novembre	2 ore	Interruzione linee 10 KV. Lanciano-Fescara. Fuori parallelo centrali di Centrale 10 Centrali sul Verde Verindola. Centri	Centri dipendenti Cabina Fescara alimentati da Centrale Verindola. Centri

Lanolano	50.000	N. 7 (n. 3)
Consiglio		
Centr. Verde	45.000	N. 11 (n. 4)
S. Salvo	50.000	N. 14 (n. 5)

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla centrale di Farindola di proprietà UNES, dalle 4 centrali del Sime Verde, di proprietà di fornitori di energia alla Unes, e dell'energia che viene fornita alla Unes dalla Società Meridionale di elettricità nel punto di presa di S. Salvo, essendo questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocato nei vari raggruppamenti di centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto approssimativi, non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di dati necessari, e che si misura sia nelle centrali che nelle cabine.

b) - PRINCIPALI INTERRUZIONI NEL SERVIZIO

Data	lunghezza delle interruzioni	Cause	Effetto
7 Novembre dalle ore 13,50 alle ore 19,30 dell'8 Novembre		bruciate due bobine alternatore Centrale le Farindola	Centri dipendenti alimentati dalla Farindola <i>fuori servizio</i>
11 Novembre	2 ore	Interruzione linee 30 KV. Lanciano-Verde scarsa fuori parallelo le Centrali sul Verde	Centri dipendenti Cabinato Verdone allimentati da Centrale Farindola. Centri dipendenti Cabinato Lanciano alimentati dalla Farindola <i>6329</i>

12 Novembre Dalle ore 2,30
alle ore 13,35 del
13 Novembre

LINEE PER FUTURA RIABILITAZIONI DI CANTIERI DI AGENZIA UTILE

1) - CANTIERI - Completamento lavoro riattivazione centrale Fara FF. per la qualcosa si sta provvedendo alla fornitura dei supporti dell'asse del turbo - Alternatore, ed a montaggio dell'attrezzature.

2) - CABINE - Riattivazione Cabina 60/30 KV. di Cupello e Pescara
 - Costruzione di nuova cabina all'aperto 60/30 KV. in Lanciano, Contrada Mercenese -
 - Riattivazione cabine 30/6 KV. Busi, Rocca, Castiglione M.M. e S. Buono.

3) - LINEE DI TRASPORTO - Completamento ricostruzione tronco 60 KV. Lanciano -

Cupello -

- Ricostruzione, riparazione e riattivazione tronco linea 30 KV. della tratta Chieti Moslo-Rocca e nella tratta Rocca-Busi.

- Ricostruzione, riparazione e riattivazione del tronco di linea 30 KV. Cupello-S. Buono.

- Ricostruzione della linea telefonica Pescara-Lanciano di importanza vitale per il buon andamento del servizio in questa zona così sarà possibile alla direzione di servizio di Pescara di essere in collegamento con tutti gli impianti di competenza.

- 2) - CABINE
- Riattivazione Cabine 60/30 KV. di Cupello e Pescara
 - Costruzione di nuova cabina all'aperto 60/30 KV. in Lanciano, Contrada Marolengo.
 - Riattivazione cabine 30/6 KV. Busai, Scefa, Castiglione M.M. e S. Buono.

- 3) - LINEE DI TRASMISSIONE
- Completamento ricostruzione tronco 60 KV. Lanciano-Cupello.

- Ricostruzione, riparazione e riattivazione tronco linea 30 KV. della tratta Chieti Gola-Scafa e nella tratta Tocco-Busai.

- Ricostruzione, riparazione e riattivazione del tronco di linea 30 KV. Cupello-S. Buono.

- Ricostruzione della linea telefonica Pescara-Lanciano
Di impertenza vitale per il buon andamento del servizio in quanto solo così sarà possibile alla Direzione di esercizio di Pescara di essere in collegamento con tutti gli impianti di competenza.

6328

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Alessandria 1

CITTA' E LOCALITA' DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA

- 1) ALESSANDRIA
- 2) ALESSANDRIA
- 3) ALESSANDRIA
- 4) ALESSANDRIA
- 5) ALESSANDRIA
- 6) ALESSANDRIA
- 7) ALESSANDRIA
- 8) ALESSANDRIA
- 9) ALESSANDRIA
- 10) ALESSANDRIA
- 11) ALESSANDRIA
- 12) ALESSANDRIA
- 13) ALESSANDRIA
- 14) ALESSANDRIA
- 15) ALESSANDRIA
- 16) ALESSANDRIA
- 17) ALESSANDRIA
- 18) ALESSANDRIA
- 19) ALESSANDRIA
- 20) ALESSANDRIA
- 21) ALESSANDRIA
- 22) ALESSANDRIA
- 23) ALESSANDRIA
- 24) ALESSANDRIA
- 25) ALESSANDRIA
- 26) VILLA TROIANO
- 27) CASTIGLIONE M.R.

4^a Sogno

10^a Villa Cupoli

11^a Scafa S. Valentino

20) COCCO CALABRIA

26) VILLA TRIANO
27) CASTIGLIONE M.R.

- 1) ABBATEGGIO
- 2) LANEO
- 3) BATTOLI
- 4) CARABANICO
- 4^a Vignone
- 5) CARPINETO ROMA
- 6) CATIGNANO
- 7) CIVITELLA CAS NUOVA
- 8) CIVITAVECCHIA
- 9) CUGUCCI
- 10) FERRIOLA
- 10^a Villa Cupoli
- 11) LATEOLANOPOLLO
- 12) LABROPOLLO
- 13) MONTESILLO BERTONA
- 14) ZUCCHINO
- 15) PERE
- 16) PENTAFICO
- 17) COCCIMORICE
- 18) CECILIO
- 19) S. V. LUNING
- 11^a Scalo S. Valentino
- 20) ROCCO CARRARA
- 21) PALLA D' PARELLI
- 22) VILLA OTTILIA
- 23) VIORE
- 24) B. BPI
- 25) PENTHANO

6327

LA MONTAGNA ELETTRICA

Allegato n. 2

TERMINO DI PASCARÀ

CENTRI RANITI DALLA CABINA DI PASCARÀ

- 1) CAPPALLO
- 2) CAPPALLO
 - 2^a Castellana
 - 2^b Carro tina
 - 2^c Valleare
- 3) COLLECORVINO
 - 3^a Collecorvino Scalo
- 4) ELICE
- 5) LANTIC APERTINO
- 6) MONTESILVANO COLLE
- 7) MONTESILVANO Spiaggia
- 8) MONTESILVANO
- 8^a Bivio Moscufo
- 9) PASCARÀ
 - 9^a Colli Innemcrati
 - 9^b Colli Madonna
 - 9^c Caprara
 - 9^d Speltore
- 10) PIANELLA
- 11) PICCIANO
 - 11^a Picciannello
- 12) BOLLANICO
- 13) CASSANO LANCONE DA
- 14) CHITTI
 - 14^a Orist Scalo

2) OPERATIVI

- 2^a Castellana
- 2^b Corvina
- 2^c Valleare

3) COLLABORATIVI

- 3^a Collescorvino Scalo

4) ELICE

- 5) LANTO ARUTINO

- 6) MONTESILVANO COLLE

- 7) MONTESILVANO Spiaggia

8) MONTUCCO

- 8^a Bivio Nesciuto

9) PINGALLA

- 9^a Colli Innemeraati

- 9^b Colli Madonna

- 9^c Caprara

- 9^d Spoltore

10) PIANSILLA

11) PICCIANO

- 11^a Piccianello

12) BUCCHETTI

13) CASALINCONTRA DA

14) CHIESI

- 14^a Chieti Scalo

- 15^b Brecciarola

- 16^c Villareale

6325

ALLEGATORE

ALLEGATORE

ALLEGATORE

ALLEGATORE

- 1) ALLEGATORE
- 2) ALLEGATORE
- 3) ALLEGATORE
- 4) ALLEGATORE
- 5) ALLEGATORE
- 6) ALLEGATORE
- 7) ALLEGATORE

6325

- 1) 2000-01-10
- 2) 2000-01-10
- 3) 2000-01-10
- 4) 2000-01-10
- 5) 2000-01-10
- 6) 2000-01-10
- 7) 2000-01-10
- 8) 2000-01-10

CENTRI ABITATI DELLA PROVINCIA DI VERONA

- 1) CAROLI
1° Piano La Rosa
- 2) CASTELFRANCO
2° Cricetta
- 3) CIVITELLA N.R.
- 4) PALLA S. MARTINO
- 5) GEMINELLA
- 6) GUARDASCELLE
8° S. Vincenzo
- 7) LANCIONE
7° Madonna del Carmine
- 7° Iconicella
- 7° S. Oreste
- 8) TALOMBARE
8° Tornelli
- 9) PENNAPEDICCHIA
- 10) ROCCASALUTE
10° Capriglia
- 10° Fagliara
- 11) S. VERANO

- 2) CANTALICCHIA
2^a Crocetta
- 3) CIVITELLA M.R.
- 4) FARA N. MARINA
- 5) GROSSETO
- 6) GUARDIA VERDE
6^a S. Vincenzo
- 7) LARCIANO
7^a Madonna dei Carmine
7^b Iconi cells
7^c S. Giusto
- 8) PALERMO
8^a Tornelli
- 9) PUGLIESE
- 10) RICCIONE
10^a Capriglia
10^b Pagliara
- 11) S. TROIANO

6324

UNITA' NE ESERCIZI E INTERICHI

REMOZIONE FUMIGAZIONE

Allegato n. 5

CENTRI EMESSI DALLA C.B.M. S. S. SALVO

- 1) ALESSANDRIA
1^a Casalbordino Scalo
1^b Miracoli
- 2) CUNELLO
- 3) FREGAARDIERIA
- 4) GISSI
- 5) LENTELLA
- 6) MONTEDORISIO
- 7) PAGLIA
- 8) POLLICCI
- 9) SCARZI
- 10) S. SALVO
11^a S. S. SALVO Scalo
- 11) TORINO DI SANGRO
- 12) 12^a Torino S. Scalo
- 12) TUNILLO
- 13) VASTO
13^a Incoronata
13^b Punta Penna
13^c Vasto Scalo
- 14) VILLALFONDA

- 1^a Casalbordino Scalo
1^b Miracoli
2) CUBILO
3) FASSAGRANDINARIA
4) GISSI
5) LENTELLA
6) MONTEDORISIO
7) PAGLIETA
8) POLLUTRI
9) SCERRI
10) S. SALVO
11) 11^a S. Salvo Scalo
11) TORINO DI SANRU
12) 12^a Torino S. Scalo
12) TUFFILLO
13) VASTO
13^a Incoronata
13^b Punta Penna
13^c Vasto Scalo
14) VILLALFONSIHA

6323

12 NOV Recd

2

HEADQUARTERS
AMG. AG.
ABRUZZI-MARCHE REGION
CMF.

R5/516/2

11 Nov. 1944.

TO : HQ. AG, P. W. and U: Sub-Commission (Atten. M. Renton). ✓
SUBJECT : Electricity Situation. Weekly Reports.

Herewith UNES reports in duplicate as follows;

Ascoli Piceno 15/21 and 23/29 Oct.

Ancona 28 Oct/4 Nov.


also Terni reports for 8/14 + 15/21 Oct.

For the Regional Commissioner :

J. E. Foden

J. E. FODEN
Major,

for Regional Engineer.

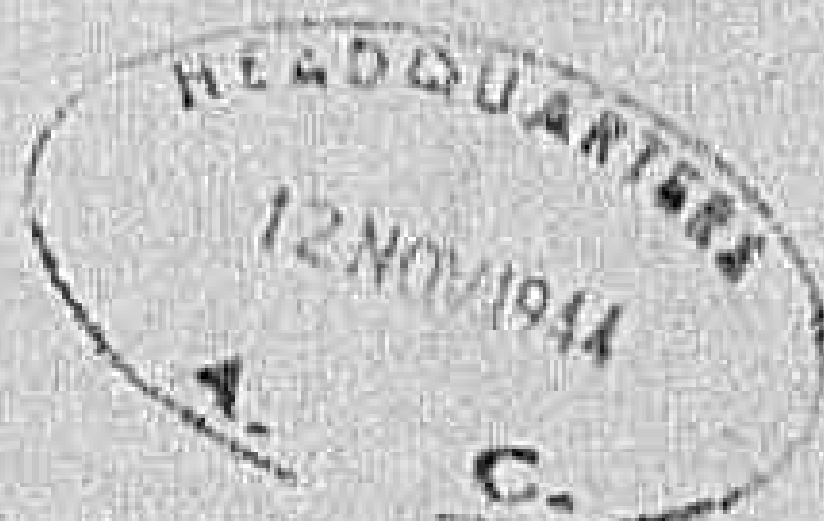

6322

9564

" UNIONE ESERCIZI ELETTRICI "
Esercizio tecnico
ASCOLI PICENO

Ascoli P.: 3/XI/1944

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 21 OTTOBRE 1944

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale Castellano	Iniziata la demolizione dei muri pericolanti del fabbricato ad uso cabina. Continua il recupero dei materiali e la riparazione della condotta forata	30	-
Centrale Vismartello	Continua il recupero dei materiali e la elevazione dei muri della sala macchine che hanno raggiunto l'altezza di m. 4 -	50	-
Centrale Gerosa	I materiali per completare la riparazione del tetto della sala macchine sono giunti a più d'opera ed il lavoro è stato ripreso.	6	10 Novembre
	Completata la riparazione del tetto della sala quadri	6	-
	Continua la riparazione dei muri dei locali al pianterreno e la riparazione degli infissi -	6	-
	Completato il lavoro di saldatura delle connessioni frontali di un alternatore e iniziata la montatura ^{montatura} . Iniziata anche la riparazione dei poli del rotore.	8	-
	Presso le Officine Meccaniche di Tolentino prosegue il lavoro di riparazione del regolatore e del servomotore di una turbina e la ricostruzione dei supporti e della cassa -	8	-
Centrale Pedaso	Continua il lavoro di consolidamento delle sponde del canale danneggiato da frane - Ripreso il lavoro di riparazione dello scafo sincrono di una turbina.	3	8 Novembre 6321
Centrale Carassai	Continua il lavoro di consolidamento delle sponde del canale franato.	8	-

Centrale <u>Castellano</u>	Iniziata la demolizione dei muri pericolanti del fabbricato ad uso cabina. Continua il recupero dei materiali e la riparazione della condotta forzata	30	-
Centrale <u>Venemartello</u>	Continua il recupero dei materiali e la elevazione dei muri della sala macchine che hanno raggiunto l'altezza di m. 4 -	50	-
Centrale <u>Cerose</u>	I materiali per completare la riparazione del tetto della sala macchine sono giunti a più d'opera ed il lavoro è stato ripreso.	6	10 Novembre
	Completata la riparazione del tetto della sala quadri	6	-
	Continua la riparazione dei muri dei locali al pianterreno e la riparazione degli infissi -	6	-
	Completato il lavoro di saldatura delle connessioni frontali di un alternatore e iniziata la montatura ^{montatura} . Iniziata anche la riparazione dei poli del rotore.	8	-
	Presso le Officine Meccaniche di Tolentino prosegue il lavoro di riparazione del regolatore e del servomotore di una turbina e la ricostruzione dei supporti e della cassa -	8	-
Centrale <u>Pedaso</u>	Continua il lavoro di consolidamento delle sponde del canale danneggiato da frane - Ripreso il lavoro di riparazione dello scambiatore di una turbina.	3	8 Novembre 6321
Centrale <u>Carassini</u>	Continua il lavoro di consolidamento delle sponde del canale franato.	8	-
60 kV Pedaso Crose Rossa	<u>Riparazione linee di trasmissione</u> Riforcinate le fondazioni dei pali e lo approvvigionamento della ghiaia. Portato sul posto il cemento -	7	30 Novembre

./.

- 2 -

Produzione settimanale delle centrali

Nome	Produzione settimanale in kWh.	Punta massima in kW.
Planicella	6.000	700
Padiso	149.960	1.750
Bolognola	143.588	1.100
Carassai	49.600	350
-----		UNIONE ESERCIZI ELETTRICI Esercizio Tecnico

La centrale di Planicella è entrata in servizio il giorno 21 Ottobre 1944
alle ore 15,40 -

	147.000	1.120
Bolognola	148.538	1.100
Carassol	49.600	350

		UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
		Esercizio Tecnico

La centrale di Pianicella 6 entrata in servizio il giorno 21 Ottobre 1944
alle ore 15,40 -

6129

SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ANCONA -
SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ESERCIZIO DI ANCONA
 28 Ottobre - 4 Novembre 1944

A) RIPARAZIONI CENTRALI GENERALI

<u>Nome</u>	<u>Natura del Lavoro fatto nella settimana</u>	<u>N° Operai</u>	<u>Data di ultimazione</u>
C. le S. Elena (2° salto)	Riparazione alternatore=Sgomberà macerie=Riparazione opere idrauliche=installazione regolatore e dinamo.	6	30.11.944

B) RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE

<u>Nome</u>	<u>Prodotto</u>	<u>N° Operai</u>	<u>Data di ultimazione</u>
30 KV Falco=nara=Fano	Iniziati i lavori preparatori Smontaggio pali ferro abbattuti da mine=Tessitura tronchi di linee integri.	14	2 mesi lavoro rativi se coadiuvati con materiali richiesti.

C) PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>Produzione sett. KW</u>	<u>Domanda massima nella settimana KW</u>
Franciolini	46.500	90
Ripabianca	9.800	75
Mol. di Agugliano	16.500	220

D) DISTRIBUZIONE DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>KW distribuiti</u>	<u>Domanda max durante la settimana KW</u>	<u>Paesi Forniti</u>
Ancona (Valle Eiano)	154.000	1.420	Ancona e Falcone
Centrali Esino	72.800	385	Vari paesi della Valle Eiano e Senigallia.

E) INTERRUZIONI

<u>Data</u>	<u>lunghezza delle interruzioni</u>	<u>Causa</u>	<u>Effetto</u>
-------------	-------------------------------------	--------------	----------------

Varie interruzioni di breve durata dovute alle Centrali di Fiorano Pedaso.

Ancona .5 Nov. 1944.

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 101–108

P. C. N. N.	Roberto del Lavoro	Dunque dopo nel 1907 all'induzione	Data 48
Falla fotomica	Riproduzione del fabbricato e riordino del cantiere	4	
S. Giovanni	Sono sempre in corso i lavori per l'edificazione di un nuovo edificio in via della scuola	4	
S. Maria Assunta	Sono in corso i lavori per la ristrutturazione dell'edificio del cimitero della parrocchia	4	
S. Maria delle Grazie	Sono in corso i lavori per la ristrutturazione dell'edificio del cimitero della parrocchia	4	

[illegible]

6312

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1703

Nome	Indirizzo del lavoro	Descrizione opera nel luogo di lavoro
Fila Totone	Albanese del fabbricato e riparazione dei materiali	6
S. Severino	Casa opera in corso di lavoro per ripristinare un gruppo	6
S. Maria Apparente	Albanese in servizio della casa vicina distrutta	3
Concepzione	Albanese in corso di lavoro per la riparazione dell'edificio in legno distrutto dalla esplosione continua la manutenzione del cantiere del luogo della casa distrutta di un cantiere e non della casa ma n° 1	3

REPUBBLICA ITALIANA DI TRIESTE - 1945

Nome	Indirizzo del lavoro	Descrizione opera nel luogo di lavoro
Fiorino	In officina per opera di lavoro di riparazione del macchinario non ancora riparato	3

631?

Nome	Indirizzo del lavoro	Descrizione opera nel luogo di lavoro
Fiorino	1150	600
Carliano	1170	100

BEST COPY POSSIBLE

Punte mensile in KV

Produzione settimanale in Kw

Q. U. E. R.

Castelnuovo	11472	63
Pierobovaglia	10335	66
Villa Potenze	10793	250
Monte S. Martino	17200	140
S. Maria Apparente	9200	50
Collina Nuova	6103	45
Consapalento	3700	30
Alto	9500	60

ANALISI DEI DATI DELLA LINEA DI CAVITÀ IN KV/m

Cavità Terna
I dati sono compresi nel rapporto dell'Ispezione Terna
n° Villa Lupo
co sono erogazione dalla cabina di Ascoli Piceno.

GEOMETRIA DELLA LINEA
Cavità Terna
n° Villa Lupo

sig. G. P. Lupo

6317

"TERNI" Società per l'Industria e l'Elettricità

DIREZIONE IMPIANTI SUL VOMANO

RAPPORTO 15/21 OTTOBRE 1944

A. - RIABILITAZIONE - LINES DI TRASMISSIONE

Numero degli Data di
operai impie ultimazioni
gati

15/11/44.

Arischia-Aquila Costruzione di un
tratto ex linea a
30 KV. su pali in
legno per la soste-
stituzione provvisoria
della del tratto
danneggiato della
linea 150 KV.

N.B. Si sono dovuti sospendere i lavori non essendo arrivati i
materiali necessari (pali e mensole) da Rieti e Terni.

A. - RIABILITAZIONE - LINES DI TRASMISSIONE

Numero degli Data di
operai impie ultimazione
getti

Ariechia-Aquila Costruzione di un
tratto di linea e
30 KV. su pali in
legno per la som-
stituzione provvis-
oria del tratto
danneggiato della
linea 150 KV.

15/11/44.

N.B. Si sono dovuti sospendere i lavori non essendo arrivati i
materiali occorrenti (pali e traversole) da Rieti e Terni.

6315

"TERNI" Società per l'Industria e l'Elettricità

DIREZIONE IMPIANTI VOMANO

RAPPORTO 8/14 Ottobre 1944

<u>A. - RIABILITAZIONE</u>	<u>- LINEE DI TRASMISSIONE</u>	Numero degli operai impiegati	Data di ultimazione
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------

15/11/44

15

Arischia-Aquila

Costruzione di un
tratto di linea a
30 KV. su pali in
legno per la sostituzione
provvisoria del tratto
danneggiato della
linea 150 KV.

N.B. I lavori sono rimasti quasi tutta la settimana sospesi
per mancanza di pali di legno non arrivati da Rieti a
causa di penuria di mezzi di trasporto.

A. - RIABILITAZIONE - LINEE DI TRASMISSIONE

	Numero degli operati	Data di ultimazione
Arischia-Aquila	15	15/11/44

Costruzione di un tratto di linea a 30 KV. su pali in legno per la sostituzione provvisoria del tratto scario del tratto danneggiato della linea 150 KV.

N.B. I lavori sono rimasti quasi tutta la settimana sospesi per mancanza di pali di legno non arrivati da Rieti a causa di penuria di mezzi di trasporto.

6315

Mr. F.R.
HEADQUARTERS
AMG. AC.
ABRUZZI-MARCHE REGION
CMB.

R5/515/2

3 Nov. 1944

TO : HQ, AC, P. W. and U. Sub Commission
(Attn Maj. Reuton).

SUBJECT : Electricity Situation, Weekly Reports.


Herewith reports in duplicate from
UNES Ancona for the weeks Oct. 15/21 and Oct. 22/28.

For Regional Commissioner :

J.E. Rolén
J.E. ROLÉN
Major,
for Regional Engineer.

*Please forward
for V. S. R.*

*1 copy given to the
US Army
June 8-11-44 May
English translation made
R.*

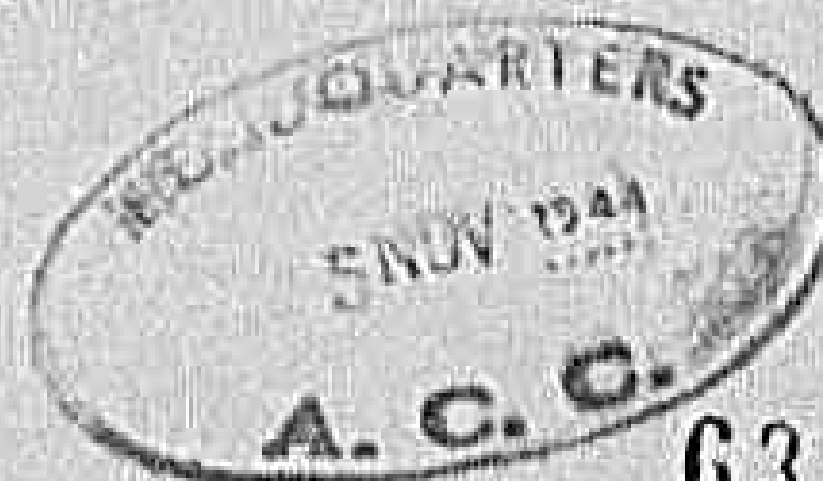

6314

9323

SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI-ANCONA

SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL' ESERCIZIO DI ANCONA
15-21 Ottobre 1944

A. RIPARAZIONI CENTRALI GENERATRICI

Nome	Natura del Lavoro	Numero Operai	Data di Ultimazione
C. le S. Elena	Riparazione avvolgi- mento alternatore	5	30 Novembre 1944

B. RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE

30 IV Ancona	Giuntati fili spez- zati, sostituiti isole tori rotti, messe in opera di pali men- canti, ecc.	6	30 Novembre 1944.
--------------	--	---	-------------------

C. PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI

Nome	Produz. settimanale KW	Domanda massima nelle setti- mane KW
Mol. di Agugliano	16.000	90
Ripabianca	5.000	70
Franciolini	45.000	220

D. DISTRIBUZIONE DALLA OBINE

Nome	KW distribuiti Durante la settimana	Domanda durante la settimana KW	Paesi Forniti
Ancona (Valle Miano)	112.500	800	Ancona e Falconara
Colli Esino	59.500	380	Vari Paesi della Valle Esino e Senigallia

E. INTERRUZIONI

Data	Durata delle interruzioni	Causa	Effetto
19 Ottobre	30 ore	Cambio cuscinetto reggi-spinta turbina Centrale	Diminuzione di produzione della centrale
		Ripabianca	li Valle Es- Esino.

30 Novembre 944.

5

30 LV Ancona

Giuntati fili spezzati, sostituiti isole tori rotti, messe in opera di pali mancenti, ecc.

C. PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>Prod. settimanale</u> <u>KW</u>	<u>Domanda massima nella settimana</u> <u>KW</u>
Mol. di Agugliano	16.000	90
Ripabianca	6.000	70
Franciolini	45.000	220

D. DISTRIBUZIONE DALLA CBINE

<u>Nome</u>	<u>Domanda durante la settimana</u> <u>KW distribuiti</u>	<u>Domanda durante la settimana</u> <u>KW</u>	<u>Paesi Forniti</u>
Ancona (Velle Miano)	112.500	800	Ancona e Falconara
C.lli Esino	59.500	380	Vari Paesi della Valle Esino e Senigallia

E. INTERRUZIONI

<u>Data</u>	<u>Origine delle interruzioni</u>	<u>Causa</u>	<u>Effetto</u>
19 Ottobre	30 ore	Cambio cuscinetto reggi-spinta turbina Centrale	Diminuzione di produzione delle centrali Velle Esino.
		Ripabianca	

Ancona 23 Ott. 1944.

6313

SOCIETA' UNIONE ESERCIZI ELETTRICI "ANCONA"

SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL' ESERCIZIO DI ANCONA 22-28 Ottobre 1944

A. RIPARAZIONI CENTRALI GENERATRICI

Nome	Natura del lavoro	N° Operai	Data di ultimazione
C. le S. Elena (2° salto)	Riparazione avvolgimento alternatore=Riparazione idrauliche=Riparazione trasf. 3/6 KV		30. II. 944

B. RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE

Nome	Prodotto	N° Operai	Data di ultimazione
30 KV Ancona	Giuntati fili spezzati	6	30. II. 944
S. Elena	sostituiti isolatori rotti messa in opera di pali mancanti, ecc.		

C. PROIEZIONE SETTIMANALE CENTRALI

Nome	Produzione settimanale KW	Domanda massima nella Settimana
Mol. di Agugliano	16.500	90
Ripabianca	9.500	75
Franciolini	45.000	220

D. DISTRIBUZIONE DALLE CABINE

Nome	KW distribuiti	Domanda massima durante la settimana	Paesi Forati
Ancona (Velle Miano)	135.500	1.100	Ancona e Falconara
Colli Esino	72.100	385	Veri Paesi della Valle Esino e Senigallia

E. INTERRUZIONI

Data	Interruzioni	Cause	Effetto
28 Ottobre	48 ore	Lavori mantenz. C. le Fedaso come da disposizioni del Comando in Glesà.	Inter. corrente nei Centri di Sirolo, Numana, Loreto, Recanati
Linee 60 KV Pedaso-Ancona			
Linea Macerata	3	Dissesto Cennale Pianicella (Pioraco)	Interruzione corrente nella città di Ancona.

30 KV Ancona Giuntati fili spezzati
 S. Elena sostituiti isolatori rotti
 messa in opera di pali
 mancanti, ecc.

6

30.11.1944

C. PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>Produzione settimanale</u> <u>KWO</u>	<u>Domanda massima nelle</u> <u>Settimane</u>
Mol. di Agugliano	16.500	90
Ripabianca	9.500	75
Prenciolini	46.000	220

D. DISTRIBUZIONE DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>KWO distribuiti</u>	<u>Domanda massima</u> <u>durante la settimana</u> <u>ns. KW</u>	<u>Paesi for-</u> <u>ti</u>
Ancona (Valle Miano)	135.500	L. 100	Ancona e Falconara
Colli Esino	72.100	385	Vari Paesi della Val- le Esino e Senigallia

E. INTERRUZIONI

<u>Data</u>	<u>lunghezza delle interruzioni</u>	<u>Cause</u>	<u>Effetto</u>
28 Ottobre Linea 60 KV Pedesana-Ancona	48 ore	Lavori mantenz. C.le Pedesana come da disposizioni del Comando In- glesa.	Inter. corr. Nel Centri di Sirolo, Mancana, Lore- to, Recanati
Linee Macerata	3	Disseervizio Cen- trale Pianicella (Fioraco)	Interruzione corrente ne la Città di Ancona.

Ancona 30 Ottobre 1944.

6312

13 NOV 1944

C/EL.
Cels.

File R
HEADQUARTERS
ANG. AC.
ABRUZZI-MARCHE REGION
CMF.

JW
R5/516/2

2 Nov. 1944

TO : HQ, AC, P. W. and U. Sub-Commission.
(Atten Maj. Renton)

SUBJECT : Weekly Reports, Electricity Situation.

Herewith report in duplicate from
U. N. E. S. Aquila covering the period 1/15 Oct. 1944.

For the Regional Commissioner:

J. F. FODEN
Major.

For Regional Engineer.

3 NOV 1944

A. C. C.

6311

*Please mark
copy in Italian for
U.N.E.S. R.
English Translation Dist:
1- WML
1- VSR- C. L. G. P.
1- F. B. L. G. P.
1- A. D.
1- F. B. L. G. P.
1- T. C. L. G. P.*

*Copy given to
Alas. 8-11-44
Power. May*

*English
Translation
only*

9.61

SITUAZIONE DELL'ELETTRICITA'

SOCIETA' UDES

DIREZIONE DI AQUILA

al 15 Ottobre 1944

<u>GENERALI CENTRALI</u>		<u>Numero degli operai impiegati</u>	<u>Data di ultimazione</u>
<u>1. - RIABILITAZIONE</u>	<u>Natura del lavoro fatto durante le settimane</u>		
Pietro Regio -	Ricostruito un vano in muratura. Adattata una turbina ed un alternatore da KVA 120.	15	31/8/1944
Pettorano -	Iniziato l'installazione e l'adattamento di due gruppi da KVA 300 ciascuno	10	
Molina -	Iniziato lavoro di scarico per la costruzione vasca e canale di scarico.	15	
Margone - (Casteldissegno)	Iniziato lavoro riparazione macchinario.		
Pescina (Orasiani) -	Rimessa in funzione.		
Pratola Peligna -	Rimessa in funzione con l'installazione di un alternatore da 25 KVA.		
<u>2. - RIABILITAZIONE</u>			
30 KV. Aquila - Antrodoco	Riparati Km. 1,5 di linea, piantati N° 31 pali di legno e ripristinato l'armamento	12	1/8/1944
30 KV. Aquila - Bussi	Rialzati N° 101 pali a traliccio e ripristinato l'armamento dei medesimi. Tirati Km. 15 di linea.	20	30/10/1944
30 KV. Centrale Molina - Avezzano	Rialzati N° 2 pali a traliccio e riparatone due, ripristinato l'armamento e tesi 1 Km. 2 di linea.	6	30/10/1944

<u>Stazione</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Quantità</u>	<u>Data</u>
Pietre Regie -	Ricostruito un vano in muratura. Adattata una turbina ed un alternatore da KVA 120.	15	31/8/1944
Pettorano -	Iniziato l'installazione e l'adattamento di due gruppi da KVA 300 ciascuno	10	
Molina -	Iniziato lavoro di scavo per la costruzione vasca e canale di scarico.	15	
Morgone - (Casteldissegro)	Iniziato lavoro riparazione macchinario.		
Pescina (Grasiani) -	Rimessa in funzione.		
Pratola Peligna -	Rimessa in funzione con l'installazione di un alternatore da 25 KVA.		
<u>RIABILITAZIONE</u>			
30 IV. Aquila - Antrom- doco	Riparati Km. 1,5 di linea, piantati 1031 pali di legno e ripristinato l'armamento	12	1/8/1944
30 IV. Aquila - Bussi -	Rialzati 1001 pali a traliccio e ripristinato l'armamento dei medesimi. Piantati Km. 15 di linea.	20	30/10/1944
30 KV. Centrale Molise - Avezzano	Rialzati 102 pali a traliccio e riparazione due, ripristinato l'armamento e tesi 1 Km. 2 di linea.	6	30/10/1944
30 KV. Avezzano - Car- coli.	Riparata sul tronco Avezzano - Colli di Monte Doro.		

6319

-/-

- 2 +

3. - PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 1°/10/1944 AL 15/10/1944.-

DOMANDA MASSIMA IN KILOWATTNUMERO PRODUZIONE IN KILOWATT-ORE

Centrale Pietre Regie 93.500

120.-

Centrale Prato
tola Poligna 10.800

12.-

C. - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINENUMERO KILOWATT distribuiti Domanda massima Villaggi (1)
forniti

Aquila - 164.000

235

Salmona - Non ha apparecchi di misura

Avessano - Non ha apparecchi di misura

(1) Nella Provincia di Aquila sono fuori servizio i centri risultanti dall'elenco
allegato.D. - SERVIZIO INTERRUZIONI.-DATA lunghezza delle interruzioniCausaEffetto6/9/1944 - 10,58 - 11,57 Centrale Pietre Regie: Impedendo la produzione di arrivare
fermata per riparazione al volano. = *per rotture* a Salmona.18/9/1944 - 20,02 - 21,30 fermata per rottura della Impedendo la produzione di arrivare
la cinghia del giunto a Salmona.
elastico. = *per*19/9/1944 - 8,55 - 14,10 fermata per riparazione Impedendo la produzione di arrivare
ma al collettore e cambio delle spazzole21/9/1944 - 3,38 - 8,40 fermata per riparazione di un cuscinetto della Impedendo la produzione di arrivare
turbina a causa forte riscaldamento. =1/10/1944 - 9,2 - 14,40 fermata per pulizia casuale di carico. = Impedendo la produzione di arrivare
a Salmona.

C. - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

Villaggi (1)
forniti

Domanda massima

NOME Kilowatt distribuiti

235

Aquila - 164.000
Sulmona - Non ha apparecchi di misura
Avezzano - Non ha apparecchi di misura

(1) Nella Provincia di Aquila sono fuori servizio 1 centri risultanti dall'elenco allegato.

D. - SERVIZIO INTERRUZIONI.

DATA Lunghessa delle interruzioni

6/9/1944 - 10,58 - 11,57

18/9/1944 - 20,02 - 21,30

19/9/1944 - 8,55 - 14,10

21/9/1944 - 3,38 - 8,40

1/10/1944 - 9,2 - 14,40

E. PIANI PER FUTURE RIABILITAZIONI.

<u>Causa</u>	<u>Effetto</u>
Centrale Pietre Bagnie: fermata per riparazione al volante.	Impedendo la produzione di arrivare a Sulmona.
fermata per rottura della cinghia del giunto elastico.	Impedendo la produzione di arrivare a Sulmona
fermata per riparazione al collettore e cambio delle spazzole	Impedendo la produzione di arrivare a Sulmona.
fermata per riparazione di un cuscinetto della turbina a causa forte riscaldamento.	Impedendo la produzione di arrivare a Sulmona.
fermata per pulitura casale di carlino.	Impedendo la produzione di arrivare a Sulmona.

6309

BIENCO DEI CENTRI FUORI SERVIZIO

- Pescocostanzo	- Rivisondoli
- Piletto	- Roccamandolfina
- Aquila (Vasche di Pettino)	- Pescocostanzo
- Colli di Zarate	- Pietrarsani
- Cagnano	- Atella
- Marano di Montebello	- Roccapina
- Cabbia di Montebello	
- Montebello	
- S. Vittoria	
- Villa di Faro	
- Aringo	
- Navelli	
- Civitavecchia	
- Collepietra	
- S. Benedetto in Perillis	
- Capistrano	
- Ofena	
- Villa S. Lucia	
- Castel del Monte	
- Capitignano	
- Campotosto	
- S. Pietro di Orsogna	
- Pescocostanzo	
- Canistro	
- Castrolibero	
- S. Restituta	
- S. Vincenzo Valle Roveto	
- Roccaraso	
- S. Giovanni Valle Roveto	

17231

- Cagnano
- Marano di Montebello
- Cabbia di Montebello
- Montebello
- S. Vittoria
- Villa di Fano
- Aringo
- Navelli
- Civitavecchia
- Collepietra
- S. Benedetto in Perillis
- Capistrano
- Ofena
- Villa S. Lucia
- Castel del Monte
- Capittignano
- Campotosto
- S. Pietro di Orindola
- Pescocostanzo
- Canistro
- Castromuro
- S. Rostituta
- S. Vincenzo Valle Roveto
- Roccaraso
- S. Giovanni Valle Roveto
- Castellafiume
- Balsorano
- Roccaraso

6303

29/10/44

"MISSIONE ESERCIZI ELETTRICI"

MOVIMENTO DEI TRASFORMATORI NELLE SOTTOSTAZIONI IN CONFORMITA' DEL PIANO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE

Cabina Destinataria	N°	Potenza.	Rap- porto	Fabbrica	S t a t o	Peso di ogni unità in Ql.		Provenienza
						Netto	Olio	
Ancona	1	3000	60/6	T.I.B.H.	Buono, in funzione	155	60	Ancona-De
Ancona	1	3000	60/30	O.T.E.	Avvolgimento buono - cassone da riparare - mancano i passanti e l'olio che sarà preso dal Furlo-lavori già predisposti sul posto.	110	50	Ancona - Fano
Fabriano	1	5000	60/30	O.T.E.	Avvolgimento a nucleo danneggiati - cassone squarciato - manca olio di cui è stata chie- sta l'assegnazione - lavori predisposti sul posto.	178	62	Antrodoco
Gualdo Tadino	1	2500	30/10	C.G.E.	Buono	120	48	Perugia
Portorecanati	1	3000	60/10	Clerici	Buono - manca olio di cui si chiederà la assegnazione	100	40	P.S.Giorgi
Ascoli P.	1	4500	60/30	Siemens	Avvolgimento si ritiene buono - cassone da riparare - passanti da sostituire - manca olio di cui è stata chiesta l'assegnazione - le riparazioni saranno eseguite ad Ascoli.	160	60	Pescara
Venamartello	1	5000	60/3,5	Clerici	Buono - manca l'olio che in parte esiste a Venamartello e in parte è stata chiesta la assegnazione -	178	62	Ancona
Antrodoco	9	5000	60/30	C.G.E.	Buono - cassone da riparare - lavoro già predisposto -			Antrodoco
Pescara	1	3000	60/30	O.T.E.	Buono	110	50	Perugia

./.

"UNIONE ESERCIZI ELETTRICI"

DEI TRASFORMATORI NELLE SOTTOSTAZIONI IN CONFORMITA' DEL PIANO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE

Rap- porto	Fabbrica	S t a t o	Peso di ogni unità in Ql.		Provenienza	Data in cui necessita eseguire il trasporto
			Netto	Olio		
60/6	T.I.B.B.	Buono, in funzione	155	60	Ancona-De F.	Eseguito
60/30	O.T.E.	Avvolgimento buono - cassone da riparare - mancano i passanti e l'olio che sarà preso dal Furlo-lavori già predisposti sul posto.	110	50	Ancona - ex Fano	già sul posto
60/30	O.T.E.	Avvolgimento a nucleo danneggiati - cassone squarciato - manca olio di cui è stata chie- sta l'assegnazione - lavori predisposti sul posto.	178	62	Antrodoto	30/11/1944
30/10	C.G.E.	Buono	120	48	Perugia	15/11/1944
60/10	Clerici	Buono - manca olio di cui si chiederà la assegnazione	100	40	P.S.Giorgio	30/11/1944
60/30	Siemens	Avvolgimento si ritiene buono - cassone da riparare - passanti da sostituire - manca olio di cui è stata chiesta l'assegnazione - le riparazioni saranno eseguite ad Ascoli.	160	60	Pescara	15/11/1944
0/3,5	Clerici	Buono - manca l'olio che in parte esiste a Venamartello e in parte è stata chiesta la assegnazione -	178	62	Ancona	15/12/1944
60/30	C.G.E.	Buono - cassone da riparare - lavoro già predisposto -			Antrodoto	già sul posto
60/30	O.T.E.	Buono	110	50	Perugia	15/11/1944

./.

- 2 -

Cabina Destinataria	No	Poten- za.	Rap- porto	Fabbrica	S t a t o	Fasc di ogni unità in Ql.		Preven
						Netto	Olio	
Pesara	1	3000	60/30	O.T.E.	Buono	110	50	Folign
Lanciano	1	5000	60/30	O.T.E.	Riparato - manca olio di cui è stata chiesta la assegnazione -	178	62	Antro
Cupello	1	3000	60/30	O.T.E.	Da riparare usando materiali dell'altro esistente - manca olio di cui è stata chiesta l'assegnazione.	110	50	Cupell

ASCOLI P.: 29/10/1944

6305

- 2 -

Fabbrica	S t a t o	Peso di ogni unità in Ql.		Provenienza	Data in cui necessita eseguire il trasporto
		Netto	Olio		
O.T.E.	Buono	110	50	Foligno	15/11/1944
O.T.E.	Riparato - manca olio di cui è stata chiesta la assegnazione -	178	62	Antrodoco	30/11/1944
O.T.E.	Da riparare usando materiali dell'altro esistente - manca olio di cui è stata chiesta l'assegnazione.	110	50	Cupello	già sul posto

UNIONE ESERCIZI MASTRICI - ESERCIZIO ASCOLI PICENO

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 23 AL 29 OTTOBRE 1944

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

NOME	Natura del Lavoro	Numero op- rai impieg.	Data di ultimazione
Villa Potenza	Riparazione del fabbricato e riacquisto dei materiali	4	
S. Severino	Sono sempre in corso i lavori per ripristinare un gruppo	4	
S. Maria Apparente	Sistemata la turbina della mac- china funzionante	3	
Cessapalombo	Ancora in corso i lavori per la riparazione dell'indotto dell'eccel- tatrice della secondamachina Continua la manutenzione del canale nel luogo della frana. Applicazione 3 di un comando a mano della tur- bina n° 2		

RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE OLIVE 20 EV-

NOME	NATURA DEL LAVORO	Numero op- rai impieg.	Data di ultimazione
Teramo	In officina prosegue il		
Montorio KV 30	lavoro di riparazione dei tralicci che sono stati rioperati	3	

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

NOME	Natura del Lavoro	Numero op- rai impieg.	Data di ultimazione
Villa Potenza	Riparazione del fabbricato e ricupero dei materiali	4	
S. Severino	Sono sempre in corso i lavori per ripristinare un gruppo	4	
S. Maria Apparente	Sistemata la turbina della mas- china funzionante	3	
Cescepalombo	Ancora in corso i lavori per la riparazione dell'indotto dell'ecce- ttrice della secondamachina Continua la manutenzione del canale nel luogo della frana. Applicazione 3 di un comando a mano della tur- bina n° 2		

RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE OLTR E 20 KV-

NOME	NATURA DEL LAVORO	Numero op- rai impieg.	Data di ultimazione
Torano	In officina prosegue il		
Montorio KV 30	lavoro di riparazione dei tralicci che sono stati ricuperati	3	

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI

NOME	Produzione settimanale in Kwh	Punta; massima in KV
Pioraco	31600	260
Lanciano	11718	102

6303

Punta massima in KV

Produzione settimanale in Kwh

C O M E

Castelraimondo	11472	103
Pievebovigliana	10335	66
Villa Potenza	29793	250
Monte S. Martino	17220	140
S. Maria Apparente	9500	58
Molino Nuovo	6153	45
Cossapalombo	3720	30
Abbro	9500	60

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NELLE CABINE 30 KV.-

Cabina Teramo I dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio Tecnico.

" Villa Lempa ce come erogazione dalla cabina di Ascoli Piceno.-

UNIONE ELETTROTECNICA ITALIANA
SOCIETA' PER AZIONI
Sede in Roma

ing. G. Palumbo

Villa Potenza	29193	230
Monte S. Martino	17220	140
S. Maria Apparente	9500	58
Molino Nuovo	6153	45
Oersapalombo	3720	30
Labro	9500	60

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NELLE CABINE 30 KV/-

Cabina Teramo I dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio Tecnico.

" Villa Lempa co come erogazione dalla cabina di Ascoli Piceno.-

DELEGATO REGIONALE REGIONE
MARCHI
A. TOSCANI

ingegnerato

630%

" UNIONE ESERCIZI ELETTRICI "
 Servizio Tecnico
 ASCOLI PICENO

Ascoli P. 3/XI/1944

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 21 OTTOBRE 1944

RIPARAZIONE DELLE CENTRALI

Nome	Lavoro eseguito durante la settimana	N° Operai Impiegati	Data di Ultimazione
Centrale Castellano	Iniziata la demolizione dei muri pericolanti del fabbricato ad uso cabina. Continua il ricupero dei materiali e la riparazione della condotta forzata	30	-
Centrale Venamartello	Continua il ricupero dei materiali e la elevazione dei muri della sala macchine che hanno raggiunto l'altezza di m. 4 -	50	-
Centrale Gerosa	I materiali per completare la riparazione del tetto della sala macchine sono giunti a piè d'opera ed il lavoro è stato ripreso.	6	10 Novembre
	Completata la riparazione del tetto della sala quadri.	6	-
	Continua la riparazione dei muri del locale al pianterreno e la riparazione degli infissi.	6	-
	Completato il lavoro di saldature delle connessioni frontali di un alternatore e iniziata la <u>montatura</u> . Iniziata anche la riparazione dei poli del rotore.	6	-
	Presso le Officine Meccaniche di Tolentino prosegue il lavoro di riparazione del regolatore e del servomotore di una turbina e la ricostruzione dei supporti e della cassa.	6	-
Centrale Pedano	Continua il lavoro di consolidamento delle sponde del canale danneggiato da frane - Ripreso il lavoro di riparazione dello scafo sincrono di una turbina.	3	8 Novembre
Centrale Gerosa	Continua il lavoro di consolidamento delle sponde del canale forato	3	8 Novembre

Centrale Castellano	30	Iniziata la demolizione dei muri pericoli del fabbricato ad uso cabina. Continua il riupero dei materiali e la riparazione della condotta forzata	-
Centrale Venamarzello	50	Continua il riupero dei materiali e la elevazione dei muri della sala macchine che hanno raggiunto l'altezza di m. 4 -	-
Centrale Gerosa	6	I materiali per completare la riparazione del tetto della sala macchine sono giunti a piè d'opera ed il lavoro è stato ripreso.	10 Novembre
	6	Completata la riparazione del tetto della sala quadri.	-
	6	Continua la riparazione dei muri del locali al pianterreno e la riparazione degli infissi.	-
	8	Completato il lavoro di saldatura delle connessioni frontali di un alternatore e iniziata la montatura. Iniziata anche la riparazione dei poli del rotore.	-
	8	Presso le Officine Meccaniche di Tolentino prosegue il lavoro di riparazione del regolatore e del servomotore di una turbina e la ricostruzione dei supporti e della cassa.	-
Centrale Pedaso	3	Continua il lavoro di consolidamento delle sponde del canale danneggiato da frane. Ripreso il lavoro di riparazione dello scarico sincrono di una turbina.	8 Novembre
Centrale Caresse	3	Continua il lavoro di consolidamento delle sponde del canale franato.	-
60 kv Pedaso Croce Rossa	7	<u>Riparazione linee di trasmissione</u> Ricominciate le fondazioni dei pali e lo approvvigionamento della ghiaia. Portato sul posto il cemento.	30 Novembre

- 2 -

Produzione settimanale delle centrali

Nome	Produzione settimanale in kWh.	Punta massima in kW.
Pianicella	6.000	700
Peisao	149.960	1.750
Bolognola	148.538	1.100
Carassai	49.600	350
-----		UNIONE ESERCIZI ELETTRICI Esercizio Tecnico

La centrale di Pianicella è entrata in servizio il giorno 21 Ottobre 1944
alle ore 15,40 -

Pedano	143.538	1.100
Bolognola	49.600	350
Carassai	-----	
UNIONE ESERCIZI ELETTRICI Esercizio Tecnico		

La centrale di Pianicella é entrata in servizio il giorno 21 Ottobre 1944
alle ore 15,40 -

6307

*One copy given to U.S.S. II***UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ESERCIZIO ASCOLI PICENO****RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 15 AL 22 OTTOBRE 1944**
*******RIPARAZIONE DELLE CENTRALI**

NOME	NATURA DEL LAVORO	Numero operai impiegati	Data di ultimazione
Villa Potenza II° Salto	Sono sempre in corso i lavori per la riparazione del fabbricato della centrale	4	
S. Severino Marche	Sono a buon punto i lavori di riparazione di uno dei due alternatori esistenti in centrale	5	
S. Maria Apparente	Proseguono i lavori di riparazione e indotto della eccitatrice del secondo gruppo. Il primo gruppo è già in funzione	4	

RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE OLTERE 20 KV. =

NOME	NATURA DEL LAVORO	Numero operai impiegati	Data di ultimazione
Torano-Montorio linea 30 KV	In officina si procede alla riparazione dei tralicci che sono stati recuperati	3	

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

NOME	Produzione settimanale in Kwh	Punta massima in KW
Pioraco	28400	260
Lanciano	15550	102
Castelraimondo	14490	103

6302

FORE	Produzione settimanale in Kw	Punta massima in Kw
Pisvebovigliana	10491	66
Villa Potenza	27946	270
S. Maria Apparente	10300	57
Molino Nuovo	8500	47
Cossapalumbo	3917	30
Ambro	9800	60
Monte S. Martino	19150	110

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLA CABINA 10 KV.

Cabina di Terni
• Villa Lampa

I dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio
Tecnico come erogazione dalla cabina di Ascoli
Piceno

UNIONE ENERGETTI ELETTRICI
SOCIETA' PER AZIONI
IN LIQUIDAZIONE

ingegnerato

*one copy given to U. N. E. S.***UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ESERCIZIO ASCOLI PICENO****RAPPORTO DELLA SETTIMANA DALL'8 AL 14 OTTOBRE 1944**

RIPARAZIONI DELLE CENTRALI ELETTRICHE-

N O M E	NATURA DEL LAVORO	N° operai impiegati	Data di ultimazione
Villa Potenza II° Salto	Continuano i lavori per la riparazione del fabbricato.	4	
S. Severino Marche	Proseguono i lavori per la riparazione di un gruppo utilizzando in parte i pos- si del 2° gruppo.	5	
S. Maria Apparente	E' stato riparato l'altexna tore ed ora si sta provveden- do a riparare l'indotto del la eccitatrice.	5	

RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE OLTRE 20 KV.-

N O M E	NATURA DEL LAVORO	N° operai impiegati	Data di ultimazione
Teramo - Pescara linea 30 KV.	Ultimata la riparazione della linea elettrica e della sotto- stante linea telefonica.	12	14/10/1944
Teramo - Montorio linea 30 KV.	Proseguono i lavori per il ri- cupero e riparazione dei tra- lieci danneggiati.	5	

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI.-

<u>NOME</u>	<u>PRODUZIONE SETTIMANALE IN KWO</u>	<u>PUNTA MASSIMA IN KW</u>
Piacenza	25000	250
Lanciano	14808	100
Castelraimondo	15552	103
Pievebovigliana	10100	64
Villa Potenza	35844	250
S. Maria Apparente	8500	55
Molino Nuovo	7100	45
Cossapalombo	2954	27
Ambro	10300	70
M. S. Martino	20407	130

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE 10 KV.

Cabina di Teramo
" " Villa Lompa }

I dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio
Tecnico come erogazione dalla cabina di Ascoli.-

UNIONE CENTRI ELETTRICI
SISTEMI PUBBLICI ITALIANI
AL 1957/58

V. Martelli

one copy given to U.S.S.

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ESERCIZIO A COLI PICENO

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 1° AL 7 OTTOBRE 1944

RIPARAZIONI DELLE CENTRALI ELETTRICHE -

NOME	NATURA DEL LAVORO	N° operai impiegati	Data di ultimazione
Villa Potenza II° Salto	Inizio lavori murari per riparazione fabbricato. Riparato trasformatore 5/10 K.V. mediante rifacimento di 12 bobine.	6	
S. Severino Marche	Riparato trasformatore 2/10 KV. Iniziato lo smontaggio di un gruppo per provvedere alla riggrazione di bobine e poli del motore.	5	
S. Maria Apparente	Iniziato il lavoro di riparazione del 2° gruppo. Riparato il regolatore.	5	

RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE OLTR E 20 KV.

NOME	NATURA DEL LAVORO	N° operai impiegati	Data di ultimazione
Torano - Pescara linea 30 KV.	Iniziata la ricostruzione di Km. 4 di linea mediante posa di n° 75 pali di legno e suddivisionamento di n° 3 tralicci.	12	
Torano - Montorio linea 30 KV.	Iniziato il ricupero e la riparazione di n° 17 tralicci.	6	

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI.

NOME	PRODUZIONE SETTIMANALE IN KBO	PUNTA MASSIMA IN KW
Pierese	32100	240
Lanciano	14256	102
Castelnuovo	12144	103
Pievevigliana	9490	66
Villa Potenza	38675	260
S. Maria Apparente	8200	55
Malino Nuovo	6900	45
Cossogrosso	3090	30
Ambro	10200	70
M.S. Martino	21470	130

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE 10 KV.

Cabina di Teramo

" " Villa Longa

I dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio
Tecnico come erogazione dalla cabina di Ascoli.

UNIONE ESERCIZI SETTORI
ENERGIE ELETTRICHE
E GAS

Simulato

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ESERCIZIO ASCOLI PICENO

RAPPORTO DELLA SETTIMANA DAL 24 AL 30 SETTEMBRE 1944

Riparazioni delle Centrali Elettriche-

Nessuna riparazione è stata eseguita dopo quelle effettuate in precedenza alle Centrali di Villa Potenza, Molino Nuovo, S. Maria Apparente, Ambro, Castel Raimondo, Lanciano, Pievebovigliana, Cossapalumbo, Monte S. Martino.

Riparazione linee di trasmissione oltre 20 KV.

NOME	NATURA DEL LAVORO	Numero operai impiegati	Data di ultimazione
Torano - Pescara Linea 30 KV	Approvvigionamento e trasporto a più d'opera di tutti i materiali occorrenti per la ricostruzione di Km. 4 di linea completamente danneggiata.	8	

Produzione settimanale delle Centrali generatrici

NOME	PRODUZIONE SETTIMANALE IN KWH	PUNTA MASSIMA IN KW
Pieraco	25000	260
Lanciano	16813	102
Castelraimondo	10320	103
Pievebovigliana	9033	62
Villa Potenza	24297	230
S. Maria Apparente	8750	55
Molino Nuovo	7200	46
Cossapalumbo	3709	30
Ambro	11500	70
Monte S. Martino	13303	130

6296

Comuni serviti dalle condotte Centrali

Pieraso	}	Forniscono in parallelo ed alimentano i Centri di Pievebovigliana-Pierdimente-Piastre-Aquasarina- Pieveveterina-Montesavalle-Casentino-Pieraso-Fiuminato- Castel Raimondo-Matellio-Massatoglia-Gagliolo-Cin- goli-Troia-Pollenza-Apre-
Lanciano		
Castel Raimondo		
Pievebovigliana		
Villa Potenza		Alimenta quasi tutti i Centri del Settore di Macerata-
S. Maria Apparente	}	Forniscono in parallelo ed alimentano i Centri di Monte S. Giusto-Civitanova-S. Maria Apparente nonché i Centri di Merrovalle-Porto Potenza Picena-Porto Ra- canati quando non vi è disponibilità di energia dal- la cabina 60/10 KV di Civitanova.
Molino Nuovo		
Cossapalombo		Alimenta i Centri di S. Ginesio-Cossapalombo-Cappary- tonio-Caldarola-Belforte-Serrapetrona.
Amore		Alimenta i Centri di Amascio-Montefortino-Sarnano- Gualdo-S. Lorenzo di Loro Piceno.
Monte S. Martino		Fornisce in parallelo con le Centrali di Bolognola e Caracal.

Distribuzione di energia dalle cabine a 10 KV.

Cabina di Teramo	}	I dati sono compresi nel rapporto dell'Esercizio Tecnico come erogazione dalla cabina di Ancoi.-
" " Villa Lompa		

Recorda del 30 sett.

REDAZIONE MINISTERO
PUBBLICITÀ

LINEE DI TRASMISSIONE ELETTRICHE
RIPARAZIONE ELETTRICA
LINEE DI TRASMISSIONE ELETTRICHE
RIPARAZIONE ELETTRICA
LINEE DI TRASMISSIONE ELETTRICHE
RIPARAZIONE ELETTRICA

1° - LINEE DI TRASMISSIONE

Parindola : Centrale completamente distrutta alla data dell'11-6-1944, dei tre gruppi per un totale di 135 KV. esistenti, fin del 1, luglio fu riassegnato in servizio un gruppo da 403 KV. Per rimettere in servizio detto gruppo fu necessario costruire apposito locale in muratura.

Lo stato del macchinario degli altri due gruppi è tale da non consentire la riparazione.

Vara Ziliorum Ratri : Centrale distrutta ai primi del mese di giugno 44. L'unico gruppo da 330 KV. è stato fortemente danneggiato e l'alternatore completamente distrutto.

Si sta provvedendo alla riparazione della condotta forata, delle turbine ed al cambio dell'alternatore, nonché alla ricostruzione dell'alimentazione elettrica e della trasformazione.

2° - LINEE DI TRASMISSIONE

Firenze linea 60 KV. - Firenze - Caselle : abbattuti con mine 8,49 sostegni in ferro ed esportato circa 20 quintali di condutture di rame.

Alla data del 30 settembre rimessi in efficienza 3 sostegni in ferro e circa 20 quintali di conduttori del lato Firenze verso Lempino, del lato Lempino verso Firenze.

Treno 40 KV. Centrale Anindole - Pesera : Fortemente danneggiato.

Alla data del 30 settembre è stato riparato e rimesso in servizio.

Treno 30 KV. Pesera - Chiati Sello - Chiati Città : Fortemente danneggiato e per circa 4 km. esportati i sostegni e conduttori.

Alla data del 30 settembre era stato riparato e rimesso in servizio.

Treno 30 KV. Chiati Città - Centrale Jura Jiliorum Petri : Fortemente danneggiato e per circa 2 km. esportati sostegni e conduttori.

Treno 30 KV. Chiati Sello - Ruasi :

a) Tratto Chiati Sello - Berfa, di circa 20 km. quasi completamente esportati nei sostegni e nei conduttori. Alla data del 30 settembre riparato per circa 7 km. della cabina Berfa verso Chiati Sello.

b) Tratto cabina Berfa - Cabina Lago : Fortemente danneggiato in più punti. Alla data del 30 settembre rimesso in efficienza.

c) Tratto cabina Lago - Ruasi : Fortemente danneggiato e per circa 4 km. del lato cabina Ruasi abbattuti i sostegni in ferro (in n. 21) ed esportati i conduttori di rame.

Treno 30 KV. Pesera - Lanciano - Cupello

a) Tratto Pesera - Lanciano : completamente distrutto e nella quasi totalità del percorso esportati sostegni e conduttori.

b) Tratto Lanciano - Cupello : fortemente danneggiato, per circa 4 km. del lato Lanciano esportati tutti i sostegni : circa 20 e conduttori. Alla data del 30 settembre rimessi e posto i sostegni.

Treno 30 KV. Lanciano - Centrali fiume Vario - Centrale Avand

a) Tratto Lanciano - Centrali fiume Vario : Fortemente danneggiato.

giato e per circa 2 km. esportati i sostegni e conduttori.

Alla data del 30 settembre era stato riparato e rimesso in servizio.

Tirreno 10 KV. Chiatti - Oliva - Centrale Fara Villorum Astri : Fortemente danneggiato e per circa 2 km. esportati sostegni e conduttori.

Tirreno 10 KV. Chiatti Scalo - Bussi :

- a) - Tratto Chiatti Scalo - Bussi, di circa Km. 20 quasi completamente esportato nei sostegni e nei conduttori. Alla data del 30 settembre riparato per circa 7 Km. dalle cabine Boffa verso Chiatti Scalo.
- b) - Tratto cabina Boffa - cabina locco : Fortemente danneggiato in più punti. Alla data del 30 settembre rimase in efficienza.
- c) - Tratto cabina locco - Bussi : Fortemente danneggiato e per circa Km. 4 del lato cabina Bussi abbattuti i sostegni in ferro (in S. 21) ed esportati i conduttori di rame.

Tirreno 10 KV. Fagnara - Lanciano - Canello

- a) - Tratto Fagnara - Lanciano : Completamente distrutto e nella quasi totalità del percorso esportati sostegni e conduttori.
- b) - Tratto Lanciano - Canello : Fortemente danneggiato, per circa 4 Km. del lato Lanciano esportati tutti i sostegni : circa 20 e conduttori. Alla data del 30 settembre rimasi a posto i sostegni.

Tirreno 10 KV. Lanciano - Centrali Fiume Verde - Centrale Aventino

- a) - Tratto Lanciano - Centrali Fiume Verde : Fortemente danneggiato. Alla data del 30 settembre era stato riparato e rimesso in servizio.

624/10.

b) - Tratto Centrali Verde - Centrale Avellino - Portamento danneggiato e per circa 6 km. del lato Centrale Avellino abbattuti sostegni in ferro (in n. di 30) ed asportati i conduttori. Alla data del 30 settembre rimessa in efficienza decalifandola a 6 KV. nel percorso Centrali Verde - Comune Lora del Pollino per servizio questo centro.

Tratto 20 KV. Lendinara - Ortona

Quindi completa ente distrutto ed asportato il 30% dei sostegni e dei conduttori. Alla data del 30 settembre rimessa in efficienza *decalif* decalifandola a 6 KV. per il percorso Lendinara - S. Collinore, onde alimentarsi i Centri di S. Vito e di Ortona.

Tratto 20 KV. Cusackie - S. Eulvia - Arpigna

Lievemente danneggiato, - alla data del 30 settembre era stato rimessa in efficienza ed in servizio.

Tratto 40 KV. Canello - S. Maria - Castiglio P.R. - Agnone

Portemente danneggiato e nel percorso Canello - S. Maria per circa 4 km. asportati i sostegni (in n. di 20) e conduttori di rame.

Alla data del 30/9 il tratto S. Maria - Agnone, rimesso in efficienza ed, *decalif* decalifandolo a 6 KV. e rimesso in servizio.

Tratto 20 KV. Castiglione - Cabine Oranzulata

Portemente danneggiata nei sostegni ed asportati i conduttori. Alla data del 30/9 rimessa in efficienza *decalif* decalifandolo a 6 KV. e rientrato in servizio.

III - C.A.M. S. Maria - S. Maria - S. Maria

Tratto 20 KV. S. Maria - S. Maria - completa ente distrutto nel febbraio e nel

marzo 1950.

Gomene Lema del Felligni per servire questo centro.

Tronco 20 KV. Lasciano - Ortona -

Questi completamente distrutto ed esportato il 30/1 del sostegni e dei conduttori. Alla data del 30 settembre rimase in efficienza *del 30/9* e 6 KV. per il percorso Lasciano - S. Mollinara, sede allimentare i Centri di S. Vito e di Ortona.

Tronco 20 KV. Rocella - S. Salvo - Arzignano -

Lievemente danneggiato. - Alla data del 30 settembre era stata rimessa in efficienza ed in servizio.

Tronco 10 KV. Rocella - S. Salvo - Castiglione P.A. - Ancona -

Fortemente danneggiato e nel percorso Rocella - S. Salvo per circa 4 km. esportati i sostegni (in n. 22) e conduttori di rame.

Alla data del 30/9 il tratto Rocella - Ancona, rimase in efficienza, *del 30/9* e 6 KV. e rimesso in servizio.

Tronco 10 KV. Castiglione - Cabina Orsini -

Fortemente danneggiato nei sostegni ed esportati i conduttori. Alla data del 30/9 rimase in efficienza *del 30/9* e 6 KV. e rimesso in servizio.

III - CABINA FANTASMA DI S. PAVANZANA

Tronco 20 KV. - a) Cabina 60/30 KV. completamente distrutta nel febbraio e nel marzo.

b) Cabina 30/6 KV. completamente distrutta nel febbraio e nel marzo.

Alla data del 30/9 ricostruite locali ed attrezzature provvisorie con trasformatori da 200 KV. 30/6 KV. e rimessi in servizio.

6293

20/6/67 - 30/6/67. Livramento consegnato.

Alla data del 30/6 rimane in efficienza e rientra in ser-

vizio.

20/6/67 - 30/6/67. gravemente danneggiato nel macchinario dell'attrezzatura e negli accessori. Alla data del 30/6, tre parti di trasformatore da 500 KV. - 30/6/67. ricevute l'attrezzatura e gli accessori e rientrati in servizio.

20/6/67 - 30/6/67. completamente distrutto nel fabbricato, nel macchinario, attrezzatura ed accessori.

20/6/67 - 30/6/67. locale della cabina incendiato e distrutta completamente la struttura, danneggiato il fabbricato.

20/6/67 - Livramento consegnato. Alla data del 30/6, rimane in efficienza e rientra in servizio.

20/6/67 - 30/6/67. fabbricato cabina quasi completamente distrutto. macchinario ed attrezzatura completamente distrutti.

20/6/67 - 30/6/67. consegnata nel macchinario.

20/6/67 - 30/6/67. completamente distrutta nel fabbricato, nel macchinario e nell'attrezzatura.

20/6/67 - 30/6/67. completamente distrutta nel fabbricato, nel macchinario e nell'attrezzatura.

20/6/67 - 30/6/67. livramento consegnato. Alla data del 30/6, rimane in efficienza e rientra in servizio.

zatura e negli ammagli. Alla data del 30/9, trasformato-
vi i trasformatori da 500 KV. - 30/6 KV. riparato l'attrezzatu-
ra e gli ammagli e rientrato in servizio.

CONDIZIONE - 30/6 KV. completamente distrutta nel fabbricato, nel mobil-
fario, - tiro zatura ed ammagli.

CONDIZIONE - 30/6 KV. locale della cabina incompiuto e distrutto macchina
rio ed attrezzatura, danneggiato la fabbrica.

CONDIZIONE - 30/6 KV. completamente distrutta. Alla data del 30/9, ripresa in effi-
cienza e rientrata in servizio.

CONDIZIONE - 30/6 KV. completamente distrutta.
macchinario ed attrezzatura completamente distrutti.

CONDIZIONE - 30/6 KV. danneggiato nel macchinario.

CONDIZIONE - 30/6 KV. completamente distrutta nel fabbricato, nel macchin-
rio e nell'attrezzatura.

CONDIZIONE - 30/6 KV. completamente distrutta nel fabbricato, nel
macchinario e nell'attrezzatura.

CONDIZIONE - 30/6 KV. completamente distrutta. Alla data del 30/9 ripresa in
efficienza ed in servizio.

CONDIZIONE - 30/6 KV. fortemente danneggiato nell'attrez-
zatura. Alla data del 30/9 ripresa provvisoriamente in effi-
cienza e rientrata in servizio.

629

30/6 KV. lievemente danneggiato - Alle date del 30/6
era stata rinvenuta in efficienza e rientrata in servizio.

30/6 KV. completamente distrutta nel fabbricato del
macchinario e nell'attrezzatura.

60/6 KV. completamente distrutta l'attrezzatura al-
l'aperto e forte mente danneggiati i due trasformatori
300 KV - 60/6 KV. ciascuno.

Portellone a danneggiato nel fabbricato e nell'attrezzatura
completamente nella sala macchine, ove sono stati re-
spostati il quadro comando e molte apparecchiature.

30/6 KV. lievemente danneggiato. Alle date del 30/6
era stata rinvenuta in efficienza e rientrata in servizio.

30/6 KV. lievemente danneggiato. Alle date del 30/6
era stata rinvenuta in efficienza e rientrata in servizio.
30/6 KV. completamente distrutta nel fabbricato, nel
macchinario ed attrezzatura.

30/6 KV. completamente distrutta nel fabbricato, nel
macchinario ed attrezzatura.

30/6 KV. completamente distrutta nel fabbricato e nel
macchinario ed attrezzatura.

temperature 0–12°C, respectively.

60/30 KV, completamente distribuito e l'attrezzatura elettrica completa è fornita in un unico lotto. L'importo è di 1.000.000.000 lire.

Portandosi a danneggiarla nel fabbricato e nell'attiguo, tuttora contenuta nella sala macchine, ove sono stati rinvenuti il quadro scassinato e molte apparecchiature.

30/6 XV, licenze demagoliste, alla data del 30/6
era stato rincoato in efficienza e riamato in cervi-
zio.

[illegible]

30/6 KV. completamente distacca nel carbonato, ed
assorbinco ed attraccature.

[illegible][illegible]

6305 TWO ZERO SIXTY • 441 FOURSEVEN EIGHT • APR 9/02

30/6/57. completed. Stationary. 12/9/57

6299

SITUAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SOCIETÀ

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI

-- DIREZIONE ESERCIZIO PESCARA --

DAL 6 AL 12 NOVEMBRE 1944

RIABILITAZIONE - CENTRALI GENERATRICI

A) -	NOME	Maturità del lavoro fatto durante settimana	N° operai impiegati	Data di ultimazione
	<u>F. Petri</u>	Continua lavoro di copertura del fabbricato	Lavoro in appalto operai 12	al 15-12 1944
		Continua costruzione telaio per automatici e apparecchiatura	3	subordinati disponibili. lista materiali

2) - LINEE DI TRASMISSIONENOME

Linea 60 KV. Lanciano-Cupello

Trasportato a Lanciano circa 41.70 conduttori di rame

I lavori saranno iniziati non appena si avranno i mezzi di trasporto.

Linea 30 KV.
Pesci - Tocco

realizzati N.3 tralicci

al 15-12 1944
compatibilmente disinstallati i solatori e conduttoriLinea 30 KV.
Centrali-Verde-
Centr. Aventino

Il reparto tecnico delle truppe alleate ha iniziato direttamente il lavoro di ricostruzione

B) -

PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

Punte massima in KV.

17551

A) - RIABILITAZIONE - CENTRALI GENERATRICI

NOME	Natura del lavoro fatto durante settimana	N° operai impiegati	Data di ultimazione
<u>F. Petri</u>	Continua lavoro di copertura del fabbricato	Lavoro in appalto operai 12	al 15-12 1944
	Continua costruzione telaio per automatici e apparecchiatura	3	subordinati disponibili. lista materiali

2) - LINEE DI TRASMISSIONE

NOME

Linea 60 KV. Lanciano-Cupello

I lavori saranno iniziati non appena si avranno i mezzi di trasporto.

Linea 30 KV. Bussi - Tocco

Trasportato a Lanciano circa 91.70 conduttori di rame

rialzati N.3 tralicci 8

al 15-12 1944
compatibilmente disinnestati i isolatori e conduttori

Il reparto tecnico delle truppe alleate ha iniziato direttamente il lavoro di ricostruzione

B) - PRODUZIONE SETTIMANALE DELLE CENTRALI GENERATRICI

NOME	Produzione settimanale in KW.	Punta massima in KW.
<u>Farindola</u>	28.000	280

6280

./.

2) - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ALLA CABINA

Nome	Amo distribuiti ogni settimana	Spesa massima in Kw.	Centri forniti
Perindole	30.000	200	8.27 (V. ell. 1)
Genovese	65.000	650	8.14 (" " 2)
Lanciano	50.000	600	8.7 (" " 3)
Genovese Centr. Verde	25.000	200	8.14 (" " 4)
G. Balvo	50.000	400	8.14 (" " 5)

Per l'energia distribuita si è tenuto conto di quella prelevata dalla centrale di Perindole di proprietà UIMA, dalle 4 centrali del fiume Verde di proprietà di fornitori di energia alla Unos, e dall'energia che viene fornita alla linea delle Società Meridionale di elettricità nel punto di presa di G. Balvo, essendo questo il collesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocato nei vari regimenterenti ai centri da servire.

Comunque si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto orientativi, non potendo fare accertamenti precisi per mancanza di adatti mezzi di misura sia nelle centrali che nella cabina.

3) - INTERRUZIONE LINEE E CAVI

Data	Luoghezze delle interruzioni	Cause	Affetto
7 novembre	dalle ore 13,50 alle ore 19,30 dell'8 novembre	bruciato due bobine alternatore centrale Perindole	Centri dipendenti alimentati dalla cabina di Perindole
11 novembre	ore 8	Interruzione linea G. Balvo Lanciano e coar. tutti paralleli 10 Centrali nel Verde	Centri dipendenti Cabina Perindole, Centri dipendenti UIMA

Persepolis	55.000	5.14 (" " 2)
Lanciano	50.000	5.7 (" " 3)
Canberra	25.000	5.11 (" " 4)
Centr. Verde	50.000	5.14 (" " 5)

per l'energia distribuita si è tenuto conto di quelle prelevate dalla centrale di Farinola di proprietà Unea, dalle 4 centrali del Viare Verde, di proprietà di fornitori di energia alla Unea, e dell'energia che viene fornita alla Unea della Società Meridionale di elettricità nel punto di *passaggio* di S. Salvo, essendo questo il complesso di energia che, per lo stato attuale delle linee di trasporto, può essere dislocata nei vari raggruppi-
menti di centri da servire.

Per quanto si fa presente che i dati di cui sopra sono del tutto anac-
ronisti, non volendo fare considerazioni precise per mancanza di dati suffi-
cienti, si misura ora nelle centrali che nella cabina.

p) - INTERRUZIONI INTERRUZIONI

Data	Lunghezza delle interruzioni	Cause	Effetto
7 Novembre dalle ore 13,50 alle ore 19,30 dell'8 Novembre		bruciate due bobine alternatore centra- le Farinola	Centri dipendenti alimentati dalla <i>cabina</i> centrali <i>Farinola</i>
11 Novembre 2 ore		Interruzione linee jo XV, Lanciano- Scara, fuori paral- lele Centrali sul Verde	Centri dipendenti Cabina, passare ali- mentati da Centrale Farinola, Centri dipendenti Cabina Lanciano alimentati dalla <i>cabina</i> centrali

12 Novembre dalle ore 2,30
alla ore 13,35 del
13 Novembre

2) LINEE PER MUTUO ALIMENTAZIONE DI CANTIERI DI RICOSE COSTRUZIONE

1) - CANTIERI - Completamento lavoro riattivazione centrale Pare. PV. per la quale si sta provvedendo alle forniture dei supporti dell'asse del turbo - alternatore, ed a montaggio dell'attrezzatura.

2) - CANTIERI -
 • Riattivazione Cabine 60/30 KV. di Cupello e Pesora
 • Costruzione di nuova cabina all'aperto 60/30 KV. in Lancia, Contrada Mercenese.
 • Riattivazione Cabine 30/6 KV. Busi, Goffa, Castiglione M.M. e B. Bono.

3) - LINEE DI TRASMISSIONE

- Completamento ricostruzione tronco 60 KV. Lanciano-

Cupello -

• Ricostruzione, riparazione e riattivazione tronco linee 30 KV. Nella tratta Ghiotti Goffa-Casta e nella tratta Tocco-Busi.

• Ricostruzione, riparazione e riattivazione del tronco di linea 30 KV. Cupello-Bono.

• Ricostruzione delle linee telefoniche Lanciano-Lancia
 di interruzione vitale per il buon andamento del servizio in quanto così sarà possibile alla direzione di esercizio di Pesora di essere in collegamento con tutti gli impianti di competenza.

taggio dell'efficienza.

- 2) - QUINDI
- Riattivazione Cabine 60/30 KV. di Cupello e Assago
 - Costruzione di nuova cabina all'aperto 60/30 KV. in Lanciano, contrada Martinesse -
 - Riattivazione cabine 30/6 KV. Mussi, Assago, Castiglione M.B. e S. Bruno.

3) - LINEE DI TRASPORTO

Completamento ricostruzione tronco 30 KV. Lanciano-Cupello -

- Ricostruzione, riparazione e riattivazione tronco linee 30 KV. Nella tratta Olmeto-Mosca e nella tratta Mosca-Mussì.
- Ricostruzione, riparazione e riattivazione del tronco di linee 30 KV. Cupello-Mosca.
- Ricostruzione della linea telefonica Lanciano-Lanciano di importanza vitale per il buon andamento del servizio in quanto solo così sarà possibile alla direzione di Assago di essere in collegamento con tutti gli impianti di competenza.

6287

UNES

Fondazione S. Maria

CANTIERI ALBERTINI

CANTIERI FERRARA

Cantieri S. Maria

Allegato n. 1

Cantieri S. Maria

CANTIERI FERRARA

- 1) CANTIERI
- 2) CANTIERI
- 3) CANTIERI
- 4) CANTIERI
- 5) CANTIERI
- 6) CANTIERI
- 7) CANTIERI
- 8) CANTIERI
- 9) CANTIERI
- 10) CANTIERI
- 11) CANTIERI
- 12) CANTIERI
- 13) CANTIERI
- 14) CANTIERI
- 15) CANTIERI
- 16) CANTIERI
- 17) CANTIERI
- 18) CANTIERI
- 19) CANTIERI
- 20) CANTIERI
- 21) CANTIERI
- 22) CANTIERI
- 23) CANTIERI
- 24) CANTIERI
- 25) CANTIERI
- 26) CANTIERI
- 27) CANTIERI

CANTIERI

CANTIERI

CANTIERI

CANTIERI

628

27) CANTIGNONE L.R.

3) BILITOLI

4) CARABINICO

4^a Scagnano

5) CANTIGNONE L.R.

6) CANTIGNONE

7) CIVITELLA CASALEVA

8) CIVITAVECCHIA

9) CUCERALE

10) FARMIGLIA

10^a Villa Cuccia

11) LATTINIANI (POMERIO)

12) MANFREDI

13) MONTABELLA BONTANA

14) MOCILLANO

15) PIERRE

16) PISTERNICO

17) POCORANICO

18) POCORANICO

19) POCORANICO

11^a Scops s. Valentino

20) POCORANICO

21) POCORANICO DE' PASTORI

22) VILLA GALLERA

23) VIOCI

24) B. MONTI

25) POCORANICO

628^s

UNF90
Pescara Service

TO: MR. T. J. FORD

FROM: MR. J. J. FORD

Enclosure n. 2

Urgente n. 2

Lettera supplied by Pescara Sub Station

CONFERMAZIONE DELLA CATEGORIA DI FIDUCIA

- 1) CAPITALE
- 2) CREDITO
- 3) CREDITO
- 4) CREDITO
- 5) CREDITO
- 6) CREDITO
- 7) CREDITO
- 8) CREDITO
- 9) CREDITO
- 10) CREDITO
- 11) CREDITO
- 12) CREDITO
- 13) CREDITO

- 1) CASALE
- 2) CASALE
- 3) CASALE
- 4) CASALE
- 5) CASALE
- 6) CASALE
- 7) CASALE
- 8) CASALE
- 9) CASALE
- 10) CASALE
- 11) CASALE
- 12) CASALE
- 13) CASALE
- 14) CASALE
- 15) CASALE
- 16) CASALE
- 17) CASALE
- 18) CASALE
- 19) CASALE
- 20) CASALE
- 21) CASALE
- 22) CASALE
- 23) CASALE
- 24) CASALE
- 25) CASALE
- 26) CASALE
- 27) CASALE
- 28) CASALE
- 29) CASALE
- 30) CASALE
- 31) CASALE
- 32) CASALE
- 33) CASALE
- 34) CASALE
- 35) CASALE
- 36) CASALE
- 37) CASALE
- 38) CASALE
- 39) CASALE
- 40) CASALE
- 41) CASALE
- 42) CASALE
- 43) CASALE
- 44) CASALE
- 45) CASALE
- 46) CASALE
- 47) CASALE
- 48) CASALE
- 49) CASALE
- 50) CASALE
- 51) CASALE
- 52) CASALE
- 53) CASALE
- 54) CASALE
- 55) CASALE
- 56) CASALE
- 57) CASALE
- 58) CASALE
- 59) CASALE
- 60) CASALE
- 61) CASALE
- 62) CASALE
- 63) CASALE
- 64) CASALE
- 65) CASALE
- 66) CASALE
- 67) CASALE
- 68) CASALE
- 69) CASALE
- 70) CASALE
- 71) CASALE
- 72) CASALE
- 73) CASALE
- 74) CASALE
- 75) CASALE
- 76) CASALE
- 77) CASALE
- 78) CASALE
- 79) CASALE
- 80) CASALE
- 81) CASALE
- 82) CASALE
- 83) CASALE
- 84) CASALE
- 85) CASALE
- 86) CASALE
- 87) CASALE
- 88) CASALE
- 89) CASALE
- 90) CASALE
- 91) CASALE
- 92) CASALE
- 93) CASALE
- 94) CASALE
- 95) CASALE
- 96) CASALE
- 97) CASALE
- 98) CASALE
- 99) CASALE
- 100) CASALE

6285

- 1) VILLA
- 2) RACCOMANDA
- 3) RACCOMANDA
- 4) RACCOMANDA
- 5) RACCOMANDA
- 6) RACCOMANDA
- 7) RACCOMANDA
- 8) RACCOMANDA

628

UNES

Periana Service

WHICH ENJOYED REPUTATION

STUDIO DELLA PISCINA

Allegato n. 4

Consors supplied by Home Kiosk Station

GENERALI EMBLEMI DALLA CANTIERI FINESTRA

1) CUBOILI

1^a Piano la Roma

2) GASTALMENTANO

2^a Crocetta

3) CIVITELLA M.A.

4) FARA S. MARINO

5) GEMINOPOLINA

6) GUARDIA S. VINCENZO

6^a S. Vincenzo

7) LANCIANO

7^a Madonna del Carmine

7^b Iconiella

7^c S. Giusto

8) PALANZANO

8^a Tornelli

9) PENNAPIEDICATA

10) BUCCHISCIANO

10^a Capricella

10^b Pagliara

11) S. VINCENZO

1° Piano La Rona

2) GASTALDI

2° Crocetta

3) CIVITELLA M.R.

4) FARA S. MARINO

5) GEMELLI

6) GUARDIA

6° S. Vincenzo

7) LABIANI

7° Madonna del Carmine

7° Leoncillo

7° S. Gimto

8) ZALABINO

8° Tornelli

9) FORTI

10) RICCIONE

10° Capriglia

10° Fogliara

11) S. Vito

628

UNESCO
Punta Seville
URAGNE SINGOLI ELETTICI

ESERCIZIO FISICITÀ

Endorsement n. 5

Allegato n. 5

Torino Intrepid by L. Calm Sub-Station

CENTRI ARRETI DELLA CINE E. SALVO

- 1) CASALBORDINO
1^a Casalbordino Scalo
1^b Miracoli
- 2) CUFFALLO
- 3) FRESAGRANDINARIA
- 4) GIABBI
- 5) LENTELLA
- 6) MONTRODONISIO
- 7) PAGLIETTA
- 8) POLLUTTI
- 9) SOFANI
- 10) S. SALVO
- 11) 11^a S. Salvo Scalo
- 11) TORINO DI SANERD
- 12) 12^a Torino S. Scalo
- 12) TUFFILLO
- 13) VASTO
13^a Incoronata
13^b Punta Penna
13^c Vasto Scalo
- 14) VILLALFONSIKA

- 1) CASALBORINO
1^a Casalborgino Scalo
1^b Miracoli
- 2) CUZZILE
- 3) FRAZIGRANUDINARIA
- 4) GIBBI
- 5) LENTILLA
- 6) LONTODORISIO
- 7) ZAGLIERA
- 8) POLLICCI
- 9) SOTTINI
- 10) S. SILVO
- 11) 11^a S. S. lvo Scalo
- 11) TORINO DI SANGRO
- 12) 12^a Torino S. Scalo
- 12) TUFFILLO
- 13) VASTO
13^a Incoronata
13^b Punta Penna
13^c Vasto Scalo
- 14) VILLALFONSIINA

6287

SOCIETÀ UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ANCONA -

RELAZIONE SOMMARIA SULLO STATO DELLE CENTRALI DI PRODUZIONE, SULLE LINEE DI TRASMISSIONE E SULLE CABINE DI TRASFORMAZIONE DA 20 KV IN SU ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE, DIPENDENTI DALLA DIREZIONE DELL'ESERCIZIO DI ANCONA (Provincia di Ancona e Pesaro)

-:-:-:-:-

CENTRALI DI PRODUZIONE - Valle Flume Esino

Centrale Molino di Aquilano-Chioravella - kVA 165 installati
Danneggiata nel macchinario - Rimessa in servizio con riparazioni provvisorie il 16 settembre 1944.

Centrale Ripabianca - Chioravella - kVA installati 600
Grevemente lesionata in tutto il macchinario - Rimesso in servizio un solo gruppo con una sola girante - Può dare attorno a 100 kVA - Data di entrata in servizio 14 settembre 1944.

Centrale Ronceglio - Jesi - kVA installati 480
Centrale completamente distrutta anche nel fabbricato - Non è possibile fare alcun lavoro.

Centrale Molino di Sotto - Jesi - kVA installati 165
Centrale completamente distrutta anche nel fabbricato - Non è possibile alcun lavoro.

Centrale Molino di Sopra - Jesi - kVA installati 180
Centrale completamente distrutta anche nel fabbricato - Non è possibile alcun lavoro.

Centrale Torrette - Moie di Jesi - kVA installati 165
Centrale distrutta - non si può fare alcun lavoro.

Centrale Franciolini - Moie di Jesi - kVA installati 320
Centrale gravemente lesionata anche nel fabbricato - Eseguite riparazioni di fortuna e rimessa in servizio il 26 settembre 1944 con potenza 280 kVA.

Centrale S. Elena (1° e 2° salto) - Serra S. Quirico - kVA installati 1700
Centrale pressoché distrutta anche nel fabbricato. - Sono in corso lavori per tentare il ripristino parziale del 2° salto.

CENTRALI DI PRODUZIONE - Valle Fiume Esino

Centrale Molino di Aquilano-Chiarovalle - kVA 165 installati
Danneggiata nel macchinario - Rimesso in servizio con riparazioni prov-
 visorie il 16 settembre 1944.

Centrale Ripabianca - Chiaravalle - kVA installati 600
Gravemente lesionata in tutto il macchinario - Rimesso in servizio un
 solo gruppo con una sola girante - Può dare attorno a 100 kVA - Data di
 entrata in servizio 14 settembre 1944.

Centrale Roncaglia - Jesi - kVA installati 420
 Centrale completamente distrutta anche nel fabbricato - Non è possibile
 fare alcun lavoro.

Centrale Molino di Sotto - Jesi - kVA installati 165
 Centrale completamente distrutta anche nel fabbricato - Non è possibile
 alcun lavoro.

Centrale Molino di Sopra - Jesi - kVA installati 180
 Centrale completamente distrutta anche nel fabbricato - Non è possibile
 alcun lavoro.

Centrale Torrette - Moje di Jesi - kVA installati 165
Centrale distrutta - Non si può fare alcun lavoro.

Centrale Franciolini - Moje di Jesi - kVA installati 820
 Centrale gravemente lesionata anche nel fabbricato - Eseguite riparazio-
 ni di fortuna e rimessa in servizio il 26 settembre 1944 con potenza
 280 kVA.

Centrale S. Elena (1° e 2° salto) - Serra S. Culirico - kVA install. 1700
 Centrale pressochè distrutta anche nel fabbricato. - Sono ~~688~~ ⁶⁹³ corso lavori
 per tentare il ripristino parziale del 2° salto.

Scisciano - kVA 90
 Completamente distrutta - Non è possibile alcun lavoro.

Gaville - kVA 590 - Come sopra

S. Geronzo - kVA 30
Centrale distrutta in parte.

LINEE DI TRASMISSIONE

Pedaso-Ancona 60 kV
Linea danneggiata in molti punti - Rimessa in servizio nei primi giorni del mese di agosto del Comando Alleato.

Macerata-Ancona 60 kV
Linea gravemente danneggiata - E' stata riparata ed è pronta per entrare in servizio.

Linea Camerino-Fabriano 60 kV
Danneggiata in molti punti - Riparata e pronta ed entrata in servizio.

Linea Litoranea Ancona-Senigallia-Pesaro 30 kV
Molto danneggiata con forti esportazioni di conduttori di rame e abbattimento di numerosi sostegni - Riparato fino a Falconara ed utilizzate per 6 kV (fornitura acquedotto per la Città di Ancona).

Linea Ancona-Jesi-Fabriano 30 kV
Linea molto danneggiata presso Chiavalle ed Ancona - Sono in corso riparazioni.-

Linea Fabriano-Furlo 30 kV
Linea molto danneggiata con esportazioni di rame ed abbattimento di sostegni.

Linea Furlo-Fano 30 kV
Linea molto danneggiata con esportazione di rame e abbattimento di sostegni.

Linea Fano-Pesaro 30 kV
Linee quasi completamente distrutte.

CABINE DI TRASFORMAZIONE

Ancona - Valle Milano 60/30-10 kV
Completamente distrutta anche in gran parte del fabbricato - Sistemato una trasformazione provvisoria 60/6 kV con trasformatore da 3000 kVA.

Cabine di Falconara 30 kV
Distrutti trasformatori e fabbricato.

6289

Macerata-Ancona 60 kv

Linea gravemente danneggiata - E' stata riparata ed è pronta per entrare in servizio.

Linea Camerino-Fabriano 60 kv

Danneggiata in molti punti - Riparata e pronta ed entrare in servizio.

Linea Ilteranea Ancona-Senigallia-Pesaro 30 kv

Molto danneggiata con forti asportazioni di conduttori di rame e abbattimento di numerosi sostegni - Riparata fino a Falconara ed utilizzata per 6 kv (fornitura acquedotto per la Città di Ancona).

Linea Ancona-Jesi-Fabriano 30 kv

Linea molto danneggiata presso Chiarevalle ed Ancona - Sono in corso riperezioni.-

Linea Fabriano-Furlo 30 kv

Linea molto danneggiata con asportazioni di rame ed abbattimento di sostegni.

Linea Furlo-Fano 30 kv

Linea molto danneggiata con asportazione di rame e abbattimento di sostegni.

Linea Fano-Pesaro 30 kv

Linea quasi completamente distrutte.

CABINE DI TRASFORMAZIONEAncona - Valle Mileno 60/30-10 kv

Completamente distrutte anche in gran parte del fabbricato - Sistemata una trasformazione provvisoria 60/6 kv con trasformatore da 3000 kVA.

Cabina di Falconara 30 kv

Distrutti trasformatori e fabbricato.

Cabina Senigallia 30 kv

Come sopra

6280

Cabina Herotto 30 kV

Distrutti trasformatori e fabbricato.

Cabina Pesaro 30 kV

Cabina ancora efficiente anche nelle macchine.

Cabina Jesi 30 kV

Distrutti i soli trasformatori e gli interruttori 30 kV

Cabina Fabriano 60 kV

Distrutti trasformatori e fabbricato completamente.

Cabina Sessoferrato 30 kV

Distrutti trasformatori e fabbricato.

Cabina Pergola 30 kV

Come sopra.

Cabina Fossombrone 30 kV

Come sopra.

Cabina Calcinelli 30 kV

Come sopra.

UNIONE ESERCIZI ELETTRICI

ESERCIZIO ANCONA

Ancona, 9 Ottobre 1944

6279

SOC. UNIONE ESERCIZI ELETTRICI - ANCONA -

SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ESERCIZIO DI ANCONA

1°-7 Ottobre 1944

A. RIPARAZIONE CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto nella settimana</u>	<u>N° operai</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Centrale S. Elena (2° Salto)	Riparazione avvolgimenti alternatore	5	30 Novembre 1944

RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONEB. PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>Prod. settimanale kWh</u>	<u>Domanda massima nella settimana kW</u>
Nel. Agugliano	10.000	100
Ripabionca	7.000	90
Frenciolini	28.000	250

C. DISTRIBUZIONE DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>kWh distribuiti</u>	<u>Domanda max durante la settimana</u>	<u>Paesi forniti</u>
Ancona (Valle Mitano)	90.000	850	Città di Ancona

D. INTERRUZIONI

<u>Data</u>	<u>Lunghesse delle Interruzioni</u>	<u>Causa</u>	<u>Effetto</u>
			6278

A. RIPARAZIONE CENTRALI GENERATRICI

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto nella settimana</u>	<u>N° operai</u>	<u>Data di ultimazione</u>
Centrale S. Elena (2° Salto)	Riparazione avvolgimenti alternatore	5	30 Novembre 1944

RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONEB. PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>Prod. settimanale kWh</u>	<u>Domanda massima nella settimana kWh</u>
Vol. Agugliano	10.000	100
Ripetence	7.000	90
Francolini	28.000	250

C. DISTRIBUZIONE DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>kWh distribuiti</u>	<u>Domanda max durante la settimana</u>	<u>Paesi forniti</u>
Ancona (Valle Miona)	50.000	850	Città di Ancona

D. INTERRUZIONI

<u>Data</u>	<u>Ungherie delle Interruzioni</u>	<u>Cause</u>	<u>Effetto</u>
5 Ottobre	1 ora	Rottura cinghia regolatore Centrale di Pedaso	Impedendo la produzione e quindi l'alimentazione di Ancona.

Ancona, 9 Ottobre 1944

 UNIONE ESERCIZI ELETTRICI
 ESERCIZIO ANCONA
W. Hardy

6278

Majori Pindora
Ville Caban del File

SOCIETA' UNICHE ESERCIZI ELETTRICI DI ANCONA
SITUAZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'ESERCIZIO DI ANCONA

ms

5 Novembre 1944

a) RIPARAZIONE CENTRALI CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>Natura del lavoro fatto nella settimana</u>	<u>N. operai</u>	<u>Data di ultimazione</u>
-------------	--	------------------	----------------------------

C.le S. Elena

Installazione trasformatore 3/6 KV connessioni elettriche. Installazione apparecchio, ecc.

6

30.11.44

b) RIFRAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE

30 KV Falconara - Proseguono i lavori di smontaggio dei pali abbattuti da mine. Tesatura tronchi linee integri.

16

2 mesi lavorativi se codiuvati con materiali richiesti.

c) PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI

<u>Nome</u>	<u>Produzione Settimanale KW</u>
-------------	----------------------------------

Franciolini

47.400

Ripabianca

12.000

Mol. Agugliano

18.700

<u>Domanda massima nella settimana KW</u>

280

75

110

d) DISTRIBUZIONE DALLE CABINE

<u>Nome</u>	<u>KW distribuiti</u>
-------------	-----------------------

Ancona (Valle Miano)

174.500

C.lli Esino

78.100

<u>Domanda max durante la settimana KW</u>	<u>Paesi Forniti</u>
--	----------------------

1.750

Ancona e Falconara

465

Vari paesi della Valle Esino e Senigallia

e) INTERRUZIONI

Varie interruzioni di breve durata dovuta alle Centrali di Fioraco e Pedaso.

Interruzione sulla 60 KV Ancona-Pedaso dalle ore 0 del 5 alle 24 del giorno 7 c.m. per i lavori nella Centrale di Pedaso con conseguente sospensione nella fornitura sulle linee 10 KV di Loreto e Numana.

Ancona, 12 novembre 1944.

627

ore 3/6 KV connessioni
elettriche. Installazione
apparecchio, ecc.

b) RIPARAZIONE LINEE DI TRASMISSIONE

30 KV Falconara - Proseguono i lavori di
smontaggio dei pali ab-
battuti da mine. Tesatura
tranchi linee integri.

16

2 mesi lavorativi
se condurti con
materiali richiesti.

c) PRODUZIONE SETTIMANALE CENTRALI

Nome	Produzione Settimanale KW
Franciolini	47.400
Ripabianca	12.000
Mol. Agugliano	18.700

Domanda massima nella
settimana KW

280
75
110

d) DISTRIBUZIONE DALLA CABINE

Nome	KW distribuiti	Domanda max durante la settimana KW	Paesi Forniti
Ancona (Valle Miano)	174.500	1.750	Ancona e Falconara
C.lli Esino	78.100	465	Vari paesi della Valle Esino e Senigallia

e) INTERRUZIONI

Varie interruzioni di breve durata dovuta alle Centrali di Pioraco e Pedaso.

Interruzione sulla 60 KV Ancona-Pedaso dalle ore 0 del 5 alle 24 del giorno 7 c.m.
per i lavori nella Centrale di Pedaso con conseguente sospensione nella fornitura sulle
linee 10 KV di Loreto e Nucena.

Ancona, 12 novembre 1944.

627

SITUAZIONE SULL'ELETTRICITA' SOCIETA' IRES

Direzione di Aquila

dal 16 ottobre al 20 novembre 1944

a) <u>RIABILITAZIONE</u>	<u>- CENTRALI GENERATRICI</u>	<u>Natura del lavoro fatto</u>	<u>Numero degli operai impiegati.</u>	<u>Data di ultimazione</u>
<u>NGES</u>				
Pietre Regie	Rimessa in funzione		4	31/8/1944
Pettorano	Segue l'installazione e l'adattamento di due gruppi da KVA 300 ciascuno. Inizia- ta riparazione soletta di copertura e chiusura di vani finestre.		10	-
Molina	Ultimato scavo di fondazione, costruiti i muri di sponda ed iniziata getto platea di fondo. Ultimato riempimento a pietrame vasca esistente. Iniziato taglio diaframma della vasca esistente. Ultimata siste- mazione vani soprastanti vasca esistente. Riprazioni varie alle solette di copertura del canale di carico.		18	-
Morgona (Castaldisangro)	Iniziato l'approvvigionamento materiali per la ricostruzione del fabbricato. In corso il lavoro di preparazione dei pezzi di macchina.		6	-
Pescola (Collechio)	Iniziato lavoro riparazione tetto di copertura e riparazione alter- natore.		6	-
	<u>LINEE DI TRASFORMAZIONE</u>			
30 KV Aquila - Bussi	Eseguita la tesatura dei conduttori di linea e telefonici sul tratto Novelli - Bussi		12	10/11/1944
30 KV Centrale Molina Aversano	Ultimata la revisione della linea sul tratto Centrale - Molina - Castelvecchio		6	30/10/44
30 KV Vittorito - Bussi	Iniziata la tesatura dei condut-		10	10/11/1944

31/8/1944

4

Pietre Regie

Rimessa in funzione

Pettorano

Segue l'installazione e l'adattamento di due gruppi da KVA 300 ciascuno. Iniziativa riparazione soletta di copertura e chiusura di vani finestre.

10

Molina

Ultimato scavo di fondazione, costruiti i muri di sponda ed iniziata getto platea di fondo. Ultimo riempimento a pietrame vasca esistente. Iniziato taglio diaframma della vasca esistente. Ultimata sistemazione vani soprastanti vasca esistente. Riparazioni varie alle solette di copertura del canale di carico.

18

Morgone
(Casteldisagrò)

Iniziato l'approvvigionamento materiali per la ricostruzione del fabbricato. In corso il lavoro di preparazione dei pezzi di macchina.

Pescina
(Collecchio)

Iniziato lavoro riparazione tetto di copertura e riparazione alternatore.

6

RIABILITAZIONELINEE DI TRASFORMAZIONE

30 KV Aquila - Bussi

Eseguita la tesatura dei conduttori di linea e telefonici sul tratto Novelli - Bussi

12

10/11/1944

30 KV Centrale Molina
Avezzano

Ultimata la revisione della linea sul tratto Centrale - Molina - Castelvecchio

6

30/10/44

30 KV Vittorito - Bussi Iniziata la tesatura dei conduttori di linea

10

10/11/1944

30 KV Avezzano - Carsoli Seguono i lavori di riparazione.

6275

b) PRODUZIONE DELLE CENTRALI GENERATRICI DAL 6/10/44 AL 20/11/1944MOEProduzione in Kw.Domanda massima in Kw.

Centrale Pietre Regie

106.560

120

Centrale Pratola Peligna

4.806

12

- 2 -

C - DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DALLE CABINE

<u>NOE</u>	<u>Kilovattora distribuiti</u>	<u>Domanda massima</u> <u>Kw</u>	<u>Villaggi forniti</u>
Aquila	197.697	670	(1)
Sulmona	Non ha apparecchio di misura		
Avezzano	Non ha apparecchio di misura		

(1) Della Provincia di Aquila sono fuori servizio i centri risultanti dall'elenco allegato.

D - SERVIZIO INTERRUZIONI

<u>Data</u>	<u> Lunghezza interruzioni</u>	<u>Causa</u>	<u>Effetto</u>
19/10/44	12 - 12,40 13,40 17,35	Centrale Pietre Regie Fermata causa forte temporale	Impedendo la produzione di arrivare a Sulmona.
29/10/44	11,30 16,45	Sghiaamento opere di presa	Idem
16/11/44	8,30 10,02	Fermata per sostituire guarnizione al premi-stoppe asse turbina	Idem
19/11/44	9,05 14,40	Fermata per lavori alla cabina 30 KV di Sulmona	Idem

ELENCO DEI CENTRI FUORI SERVIZIO

- Aquila (Vasche di Pettino)	- Roccavivi
- Merana di Montereale	- S.Giovanni Valle Roveto
- Cabbia di Montereale	- Castellafiume
- Villa di Fano	- Balsorano
- Capitignano	- Roccaraso
- Campotosto	- Rivisondoli
- Pescocostanzo	- Roccacinquemiglia
- Canistro	- Pescocostanzo
- Castromiro	- Pietransieri
- S. Restituta	- Ateleta
- S. Vincenzo Valle Roveto	- Roccapia

25 Novembre 1944

Distribution : Maj. Renton (Eng. Calenda)
Ing. Toscano

D - SERVIZIO INTERRUZIONI

<u>Data</u>	<u>Lunghezza interruzioni</u>	<u>Causa</u>	<u>Effetto</u>
19/10/44	12 - 12,40 13,40 } 17,35 } 14,- 17,55 }	Centrale Pietre Regie	Impedendo la produzione di arrivare a Sulmona.
29/10/44	11,30	Fermata causa forte temporale	Idem
16/11/44	8,30	Sghiaamento opere di presa	Idem
19/11/44	9,05	Fermata per sostituire guarnizione al premi-stoppa asse turbina	Idem
	14,40	Fermata per lavori alla cabina 30 KV di Sulmona	Idem

ELenco DEI CENTRI FUORI SERVIZIO

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| - Aquila (Vasche di Pettino) | - Roccaivivi |
| - Marano di Montereale | - S. Giovanni Valle Roveto |
| - Gabbia di Montereale | - Castellafiume |
| - Villa di Fano | - Balsorano |
| - Capitignano | - Roccaraso |
| - Campotosto | - Rivisondoli |
| - Pescocostanzo | - Roccacinquaglia |
| - Canistro | - Pescocostanzo |
| - Castromovo | - Pietrarsieri |
| - S. Restituta | - Ateleta |
| - S. Vincenzo Valle Roveto | - Roccapia |

25 Novembre 1944

Distribution :
 Maj. Renton (Eng. Calenda)
 Ing. Toscano
 Ing. Colamarino
 Ing. Errera

6270

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZI DELL'INDUSTRIA

DIV. SEZ.

S.A. Monti e Martini

Milano

Temporanea importazione, trecce di rame per la
confegionatura di spazzole per

1784

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

S.A. Monti e Martini

Milano

Temporanea importazione di trecce di rame per la
configurazione di spazzole per
macchine dinamo elettriche.

240

1 7 8 5